


BUDYNEK GŁÓWNY

RZUT DRUGIEGO

POZIOMU PODDASZA


(poddasze nieużytkowe)

skala 1:100

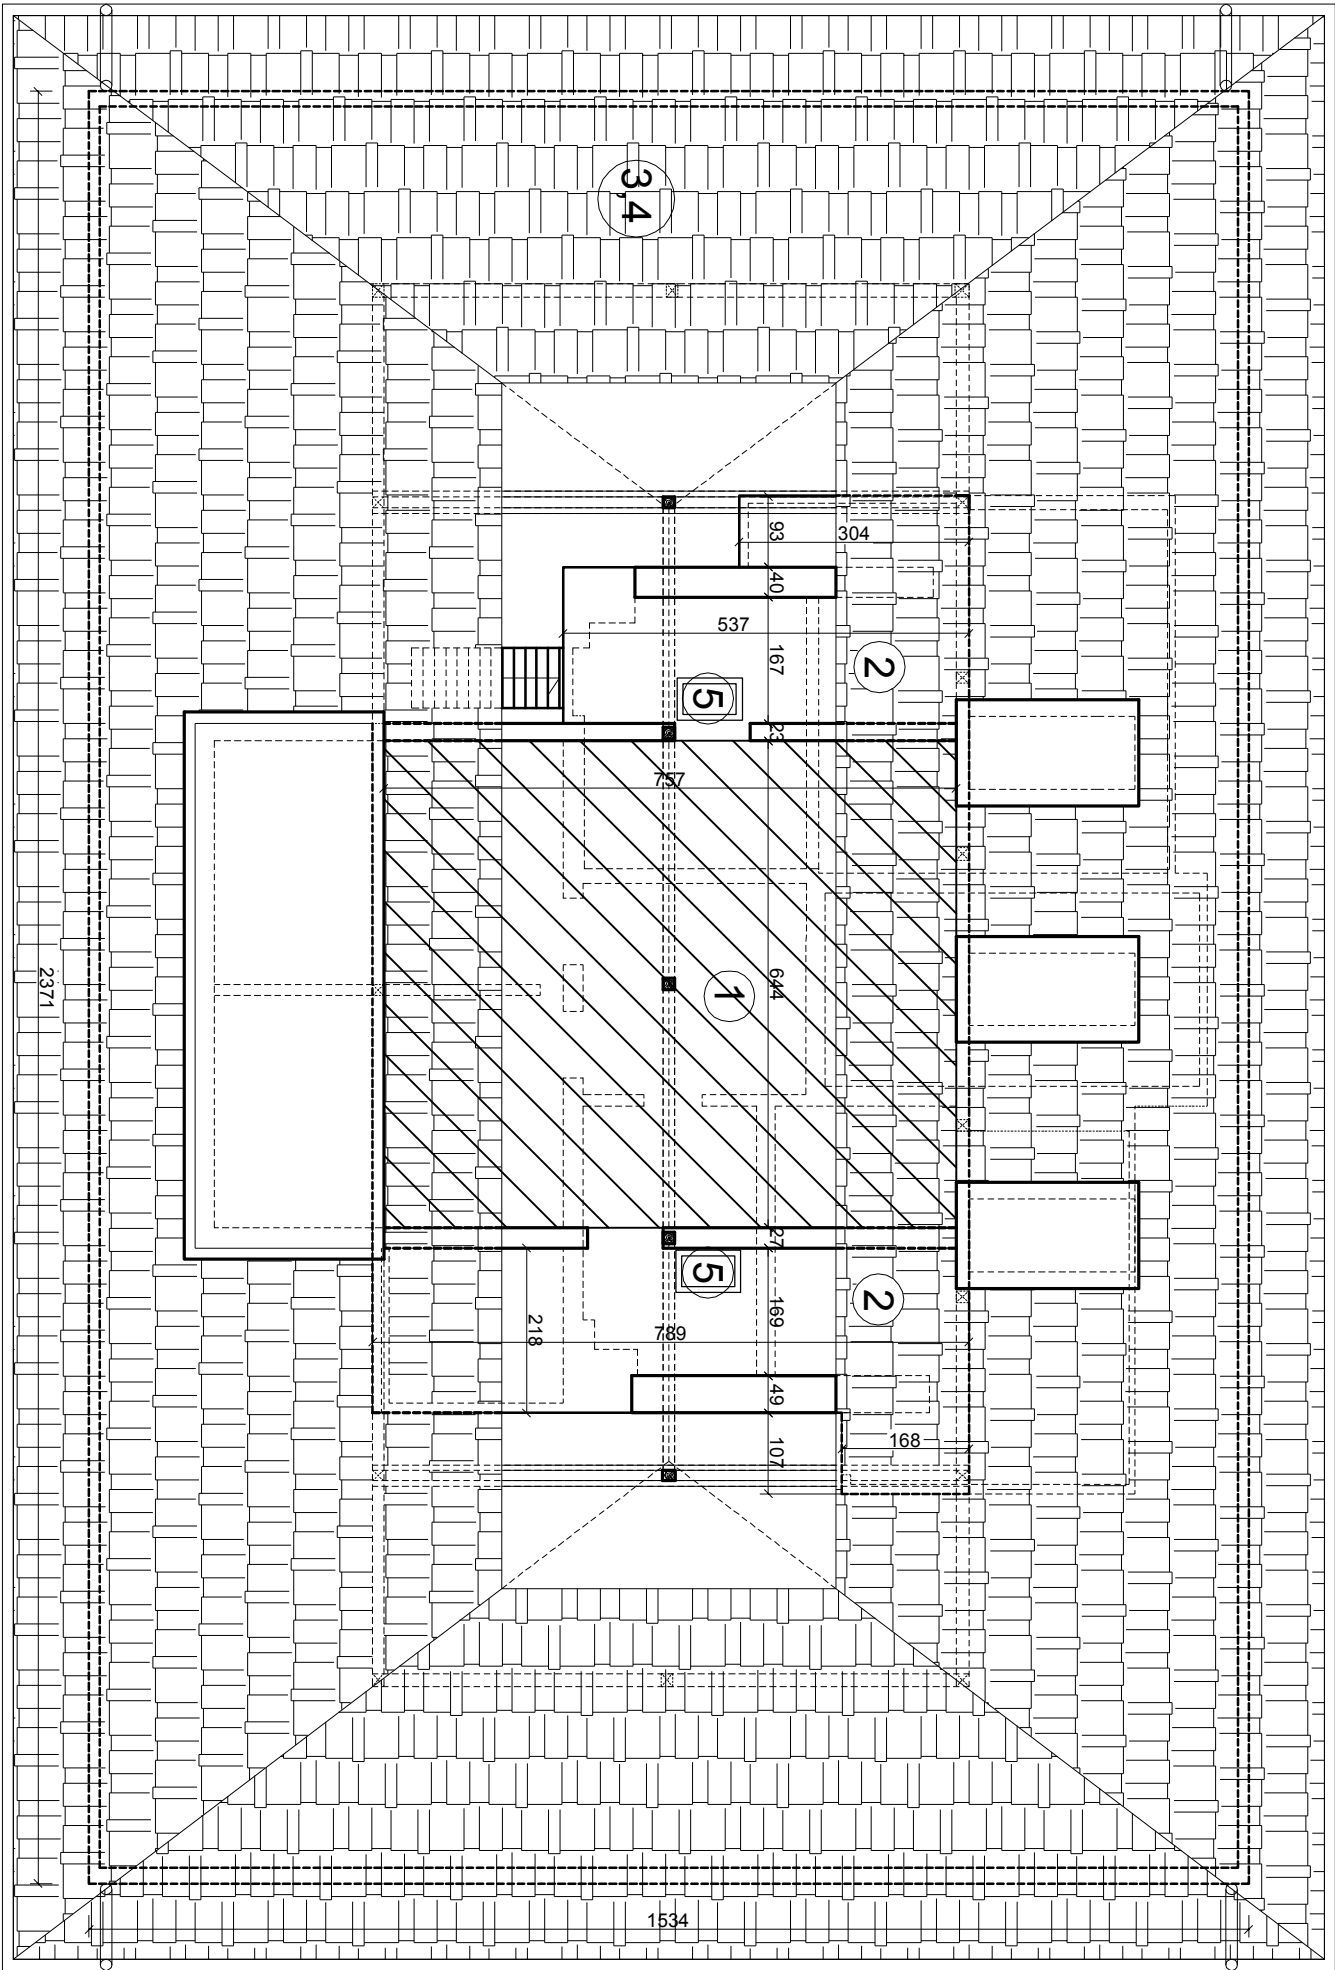

W RAMACH TERMOMODERNIZACJI NA DRUGIM, NIEUŻYTKOWYM POZIOMIE PODDASZA NALEŻY :

1. Zdemontować deskowanie podłogi (deskowanie występuje jedynie w środkowym trakcie drugiego poziomu poddasza- zakreskowany obszar), wybrać istniejącą zasypkę na ślepych pułapie, następnie zaizolować belki stropowe, ułożyć paroizolację i maksymalną grubość wełny (wysokość od ślepego pułapu do góry belek stropowych - około 12-15cm). Następnie na belkach stropowych ułożyć legary 5-7cm wysokie, między nimi ułożyć wełnę mineralną (gr. jak legary). Łączna grubość ocieplenia ma wynosić 20cm. Wykonać nowe deskowanie podłogi z desek grubości 2,5-2,7mm. Deski sezonowane, impregnowane, malować niepalną (akrylową, wodorościeczalną) lakierobejcą.
2. W części podłogi po lewej i prawej stronie od pola zakreskowanego - brak desek podłogowych, widoczna odkryta stara wełna mineralna lub jej całkowity brak (brak nad pomieszczeniem 2/02). Starą wełnę mineralną usunąć, belki stropowe zaizolować. Po wyschnięciu ułożyć paroizolację, nową wełnę mineralną grubości jak belki stropowe (przyjęto 15cm). Powyżej na belkach stropowych ułożyć legary wysokości 5cm, pomiędzy nimi ułożyć jeszcze 5cm wełny mineralnej (łączna grubość warstwy ocieplenia ma wynosić 20cm). Na legarach wykonać drewnianą podłogę (jak w punkcie 4).
3. Zdemontować całe pokrycie dachowe, które jest nieszczełne i powoduje niszczenie obiektu oraz pogarsza parametry obecnych warstw konstrukcyjnych i termooizolacyjnych. Zaizolować pozostawiąną więźbę dachową.
4. Na więźbie dachowej systematycznie wymieniać kontrłaty i łaty, układając uprzednio pod kontrłatami membranę wiatroizolacyjną.
5. Zamontować nowe wyłazy dachowe sztuk 2 - drugi poziom poddasza w obrębie bryły głównej. Jeszcze jeden wyłaz w przybudówce - skazany na rysunku 3-P.



USŁUGI PROJEKTOWE

w BUDOWNICTWIE

inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOŁECZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W KUDOWIE-ZDRÓJU		Stadium: PB		Branża: AK		Data: 01.2021	
Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Obiekt: Budynek Społecznego Zespołu szkolno-przedszkolnego, ul. Stone 72, 57-350 Kudowa-Zdrój		Tytuł rysunku: BUDYNEK GŁÓWNY- RZUT DRUGIEGO POZIOMU PODDASZA - (poddasze nieużytkowe)		Skala: 1:100	
Projektant: mgr inż. Agata Knapczyk-Hornik nr upr. 80/DOŚ/15						Nr rys. 2-P	