


Tablica piętrowa RP2

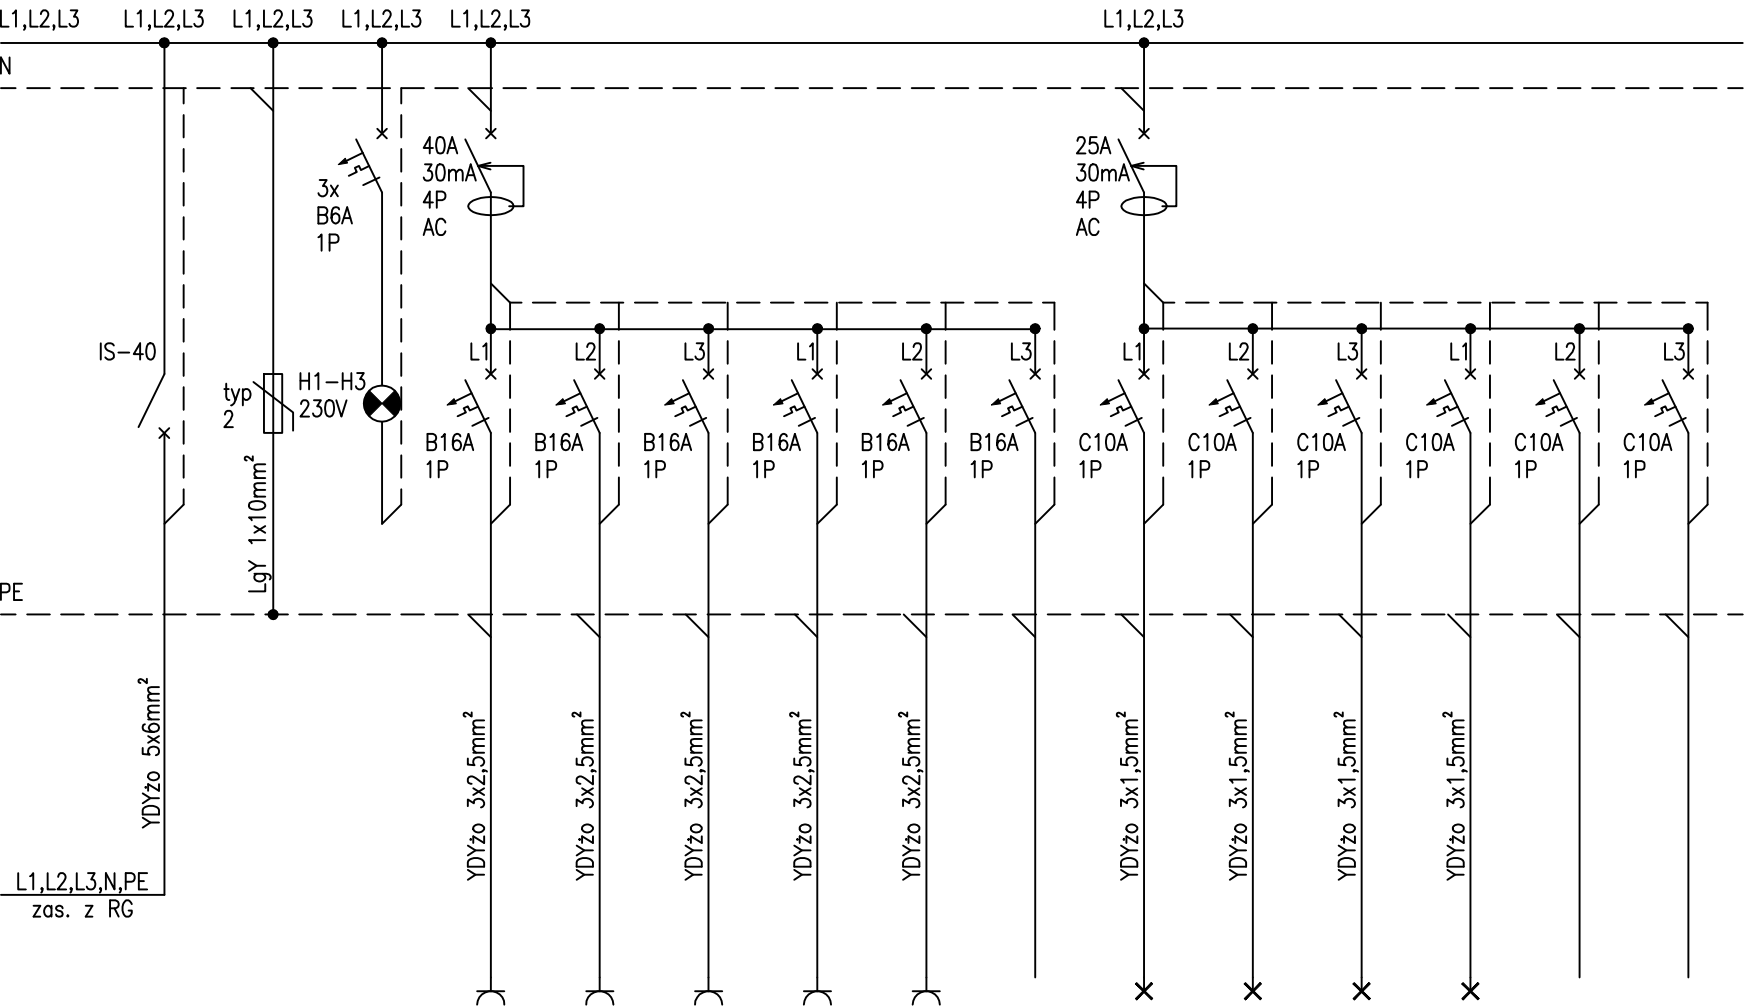

nr obw.	–	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opis odpływu	Zasilanie	Ogranicznik przepięć typu 2	Kontrola napięcia	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Gniazda	Istniejąca Szafa rack	Rezerwa	Istniejący obwód oświetlenia	Istniejący obwód oświetlenia	Istniejący obwód oświetlenia	Istniejący obwód oświetlenia	Rezerwa	Rezerwa

Układ sieci: TN - S
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: - izolowanie części czynnych - urządzenia ochronne różnicowoprądowe I=30mA
Ochrona przed dotykiem pośrednim: - samoczynne wyłączenie zasilania - urządzenia II klasy ochronności

- UWAGI:
- Stosować przewody strony AC o izolacji 750V, kable 0,6/1kV
  - Zachować minimalną normatywną odległość przy układaniu różnych instalacji
  - Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość
  - Przed wykonaniem jakichkolwiek prac wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie.  
W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź niejasności wykonawca jest zobowiązany zgłosić to projektantowi

- UWAGI BUDOWLANE:
- Rysunek należy rozpatrywać równoległe z opisem technicznym i projektami branżowymi;
  - W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
    - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
    - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
    - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
  - Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
  - Wszystkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Inwestprojekt Poznań Sp. z o.o. ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań			
temat:	Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17 dz nr ewid 1583/3		
obiekt:	ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary, dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn. ewid. 240106_2 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach		
inwestor:	GMINA PSARY Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. Śląskie		data: 03.2020
	imię i nazwisko:		podpis:
Projektat Gł:	mgr inż. Milena Ptaszyńska MAZ/0231/PWBE/18		
tytuł rysunku:	Schemat rozdzielnic RP2		skala: -
część rys.:	branża:	faza projektu:	numer rysunku:
1/1	Elektryczna	PROJEKT BUDOWLANY	IE_08
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by :			