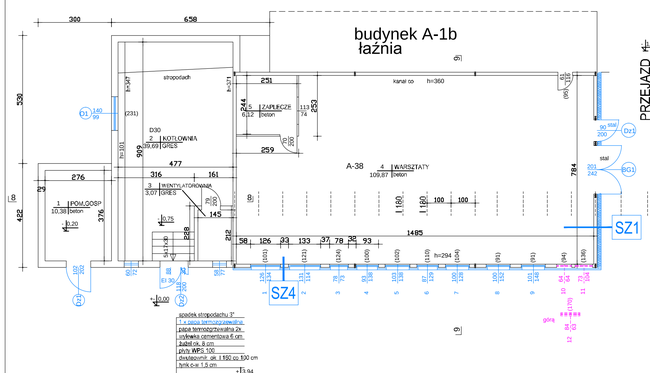



PRZEKRÓJ 8-8
KOTŁOWNIA

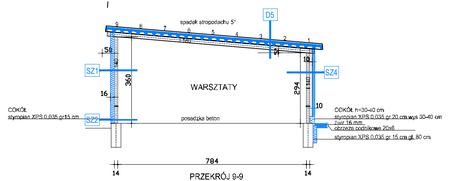

PRZEKRÓJ 9-9
WARSZTATY

budynek A-2b







PRZEKRÓJ
11 WĘZEŁ CIEPLOWNICZY

BUDYNEK A-4c

PARTER W ARSZTATY

lp	kondygnacja	ft [m²]	ścian [m²]	stropy [m²]
1	POM. GOSP.	2,76	3,78	10,38
2	KOTŁOWNIA	9,89	4,77	43,36
		+/- 0,0	2,28	-3,67
3	WENTYLATOROWNIA	1,45	2,12	3,07
4	W ARSZTATY	14,85	7,84	116,42
		-0,39	2,53	-0,99
5	ZAPLECZE	2,51	2,44	6,12
6	W ARSZTATY	8,82	7,84	76,99
7	PRAC. SAMOCHODOWA	9,85	7,84	77,37
8	PRAC. SAMOCHODOWA	9,96	7,84	77,30
9	W ARSZTATY	7,93	7,84	62,17
10	W ARSZTATY	11,98	7,84	93,98
11	WĘZEŁ CIEPLNY	1,36	8,56	10,11
			∑=m	586,75 m2

OZNACZENIA:	
	ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
	elementy istniejące
	elementy nowoprojektowane
	wyburzenia / elementy likwidowane
± 0.00	poziom posadzki / stan wykończony

UWAGI:
* rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż
* należy pracować na podstawie wymiarów podanych na rysunku, wszystkie wymiar sprawdzić na budowie,
* umieszczenie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów

PRZEGRODY:
UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim

SZ1	ściana zewnętrzna - Uc = 0,20W/m²K
2 cm	tynk cem-wap
12 cm	ściana cegła pełna
	dwuteownik I 140 co 100 cm
16 cm	wełna mineralna λ = 0,035 W/mK
	tynk cienkowarstwowy

SZ2	ściana zewnętrzna - cokół - Uc = 0,20W/m²K
2 cm	tynk cem-wap
12 cm	ściana cegła pełna
15 cm	styropian XPS λ = 0,035 W/mK
	tynk mozaikowy

SZ3	ściana fundamentowa
	ściana fundamentowa
	tynk renowacyjny
	folia kubełkowa
15 cm	styropian XPS λ = 0,035 W/mK

SZ4	ściana zewnętrzna - Uc = 0,20W/m²K
2 cm	tynk cem-wap
12 cm	ściana cegła pełna
	dwuteownik I 140 co 100 cm
5/10 cm	styropian
10 cm	wełna mineralna λ = 0,035 W/mK
	tynk cienkowarstwowy

D5		stropodach - Uc = 0,14W/m²K
	papa termozgrzewalna 2 x - NRO - B (ca51)	
	płyty warstwowe 140/248 l=536 ze rdzeniem PIR IPN - poprzecznie	
	dwuteownik I 180 co 100 cm	
	do malowania antykorozyjnego	

D5*		stropodach - Uc = 0,14W/m²K
	papa termozgrzewalna 2 x - NRO - B (ca51)	
	płyty warstwowe 140/248 l=536 ze rdzeniem PIR IPN - poprzecznie	
	krokwie 14x14 co 100cm	
	wełna mineralna 10 cm	
	płyty eternit płaskie	

WARSZTATY
RZUT PARTERU A-4c

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Paprzenik
UL. DĄBALAGWICA NR 5, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
NAZWA OBIEKTU:	A 1a budynek główny szkuty
ADRES:	57-421 NOWA WIEŚ, UL. STARA DROGA 4
INWESTOR:	POWIAT KŁODZKI
BRANŻA:	BUDOWLANA
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ PAPRZENIK
NR UPRAWNIEŃ:	WKŁ/0350/PO-06/2010
STADIUM:	PODPIS
DATA:	2023.12.10
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU A-4c
SKALA R13:	1:100
NR:	13