



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY



ETAPY PRACY UKŁADU

1. TEMPERATURA W ZASOBNIKU
CIEPŁEJ WODY < 35°C .
W TYM PRZYPADKU WODA JEST CAŁKOWICIE
PRZYGOTOWYWANA ZA POMOCĄ WĘŻLA CIEPLNEGO,
CAŁY STRUMIEŃ WODY WODOCIĄGOWEJ ZA POMOCĄ ZAWORU
(PRZELĄCZAJĄCEGO Z SIŁOWNIKIEM) Z1 JEST KIEROWANY
DO WĘŻLA . WODA CYRKULACYJNA JEST KIEROWANA
DO PRZEWODU ZIMNEJ WODY WŁĄCZENIE PRZED WĘŻŁEM

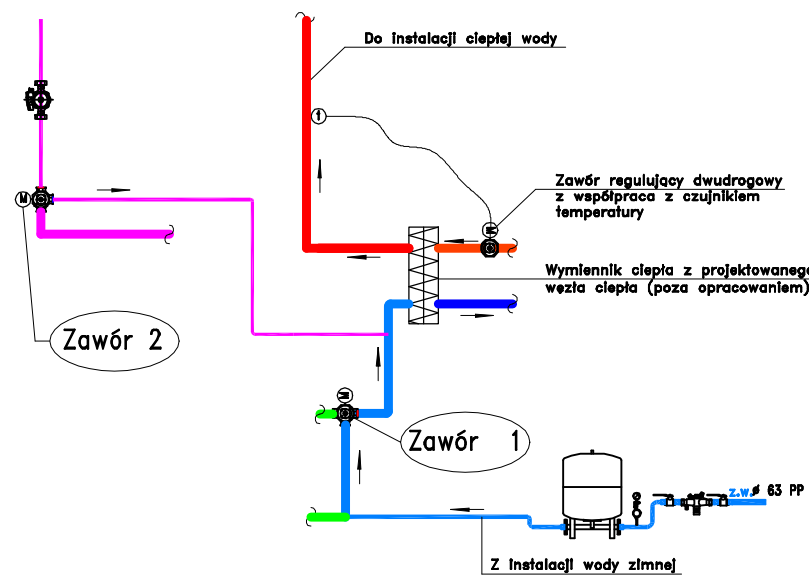


ETAPY PRACY UKŁADU

2. UKŁAD WSPÓŁPRACY WĘZŁA Z KOLEKTOREM (WŁĄCZONA POMPA P1). KOLEKTORY NIEMI ZAPEWNIĄJĄ PEŁNEGO PODGRZANIA WODY W ZASOBNIKU, MUSI NASTĄPIĆ DOGRZANIE W WĘZŁE CIEPLNYM. TEMPERATURA W ZASOBNIKU CIEPŁEJ WODY < 55°C. CAŁY STRUMIEŃ WODY WODOCIAGOWEJ ZA POMOCĄ ZAWORU (PRZELĄCZAJĄCEGO Z SIŁOWNIKIEM) Z1 JEST KIEROWANY Z ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY DO WĘZŁA. CYRKULACJA JEST KIEROWANA ZAWOREM Z2 DO PRZEWODU ZIMNEJ WODY DOPŁYWAJĄCEJ DO ZASOBNIKA.

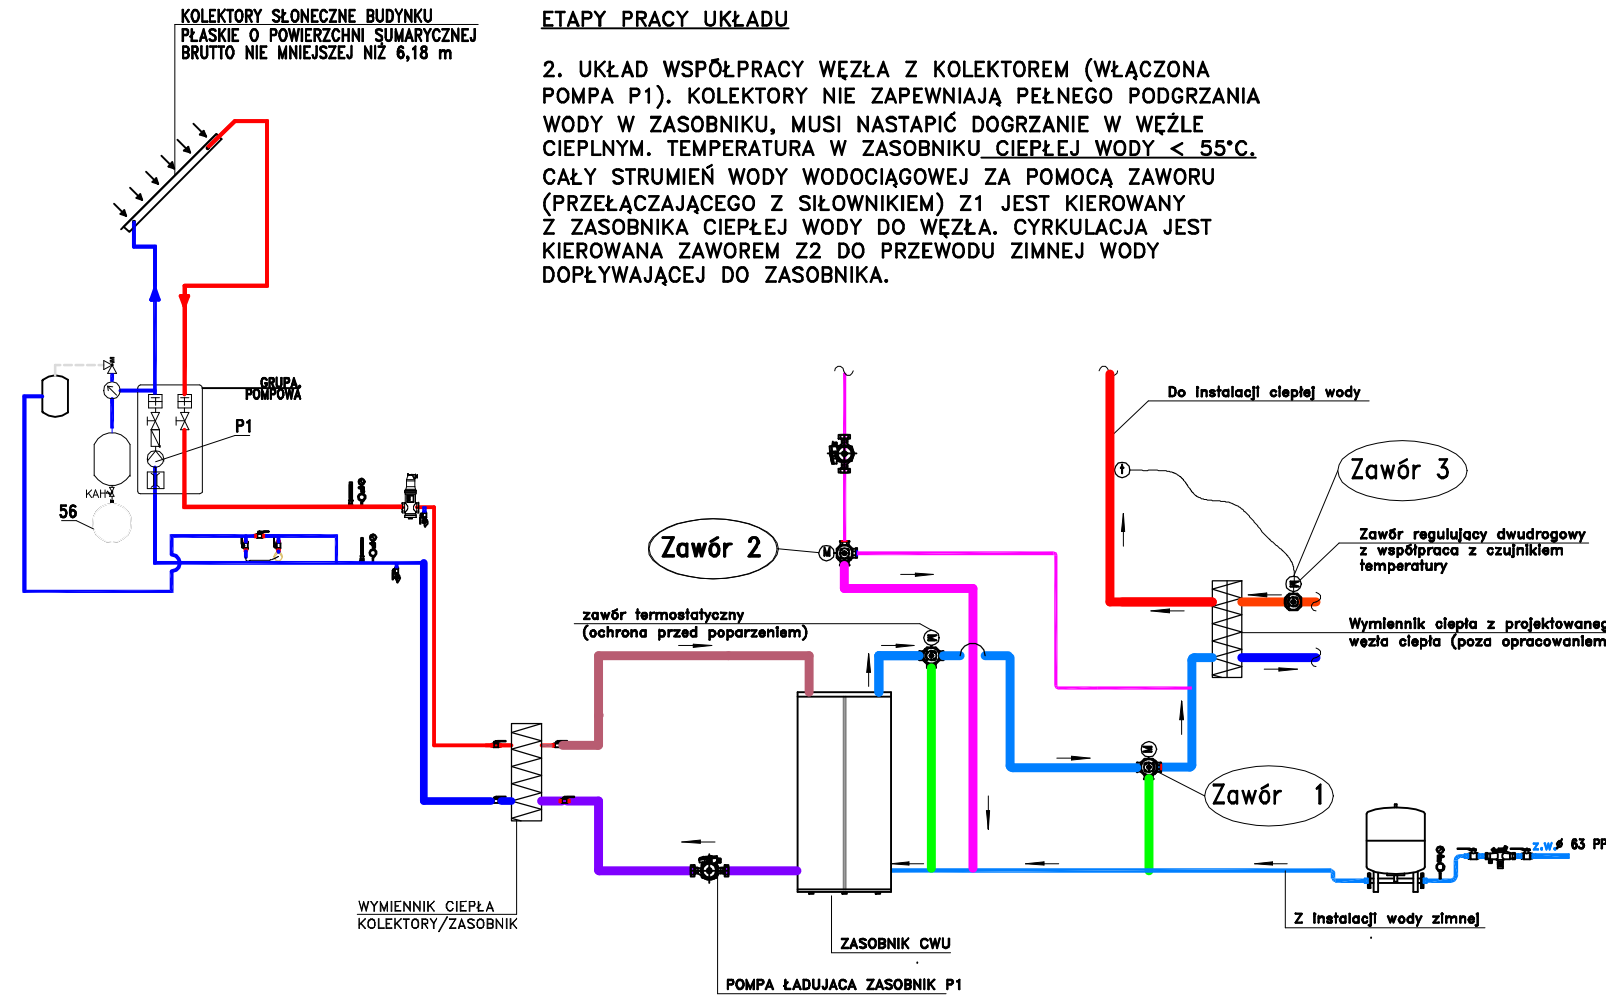

ETAPY PRACY UKŁADU

3. UKŁAD WSPÓŁPRACY WEZŁA Z KOLEKTOREM (WŁĄCZONA POMPA P1). KOLEKTORY ZAPEŁNIAJĄ PEŁEN PODGRZEW WODY W ZASOBNIKU, NIE NASTĘPUJE DOGRZANIE W WEZŁE CIEPŁYM. TEMPERATURA W ZASOBNIKU T₅₅-60 C. CAŁY STRUMIEN WODY WODOCIAŁOWEJ ZA POMOCĄ ZAWORU (PRZEŁĄCZAJĄCEGO Z SIŁOWNIKIEM) Z4 JEST KIEROWANY Z ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY BEZPOŚREDNIO DO INSTALACJI CIEPŁEJ WODY. CYRKULACJA JEST KIEROWANA ZAWOREM Z2 DO PRZEWODU ZIMNEJ WODY DOPŁYWAJĄCEJ DO ZASOBNIKA. ZAWÓR 3 ZAMYKA DOPŁYW WODY SIECOWEJ DO WEZŁA

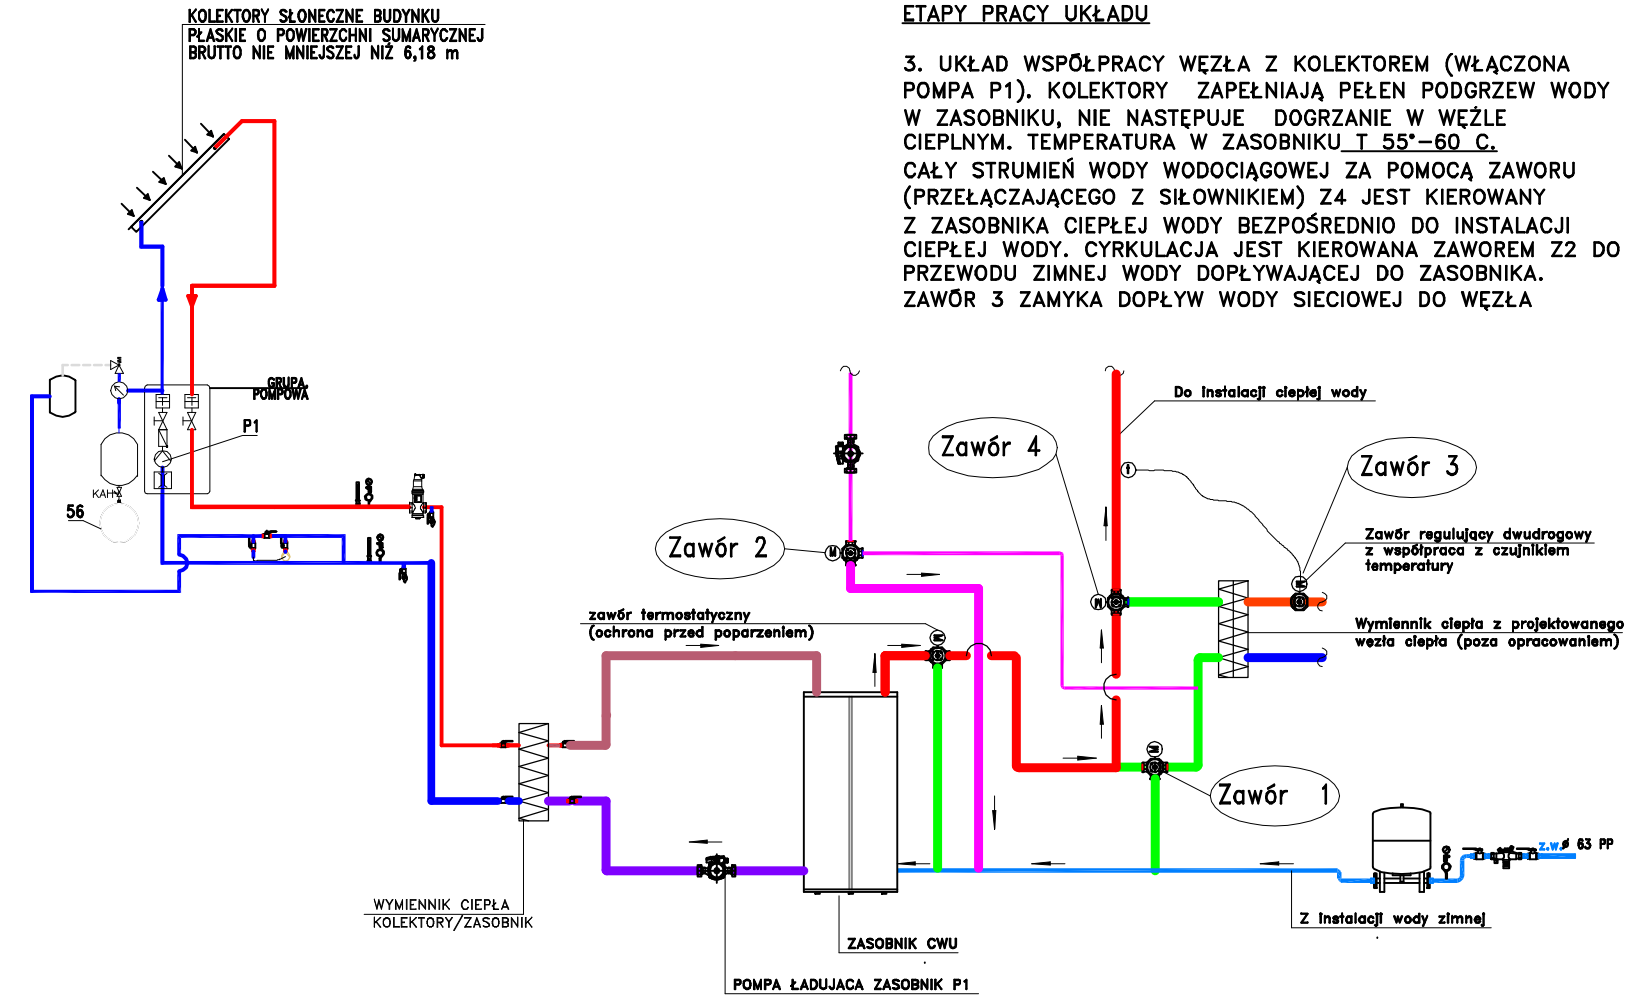

SARCHITEKTURYBOBER

Tytuł:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Temat:

Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - część V

Lokalizacja:

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 78
Działka ewidencyjna nr: 641/37
Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne, AR_1

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował: Paweł PAWLICKI		109/79 Kt	instalacje sanitarne			V 2022	----
			instalacje sanitarne				
					Branża:	Faza:	Rys. nr :
					IS	PT	IS-9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE