


RZUT PARTERU  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
INSTALACJA DETEKCJI DYMU

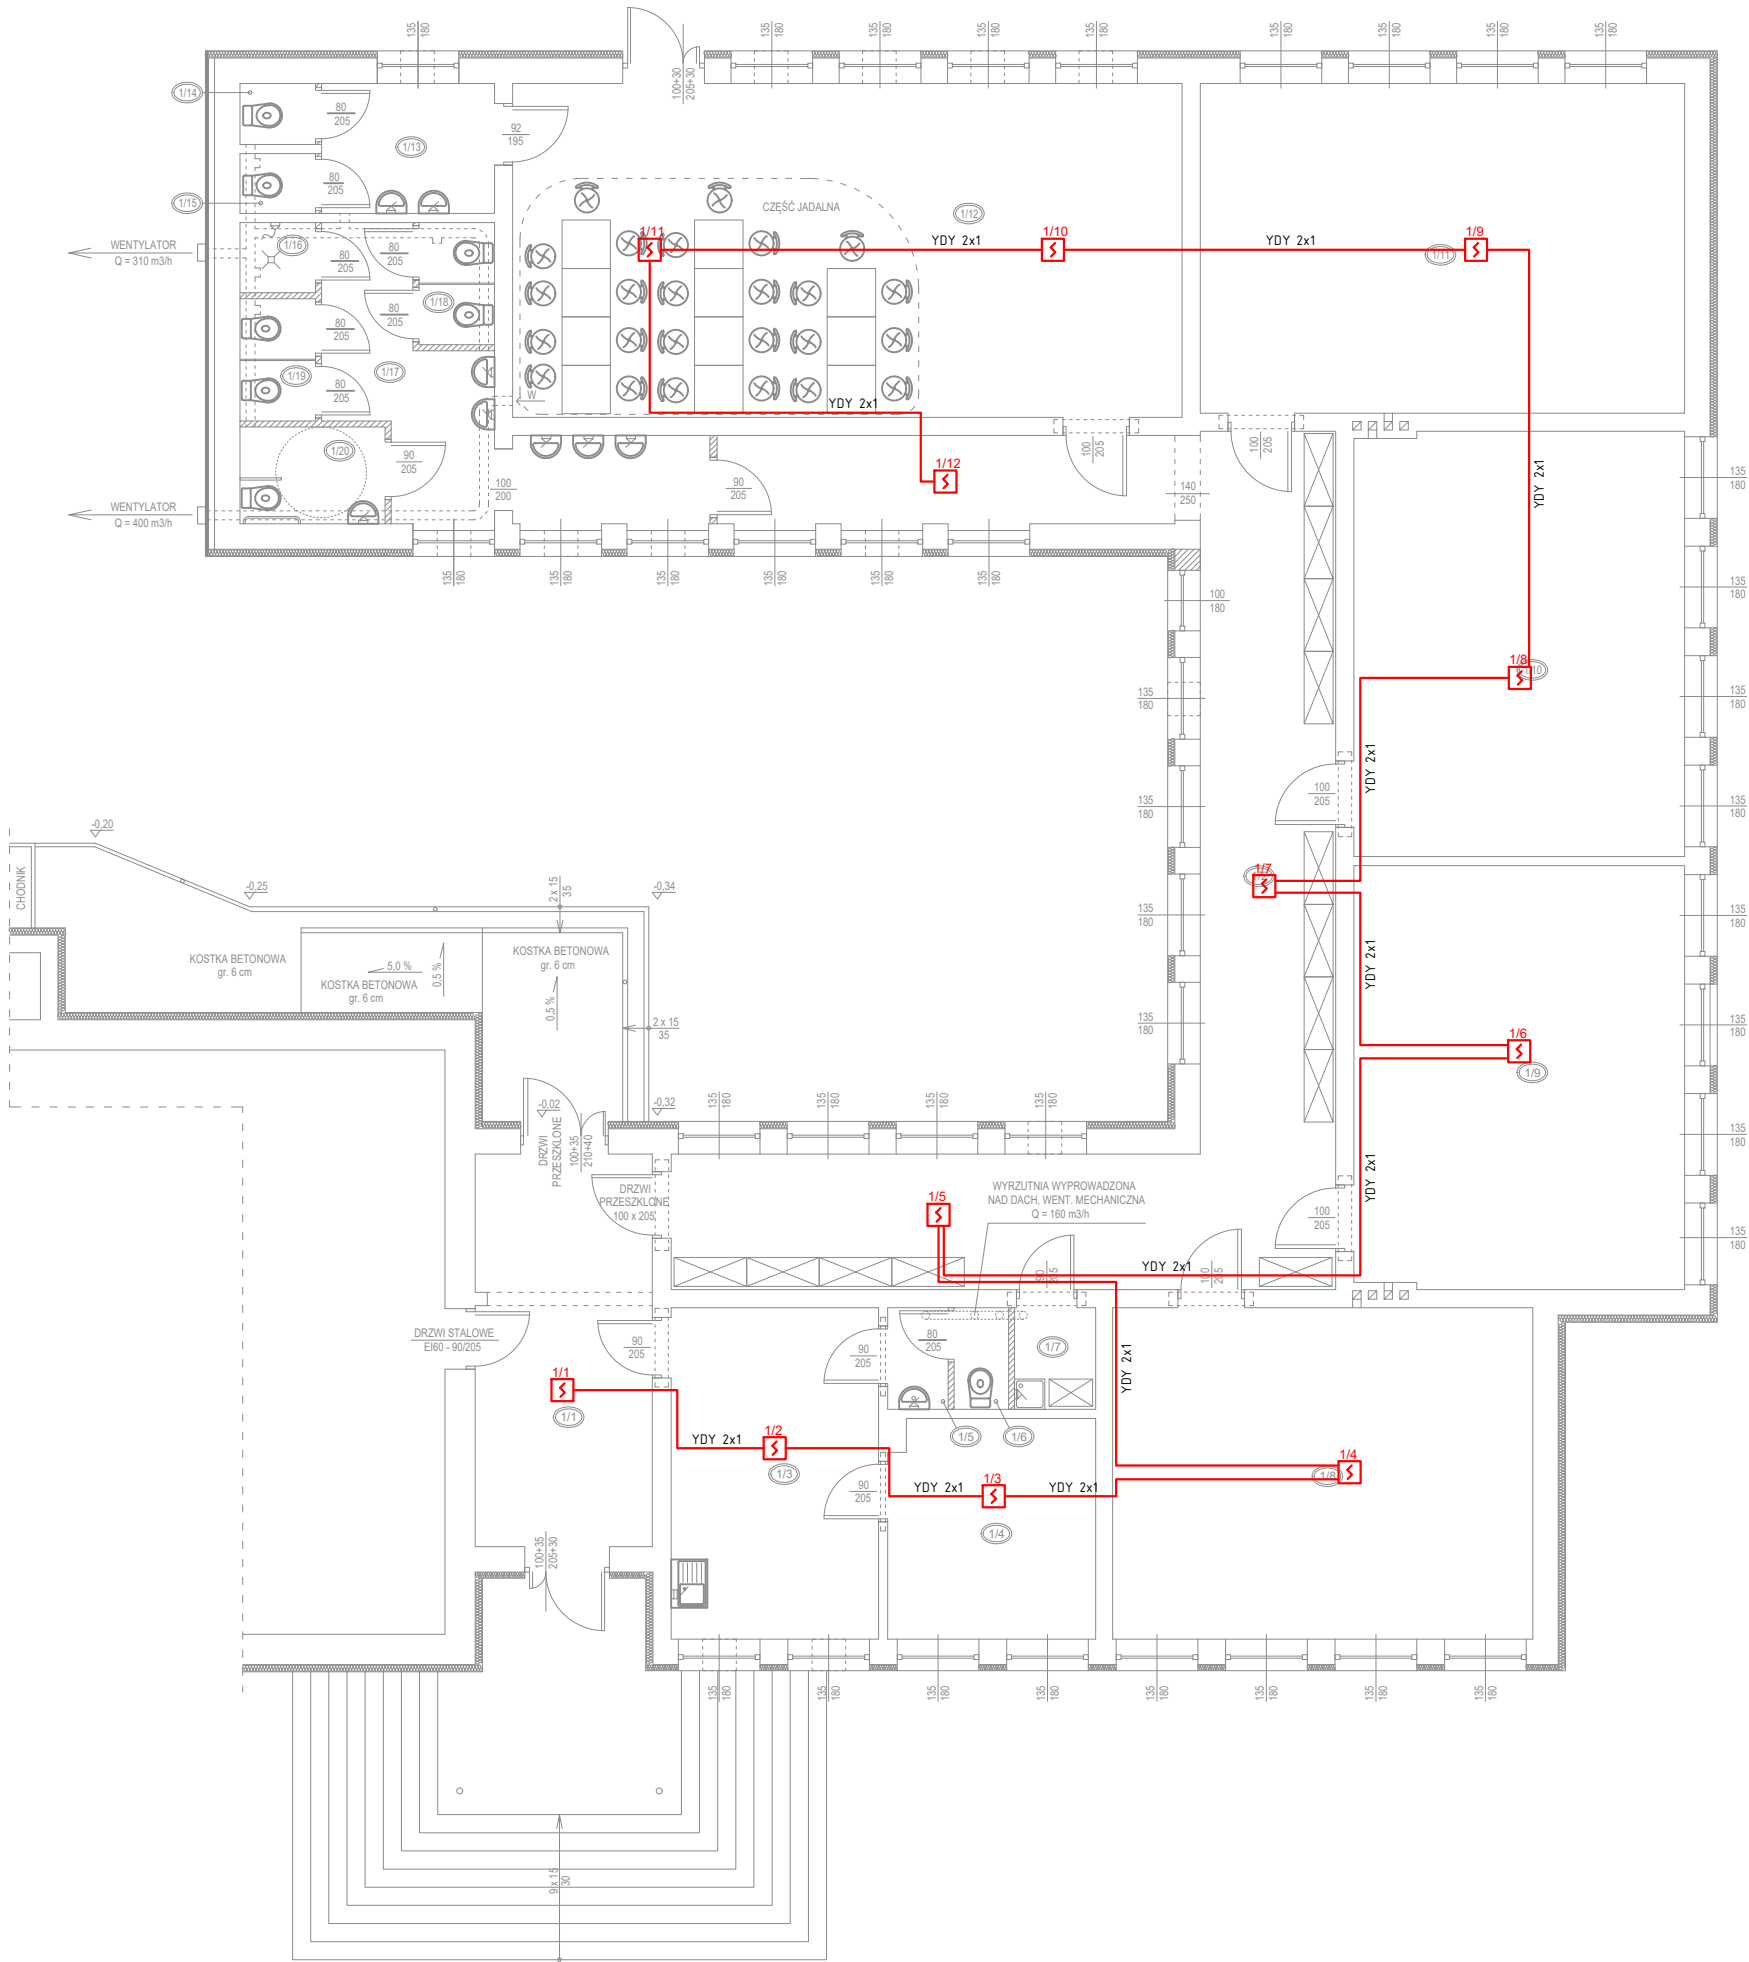

- 1/1 HOL  
POW. UŻYTK.: 18,97 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/2 KORYTARZ  
POW. UŻYTK.: 63,03 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/3 POKÓJ NAUCZycIELSKI  
POW. UŻYTK.: 18,80 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/4 POKÓJ DYREKTORA  
POW. UŻYTK.: 12,34 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/5 PRZEDSIONEK TOALETY  
POW. UŻYTK.: 2,25 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/6 KABINA USTĘPOWA  
POW. UŻYTK.: 2,25 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/7 POKÓJ GOSPOD.-PORZĄDKOWE  
POW. UŻYTK.: 2,25 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/8 KLASA 1  
POW. UŻYTK.: 38,09 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/9 KLASA 2  
POW. UŻYTK.: 38,26 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/10 KLASA 3  
POW. UŻYTK.: 38,40 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/11 KLASA 4  
POW. UŻYTK.: 43,65 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/12 KLASA 5 - DZIECI PRZEDSZKOLNE  
W WIEKU 3-6 LAT, BEZ LEŻAKOWANIA  
POW. UŻYTK.: 61,11 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: PARKIET
- 1/13 PRZEDSIONEK USTĘPU  
POW. UŻYTK.: 6,15 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/14 USTĘP DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH  
POW. UŻYTK.: 1,15 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/15 USTĘP DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH  
POW. UŻYTK.: 1,14 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/16 NATRYSK  
POW. UŻYTK.: 1,45 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/17 PRZEDSIONEK USTĘPU  
POW. UŻYTK.: 14,49 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/18 USTĘPY MĘSKIE  
POW. UŻYTK.: 2,53 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/19 USTĘPY ŻEŃSKIE  
POW. UŻYTK.: 2,53 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV
- 1/20 USTĘPY OGÓLNODESTĘPNY  
POW. UŻYTK.: 3,84 m<sup>2</sup>  
POSADZKA: WYKŁADZINA PCV

LEGENDA OSPRZĘTU	
symbol	opis
	- autonomiczna czujka dymu ADR-20N Polon Alfa

- UWAGI:
- Czujniki dymu certyfikowane z zasilaniem bateryjnym.
  - Min. 3 lata praty na bateri.
  - Połączenie czujników w sieć. Zadziałanie jednego z czujników uruchamia alarm we wszystkich czujnikach.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WITNICY		
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 20/1 i 20/2, OBRĘB WITNICA GMINA MORYŃ		
PROJEKTANT IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN BUD. DATA I PODPIS	mgr inż. Michał Zamolski upr. nr: ZAP/0144/PW0E/13		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU, INSTALACJA ELEKTR. CZUJEK DYMU	SKALA 1:125	NR RYS. E-07