


ROZDZIELNICA PARTERU 'R2'

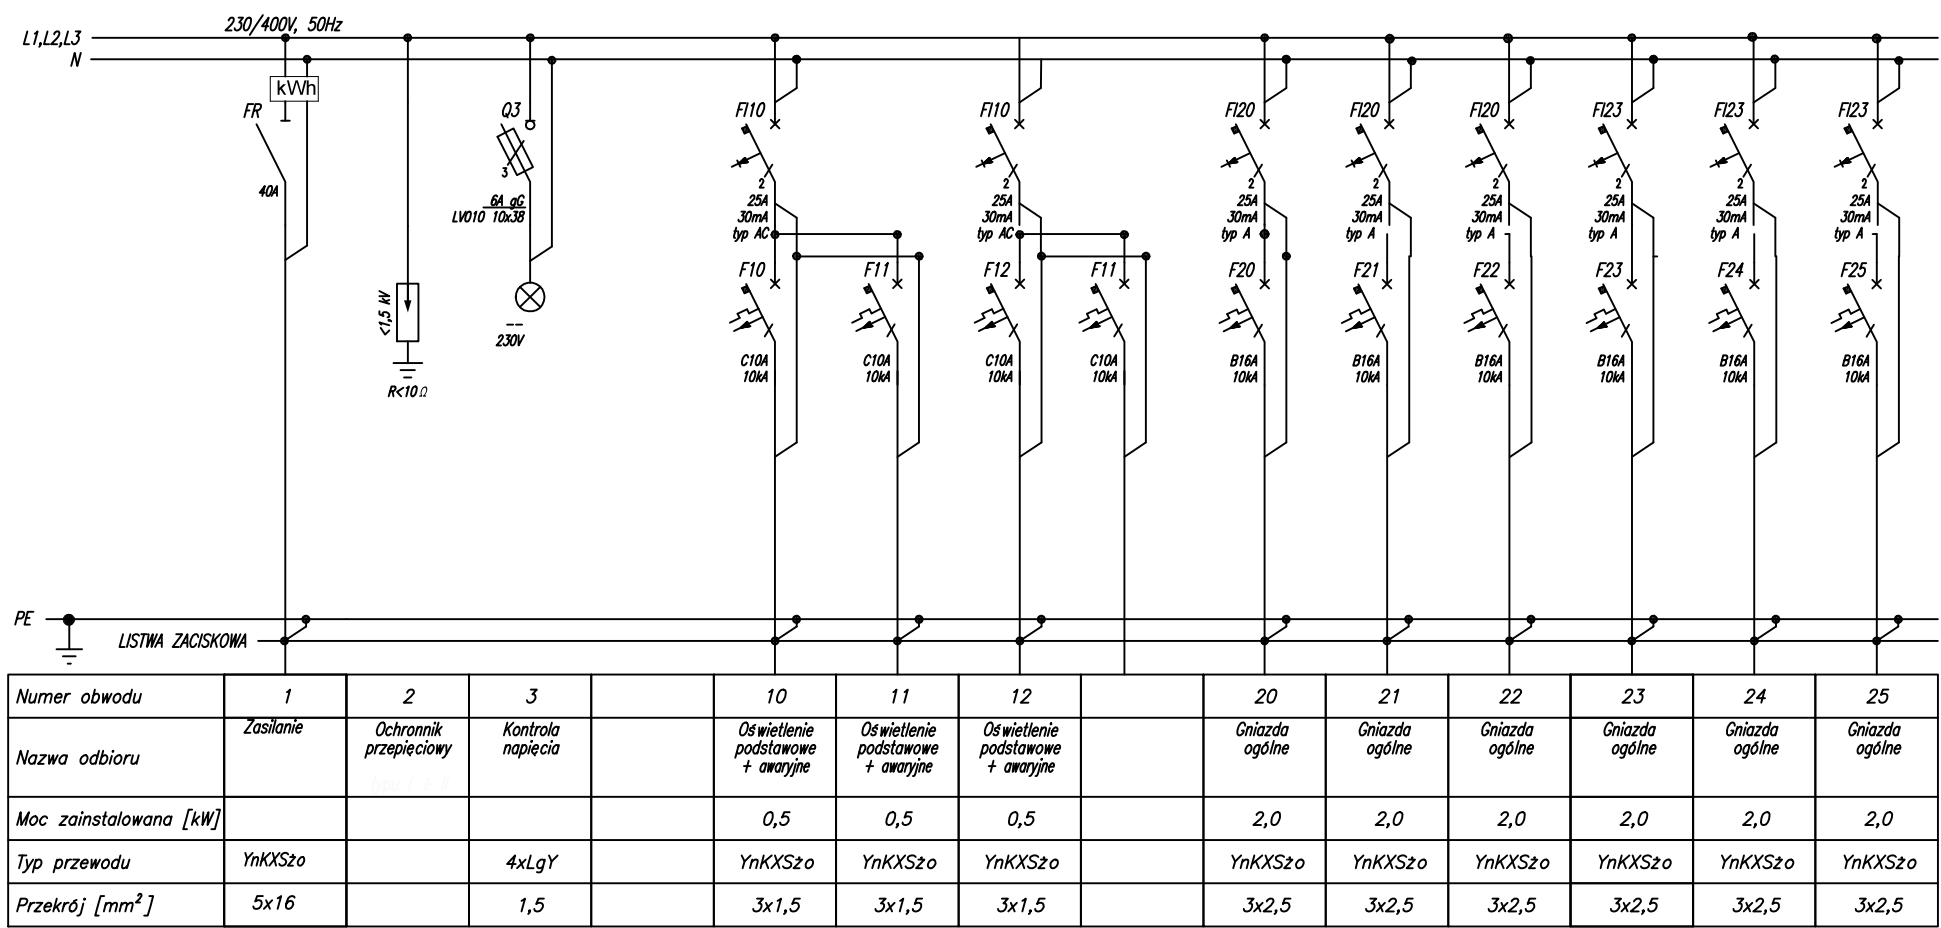

UWAGI:

- W rozdzielnicy pozostawić zapas miejsca – min 20%.
- Wszystkie połączenia zewnętrzne wykonać za pomocą listew zaciskowych.
- Parametry zwarciove wyłączników samoczynnych zgodnie z normą PN-EN 60947-2:2005.

USŁUGI BUDOWLANE KUDLIK JAROSŁAW AKACIUSZ UL. MORGANKA 45A TEL. 60260679			
NAZWA I ADRES OBIEKTU		BUDYNEK ZABYTKOWEGO DWORKU CHRÓŚCINA OPOLSKA UL. NIEMODLIŃSKA 39	
TYTUŁ RYSUNKU		Rozdzielnica R2	
INWESTOR:		GMINA DĄBROWA UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56	
PROJEKTOWAŁ: inst. elektryczne:		inż. Andrzej Słomka OPL/0698/PW0E/11	
DATA		06.2024	SKALA RYS.
			NR RYS. E-03