



Czarnków, dnia 12 października 2022 r.

PT.2370.5.2.2022

Do uczestników postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na gruncie w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”*

Zamawiający informuje, że do podmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji fotowoltaicznej bez nadzoru Kierownika budowy? Swoje zapytanie motywujemy przepisami budowlanymi, w których jest zapis, że „Zgodnie z nowym art. 29 Prawa budowlanego pkt 4. 3) c), nie wymaga się decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu: urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW”. Prosimy odnieść się do zapisu w SWZ, pkt 3. ppkt. 3.1.1./2).

Odpowiedź na pytanie nr 1.


Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji fotowoltaicznej bez nadzoru Kierownika budowy i zmienia zapisy zawarte w SWZ, pkt 3. ppkt. 3.1.1, które otrzymują następujące brzmienie:

3.1.1. Zakres prac obejmuje :

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 39,0kWp lecz nie większej niż 39,8 kWp (panele fotowoltaiczne, urządzenia towarzyszące, inwertery, falowniki, itp.),
- uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,
- zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego,



- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej użytkownikowi, **Dokumentacja (instalacje o mocy 6,5 kWp i większe) musi być uzgodniona i podpisana przez Rzeczoznawcę P.poż.**
 - 1) Wykonawca nie może udzielić okresu gwarancji i rękojmi za wady na okres krótszy niż 2 lata (kryterium oceny ofert – pkt 16 SWZ)
 - 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji stanowiącej **Załącznik nr 3 do SWZ**

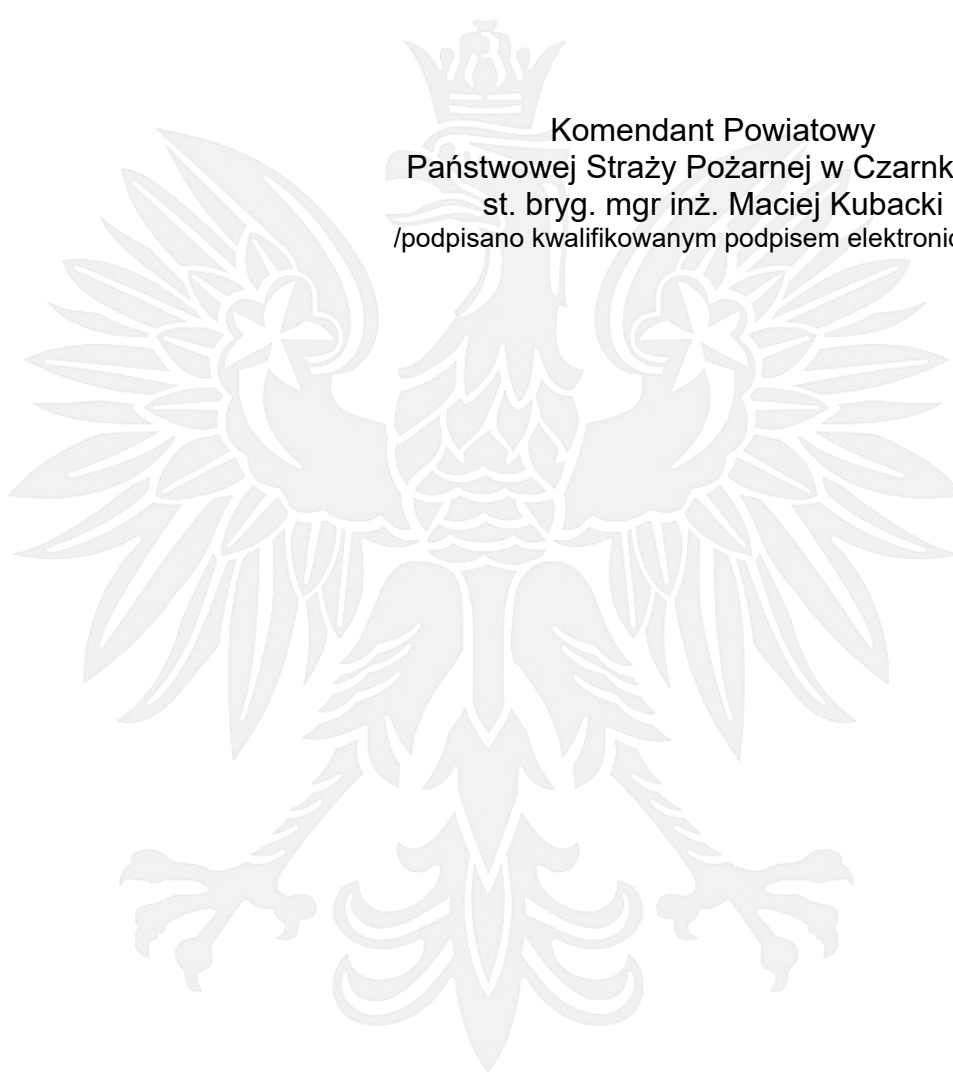

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
st. bryg. mgr inż. Maciej Kubacki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/