


- LEGENDA:

  - Wypust oświetleniowy
  - Łącznik oświetlenia pojedynczy IP20 230V, 16A, p/t
  - EM - minimalna wymagana wartość natężenia oświetlenia
  - Czujnik obecności 360st
- Wypusty pod klimatyzatory
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t
  - Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t

Uziom otokowy FeZn 25x4

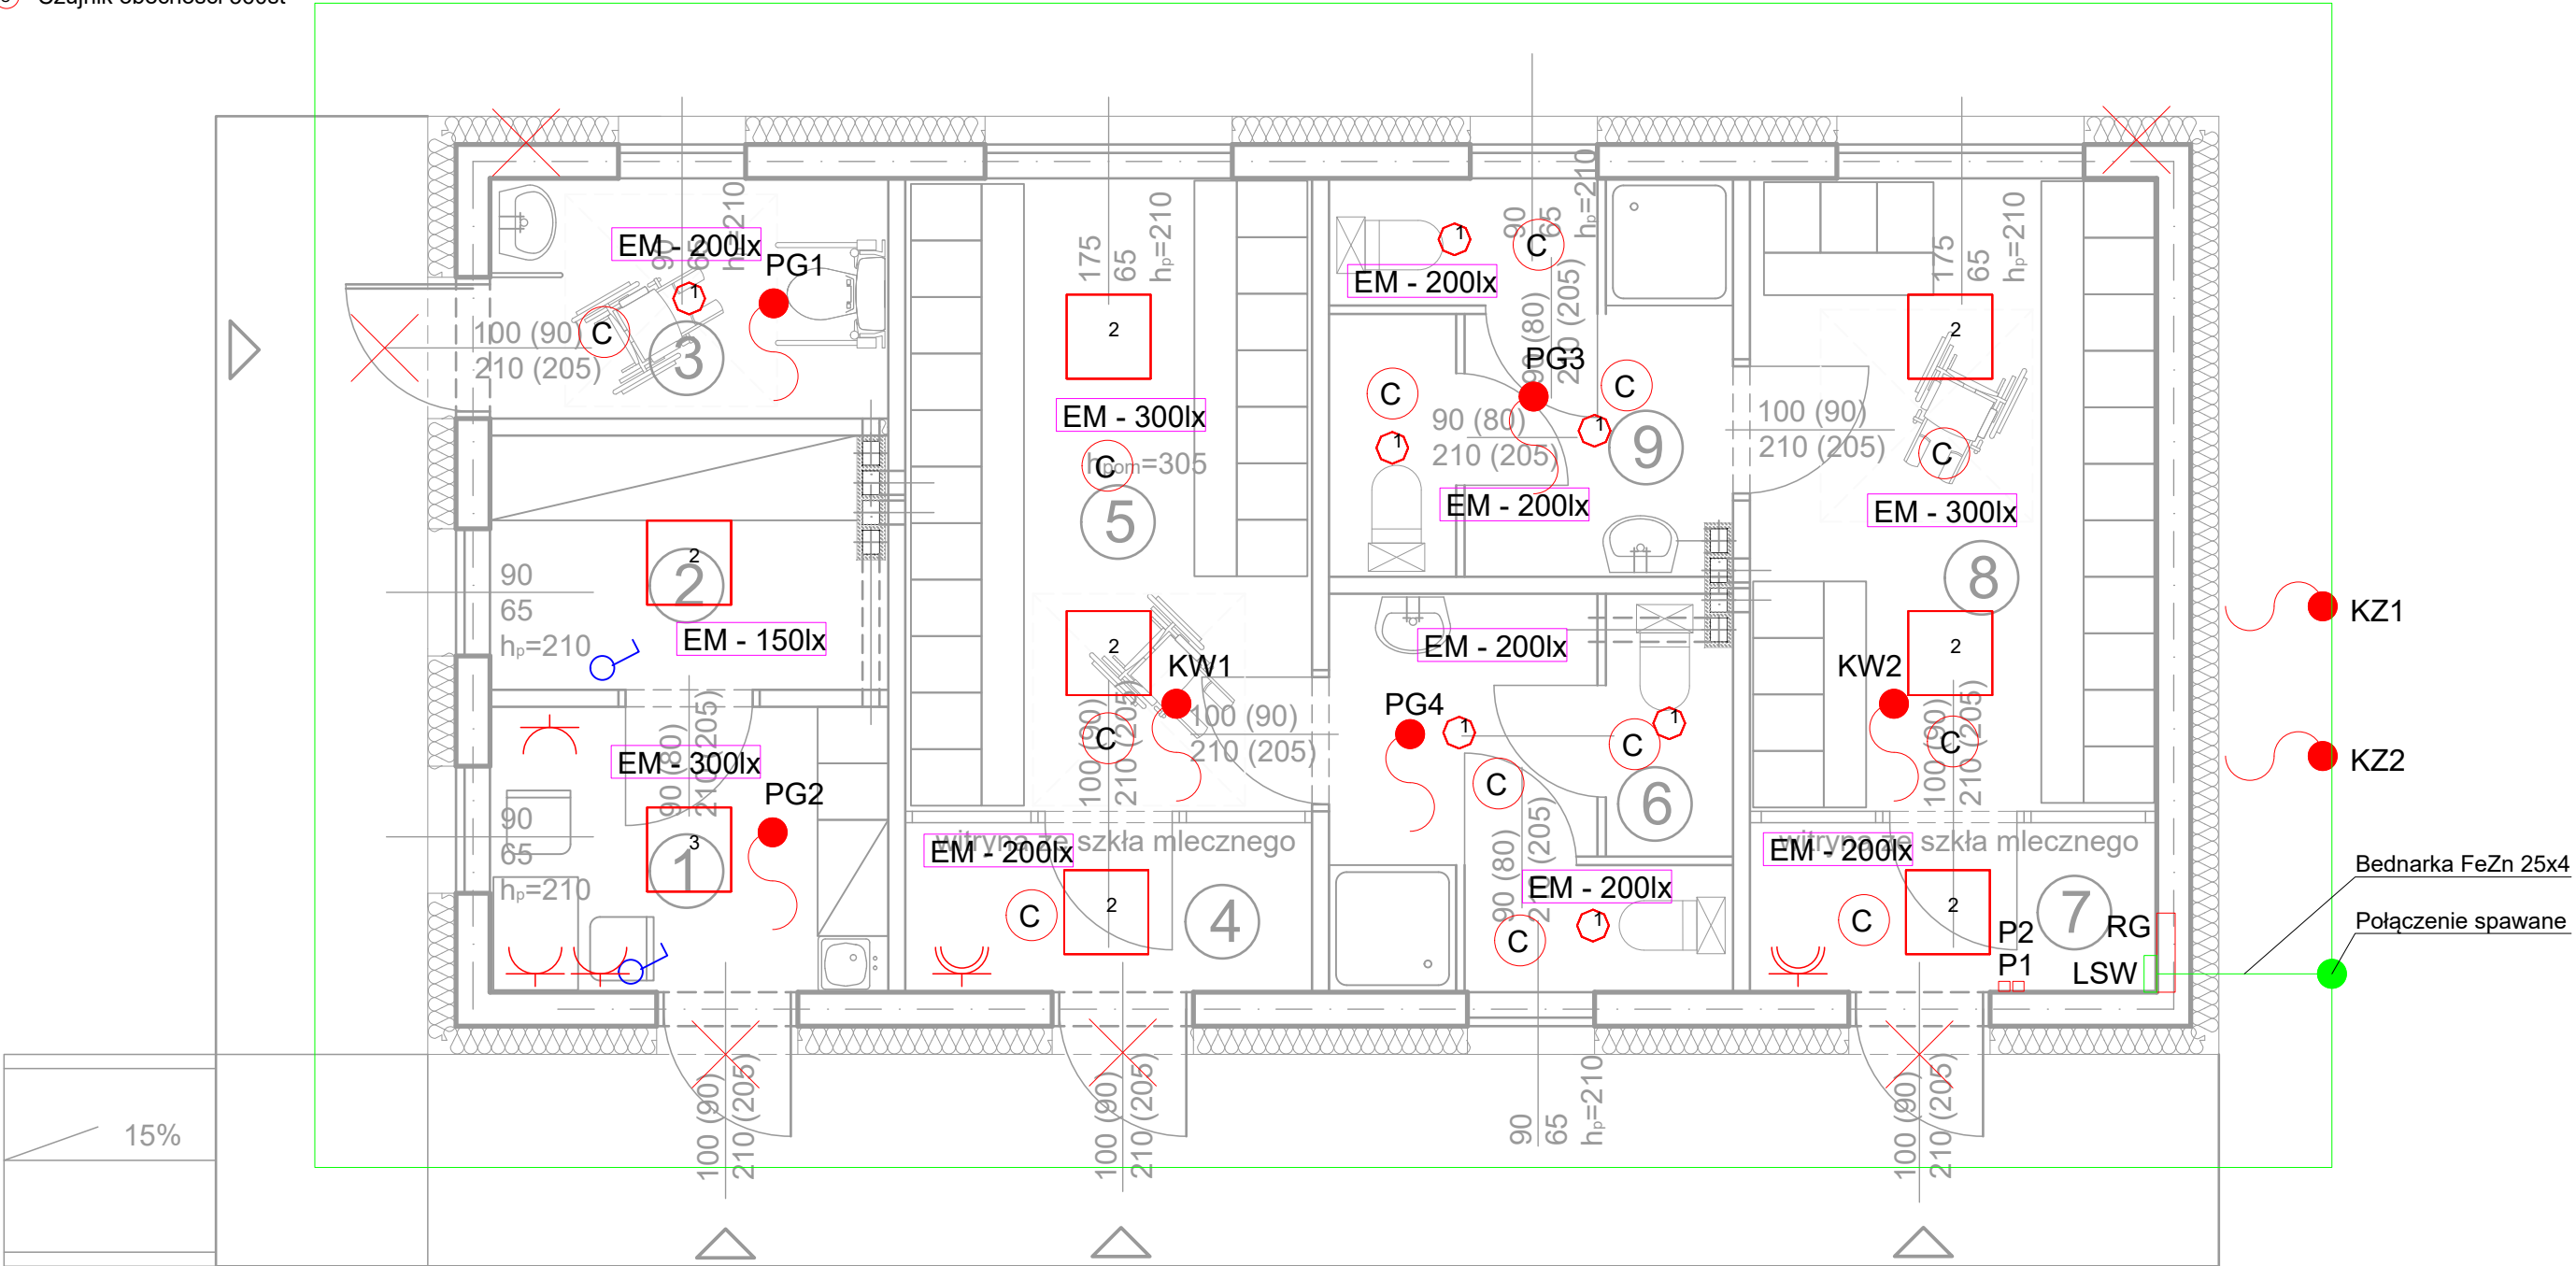


- 1 - Oprawa LED 28W, IP44, obudowa aluminium, 2690lm  
2 - Oprawa LED 600x600 26W, IP44 4000K, obudowa aluminium 3300lm  
3 - Oprawa LED 600x600 36W, IP44 4000K, obudowa aluminium 4500lm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m²]
1	pokój nauczyciela/ skład gospodarczy	5,70
2	magazyn sprzętu sportowego	4,88
3	toaleta niepełnosprawny	4,80
4	przedsionek	3,46

5	szatnia 1	12,90
6	zaplecze sanitarne szatni 1	7,99
7	przedsionek	3,46
8	szatnia 2	12,90
9	zaplecze sanitarne szatni 2	7,99
RAZEM		64,08

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 84,20m²



USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE  
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Obiekt: Zaplecze sanitarno-techniczne, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój		
Temat: Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego przy Orliku		Stadium: PB	Branża: E	Data: 01.2023
Projektant elektryka	mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr.DOŚ/0358/PBE/16	Tytuł rysunku: Rzut - instalacje elektryczne		Skala: 1:50
				Nr rys. E-1