


proj. szafka oświetleniowa
wolnostojąca SO
dz. 120

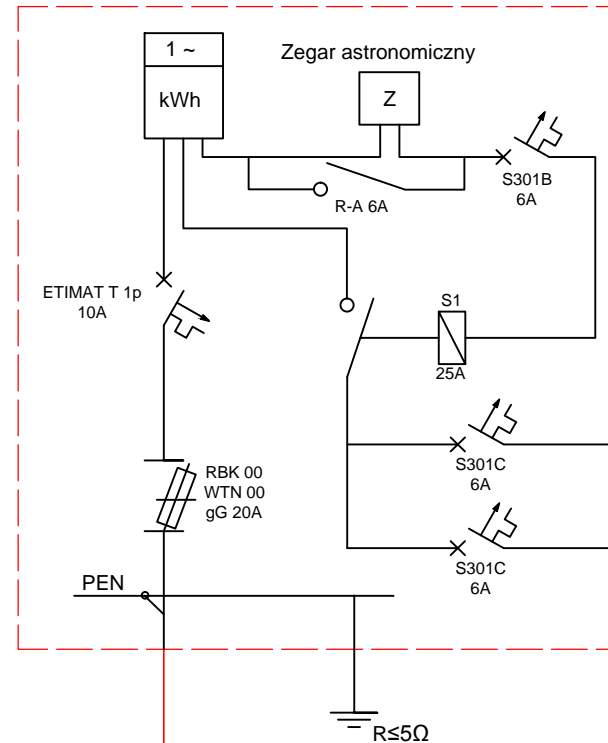

Szafkę wyposażać w system
zamknięcia Master Key wkładką
pobraną z ENEA Operator RD
Gniezno

II/2/2
istn. złącze ZKP-10/2
dz. 119/4

istn. YAKY 4x120mm²
zasilanie ze stacji 06-0273
"Dębówiec C"
transformator 63 kVA

proj. linia kablowa nn 0,4 kV
YAKY 4x35mm² o dł. 2(6)m

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA
Kabel elektroenergetyczny układać razem we
wspólnym wykopie z bednarką FeZn 25x4

Inwestor:	Gmina Gniezno ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		Data: 09.2018
Obiekt:	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębówiec dz. 120, gm. Gniezno		Skala:
Temat rysunku:	Schemat ideowy proj. szafki oświetleniowej SO		Rysunek nr: E4
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW		