


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

- Instalacja zimnej wody – rury stalowe ocynkowane
- Instalacja obiegu zasilania – rury stalowe
- - - Instalacja obiegu powrotu – rury stalowe
- Instalacja uzupełnienia zładu – rury stalowe
- GAS — Instalacja gazowa – projektowana wg odrębnego opracowania

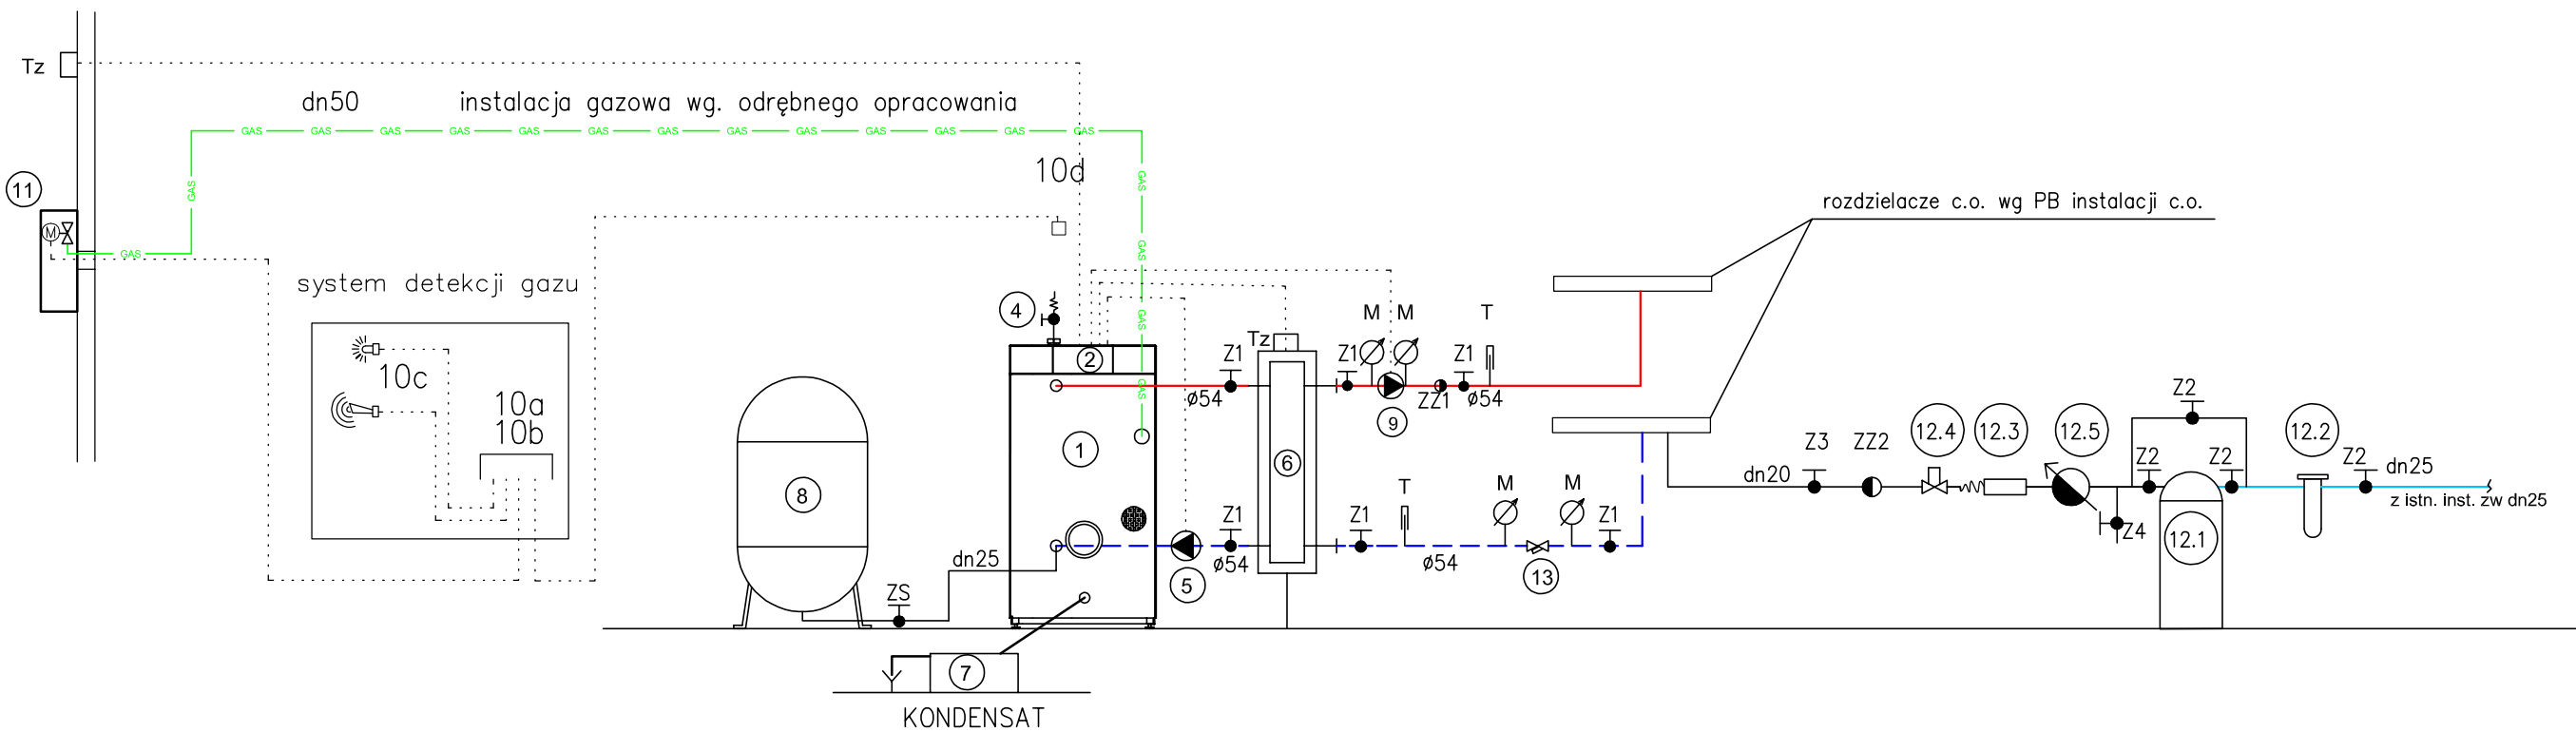

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych | | | |
| Tytuł rysunku: Projekt budowlany - remont kotłowni gazowej - schemat technologiczny | | | |
| Inwestor : Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo, Malechowo 22A | | | |
| Projektował : | mgr inż. Piotr Horków | ZAP/0130/PWBS/19 | |
| Sprawdził: | inż. Ewa Horków | ZPNB-U 73427/22/98 | |
| Skala: | Nr rysunku: 2 | Data: styczeń 2022 r. | Podpis: |

DELTA

BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

75-411 Koszalin
ul. Partyzantów 17
tel./fax:(094) 342 54 64
e-mail: biurodelta@wp.pl