


istn.  
 automat  
 schodowy

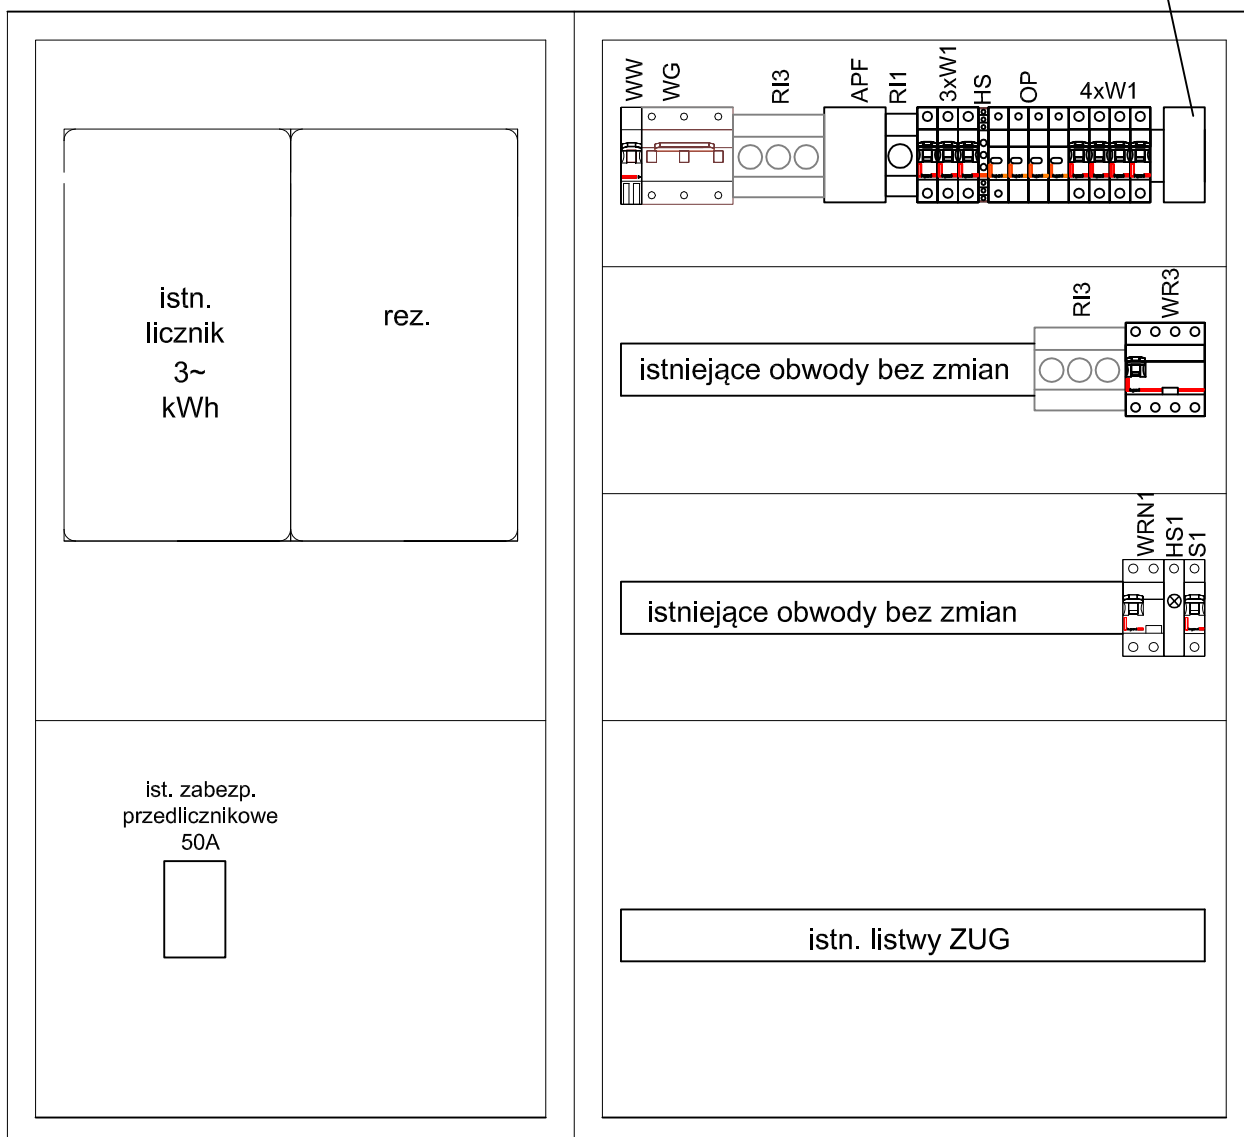

Ozn.	Nazwa sprzętu	Ilość
WG	rozłącznik izol. 100A 3P + ww230V	1
W1	wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy 1P	7
WR3	wył. różnicowoprądowy 4P 40A 30mA	1
WRN1	wył. różnicowonadprądowy 2P B10 30mA	1
RI3	rozłącznik bezpiecznikowy 3faz. z wkładką DO2	2
RI1	rozłącznik bezpiecznikowy 1faz. z wkładką DO2	1
HS	lampka sygnalizacyjna 3 faz.	1
HS1	lampka sygnalizacyjna 1 faz.	1
S1	rozłącznik izol. 16A 1P	
OP	ochronnik przeciwprzepięciowy typ "B+C" 4P	1
APF	automatyczny przełącznik faz	1

**OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM**  
**PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU**  
**WG PN-HD 60364-4-41/2009**

<b>ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELKO</b> <b>75-411 Koszalin, ul.Partyzantów 14, tel/fax (094) 34-74-300</b> <b>biuro@elko-koszalin.pl</b>		
<b>Obiekt</b>	<b>Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Malechowie wraz z urządzeniami budowlanymi, dojeżdżam pieszym i pieszo-jedynym Malechowo 22A, działka nr 556 obr. Malechowo, gm. Malechowo</b>	<b>Nr rys. E-2</b> <b>Faza: PW</b>
<b>Treść</b>	<b>ROZBUDOWA TABLICZKI RG WIDOK</b>	<b>Skala -</b>
<b>Branża</b>	<b>ELEKTRYCZNA</b>	<b>Data 06.2021</b>
<b>Projektował</b>	<b>mgr inż. Ryszard Sowiński</b> Upr. Bud. Nr A/PNB/8300/184/81 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	