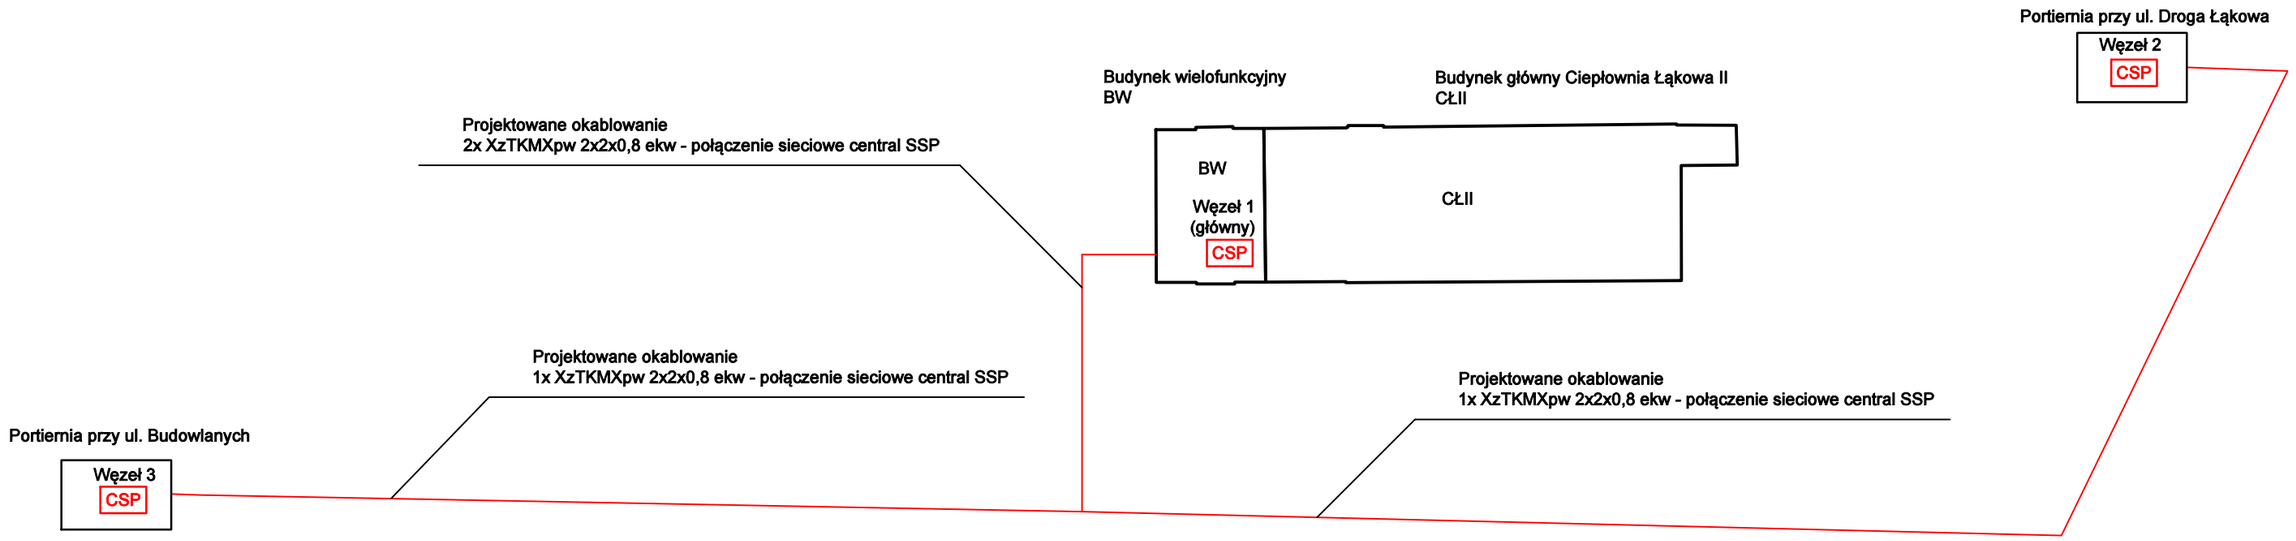

LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna dwusensorowa czujka dymu DUO
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Optyczna czujka dymu w strefie podłogi podniesionej
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Czujka ciepła
- Sygnalizator akustyczno-optyczny
- ZAS 24VDC — Zasilacz 24V do zastosowań ppoż
- Puszka PIP
- Czujnik aspiracyjny
- x2/2 — Moduł 2wyj/2wej
- x4/4 — Moduł 4wyj/4wej
- x0/4 — Moduł 0wyj/4wej
- Czujka liniowa dymu
- CON — Kontroler czujki liniowej
- Reflektor pryzmowy
- Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
- Kabel HDGS 2x1,5 PH90

Oznaczenie detektora

1/1/10
- nr elementu
- nr strefy
- nr pętli

Oznaczenie modułu

1/701
- adres modułu
- nr pętli

- Kontroler czujki liniowej ciepła SCU800CR16MB
- Moduł połączeniowy CBO5-SEC-T-AT
- Terminator końca lini END
- Kabel Sensoryczny SEC SEC15/03-RAL-AT
- Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC montować na lince stalowej. Uchwyty co 1m co 5m uchwyt metalowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AMS Projekt
Usługi projektowe

tel: + 48 501 60 22 85
e-mail: biuro@amsprojekt.pl
http://www.amsprojekt.pl/

OBIEKT:
Budynek wielofunkcyjny
Budynek główny Ciepłownia Łąkowa II

INWESTOR:
OPEC-INEKO Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI:
86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 7

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektował	mgr Dariusz Rybaczyk upr. nr WAM/0052/ZHOT/05	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Raczyński upr. nr WAM/0104/POOT/08	

Tytuł rysunku:
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
SCHEMAT BLOKOWY
TEREN ZEWNĘTRZNY

Branża:	Faza projektu:	Numer rysunku:
T	PB	T-07
Data: 08.2020	Skala: ---	

TEN PLAN JEST WŁASNOŚCIĄ AMS Projekt - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE