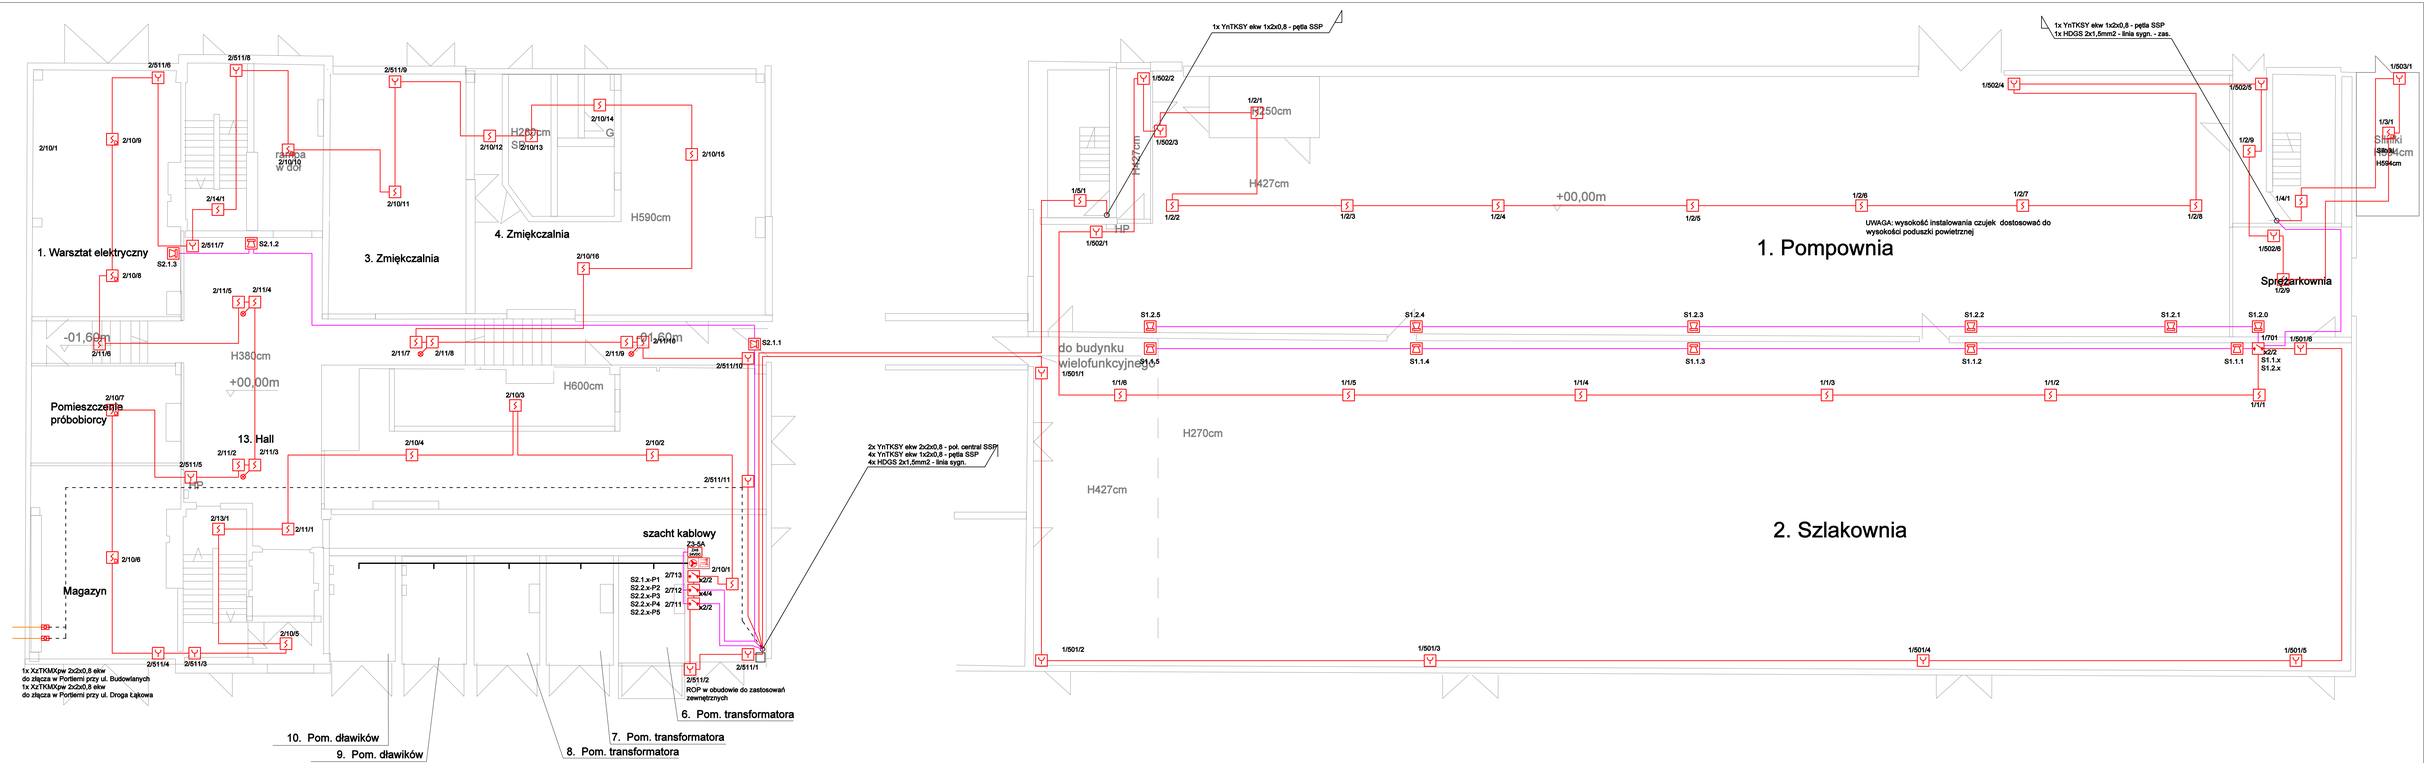

LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna dwusensorowa czujka dymu DUO
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Optyczna czujka dymu w strefie podłogi podniesionej
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Czujka ciepła
- Sygnalizator akustyczno-optyczny
- Zasilacz 24V do zastosowań ppoż
- Puszka PIP
- Czujnik aspiracyjny
- Moduł 2wyj/2wej
- Moduł 4wyj/4wej
- Moduł 0wyj/4wej
- Czujka liniowa dymu
- CON — Kontroler czujki liniowej
- Reflektor pryzmowy
- Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
- Kabel HDGS 2x1,5 PH90
- Oznaczenie detektora: 1/1/10 — nr elementu, nr strefy, nr pętli
- Oznaczenie modułu: 1/701 — adres modułu, nr pętli
- Kontroler czujki liniowej ciepła SCU800CR16MB
- Moduł połączeniowy CBO5-SEC-T-AT
- Terminator końca lini END
- Kabel Sensoryczny SEC SEC15/03-RAL-AT
- Kabel CC JeH(St)H 1x2x1
- Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC montować na lince stalowej. Uchwyty co 1m co 5m uchwyt metalowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AMS Projekt

tel.: + 48 501 60 22 65
e-mail: biuro@amsprojekt.pl
http://www.amsprojekt.pl

OBIEKT: Budynek wielofunkcyjny Budynek główny Ciepłownia Łąkowa II

INWESTOR: OPEC-INEKO Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI: 86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 7

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektował	mgr Dariusz Rybaczyk upr. nr WAM/0052/2/KOT/05	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Raczyński upr. nr WAM/0104/POOT/08	

Tytuł rysunku: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ RZUT PIĘTRO 1-POZ. 0

Branża	Faza projektu	Numer rysunku
T	PB	T-01

Data	Skala
08.2020	1:100

TEN PLAN JEST WŁASNOŚCIĄ AMS Projekt - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE