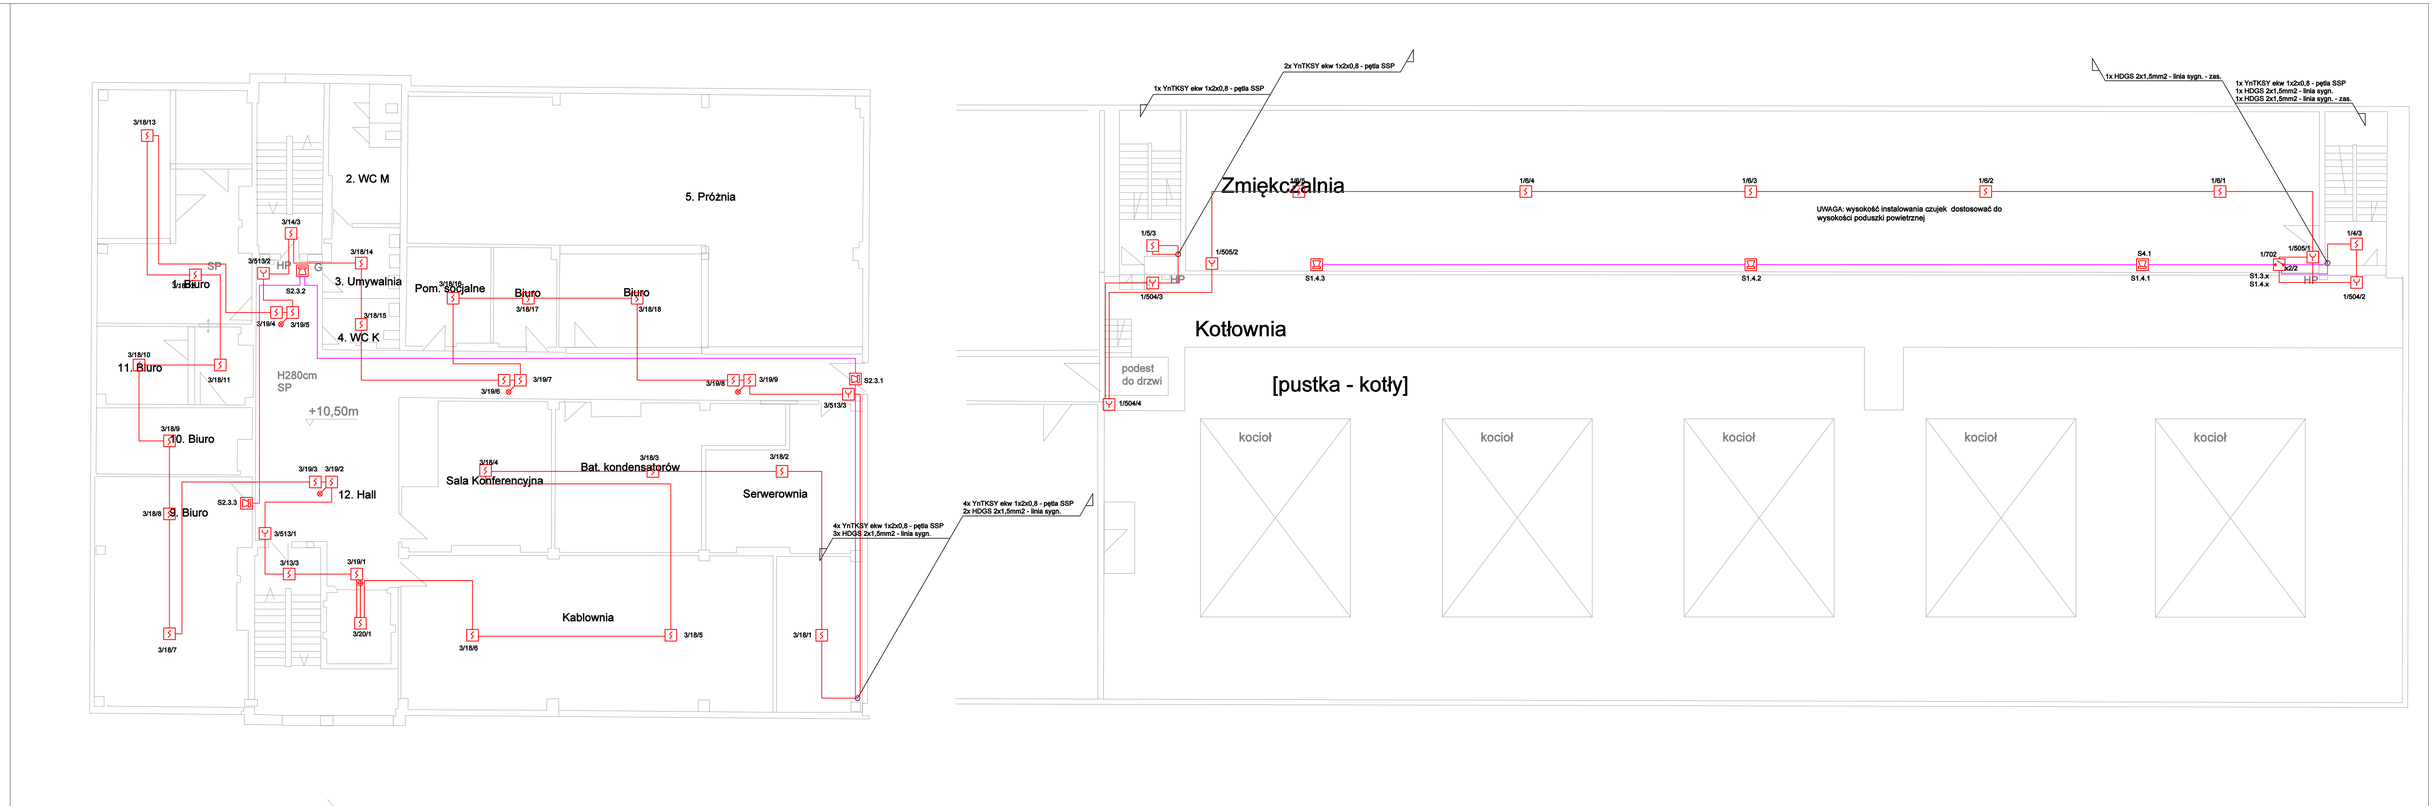

LEGENDA

CSP	Centrala sygnalizacji pożaru
	Optyczna dwusensorowa czujka dymu DUO
	Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
	Optyczna czujka dymu w strefie podłogi podniesionej
	Ręczny ostrzegacz pożaru
	Czujka ciepła
	Sygnalizator akustyczno-optyczny
DA PSP	Zasilacz 24V do zastosowań ppoż
	Puszka PIP
	Czujnik aspiracyjny
x2/2	Moduł 2wyj/2wej
x4/4	Moduł 4wyj/4wej
x0/4	Moduł 0wyj/4wej
	Czujka liniowa dymu
CON	Kontroler czujki liniowej
	Reflektor pryzmowy
	Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
	Kabel HDGS 2x1,5 PH90
	Oznaczenie detektora
1/1/10	nr elementu
	nr strefy
	nr pętli
	Oznaczenie modułu
1/701	adres modułu
	nr pętli
	Kontroler czujki liniowej ciepła SCU800CR16MB
	Moduł połączeniowy CBO5-SEC-T-AT
	Terminator końca lini END
	Kabel Sensoryczny SEC SEC15/03-RAL-AT
	Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC montować na lince stalowej. Uchwyty co 1m co 5m uchwyt metalowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AMS Projekt

Tel.: + 48 501 60 22 65
e-mail: biuro@amsprojekt.pl
http://www.amsprojekt.pl

OBIEKT: Budynek wielofunkcyjny Budynek główny Ciepłownia tąkowa II

INWESTOR: OPEC-INEKO Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI: 86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 7

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektował	mgr Dariusz Rybaczyk upr. nr WAM/0052/ZHOT/05	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Raczyński upr. nr WAM/0104/POOT/06	

Tytuł rysunku: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ RZUT PIĘTRO 3

Branża	Faza projektu	Numer rysunku
T	PB	T-03

Data	Skala
08.2020	1:100

TEN PLAN JEST WŁASNOŚCIĄ AMS Projekt - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE