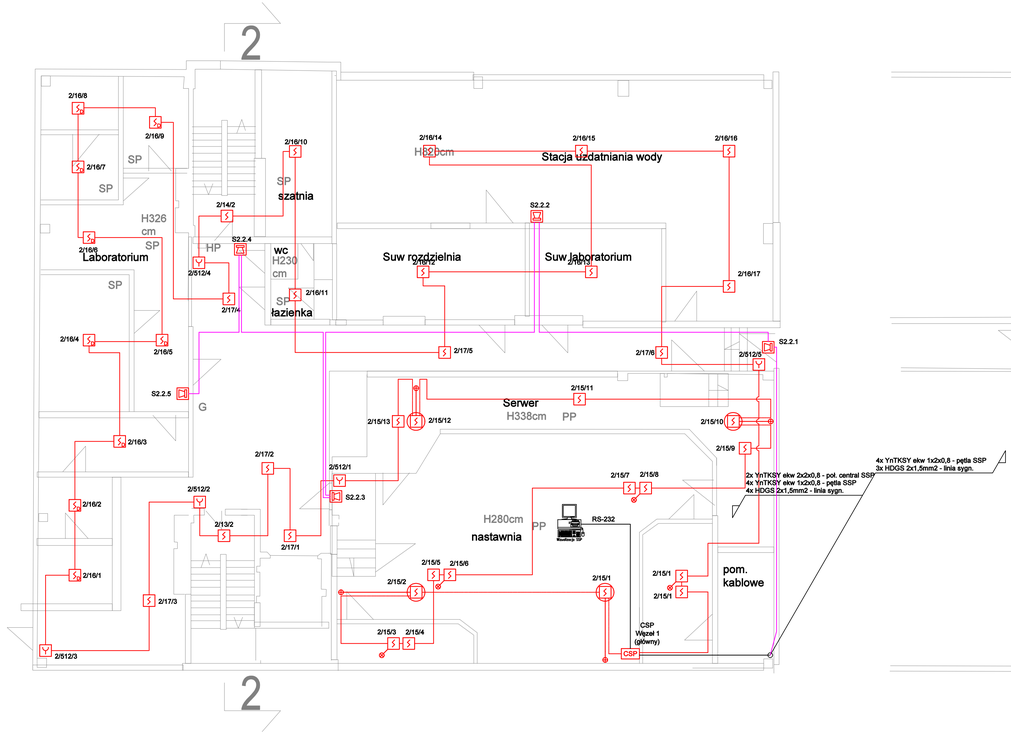

LEGENDA

- CSP — Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna dwusensorowa czujka dymu DUO
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Optyczna czujka dymu w strefie podłogi podniesionej
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Czujka ciepła
- Sygnalizator akustyczno-optyczny
- Zasilacz 24V do zastosowań pożarowych
- Puszka PIP
- Czujnik aspiracyjny
- Moduł 2wyj/2wej
- x2/2 — Moduł 4wyj/4wej
- x4/4 — Moduł 0wyj/4wej
- x0/4
- Czujka liniowa dymu
- CON — Kontroler czujki liniowej
- Reflektor pryzmowy

- Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
- Kabel HDGS 2x1,5 PH90

Oznaczenie detektora

1/1/10
- nr elementu
- nr strefy
- nr pętli

Oznaczenie modułu

1/701
- adres modułu
- nr pętli

- Kontroler czujki liniowej ciepła SCU800CR16MB
- Moduł połączeniowy CBOS-SEC-T-AT
- Terminator końca lini END
- Kabel Sensoryczny SEC SEC15/03-RAL-AT
- Kabel CC JeH(St)H 1x2x1

Uwaga: Kabel Sensoryczny SEC montować na lince stalowej. Uchwyty co 1m co 5m uchwyt metalowy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AMS Projekt

tel. +48 501 80 22 66
e-mail: biuro@amsprojekt.pl
http://www.amsprojekt.pl

OBIEKT: Budynek wielofunkcyjny Budynek główny Ciepłownia tąkowa II

INWESTOR: OPEC-INEKO Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI: 86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych 7

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektował	mgr Dariusz Rybaczyk upr. nr WAM/0052/ZOT/05	
Sprawdził	mgr inż. Piotr Raczyński upr. nr WAM/0104/POOT/06	

TYP DOKUMENTU: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ RZUT PIĘTRO 2

Branża	Faza projektu	Numer rysunku
T	PB	T-02

Data: 06.2020 | Skala: 1:100

TEN PLAN JEST WŁASNOŚCIĄ AMS Projekt - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - WYKORZYSTYWANIE POZA MIEJSCEM WSKAZANYM W POLU OBIEKT ZABRONIONE