


U = 400/230V
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
P_m = 0,6kW

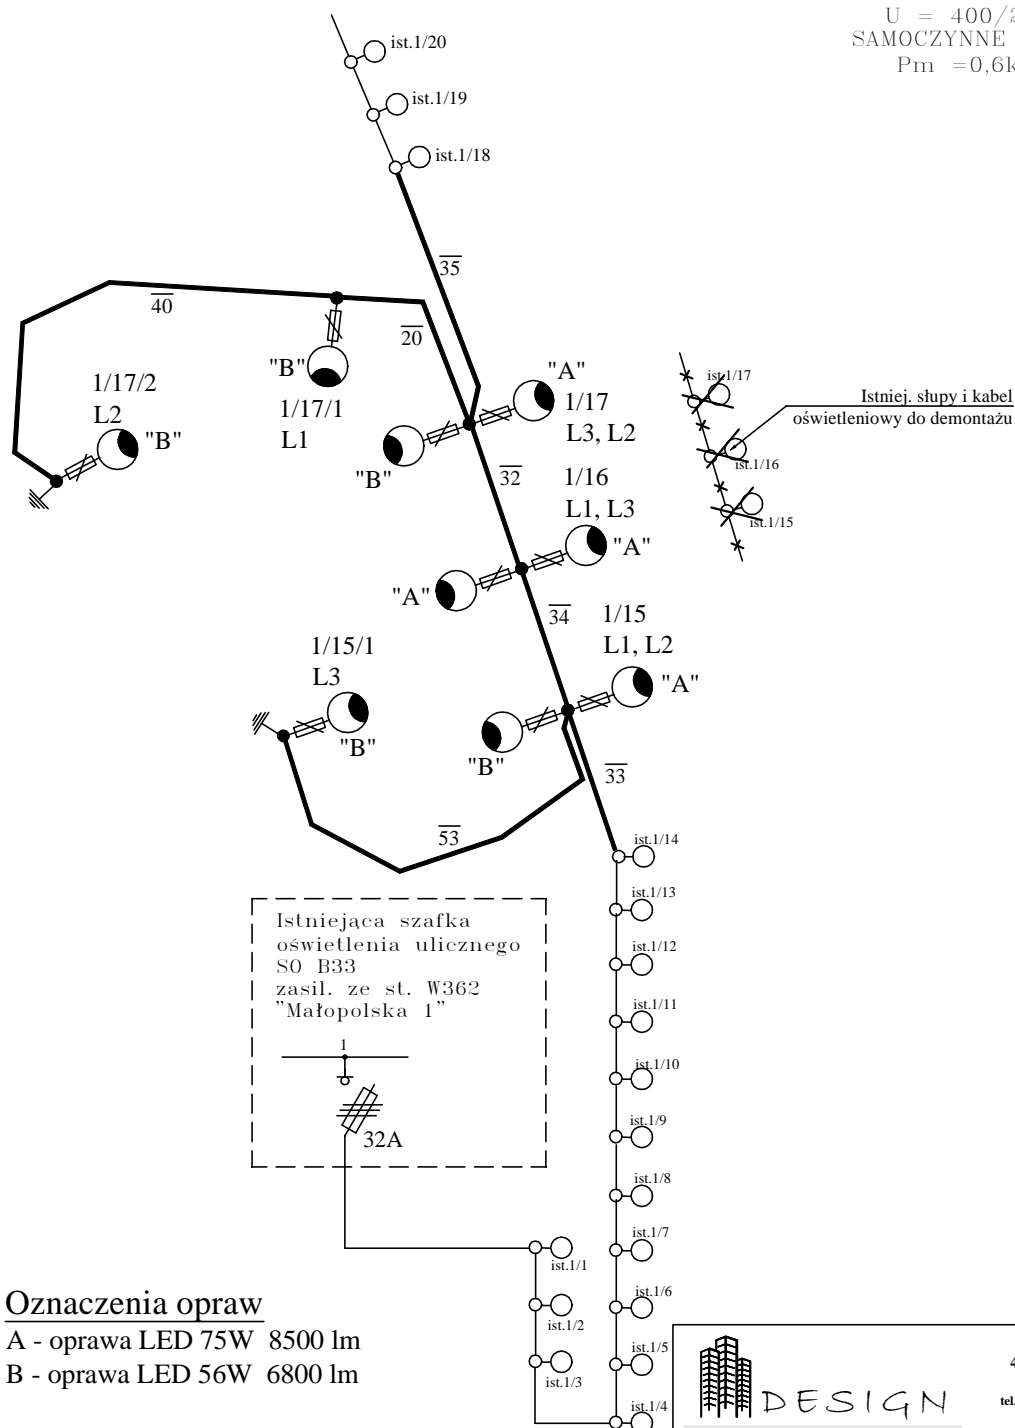

Oznaczenia opraw

A - oprawa LED 75W 8500 lm
B - oprawa LED 56W 6800 lm

OZNACZENIA

	PROJ.KABEL OŚWIETLIENIOWY YAKY 4x35 mm/2
	PROJEKTOWANY SŁUP STALOWY 9 METROWY
	PROJEKTOWANA OPRAWA LED
	PROJEKTOWANE UZIEMIENIE

DŁUGOŚĆ KABLA YAKY 4x35 mm/2 - 247 m
ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLIENIOWYCH - 9 szt.

ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe tel./fax (32) 435 89 08 tel. kom. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl			
Nazwa zadania Projekt parkingu przy SP 9 przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzebiu- Zdrój			
Adres obiektu budowlanego: ulica Wielkopolska w Jastrzebiu - Zdroju			
Nazwa rysunku	SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLIENIA TERENU		
Inwestor	Miasto Jastrzebie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdrój		
Projektant branża instalacyjna (elektryczna)	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 250/90Kt w spec. inst. elektrycznej		Podpis
Sprawdzający branża instalacyjna (elektryczna)	inż. Tadeusz Jaśkiewicz uprawnienia nr 79/77/Op w spec. inst. elektrycznej		Podpis
branża elektryczna	data opracowania 07.2020 rok	skala rysunku —	numer rysunku 2