


ZASILANIE OBW. STER. 230V 50Hz	POMPA OBIEGOWA OBIEGU 1 GP1			ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA KOTŁA 1 DIEMATIC Evolution
	PRACA		SYGNAL.	
	AUTOMAT.	RĘCZNA	PRACY	

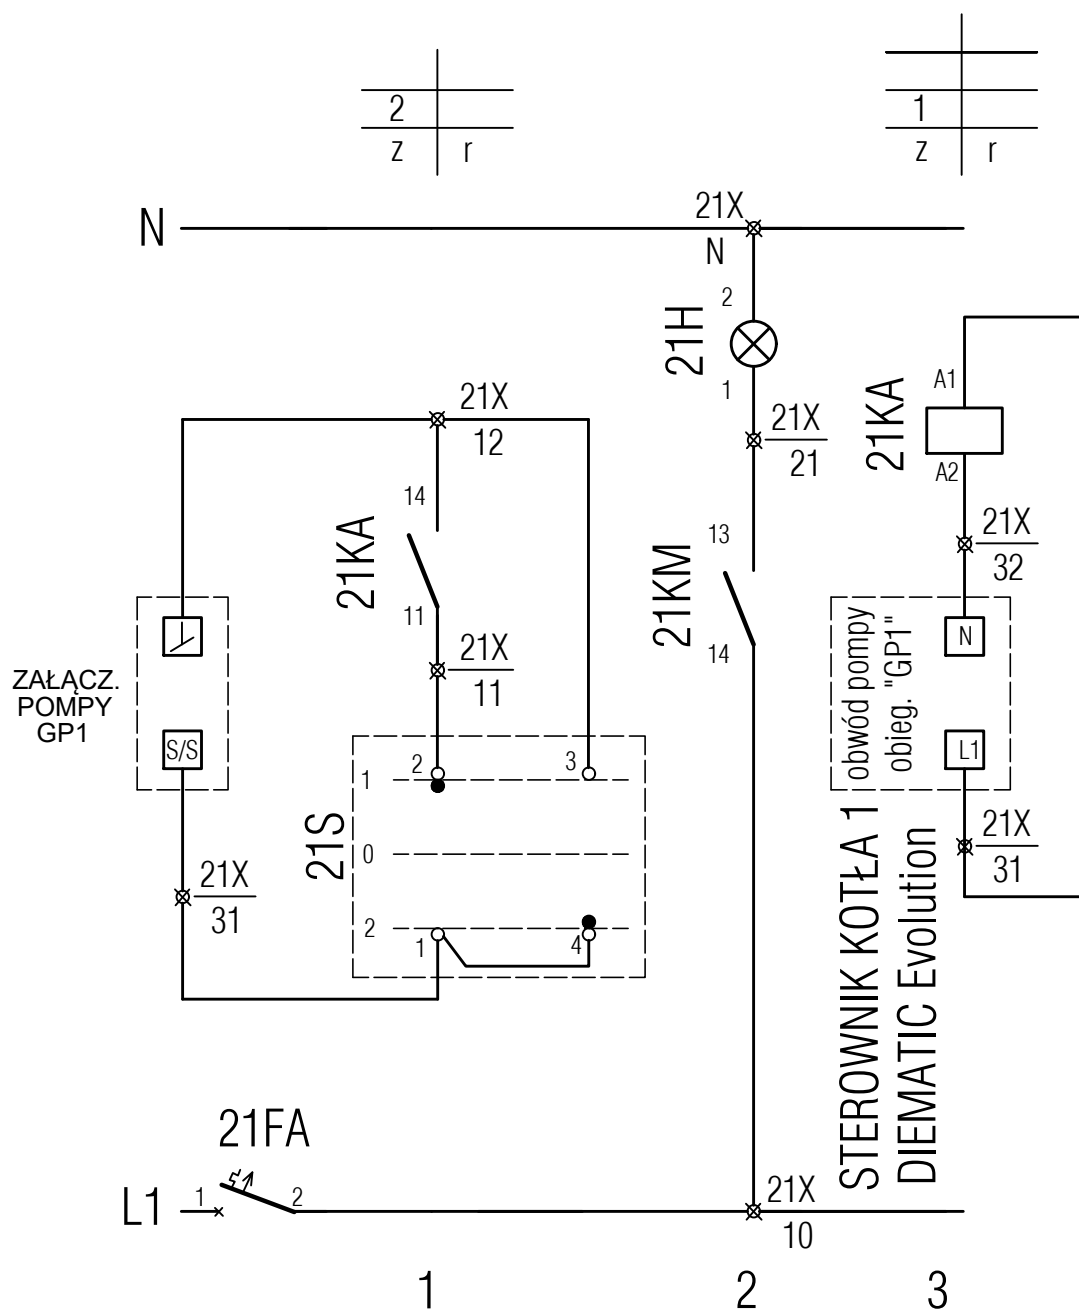

## DIAGRAM s.c. Łuszczek Tadeusz Łuszczek Dorota

ul. Róż 11, 45-950 Opole

tel/fax 077/457 21 30, tel kom. 0-509 47 49 47; e-mail: diagramsc@op.pl

**Obiekt:** Budynek socjalno-technologiczny

**Adres:** Blachownia ul. Staromiejska 198  
Oczyszczalnia Ścieków

**Treść:** Schemat zasadniczy sterowania pompą  
obiegu grzewczego 1 GP1

<b>Projektował:</b> mgr inż. Ewald Mrugała	<b>Nr upr.</b> 201/91/Op	<b>Data</b> 04.21r.	<b>Podpis</b>	<b>Skala</b> 1:50
<b>Sprawdził:</b> mgr inż. Krzysztof Giesa	<b>Nr upr.</b> 195/91/Op	<b>Data</b> 04.21r.	<b>Podpis</b>	<b>Nr rys.</b> IE/05