

ZASILANIE OBW. STER. 230V 50Hz	POMPA OBIEGOWA OBIEGU 3 GP3			ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA KOTŁA 1 DIEMATIC Evolution
	PRACA		SYGNAL.	
	AUTOMAT.	RĘCZNA	PRACY	

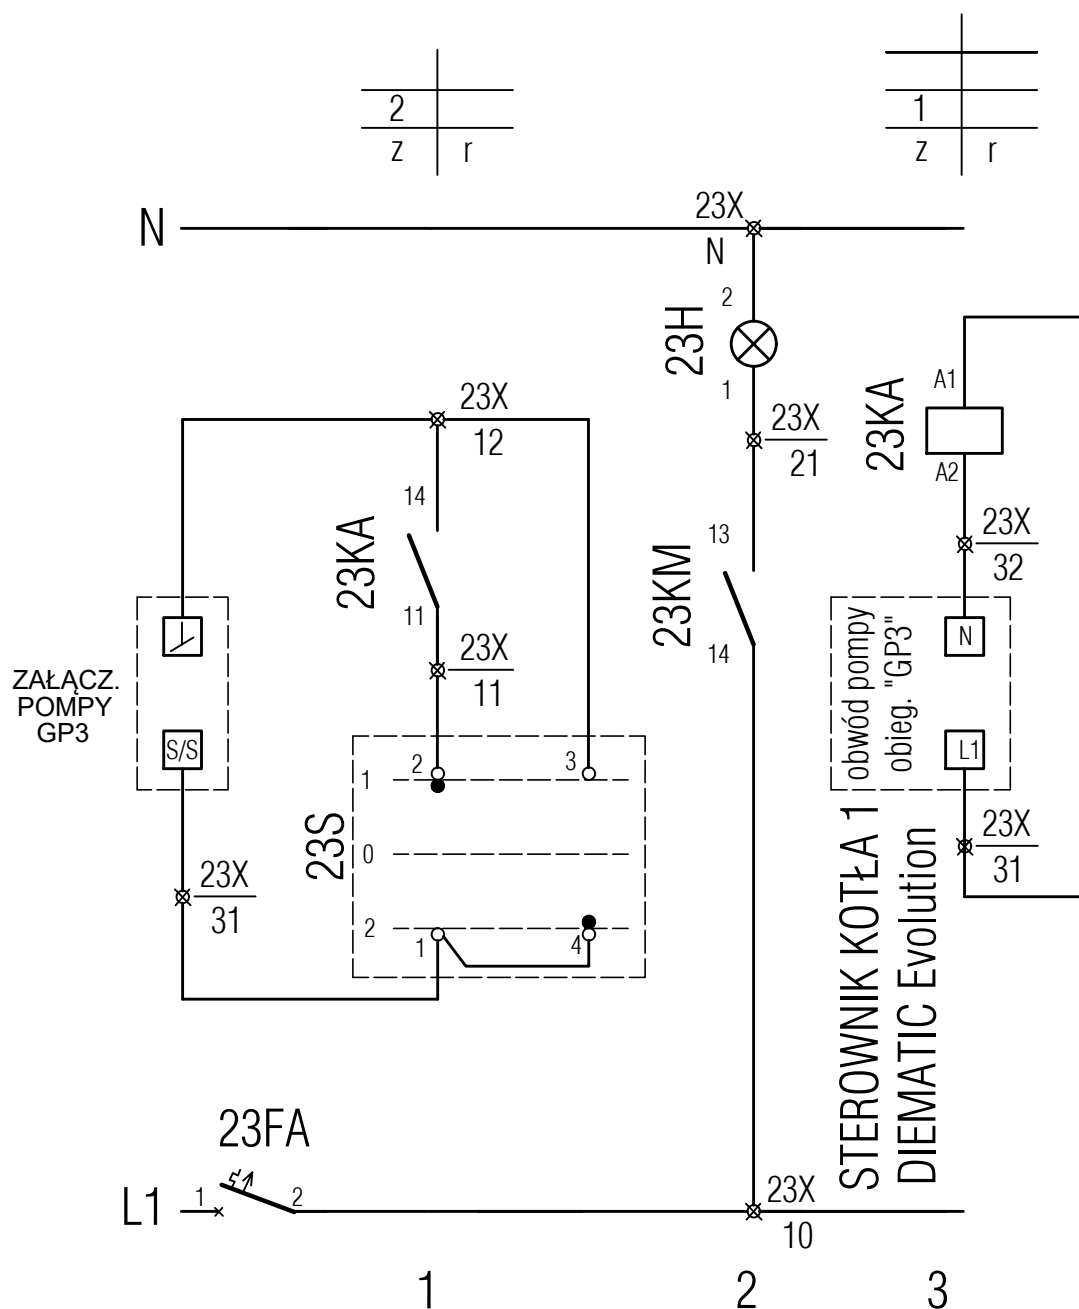


DIAGRAM s.c. Łuszczek Tadeusz Łuszczek Dorota
ul. Róż 11, 45-950 Opole
tel/fax 077/457 21 30, tel kom. 0-509 47 49 47; e-mail: diagramsc@op.pl

Obiekt: Budynek socjalno-technologiczny

Adres: Blachownia ul. Staromiejska 198
Oczyszczalnia Ścieków

Treść: Schemat zasadniczy sterowania pompą
obiegu grzewczego 3 GP3

Projektował: mgr inż. Ewald Mrugała	Nr upr. 201/91/Op	Data 04.21r.	Podpis	Skala 1:50
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Giesa	Nr upr. 195/91/Op	Data 04.21r.	Podpis	Nr rys. IE/07