


ZAKRES OPRACOWANIA

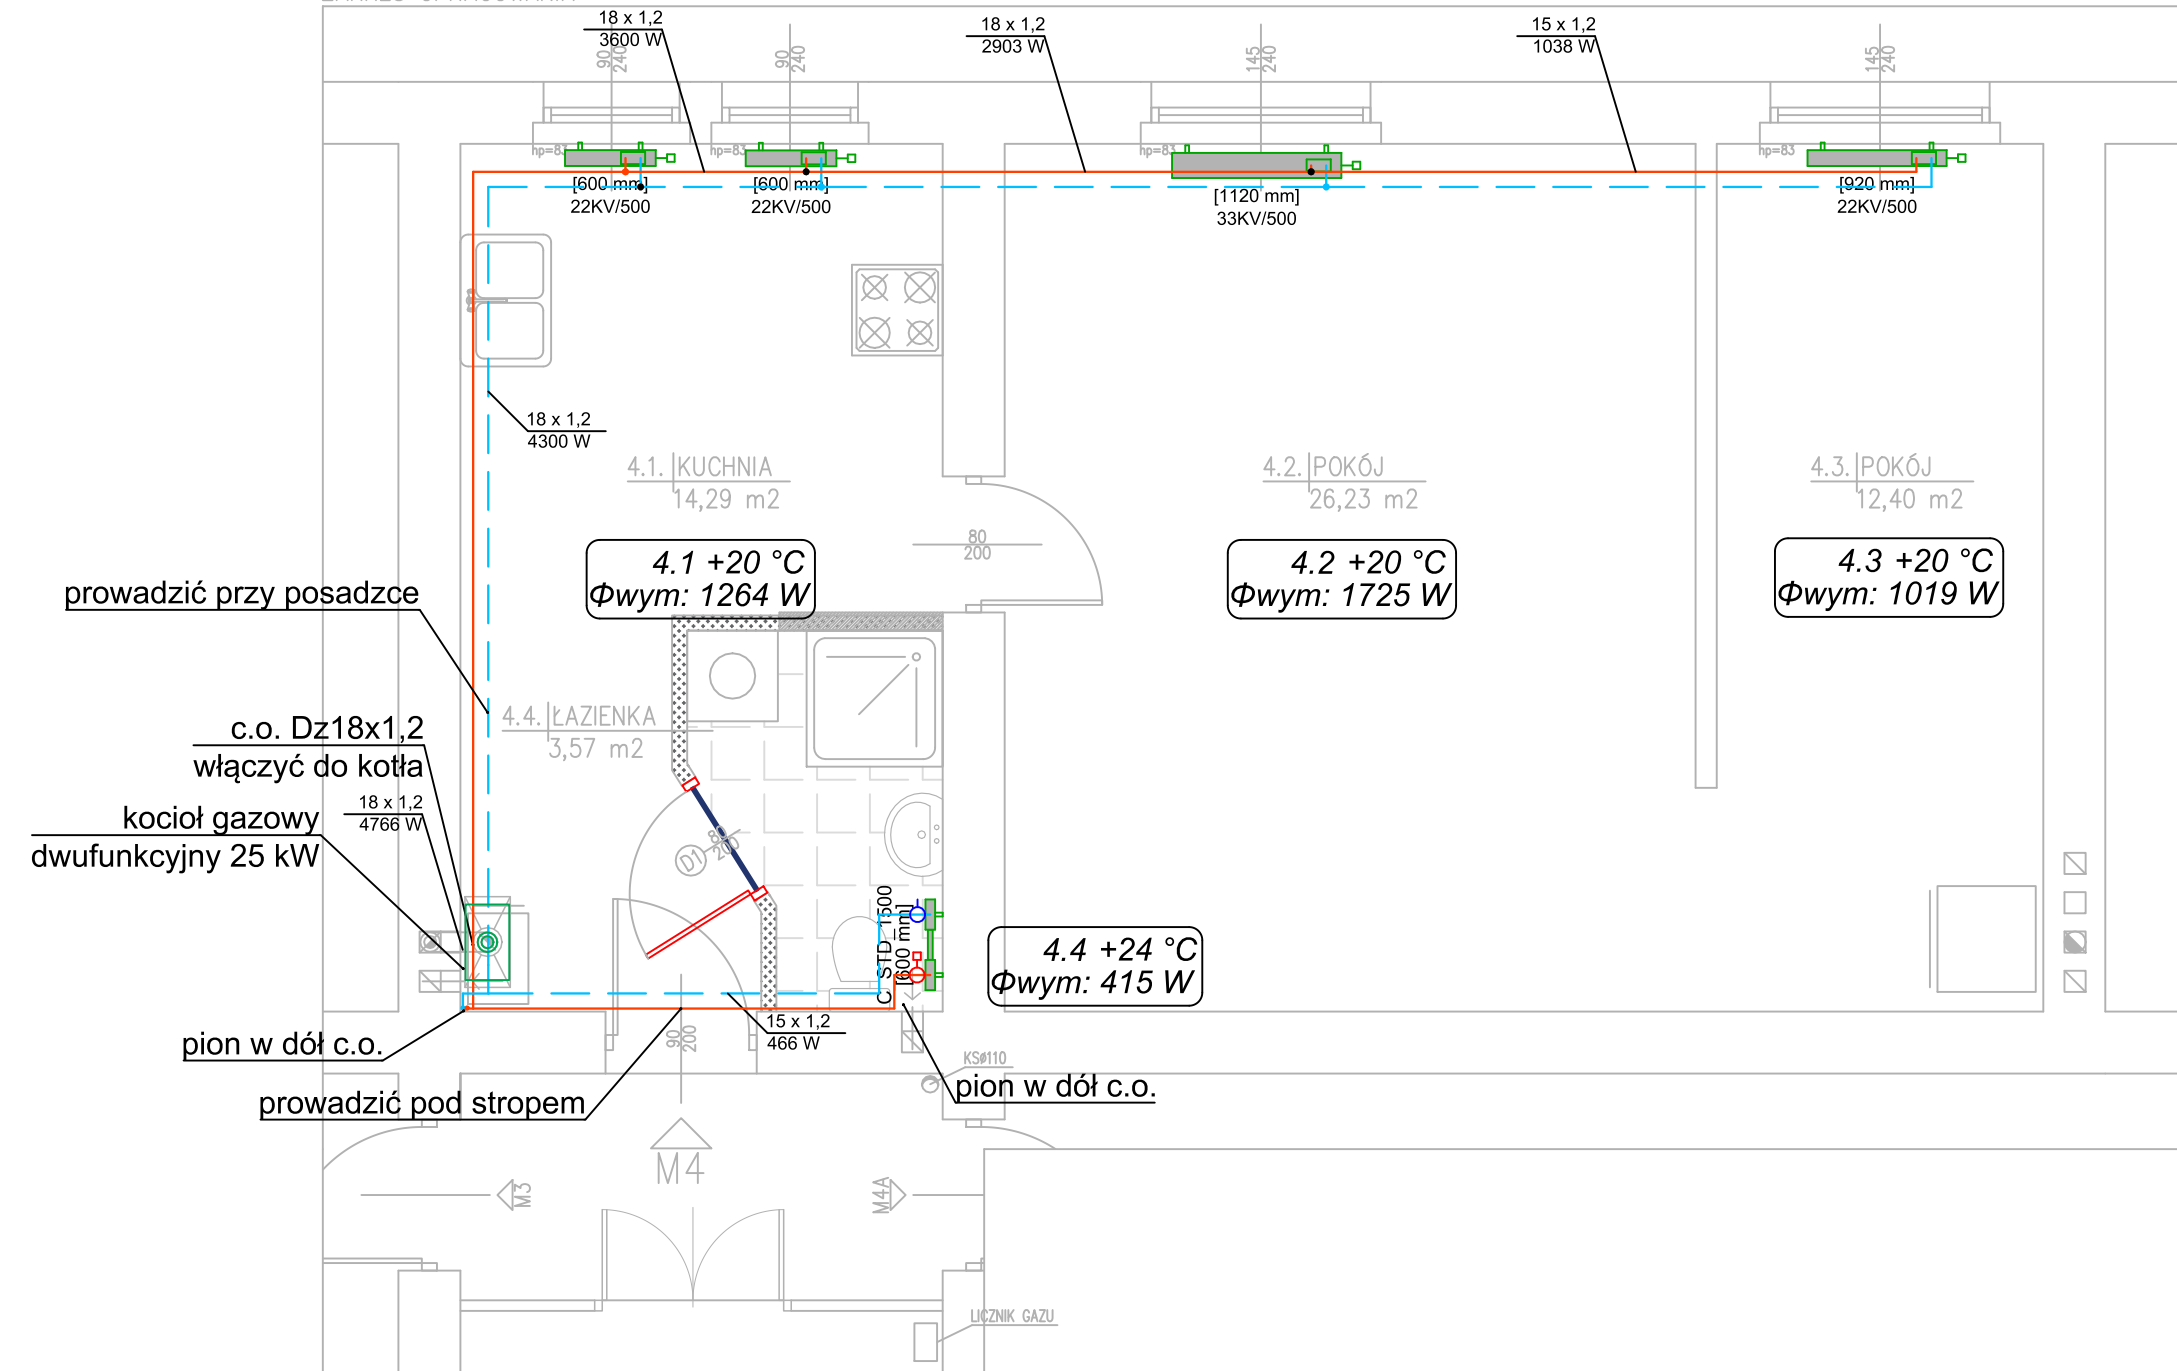

LEGENDA:


- Proj. instalacja c.o. (z+p)
- Grzejnik zaworowy
- Grzejnik drabinkowy łazienkowy

1,5 +20 °C
Φwym: 550 W
Temp. obl. – zima
Zapotrzebowanie na ciepło

UWAGA:

- Dokładną lokalizację włączenia urządzeń sanitarnych ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń sanitarnych wg. proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z stalowych (Dz)
- Przewody prowadzone będą:
 - natynkowo na ścianie,
- W najwyższych pkt. instalacji c.o. zamontować zawory odpowietrzające

PRACOWNIA
PROJEKTOWA



ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

inwestor ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35b 44–102 GLIWICE	projektant mgr inż. Łukasz Stachoń		SLK/4318/PWOS/12 SPECJ. SANITARNA		podpis
	opracował				podpis
temat projektu, adres inwestycji INSTALOWANIE INSTALACJI GAZU DO KOTŁA CO. Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA I KUCHENKI GAZOWEJ W LOKALU GMINNYM PRZY ULICY TOSZECKIEJ 5/4. DZ. NR 19 OBRĘB: CENTRUM	branża SANITARNA	skala 1:50	faza PT	data CZERWIEC 2022	tom I
	rysunek RZUT MIESZKANIA – WEW. INSTALACJA C.O.				nr rysunku S1