



# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA

W sieci SN system dodatkowej ochrony od porażeń – uziemianie.  
W sieci nN system dodatkowej ochrony od porażeń – samoczynne  
wyłączenie zasilania w wymaganym czasie w układzie TN-C.

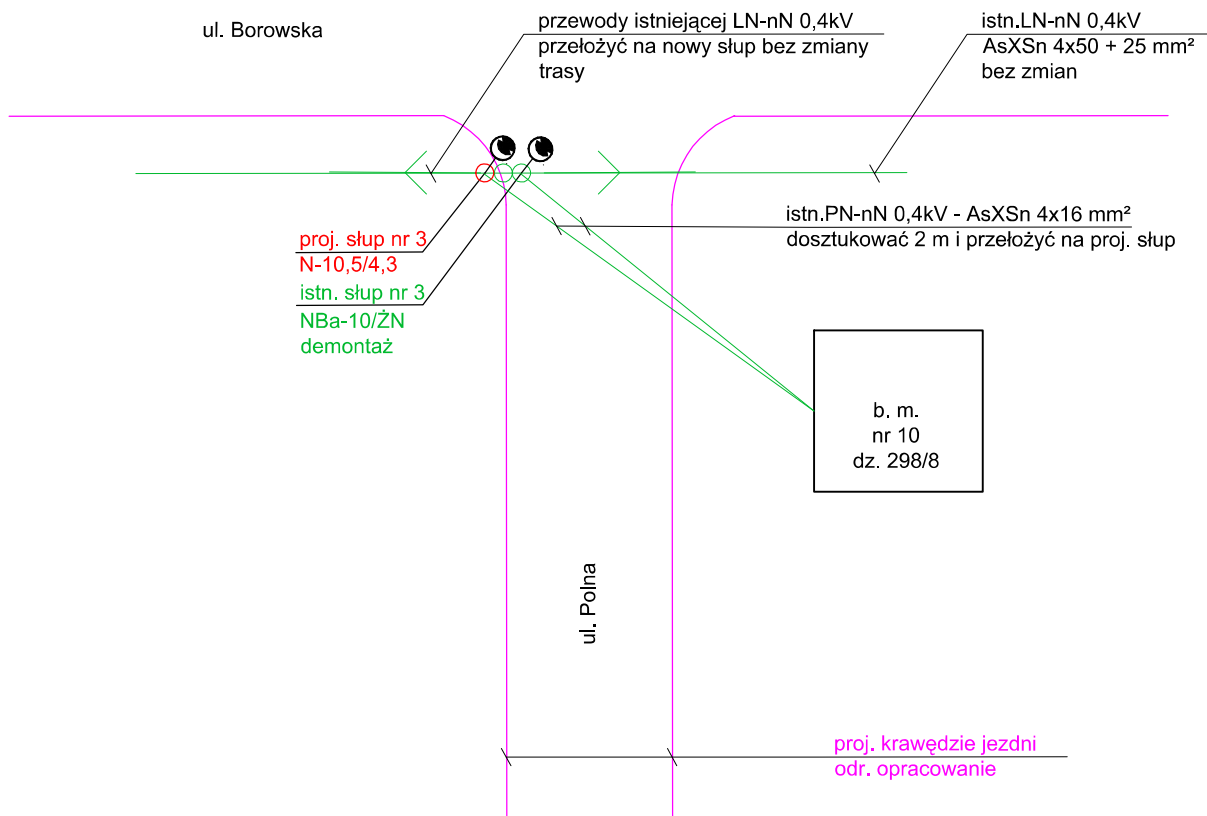

 oprawę ośw. ulicznego należy zamontować na proj. słupie

INWESTOR:	GMINA ŁĄPY 18–100 Łąpy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24		Stadium	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY
Pracownia:	ELMAK Maciej Czech, tel. 501521345, email: elmak.mc@wp.pl		Nazwa opracowania	Przebudowa urządzeń energetycznych nN kolidujących z rozbudową drogi gminnej – ulicy Polnej w Uhowie. Rozbiórka i budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV. Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w zakresie wymiany (przestawienia) słupów.
Projektant	MACIEJ CZECH upr. bud. nr PDL/0074/P00E/09			
Współpraca	–		Adres budowy	wieś: UHOWO ul. Polna, gmina: Łąpy, powiat: białostocki, województwo: podlaskie
Branża	Elektryczna	data: 07 wrzesień 2015r.	Rysunek 7 (kolizaj 3)	IDEOWY SCHEMAT URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH –
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM				