


ROZDZIELNICA RB TYPU: BF-U-3/72-P, IP30, f-my EATON

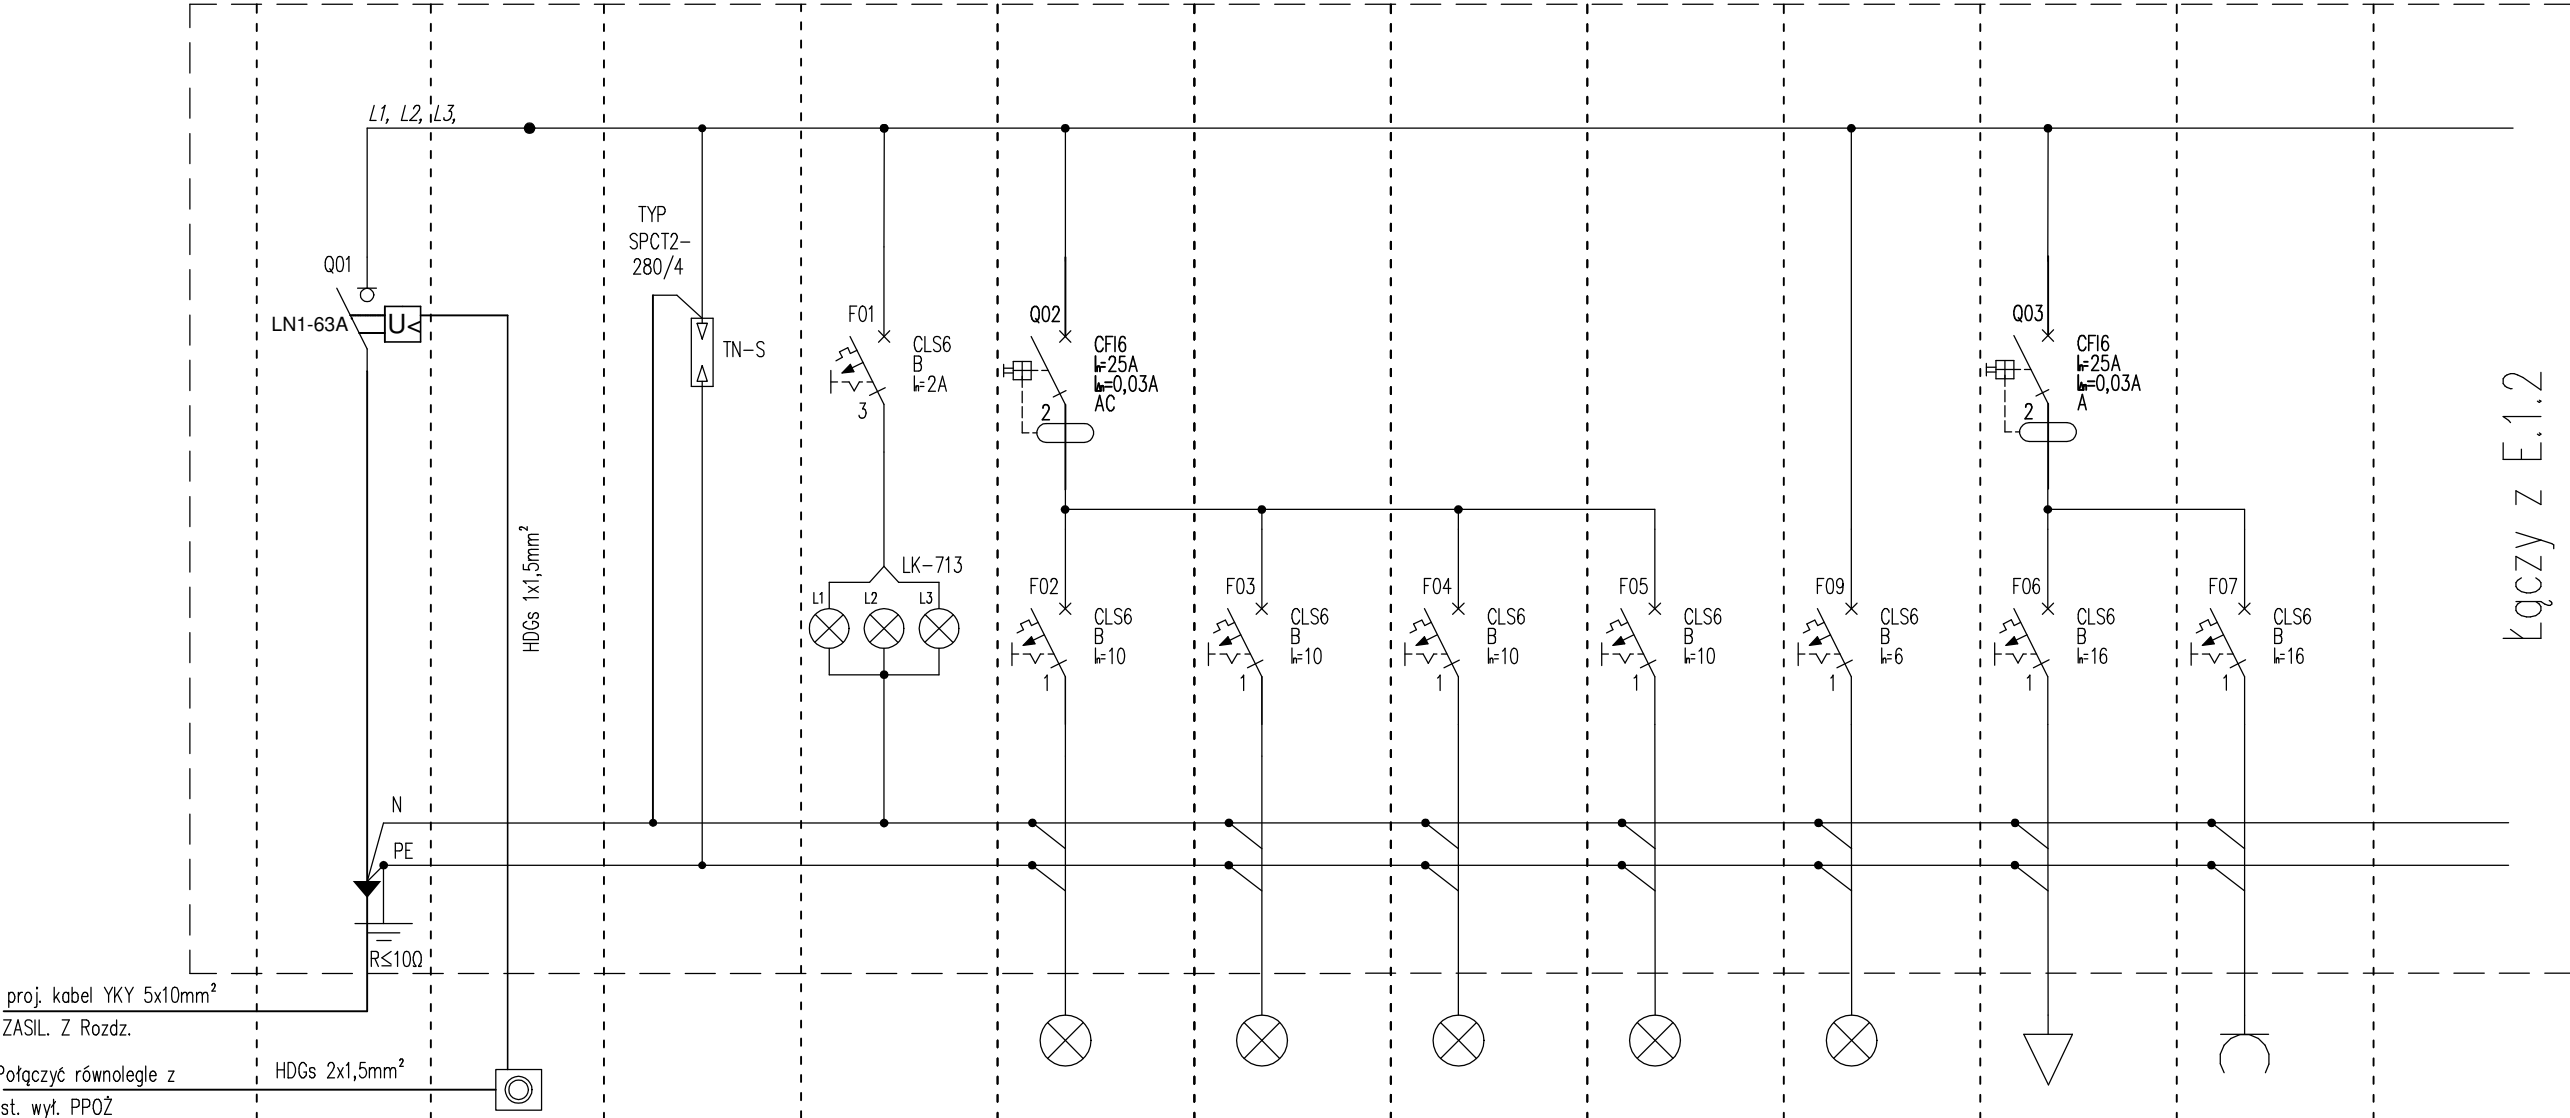

proj. kabel YKY 5x10mm²
ZASIL. Z Rozdz.

Połączyć równolegle z
ist. wyt. PPOŻ

OZNACZENIE	WLZ		OP	LK	RB/0-1	RB/0-2	RB/0-3	RB/0-4	RB/AW	RB/PD1	RB/G-1
FUNKCJA OBWODU	ZABEZPIECZENIE W RG Z-SLS GB/3 DOZ/gg 40A	wył. ppoż prądu typu "Zbij szybę" PPOŻ	OCHRONA PRZECIWPŁYCIOWA	SYGNALIZACJA NAPIĘCIA	OBW. OŚWIETLENIOWY NR 1 POM. 0/6	OBW. OŚWIETLENIOWY NR 2 POM. 0/5	OBW. OŚWIETLENIOWY NR 3 POM. 0/2	OBW. OŚWIETLENIOWY NR 4 POM. 0/1, 0/3, 0/4	OBW. OŚWIETLENIOWY Oświetlenie awaryjne	OBW. ZASILANIA 230V ZASILANIE PD1 POM. 0/1	OBW. ZASILANIA 230V ZASILANIE GNIAZD NR1 POM. 0/1, 0/4
MOC ZAINSTALOWANA	10,00kW	-	-	-	0,480kW	0,480kW	0,480kW	0,464kW	0,1kW	2,0kW	2,0kW
TYP PRZEWODU/KABLA	YKY 5x10mm ²	HDGs 3x1,5mm ²	-	-	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²
LP	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

Pi = 14,00kW
kj = 0,85
Ps = 11,9kW

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
UKŁAD TN-S

Łączy z E.1.2

obiekt	PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DEBRZNIE (ADAPTACJA SAL LEKCYJNYCH) NA BIBLIOTEKĘ			nr rys.	E.1.1
adres inwestycji	77-310 DEBRZNO, UL. KRÓLEWSKA 8 DZ. NR EWID. 108			skala	1:100
temat rys.	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RB cz. 1			format	A3
wykonat	branza	imię i nazwisko, uprawnienia	dato	podpis	
projektant	elektryczna	RYSZARD ORGANIAK Upr. nr GP-KZ-7342/178/93 na podst. §2, ust.2, pkt.2, §13, ust.1, pkt.4, lit. d w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	09 marca 2021r.		
asystent projektanta	elektryczna	TOMASZ ŁUKOWICZ	09 marca 2021r.		
sprawdzający	elektryczna	ZBIGNIEW SZARY Upr. nr AN/8346/67/81 na podst. §2, ust.2, pkt.2, §13, ust.1, pkt.4, lit. d w zakresie instalacji elektrycznych	09 marca 2021r.		