


Zabudowa zaworu mieszającego





- OZNACZENIA:
- zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"
 - płynna regulacja temp. wody w zakresie 30-65 st.C
 - blokada temperatury na poziomie 38 st.C
 - zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar max. 5 bar
 - zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar max. 5 bar
 - wymagany przepływ 35 l/min.
 - zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu
 - ANTYLEGIONELLA: zawór wytrzymuje dezynfekcję termiczną 75 st.C przez okres 30 minut

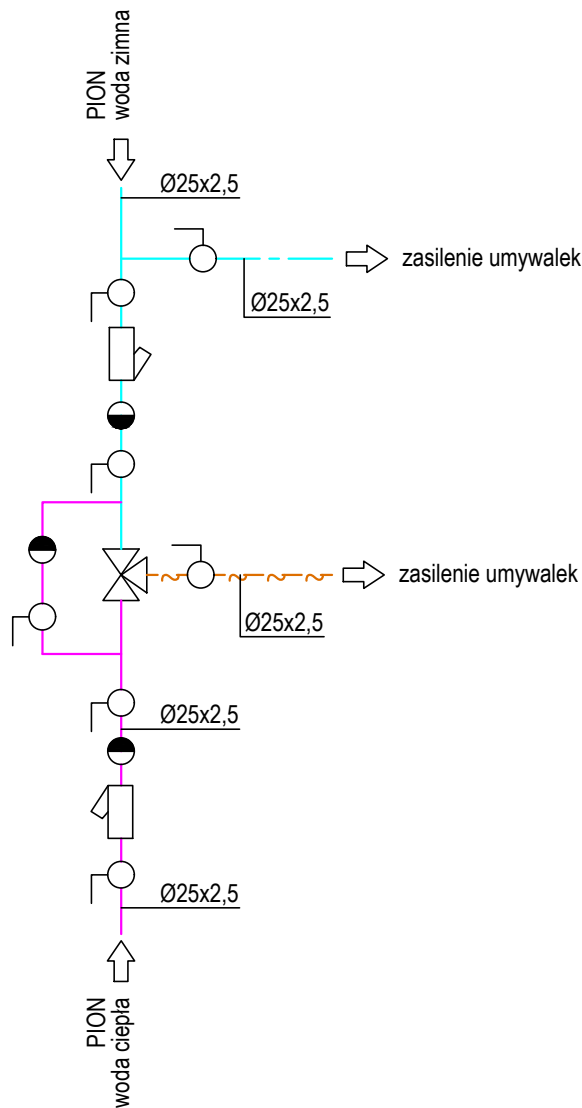

kulowy zawór odcinający

zawór zwrotny

filtr siatkowy



RODZAJ INWESTYCJI / INVESTMENT			
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM.FRYDERYKA CHOPINA W JELENIEJ GÓRZE			
INWESTOR / INVESTOR			
Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra			
TEREN INWESTYCJI / SITE			
NR DZIAŁKI	WOJEWÓDZTWO	POWIAT	GMINA
NR 6/97	DOLNOŚLĄSKIE	JELENIA GÓRA	JELENIA GÓRA
AUTOR PROJEKTU/ AUTHOR OF THE PROJECT			
		studio xs kalitan karolina 54-115 Wrocław ul.T.Brzozy 12/4a tel. + 48 666 042 093 e-mail: kk@studio-xs.pl	
INST. SANITARNE	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	PODPIS / SIGN
projektant	mgr inż. Daria Grzesiak	124/DOŚ/12 spec. instalacyjna	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	SKALA
NR RYSUNKU/ DRAWING No	IS-05	06.2024	1:50
TYTUŁ RYSUNKU/ TITLE	ROZWINIĘCIA INSTALACJI WODY I KANALIZACJI		