


Wymagane elementy zestawu wodomierzowego na cele ppoż.

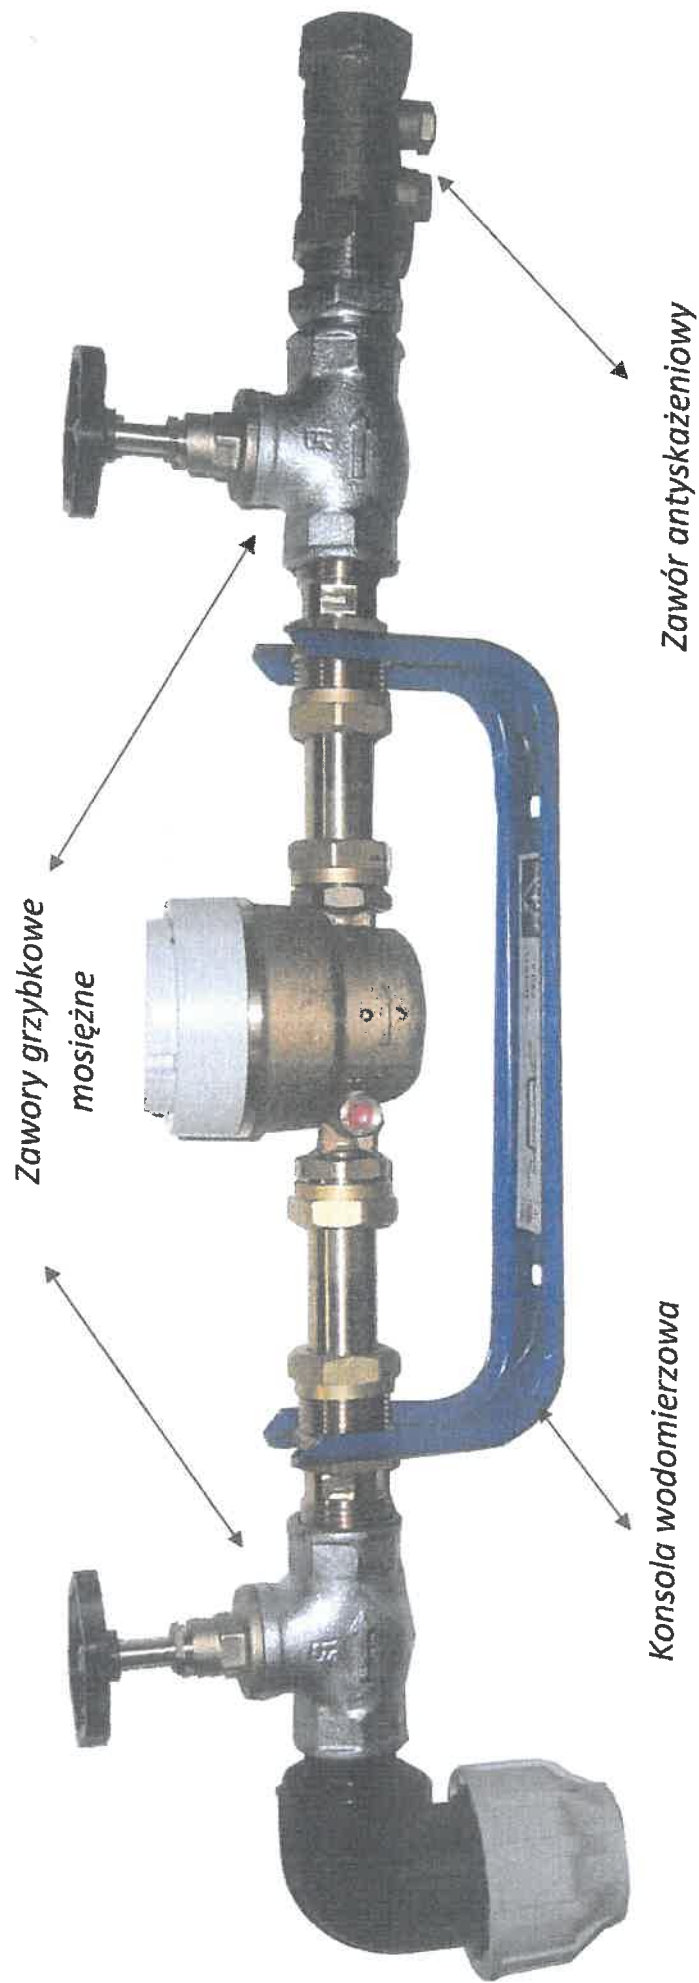

Średnica wodomierza [mm]	Długość wodomierza [mm]	Konsola	Zawory *)
Ø 20	l=130	¾"	co najmniej 1"
Ø 25	l=260	1"	co najmniej 1 ¼"
Ø 32	l=260	1 ¼"	co najmniej 1 ¼"
Ø 40	l=300	1 ½"	co najmniej 1 ½"

Łol. 3

Wymagane elementy zestawu wodomierzowego dla wodomierzy poszczególnych średnic z połączeniem kołnierzowym




Średnica wodomierza [mm]	Długość wodomierza [mm]	Zasuwy [mm]
Ø 50	L=200	co najmniej Ø 50
Ø 80 i Ø 80/20	L=225/300	co najmniej Ø 80
Ø 100	L=250/300	co najmniej Ø 100
Ø 150	L=300/500	co najmniej Ø 150

Przed wodomierzem należy zastosować łącznik kompensacyjny o średnicy wodomierza. Elementy stanowiska wodomierzowego z połączeniami kołnierzowymi należy odebrać odpowiednimi podporami.

22.5

P.3063. 2015. 569 3

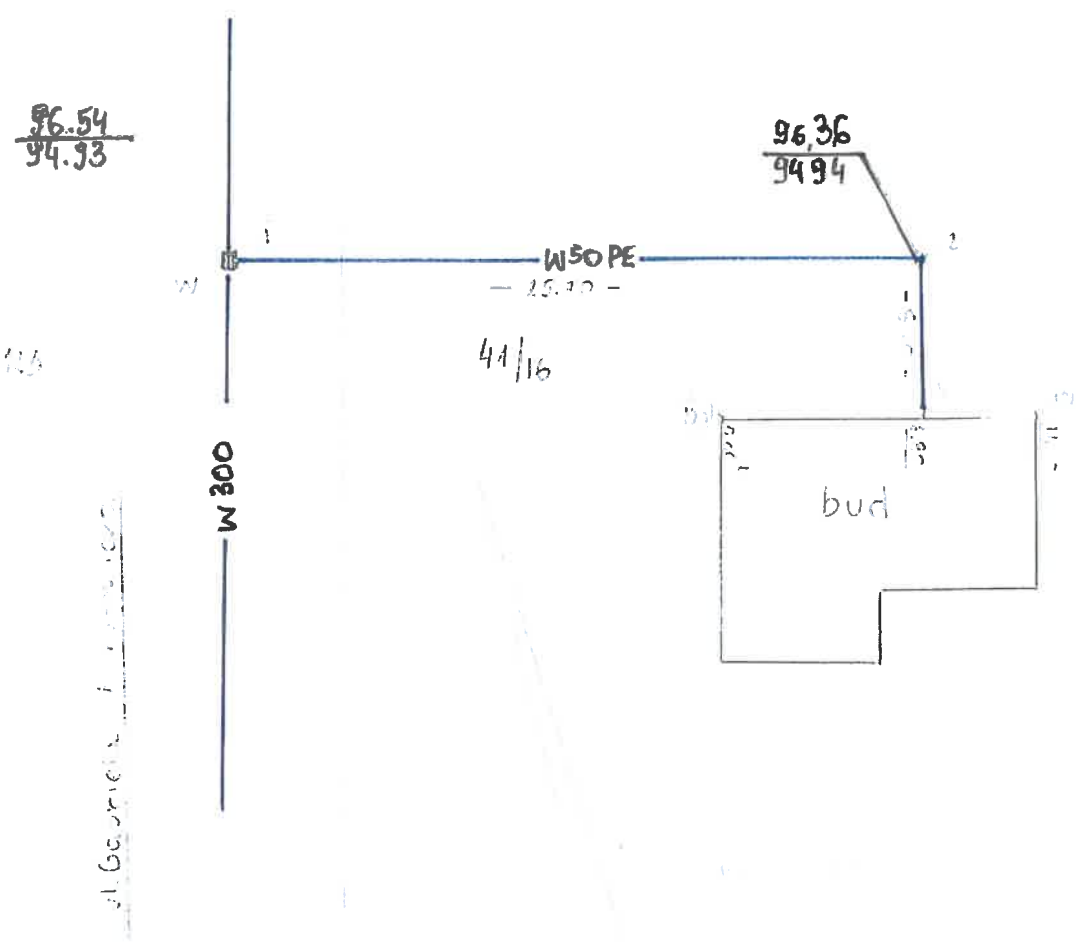

Nazwa lub symbol obiektu			Leszno ul. Narutowicza ; ark. 16 dz. 40		Rodzaj pracy	inwent. przył. wody
	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy) podpis			GeoHouse Agnieszka Niedbał 64-113 Osieczna , ul.Miejaska Droga 8 nip. 697-186-55-85 GD.6640.556.2015	
Pomierzył	12.06.2015	Jan Piłcieniczak	Wojew.	wielkopolskie		
Skartował	12.06.2015	Jan Piłcieniczak BEODETA UP. WYKONAWCY Upoważnienie z woj. nr 12735	Powiat	leszczyński	II)	
Wykreślił	14.06.2015		Gmina	Leszno	Szkiełkowy	1
Sprawdził	14.06.2015	Jan Piłcieniczak	Obszar	Leszno	Pierwotny Nr	

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZY BUDOWIE NOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO/KANALIZACYJNEGO

1. Inwestor/Wykonawca realizuje przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne w oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci (bez wpięcia do sieci).
2. Inwestor/Wykonawca zgłasza pisemnie w Dziale Eksploatacji MPWiK gotowość do dokonania odbioru technicznego przyłącza/przyłączy.
3. MPWiK dokonuje czynności odbiorowych w następujących etapach:
 - a) w pierwszej kolejności Dział Eksploatacji MPWiK dokonuje przeglądu technicznego przyłącza wod-kan.,
 - b) Inwestor składa w Dziale Obsługi Klienta MPWiK (budynek A) wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków wraz z niezbędnymi dokumentami w szczególności: dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, **dokumentem** przeglądu technicznego,
 - c) Inwestor/Wykonawca zgłasza pisemnie w Dziale Eksploatacji MPWiK chęć wpięcia do sieci - zgłoszenie w terminie max 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót wraz z kopią wniosku o zawarcie umowy, o której mowa w lit. b.
Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wykopu w sposób umożliwiający wykonanie włączenia przez służby MPWiK.
 - d) MPWiK dostarcza kształtkę połączeniową i realizuje wpięcie do sieci w ciągu min. 3 dni roboczych od zgłoszenia,
 - e) MPWiK po dokonaniu wcinki i :
 - zamontowaniu wodomierza – w przypadku przyłącza wodociągowego,
 - połączenia instalacji wewnętrznej z przyłączem kanalizacyjnym - w przypadku przyłącza kanalizacyjnegopodpisuje wspólnie z Inwestorem protokół odbioru technicznego przyłącza.
4. Inwestor dostarcza do Działu Obsługi Klienta protokół odbioru technicznego oraz podpisuje 2 egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.

UWAGA! W przypadku, gdy realizowane jest wyłącznie przyłącze kanalizacyjne przy funkcjonującym już przyłączy wodociągowym konieczne jest zgłoszenie się do Działu Obsługi Klienta z protokołem odbioru w celu zmiany umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę na umowę o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.