


Przekrój studni z tworzywa Ø 425

Właz żeliwny D400 Ø425 - w ulicach
 Właz żeliwny B15 Ø425 - w chodnikach

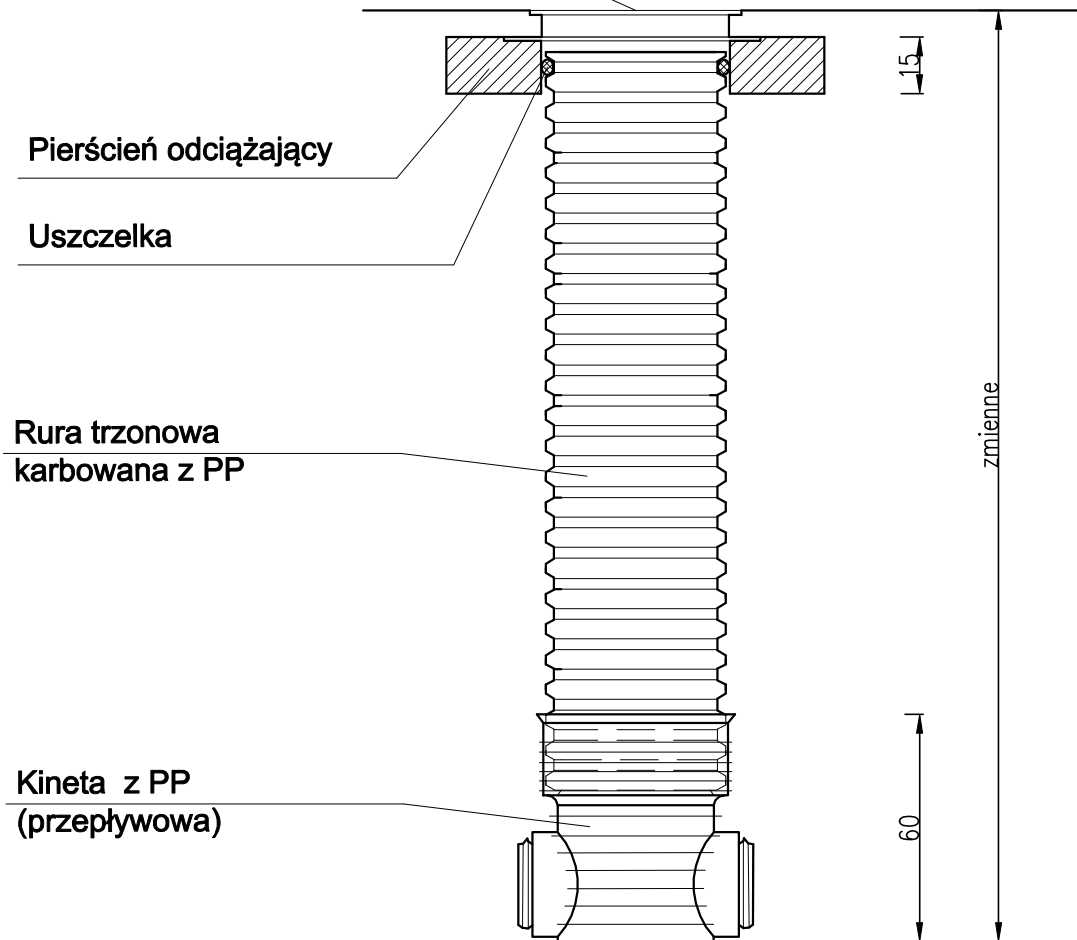

Inwestor: Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino		INŻYNIER	
Adres inwestycji: dz. nr 168, 358/4, 386/44, 386/48, obr. Gniewino, gm. Gniewino, p. wejherowski			
Temat: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gniewinie		Nr rysunku:	Skala:
Tytuł rysunku: Studnia z tworzywa Ø 425		S7	1:20
Projektant: mgr inż. Adam Laska	Nr uprawnień: POM/0219/PWOS/14	Podpis:	Data: Marzec 2021
Sprawdzający: inż. Jędrzej Myszka	Nr uprawnień: POM/0040/POOS/07	Podpis:	