


H1

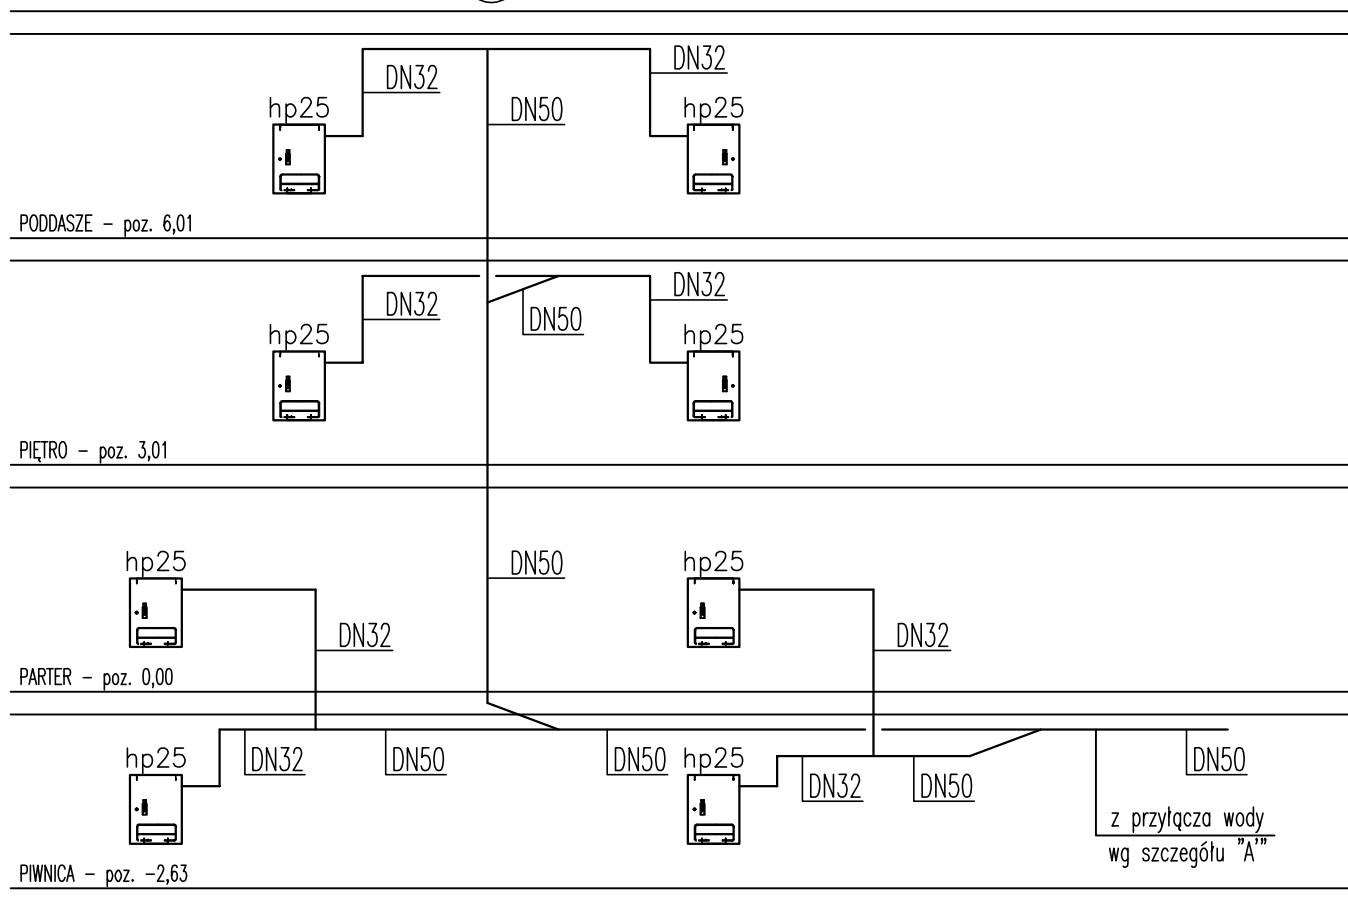

OZNACZENIA

— zimna woda – rury stalowe ocynkowane

Opracował ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7		Inwestor Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra Lokalizacja Jelenia Góra, ul. Wolności 117 dz. nr 206/3		
Data 12.2020	Temat Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na żłobek miejski			
instalacje	Rozwinięcie instalacji hydrantowej wewnętrznej			
projektował	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis	Skala 1:100
	mgr inż. Tomasz Mercik	SLK/1739/PWOS/07		
sprawdzał	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis	Rys. Nr. 05
	mgr inż. Janusz Brodała	SLK/0953/PWOS/05		