

**URZĄD GMINY SZCZYTNO**  
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO  
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3  
tel. 89 623 25 91

**Pełnomocnik:**  
**Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.**  
**Kamil Kiryjewski**  
**ul. B. Chrobrego 1**  
**12-100 Szczytno**

**Inwestor:**  
**Gmina Szczytno**  
**ul. Łomżyńska 3**  
**12-100 Szczytno**

**Nasz znak: RR-SB.7230.4.55.2023**

*dotyczy: uzgodnienia lokalizacji zjazdu zwykłego z drogi wewnętrznej działka nr 213 na działkę nr 213/2 w msc. Marksewo, obręb geodezyjny Marksewo, gm. Szczytno.*

Wójt Gminy Szczytno, działając w imieniu Gminy Szczytno, w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.11.2023 r. (data wpływu) Pana Kamila Kiryjewskiego działającego na rzecz Gminy Szczytno, adres: ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno Warszawa informuje, że:

**wyraża zgodę**

na lokalizację zjazdu zwykłego o szerokości do 5,0 metrów z drogi wewnętrznej dz. nr 213 w msc. Marksewo na działkę nr 213/2 w miejscowości Marksewo obręb geodezyjny Marksewo, która stanowi własność inwestora – zgodnie z przedłożonym projektem zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

1. Zjazd należy wykonać jako zjazd zwykły, zgodnie z warunkami § 54 ust.1 i ust. 4 pkt 1, § 56 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), z zastrzeżeniem że:

1. szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi zjazdu nie mniejsza niż 4,50 m, w tym:
    - a) szerokość jezdni, – nie mniejsza niż 3,00 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze,
    - b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
  2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,00 m;
  3. pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0 %;
  4. nawierzchnia:
    - a) jezdni na terenie zabudowy – twarda ulepszona,
    - b) jezdni poza terenem zabudowy oraz poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona.
2. Zjazd wybudowany zostanie własnym staraniem, na własną odpowiedzialność i na koszt wnioskodawcy.
3. Wszelkie koszty związane z likwidacją ewentualnych kolizji z urządzeniami infrastrukturalnymi znajdującymi się w pasie drogowym obciążają wnioskodawcę. Niniejsze uzgodnienie wydaje się na czas nieokreślony.
4. **Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym uzgodnieniu nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.**

Niniejsza zgoda zezwalająca na lokalizację zjazdu wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

**Otrzymują:**

1. Wnioskodawca.
2. aa.

**Załącznik:**

1. Projekt zagospodarowania działki.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

**Z up. WÓJTA**  
**GMINY SZCZYTNO**  
**Marek Godlewski**  
KIEROWNIK REFERATU  
ROZWOJU LOKALNEGO, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  
I OCHRONY ŚRODOWISKA



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


## SKALA 1:500

URZĄD GMINY SZCZYTNO  
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO  
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA  
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3  
tel. 89 623 25 91

upodmiono lokalizację zjazdu wylęgu  
z drogi lew. dz. nr 213 na działkę nr 213/2  
w msc. Marksewo, gm. Szczytno  
zgodnie z pismem nr RR-SP. 7132.4.55.2023  
z dnia 30.11.2023r

Z up. WÓJTA  
GMINY SZCZYTNO

Marek Godlewski  
KIEROWNIK REFERATU  
ROZWOJU LOKALNEGO, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  
I OCHRONY ŚRODOWISKA

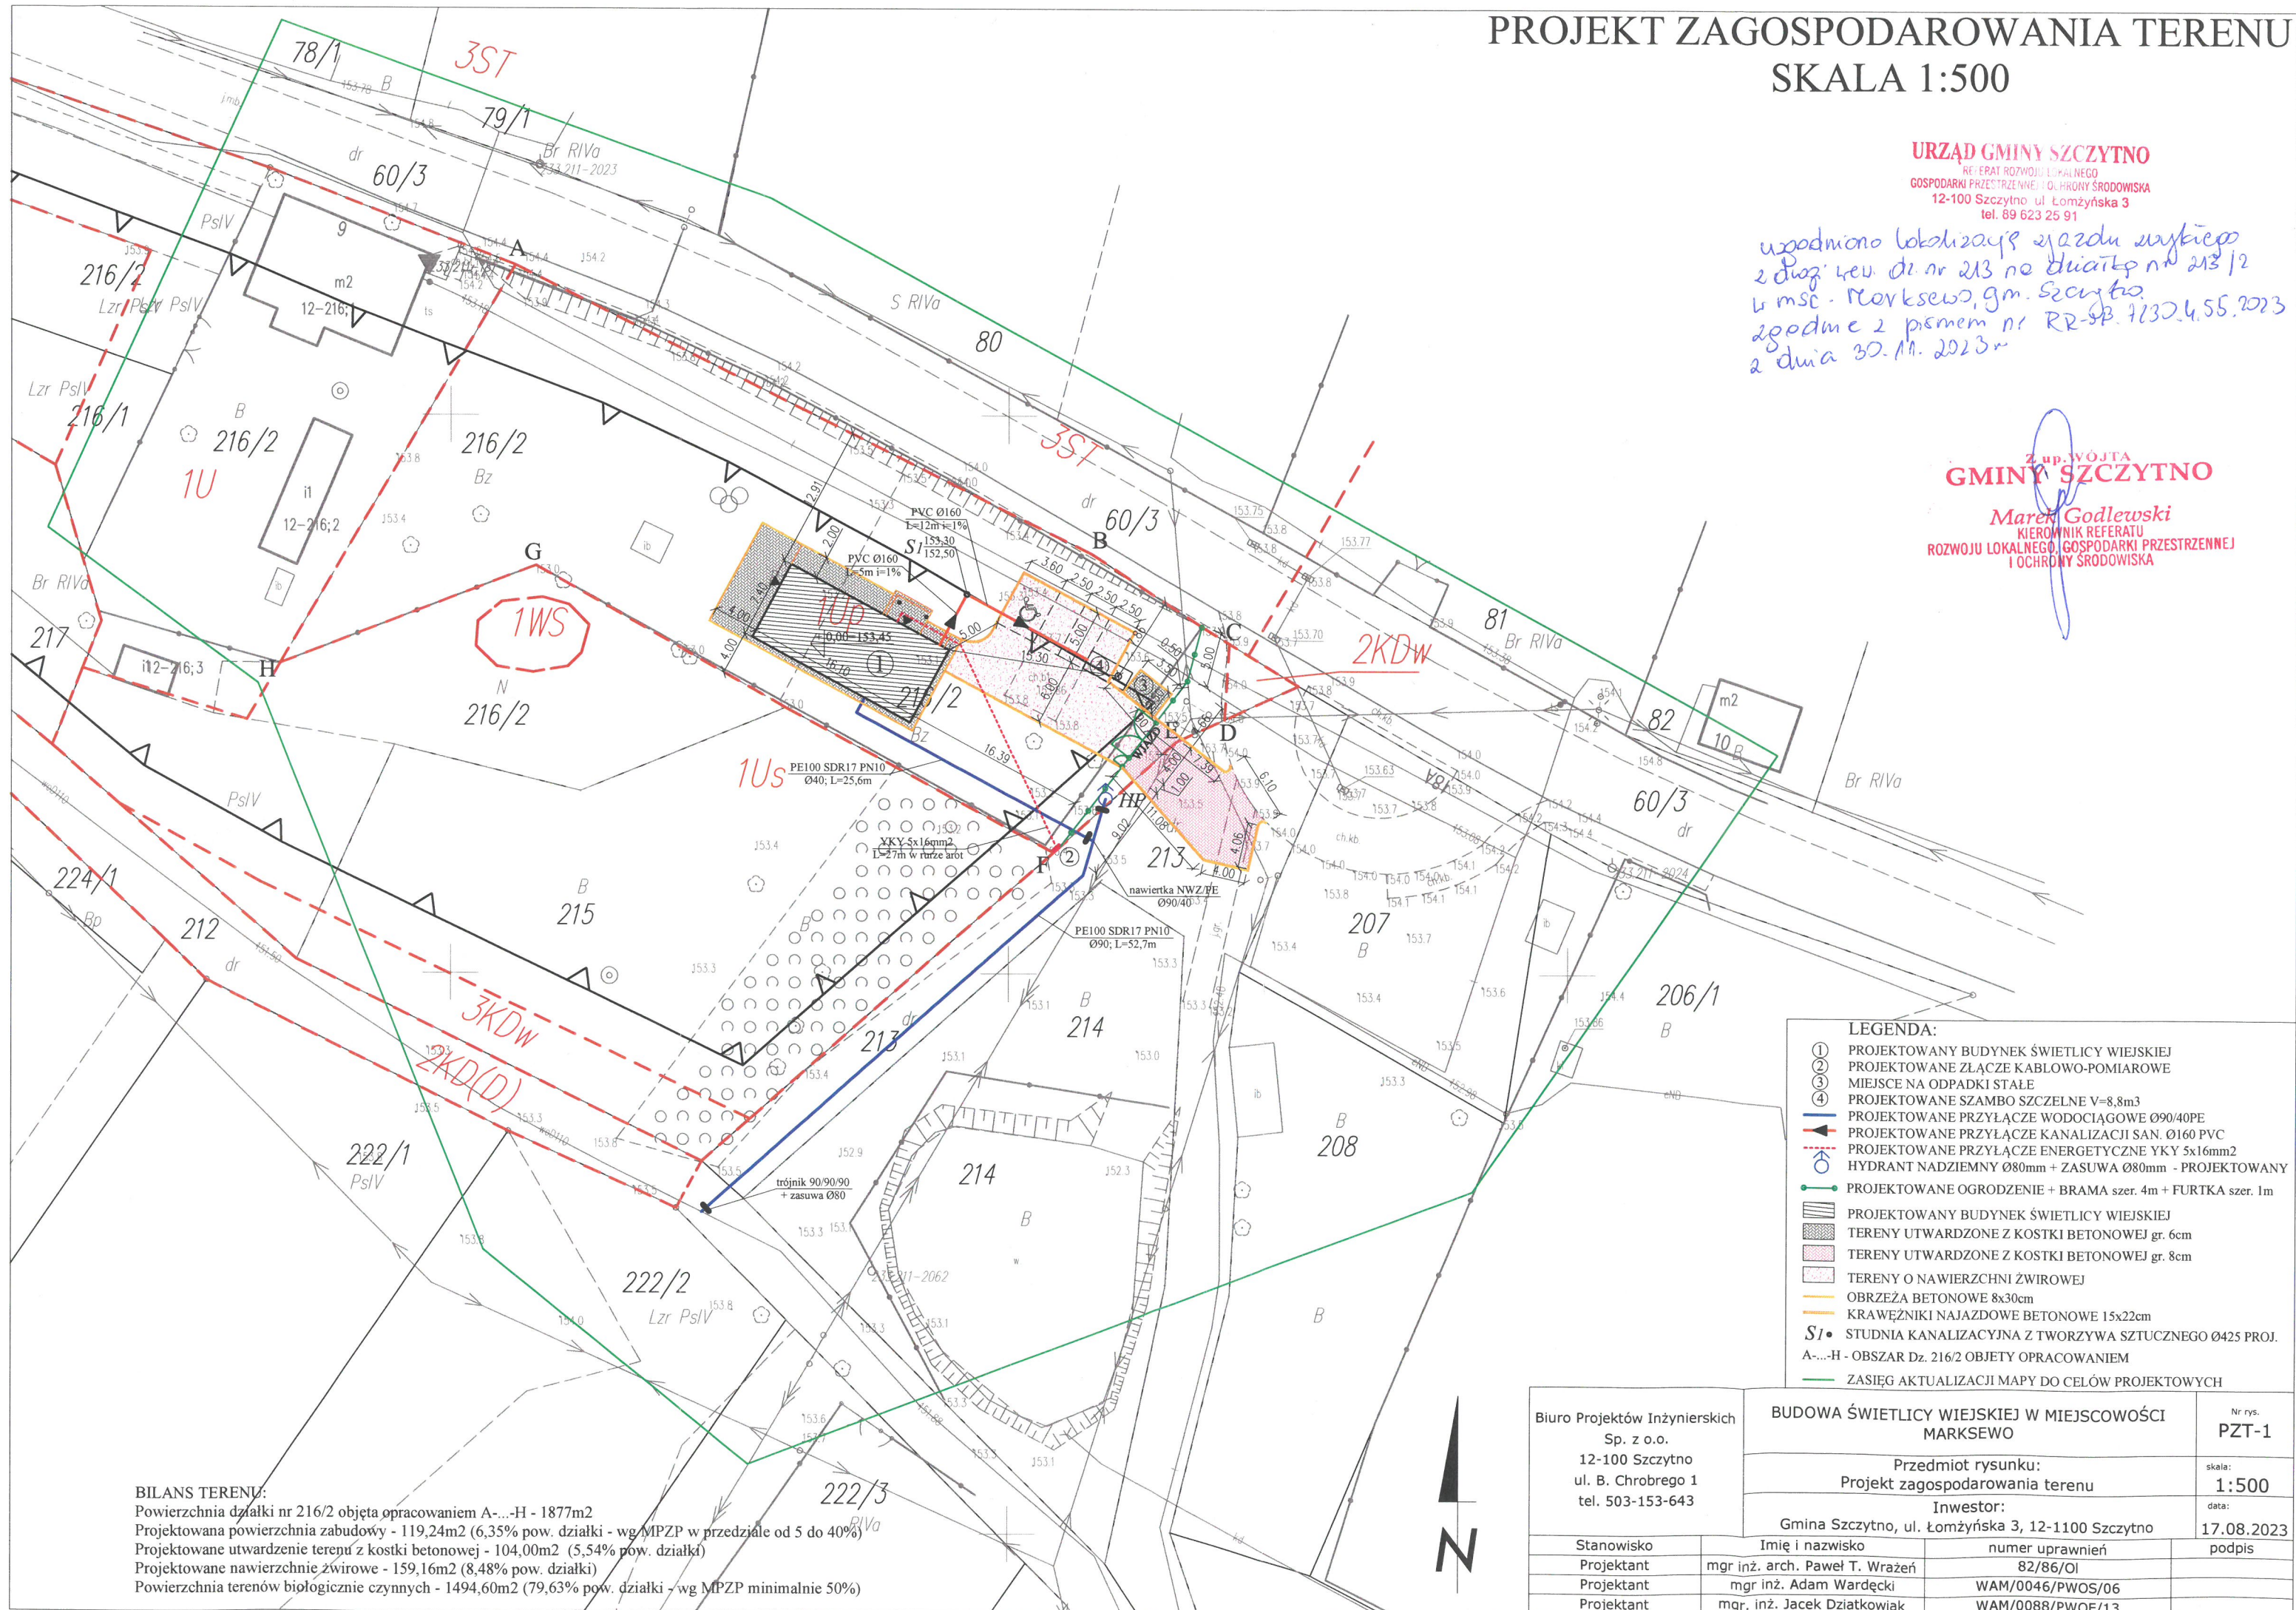

### LEGENDA:

- ① PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
- ② PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE
- ③ MIEJSCE NA ODPADKI STAŁE
- ④ PROJEKTOWANE SZAMBO SZCZELNE V=8,8m<sup>3</sup>
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø90/40PE
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SAN. Ø160 PVC
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE YKY 5x16mm<sup>2</sup>
- HYDRANT NADZIEMNY Ø80mm + ZASUWA Ø80mm - PROJEKTOWANY
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE + BRAMA szer. 4m + FURTKA szer. 1m
- PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
- TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm
- TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
- TERENY O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ
- OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm
- KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE BETONOWE 15x22cm
- St. STUDNIA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø425 PROJ.
- A-...-H - OBSZAR Dz. 216/2 OBJĘTY OPRACOWANIEM
- ZASIĘG AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

BILANS TERENU:  
Powierzchnia działki nr 216/2 objęta opracowaniem A-...-H - 1877m<sup>2</sup>  
Projektowana powierzchnia zabudowy - 119,24m<sup>2</sup> (6,35% pow. działki - wg MPZP w przedziale od 5 do 40%)  
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 104,00m<sup>2</sup> (5,54% pow. działki)  
Projektowane nawierzchnie żwirowe - 159,16m<sup>2</sup> (8,48% pow. działki)  
Powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 1494,60m<sup>2</sup> (79,63% pow. działki - wg MPZP minimalnie 50%)

Biuro Projektów Inżynierskich  
Sp. z o.o.  
12-100 Szczytno  
ul. B. Chrobrego 1  
tel. 503-153-643

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  
MARKSEWO

Nr rys.  
PZT-1

Przedmiot rysunku:  
Projekt zagospodarowania terenu

skala:  
1:500

Inwestor:  
Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-1100 Szczytno

data:  
17.08.2023

Stanowisko	Imię i nazwisko	numer uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń	82/86/OI	
Projektant	mgr inż. Adam Wardecki	WAM/0046/PWOS/06	
Projektant	mgr. inż. Jacek Dziatkowiak	WAM/0088/PWOW/13	