

[illegible]


LEGENDA:

W Ø225 – projektowany wodociąg

Z – projektowana zasowa na wodociągu

W/O – istn. włączenie w wodociąg GPW S.A. Ø500 PE

Z0 - istn. zasada DN200 z zaślepką 204/2

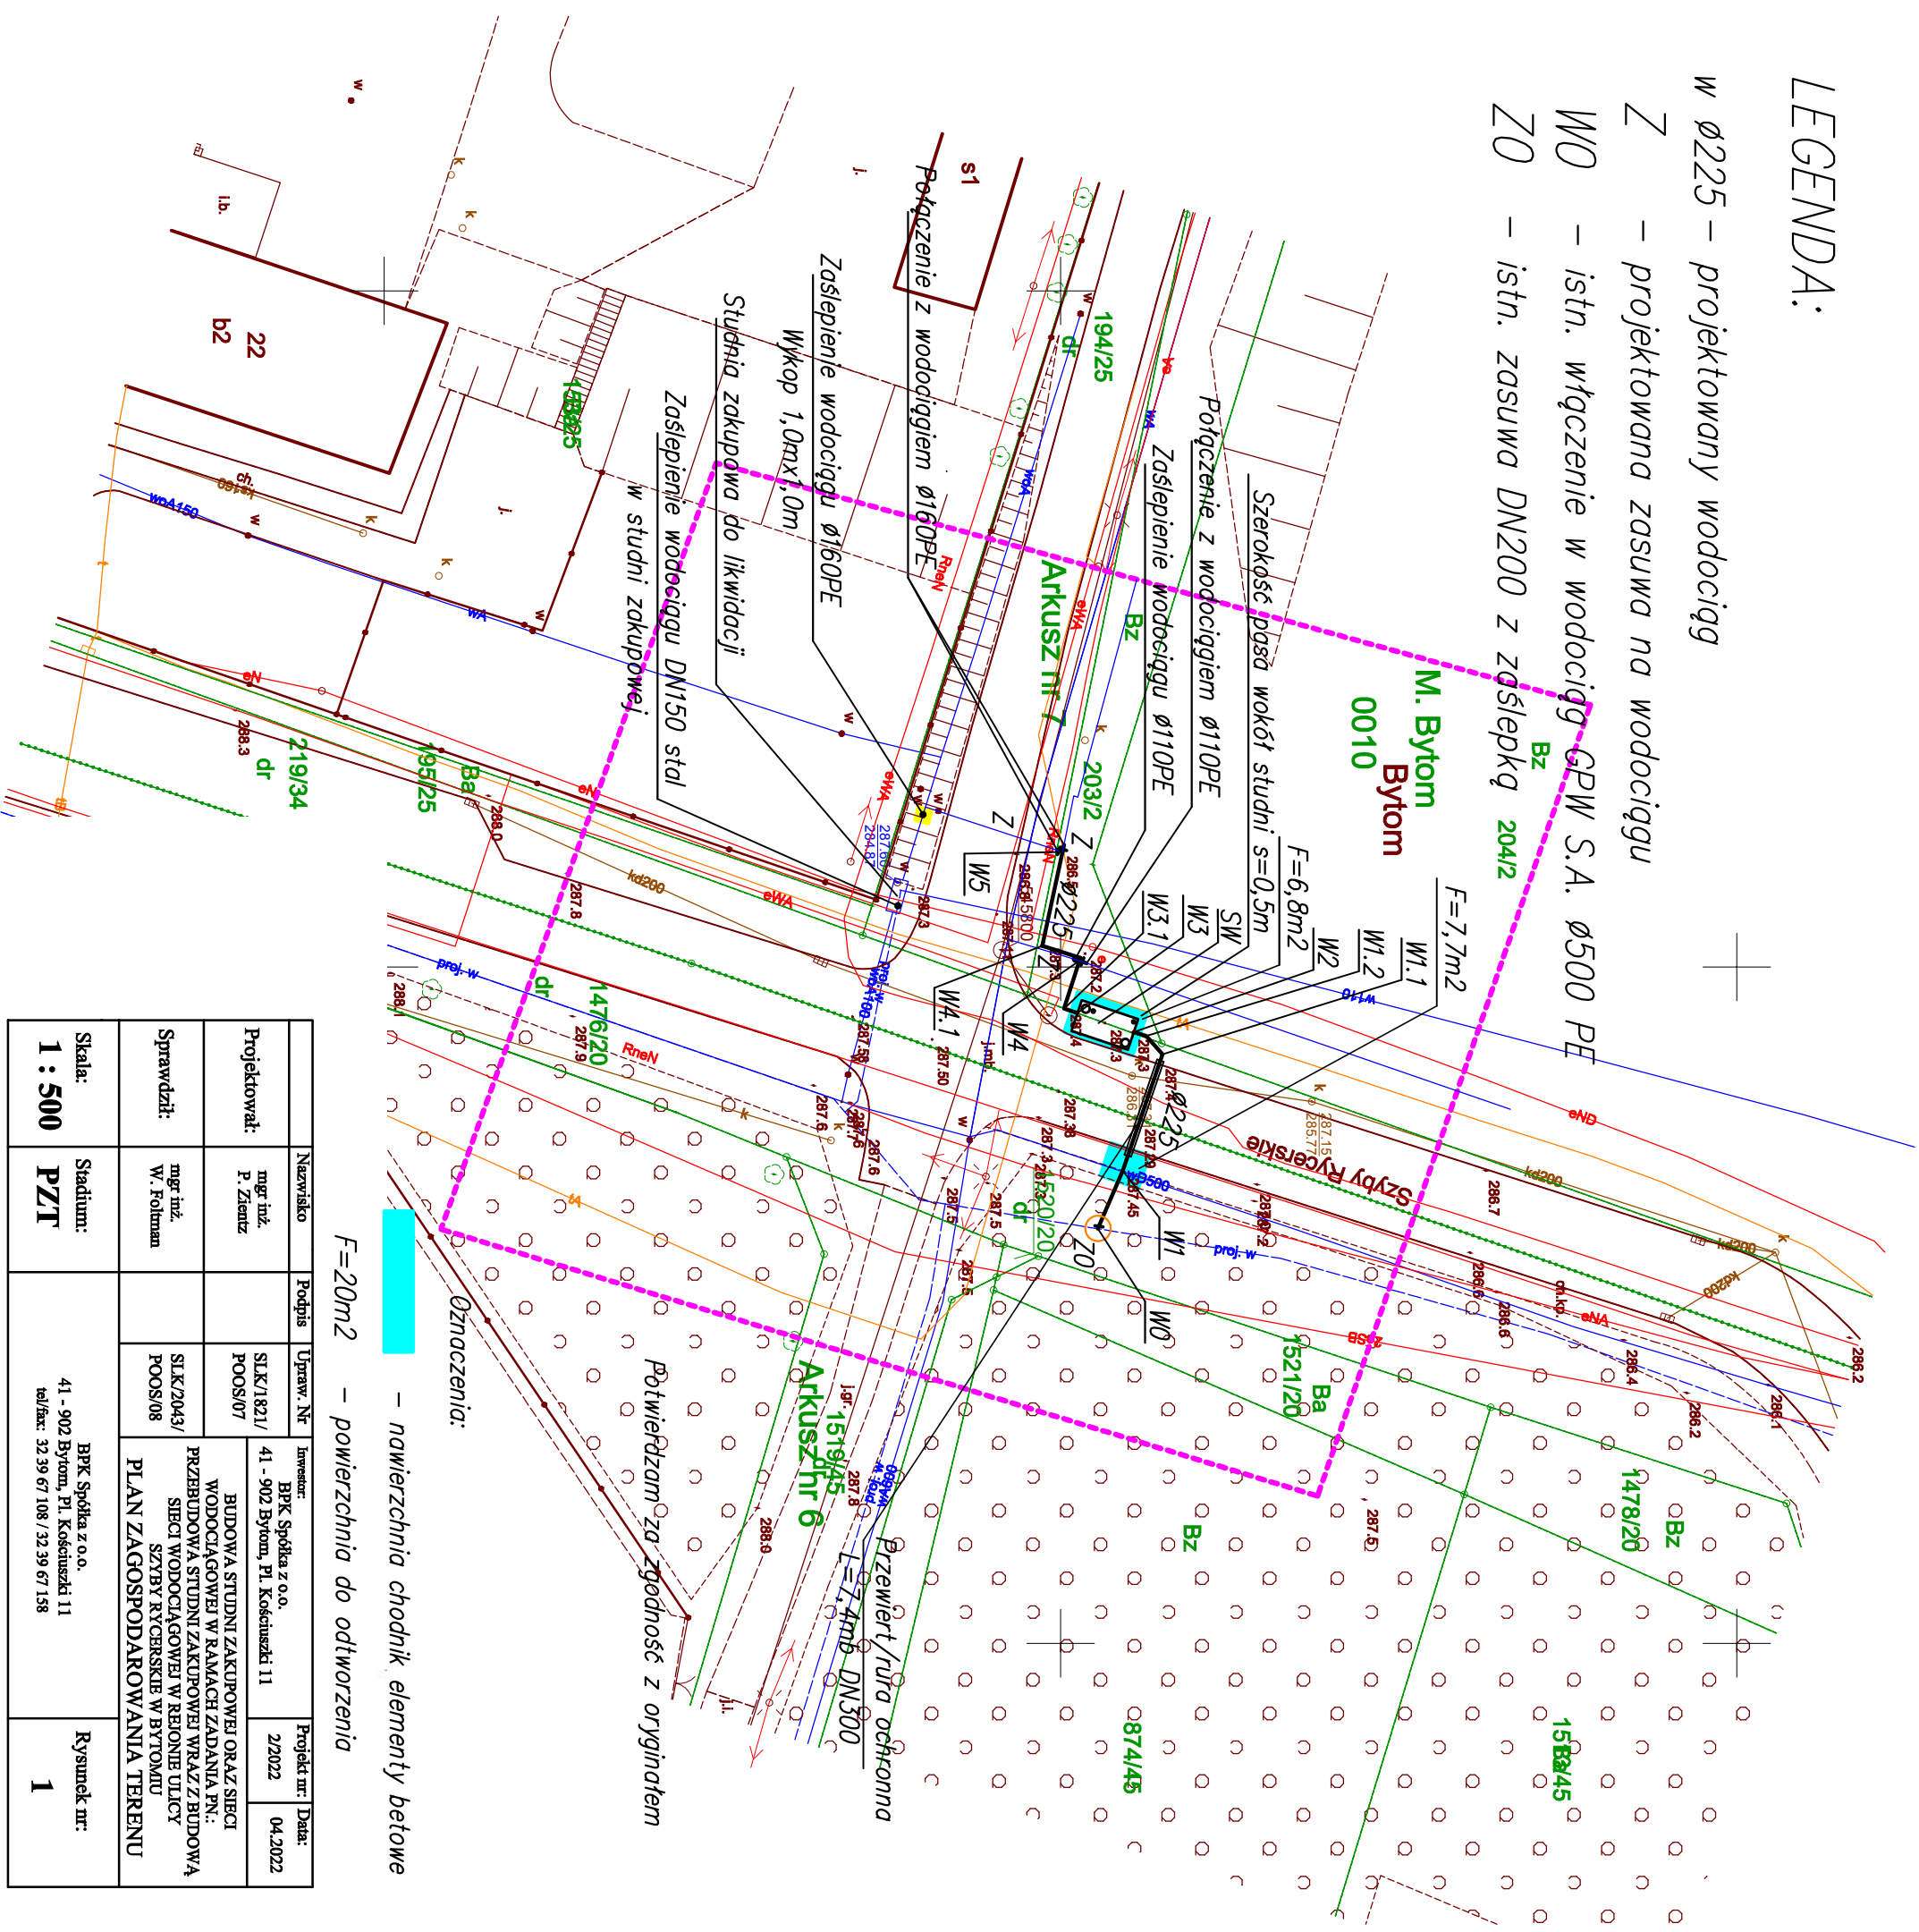

	Nazwa	Podpis	Upraw. Nr	Inwestor:	Projekt nr:	Data:
				BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11	2/2022	04/2022
Projektował:	mgr inż. P. Ziencz		SLK/1821/ POOS/07	BUDOWA STUDNI ZAKUPOWEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN: PRZEBUDOWA STUDNI ZAKUPOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY SZYBY RYCERSKIE W BYTOMIE PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Sprawdził:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ POOS/08			
Skala: 1 : 500	Stadium: PZT	BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11 tel/fax: 32 39 67 108 / 32 39 67 158			Rysunek nr:	1