

# PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA


kier. istn.  
szafka ośw.  
SO

## OZNACZENIA:

--- Proj. YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>+FeZn 25x4mm<sup>2</sup>



**OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED 58W**  
**SŁUPY OŚWIETLENIOWE H=8m**

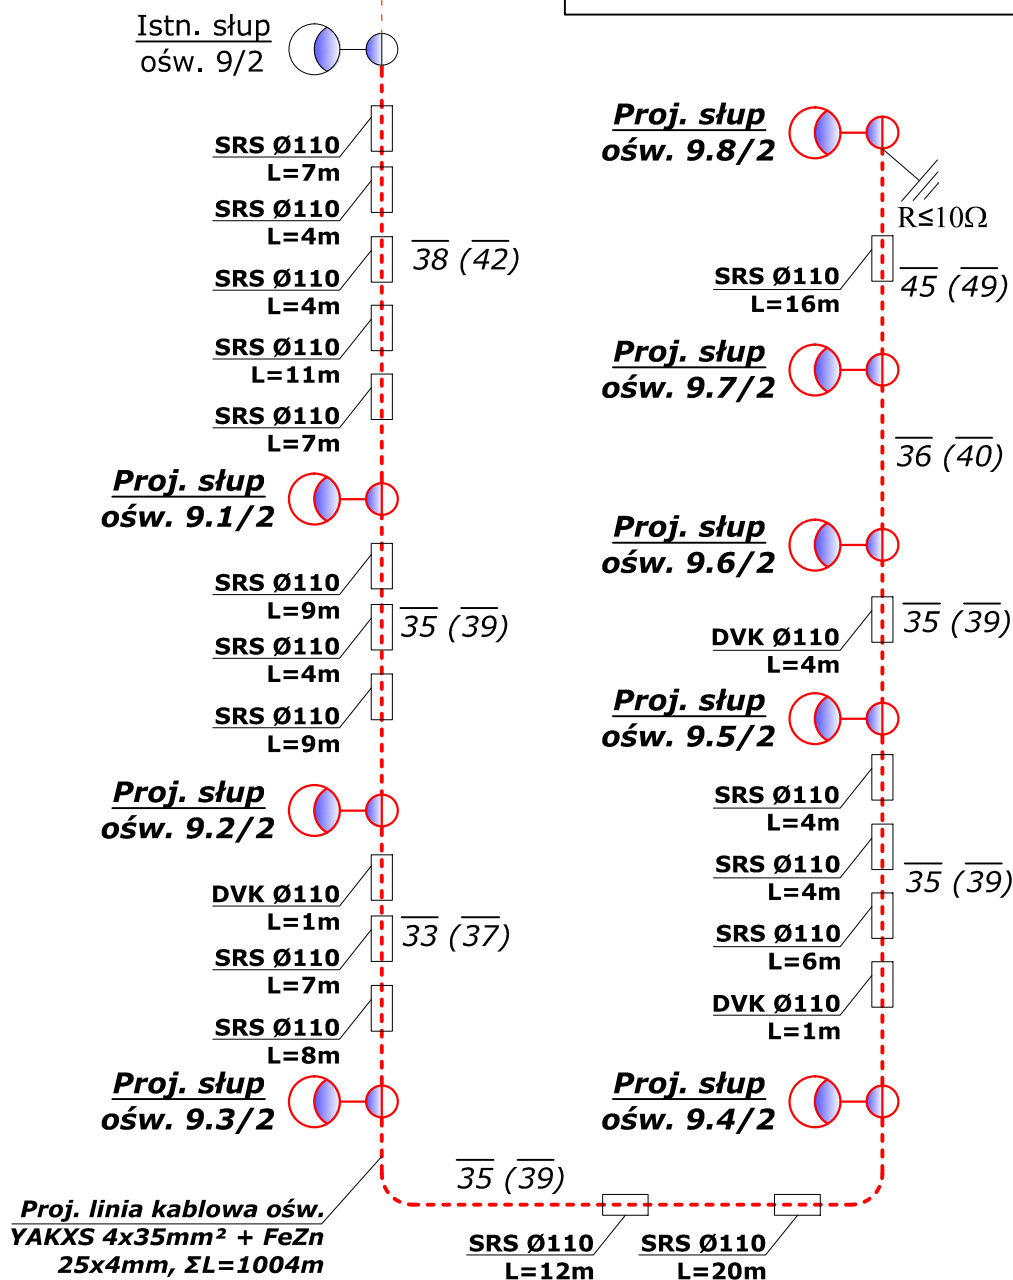

## Uwagi:

1. Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK, lub SRS Ø110 mm.
2. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać z istniejącej linii oświetleniowej (odgałęziając się od słupa 9/2).
3. Wszystkie znaki geodezyjne (kamienie graniczne) podlegają ochronie. Roboty w pobliżu w/w znaków wykonać ręcznie.
4. Ułożenie linii kablowej w drodze wewnętrznej pod wjazdami wykonać metodą przepychu, bez naruszania konstrukcji drogi.
5. W przypadku kolizji słupa oświetleniowego z kablem elektroenergetycznym należy kabel odkopać, odsunąć i zabezpieczyć zgodnie z przedstawionym szczegółem.

System ochrony:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE NAPIĘCIA  
w układzie TN-C

INWESTOR: GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI  
ul. Gdańska 6  
83-200 Starogard Gdański

WYKONAWCA: ELGREKO - PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ul. Juranda ze Spychowa  
83-200 Starogard Gd.



OBIEKT: Oświetlenie ulicy Bohaterów Getta  
w Starogardzie Gdańskim.

NR RYSUNKU

E2.2

NAZWA RYS.: Linia kablowa oświetleniowa.

PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Dymerski  
upr. nr POM/0005/PWOE/14

PBW

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bartłomiej Kowalski  
upr. nr POM/0013/POOE/14

DATA:  
Grudzień  
2017