



DACH


57

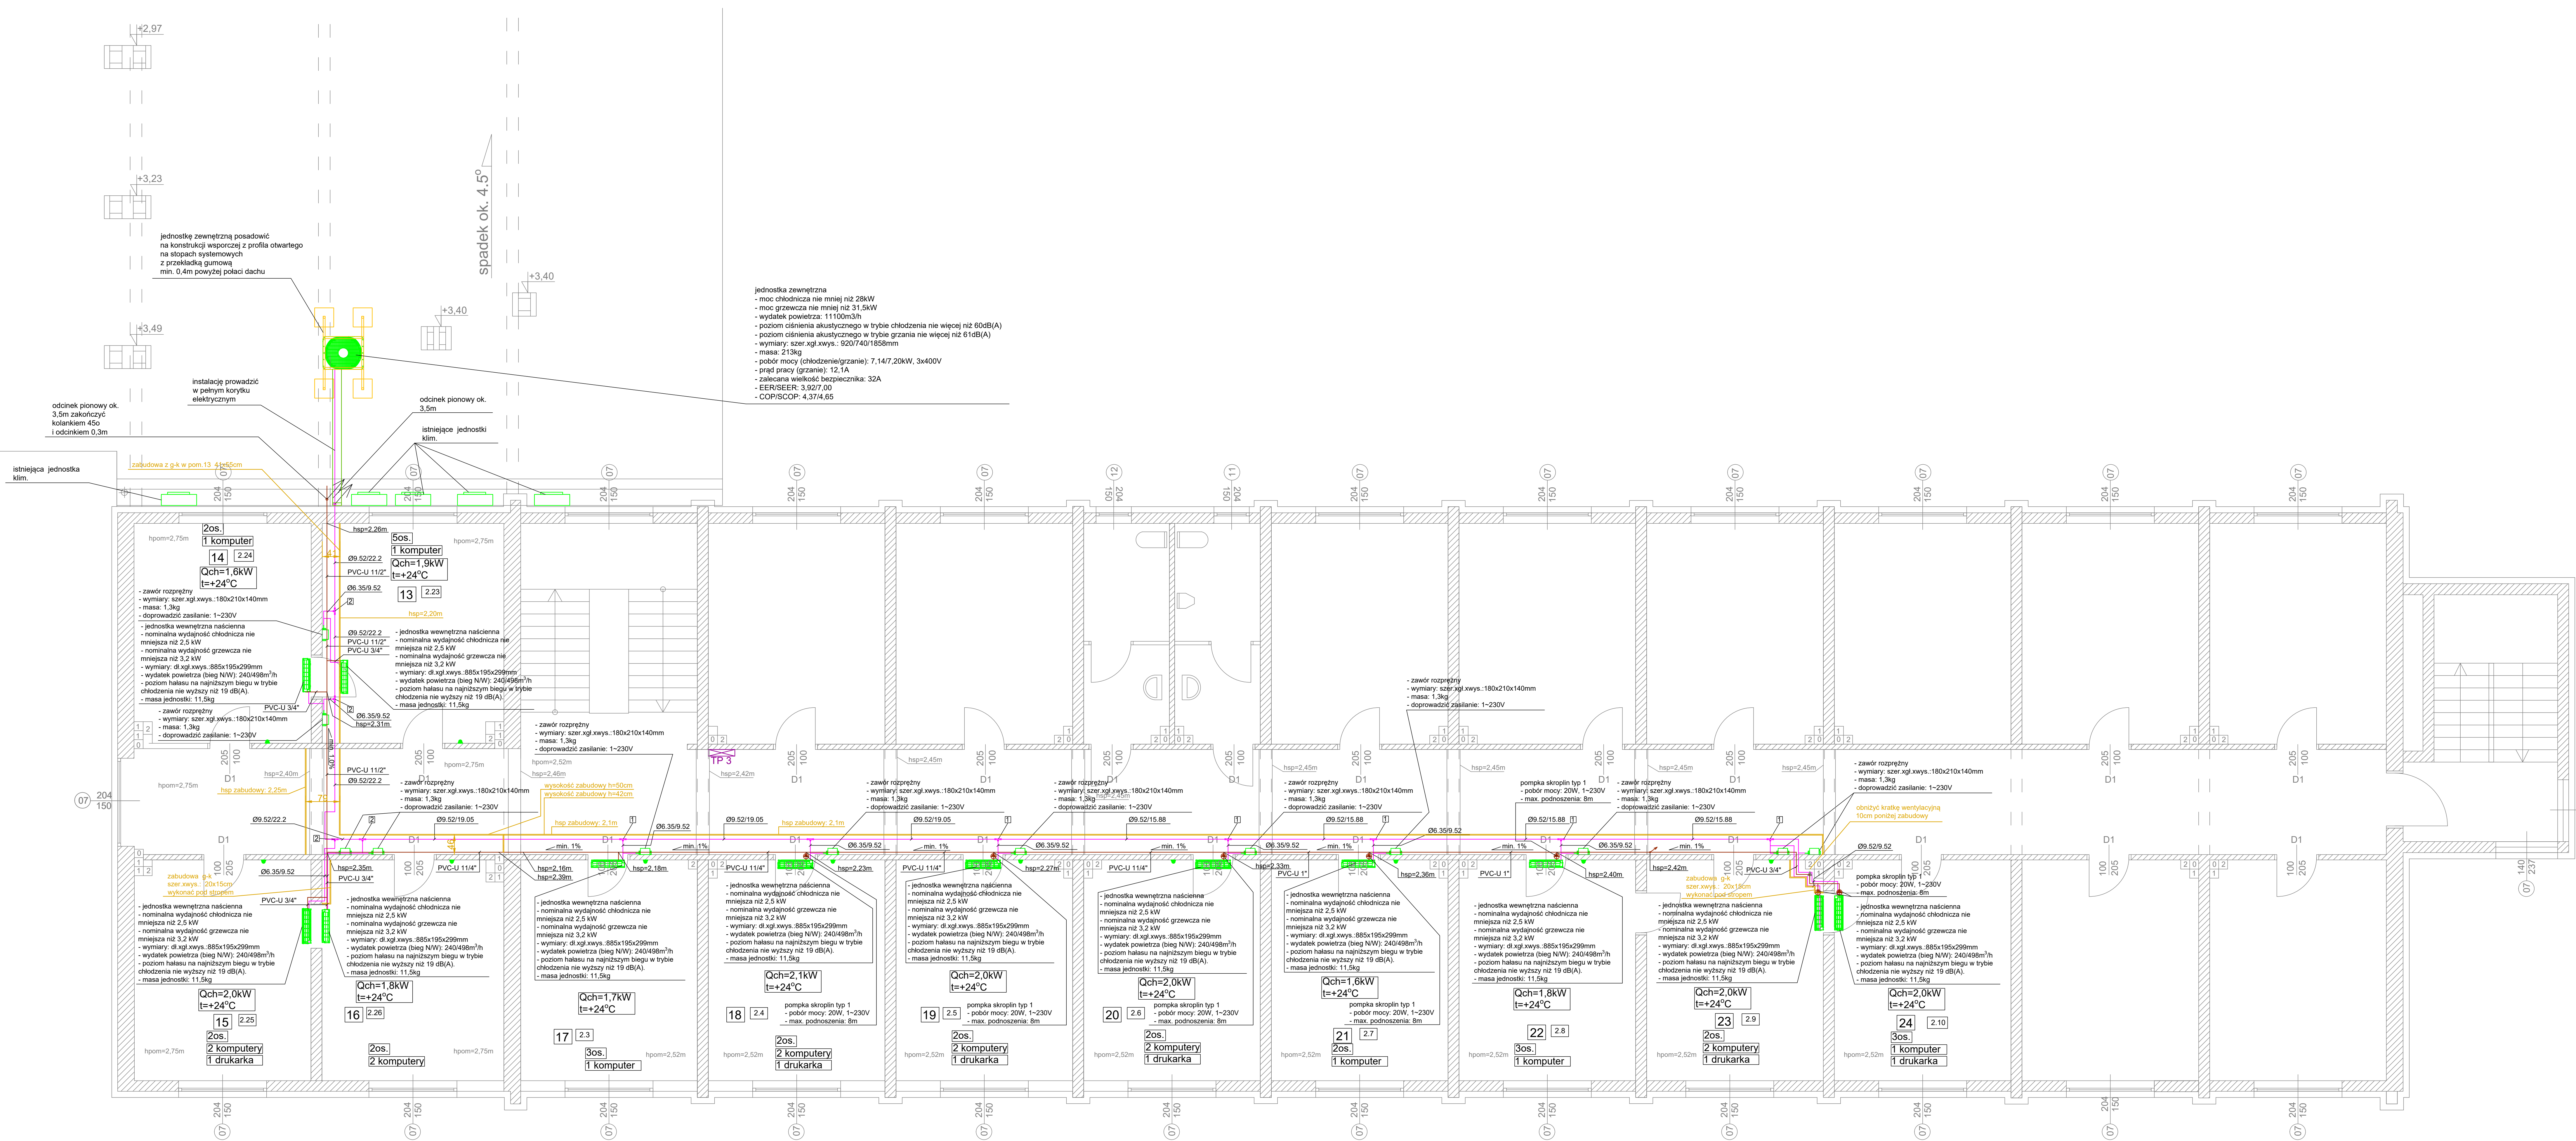


Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
dł.xgł.xwys.:798x195x299mm




Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
dł.xgł.xwys.:798x195x299mm



Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
dł.xgł.xwys.:760x168x250mm



Szczegół montażu jednostki wewnętrznej o wymiarach
dł.xgł.xwys.:760x168x250mm



LEGENDA

- Instalacja freonowa, rury miedziane w izolacji
- trójnik systemowy
- Instalacja skroplin, PVC-U klejone
- podłoża skroplin pod jednostki wewnętrzne - 3/4" PVC-U klejone
- pompa skroplin typ 1, montować przy wewnętrznej jednostce

Uwaga: zabudowę wykonać z płyt g-k
Uwaga: podłoża pod jednostki wykonać w brudzie ściennej, w pomieszczeniach gdzie jednostki nie są umieszczone nad drzwiami wejściowymi wykonać prace budowlane związane z wypełnieniem bruzd i pracami wykończeniowymi budowlanymi

lokalizacja kieszeni pilota bezprzewodowego
hsp=2,50m odległość od posadzki do spodu rury skroplin

Uwaga:
- do zaworów rozprężnych należy doprowadzić kabel zasilający 3x2,5mm²
- pomiędzy zaworami rozprężnymi a jednostkami zewnętrznymi poprowadzić kabel komunikacyjny 4x1,5mm² (S) w ekranie
- w zestawie z zaworami rozprężnymi dostarczane są czujniki, które należy zamontować na rurze gazowej za wyjściem z parownika i połączyć z zaworem rozprężnym

RZUT PIĘTRA 1

ZOBECZNIĆ WYKAZ INSTAL ARTS Dorota Jasińska ul. Dąbowa 20/7, 61-451 Poznań Biuro: ul. Złotej Ciepłoty 1C 65-410 Jeleniew		INSTAL ARTS Dorota Jasińska	
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KLIMATYZACJI NA I KONDYGNACJI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU		P.W.	
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz		X.2021	
STAROSTWO POWIATOWE W PISZU ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz		1:50	
INSTALACJA KLIMATYZACJI I SKROPLIN		IS 01	