


	PARTER	[m ²]
1	Poczekalnia	9,56
2	Komunikacja	21,41
3	Pokój przyjęć	8,02
4	Pokój kierownika post.	12,71
5	Pokój biurowy	14,41
6	Pokój biurowy	21,88
7	Pokój biurowy	9,99
8	Pom. gosp.	3,84
9	Pom. tech.	7,03
10	Pom. serwerowni	6,04
11	Pom. socjalne	7,55
12	Szatnia męska	7,73
13	Wc	7,36
14	Szatnia damska	4,36
15	Wc	5,51
16	Wc dla niepełnosprawnych	5,28

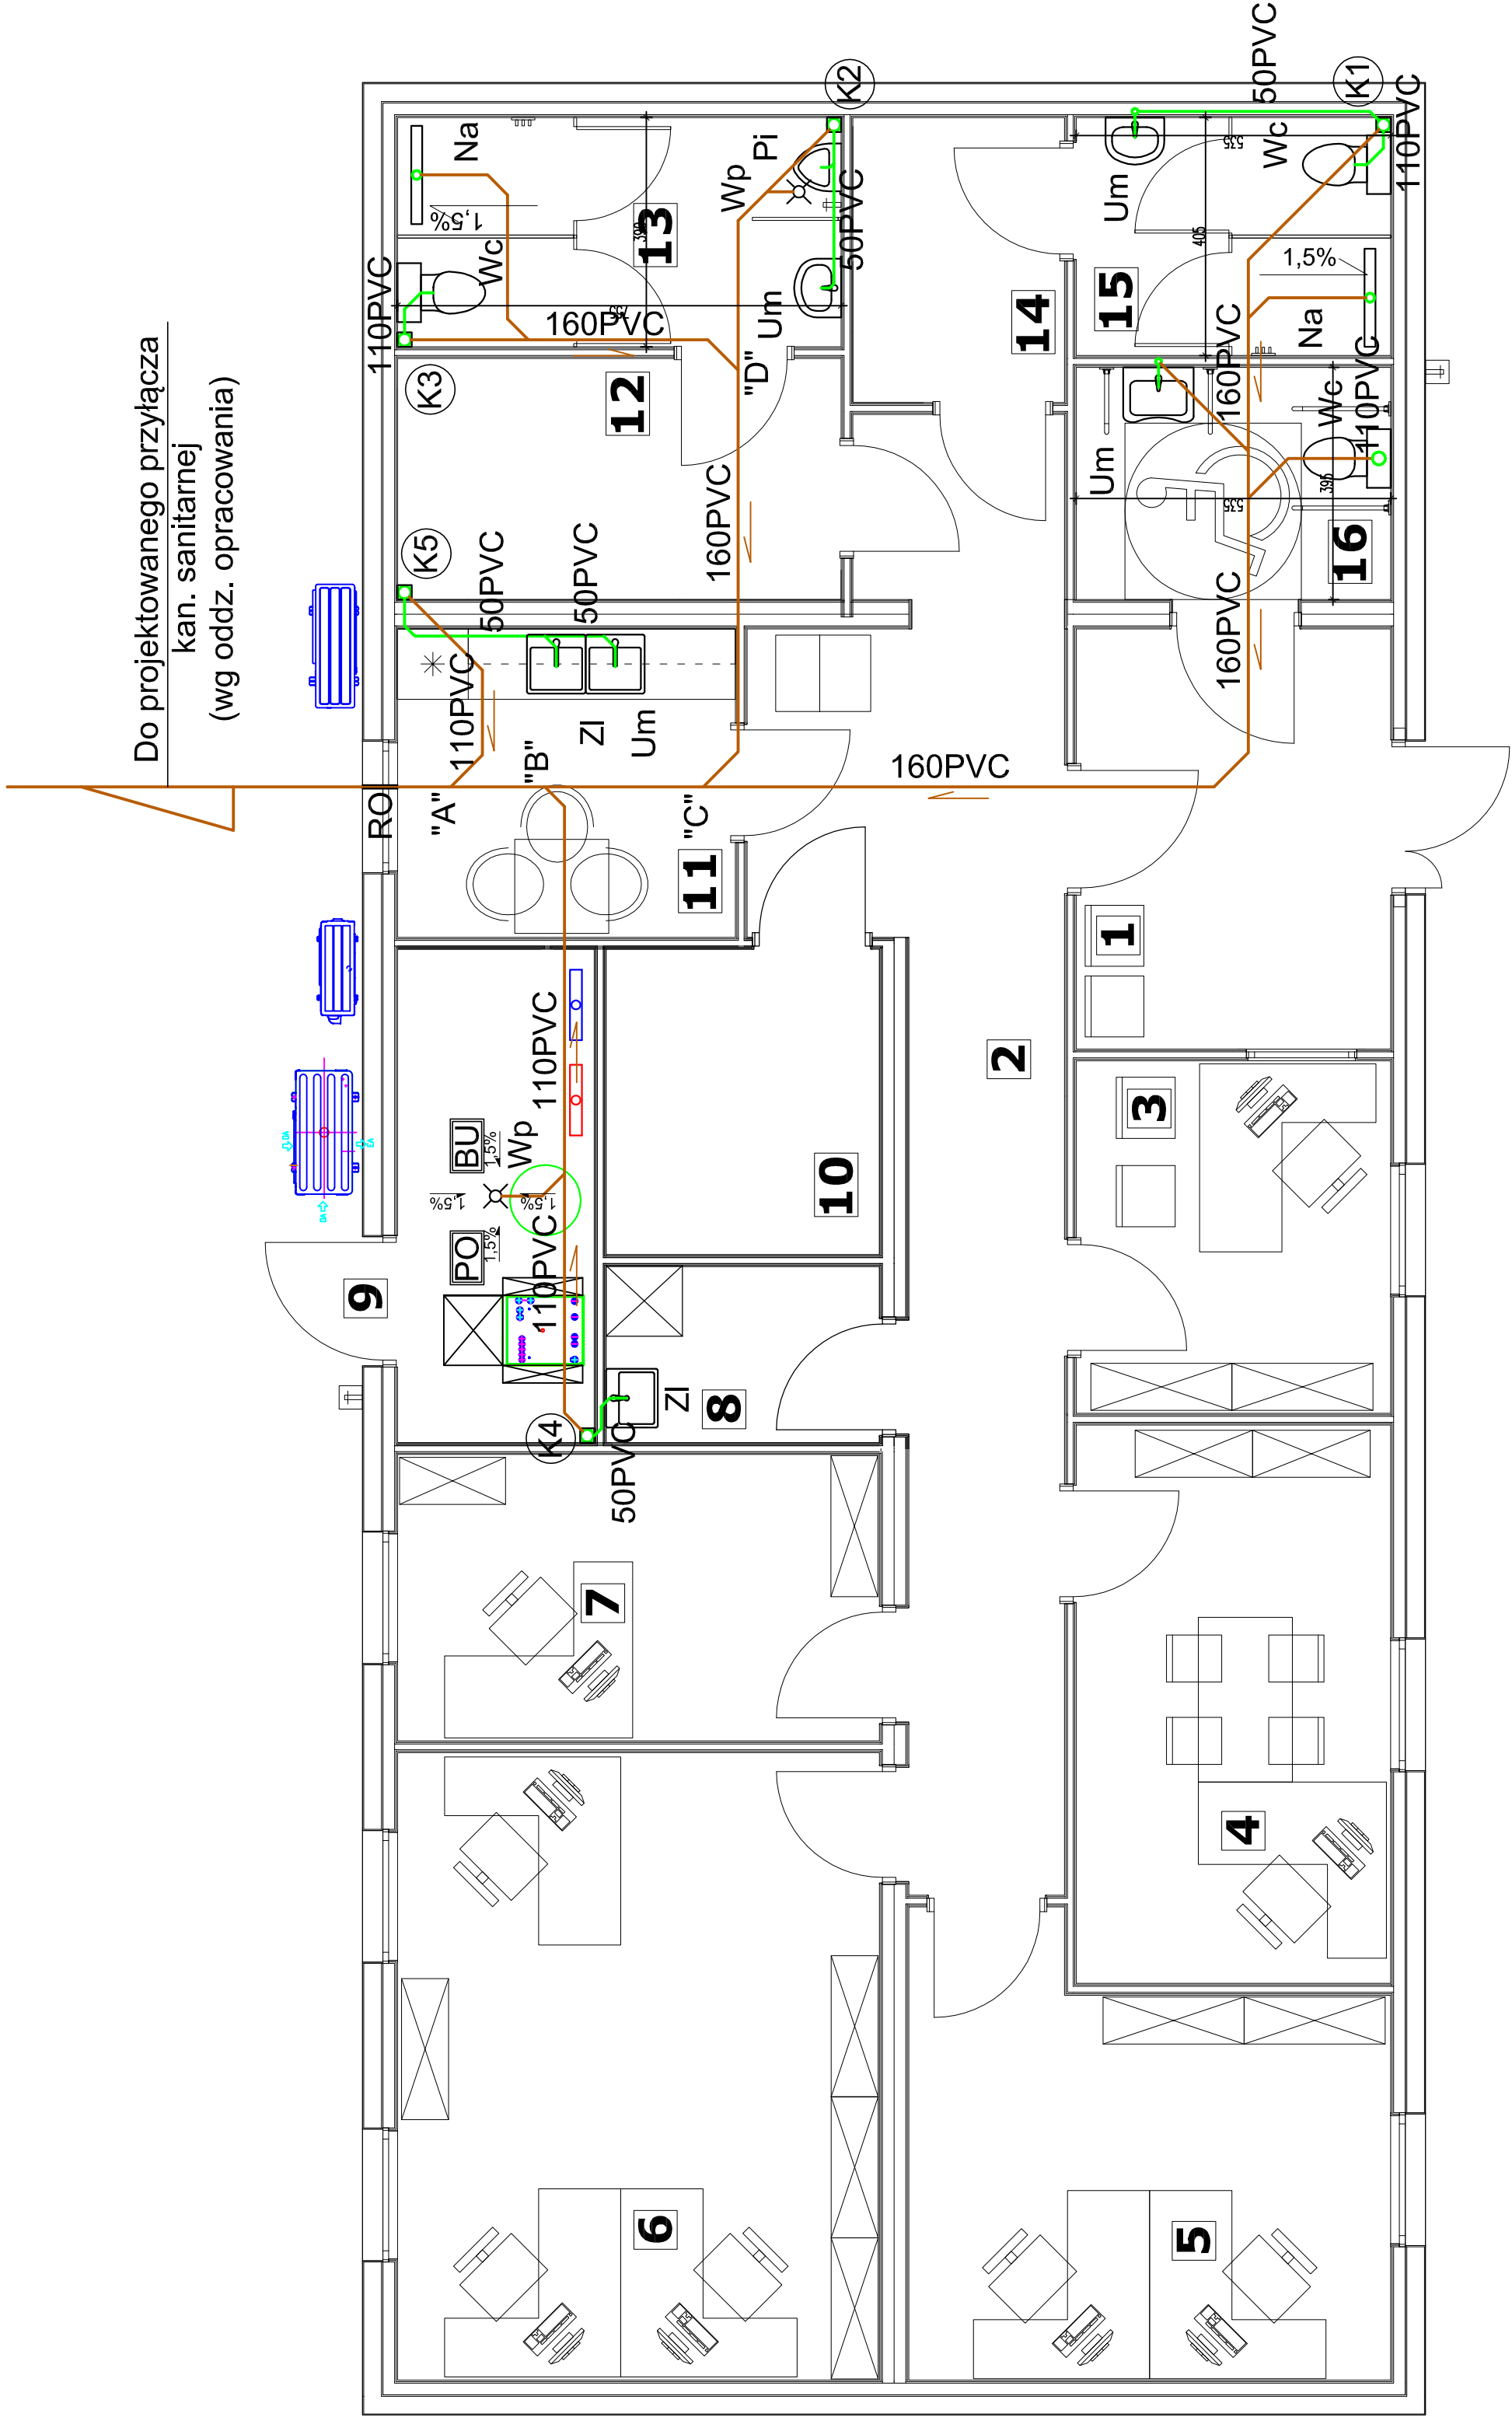

- LEGENDA:
- Oznaczenia przyborów:
- Wc - miska ustępowa
 - Um - umywalka
 - Zi - zlewozmywak
 - Na - natrysk
 - Wp - wpust posadzkowy
 - Pi - pisuar
 - K - proj. pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach

- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo, z rur do kanalizacji sanitarnej litych PVC-U SN8
- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo (w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k)

UWAGI:

Projektuje się kanalizację sanitarną z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy.

Kanalizację sanitarną pod posadzką projektuje się z rur PVC-U SN8. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych w obiekcie montować pod stropem, w obudowach z płyt g-k ujętych w opracowaniu branży architektonicznej.

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz poszczególnych pomieszczeń prowadzić wewnątrz ścian. Tam, gdzie jest to niemożliwe, przewody należy przykryć obudowami z płyty g-k o podwyższonej odporności na wilgoć. Do mocowania rur do przegród budowlanych używać obejm zaopatrzonych w tłumiącą drgania i dźwięki wkładkę elastyczną. Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizję z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji należy przeprowadzić korektę instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 1/1414, 80-860 Gdańsk
NIP: 593-341-78-50 REGON: 387987305 KRS: 000078619

Archistyl
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 Chojnice, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688
NIP: 593-341-78-50 REGON: 387987305 KRS: 000078619

RZUT PARTERU - INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
Skala: **1:50**

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH -
(w systemie modułów 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
KROŚNICE - DZ. NR 508/152

Projektant: mgr inż. Małgorzata Singer-Szukał
Data: 05.05.2023r.
Pracownik: mgr inż. Sónia Rutkowska-Michańska
Data: 05.05.2023r.