ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

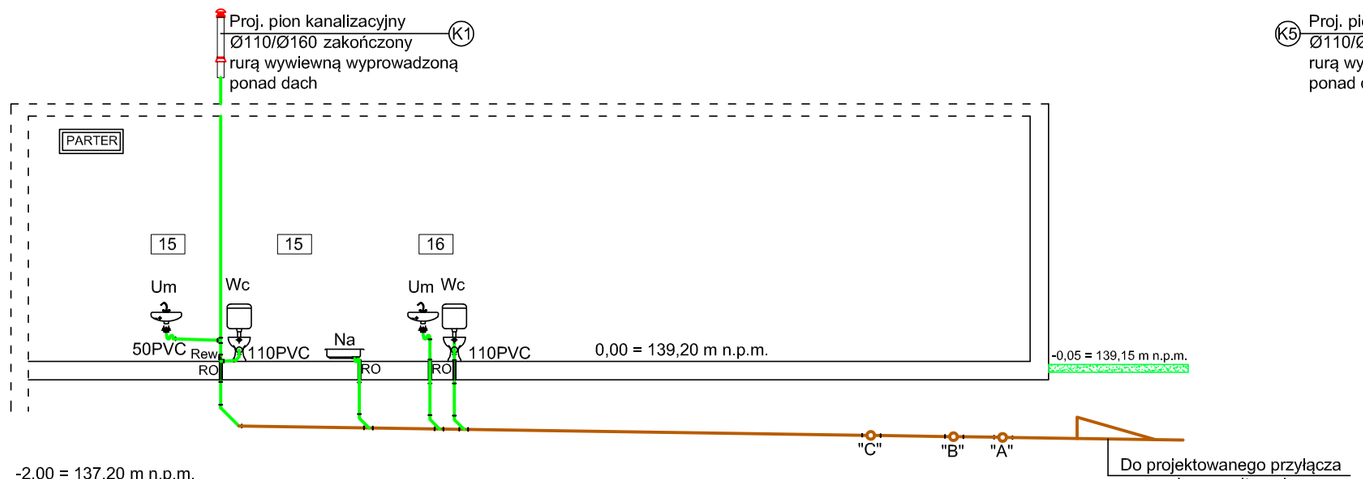

RZĘDNA POSADZKI PARTERU	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20
RZĘDNA DNA PRZEWODU	138,15	137,99	137,97	137,96	137,95
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	1,05	1,21	1,23	1,24	1,25
SPADKI / DŁUGOŚCI	i=1,5%	L=10,60 m i=1,5%	L=1,35 m i=1,5%	L=0,80 m i=1,5%	L=0,75 m i=1,5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 160 PVC-U SN8				
ODLEGŁOŚCI	0,00	10,60	11,95	12,75	13,50

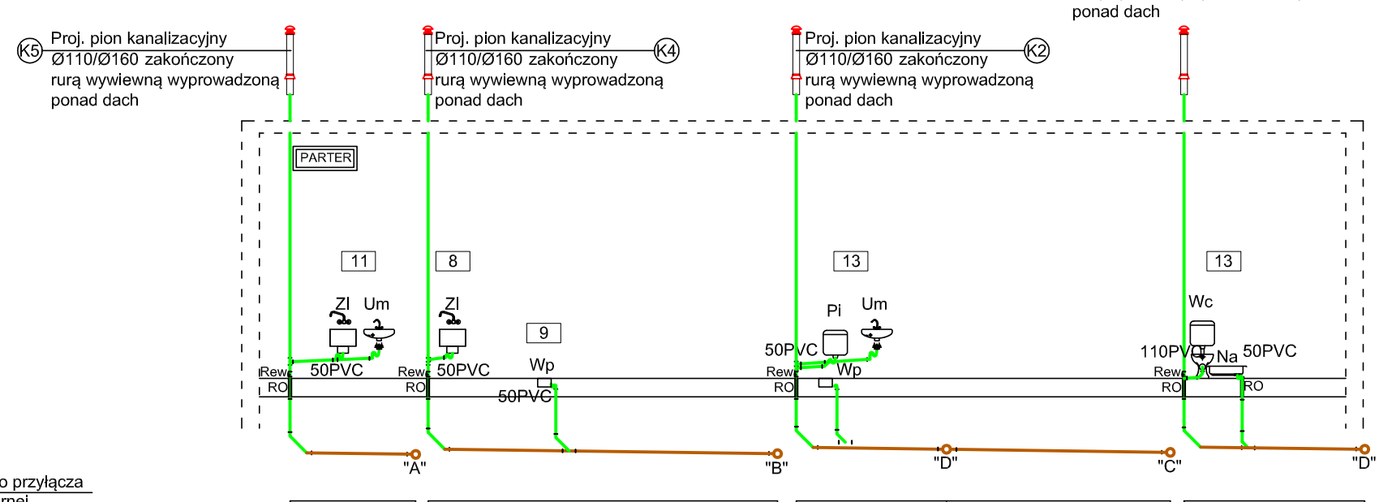

RZĘDNA POSADZKI PARTERU	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20	139,20
RZĘDNA DNA PRZEWODU	137,99	137,96	138,05	137,97	137,96	137,95	138,08	138,04	137,99	137,95	138,08	138,04	137,99	137,95	138,04	137,95
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	1,21	1,24	1,15	1,23	1,24	1,25	1,12	1,16	1,21	1,25	1,12	1,16	1,21	1,25	1,16	1,25
SPADKI / DŁUGOŚCI	L=2,05 m i=1,5%		L=5,70 m i=1,5%				L=6,10 m i=1,5%				L=2,95 m i=1,5%					
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 110 PVC-U SN8		Ø 110 PVC-U SN8				Ø 160 PVC-U SN8				Ø 110 PVC-U SN8					
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,05	0,00	5,70			0,00	2,45	6,10		0,00	2,95				

LEGENDA:

Oznaczenia przyborów:

Wc - miska ustępowa
Um - umywalka
Zl - zlewozmywak
Na - natrysk
Wp - wpust posadzkowy
Pi - pisuar
K - proj. pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad dach

- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo, z rur do kanalizacji sanitarnej litych PVC-U SN8

- proj. przewód kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo (w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian w obudowie z płyt g-k)

UWAGI:

Projektuje się kanalizację sanitarną z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy.
Kanalizację sanitarną pod posadzką projektuje się z rur PVC-U SN8. Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych w obiekcie montować pod stropem, w obudowach z płyt g-k ujętych w opracowaniu branży architektonicznej.
Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz poszczególnych pomieszczeń prowadzić wewnątrz ścian. Tam, gdzie jest to niemożliwe, przewody należy przykryć obudowami z płyty g-k o podwyższonej odporności na wilgoć. Do mocowania rur do przegród budowlanych używać obejm zaopatrzonych w tłumiącą drgania i dźwięki wkładkę elastyczną. Piony kanalizacyjne Ø 110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi Ø160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejściem w przewody odpływowe zamontować rewizje z zapewnieniem do nich dostępu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji należy przeprowadzić korektę instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

ArchiSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr: S4

Tytuł rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI KAN. SANITARNEJ

Skala: 1:100

Obiekt budowlany: BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W KROŚNICACH - (w systemie modułów 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj) BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY KROŚNICE - DZ. NR 508/152

Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:	mgr inż. Małgorzata Singer-Szukał POM/0246/PWOS/12	Podpis:	Data: 05.05.2023r.
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Sonia Rutkowska-Michalska ZAP/0079/POOS/12	Podpis:	Data: 05.05.2023r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.