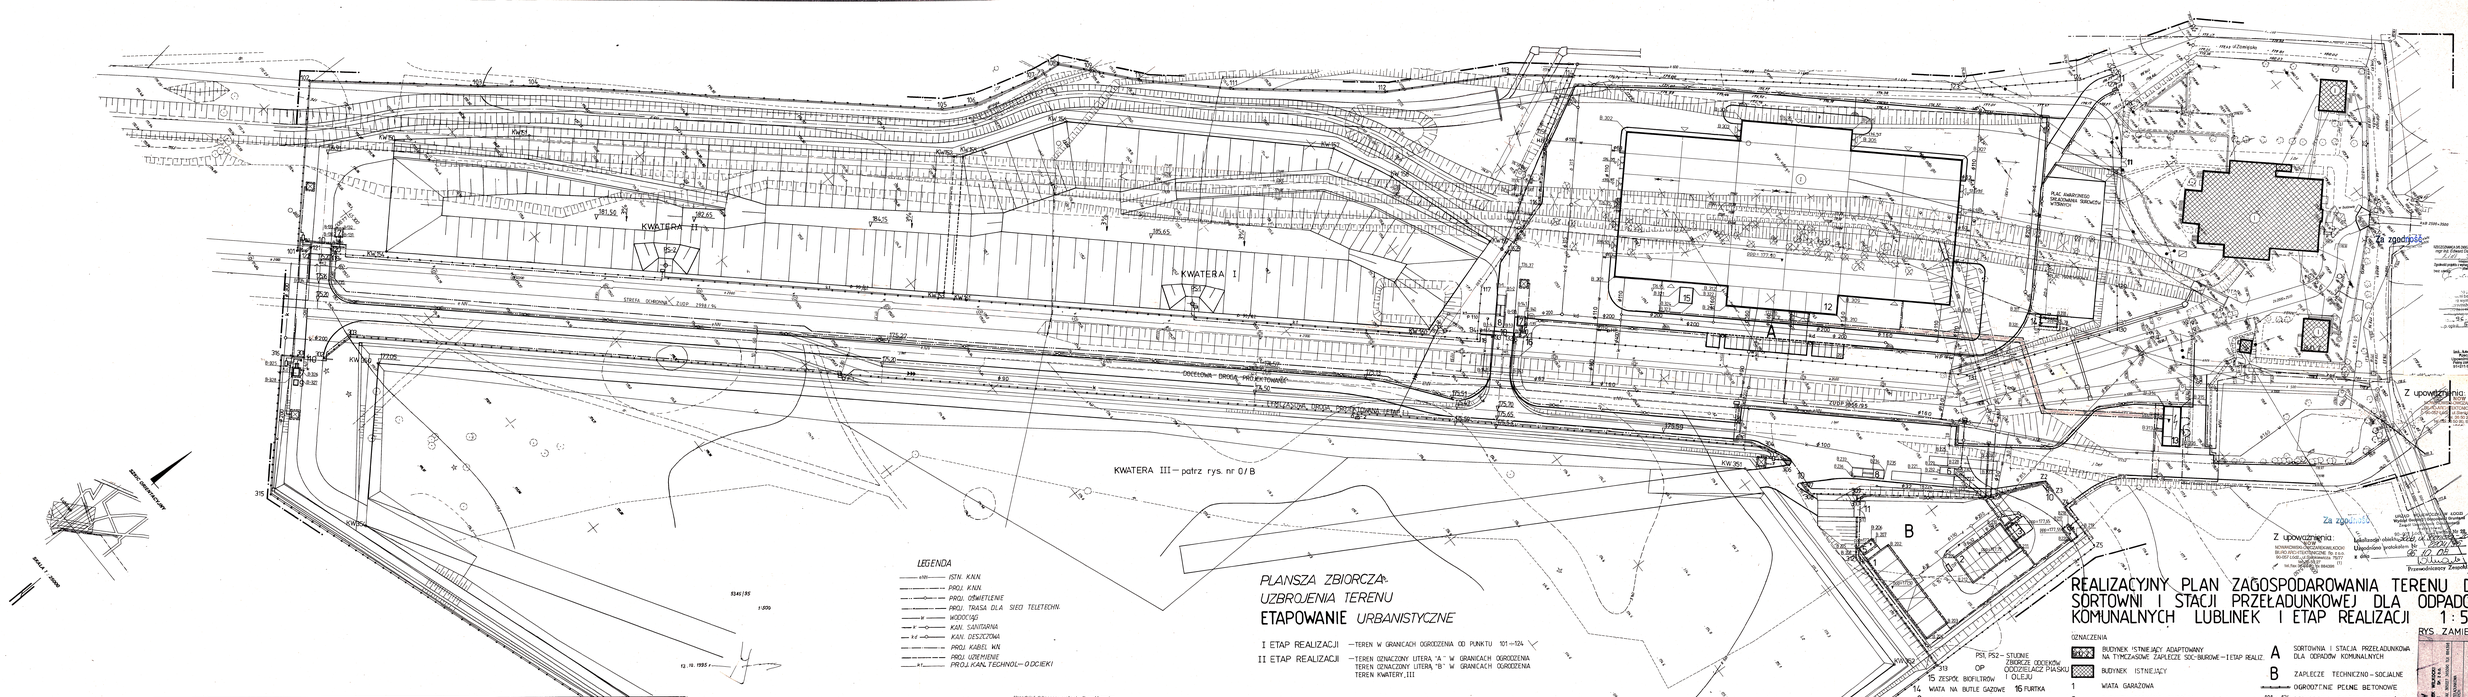
KWATERA I
KWATERA II
KWATERA III – patrz rys. nr 0/B
A
B
STREFA OCHRONNA ZUSE 220kV
OCZYSZCZALNIA ODCIEKÓW
KW 251
KW 252
KW 253
KW 254
KW 255
KW 256
KW 257
KW 258
KW 259
KW 260
KW 261
KW 262
KW 263
KW 264
KW 265
KW 266
KW 267
KW 268
KW 269
KW 270
KW