


OBSZAR NIE OBJĘTY OPRACOWANIEM

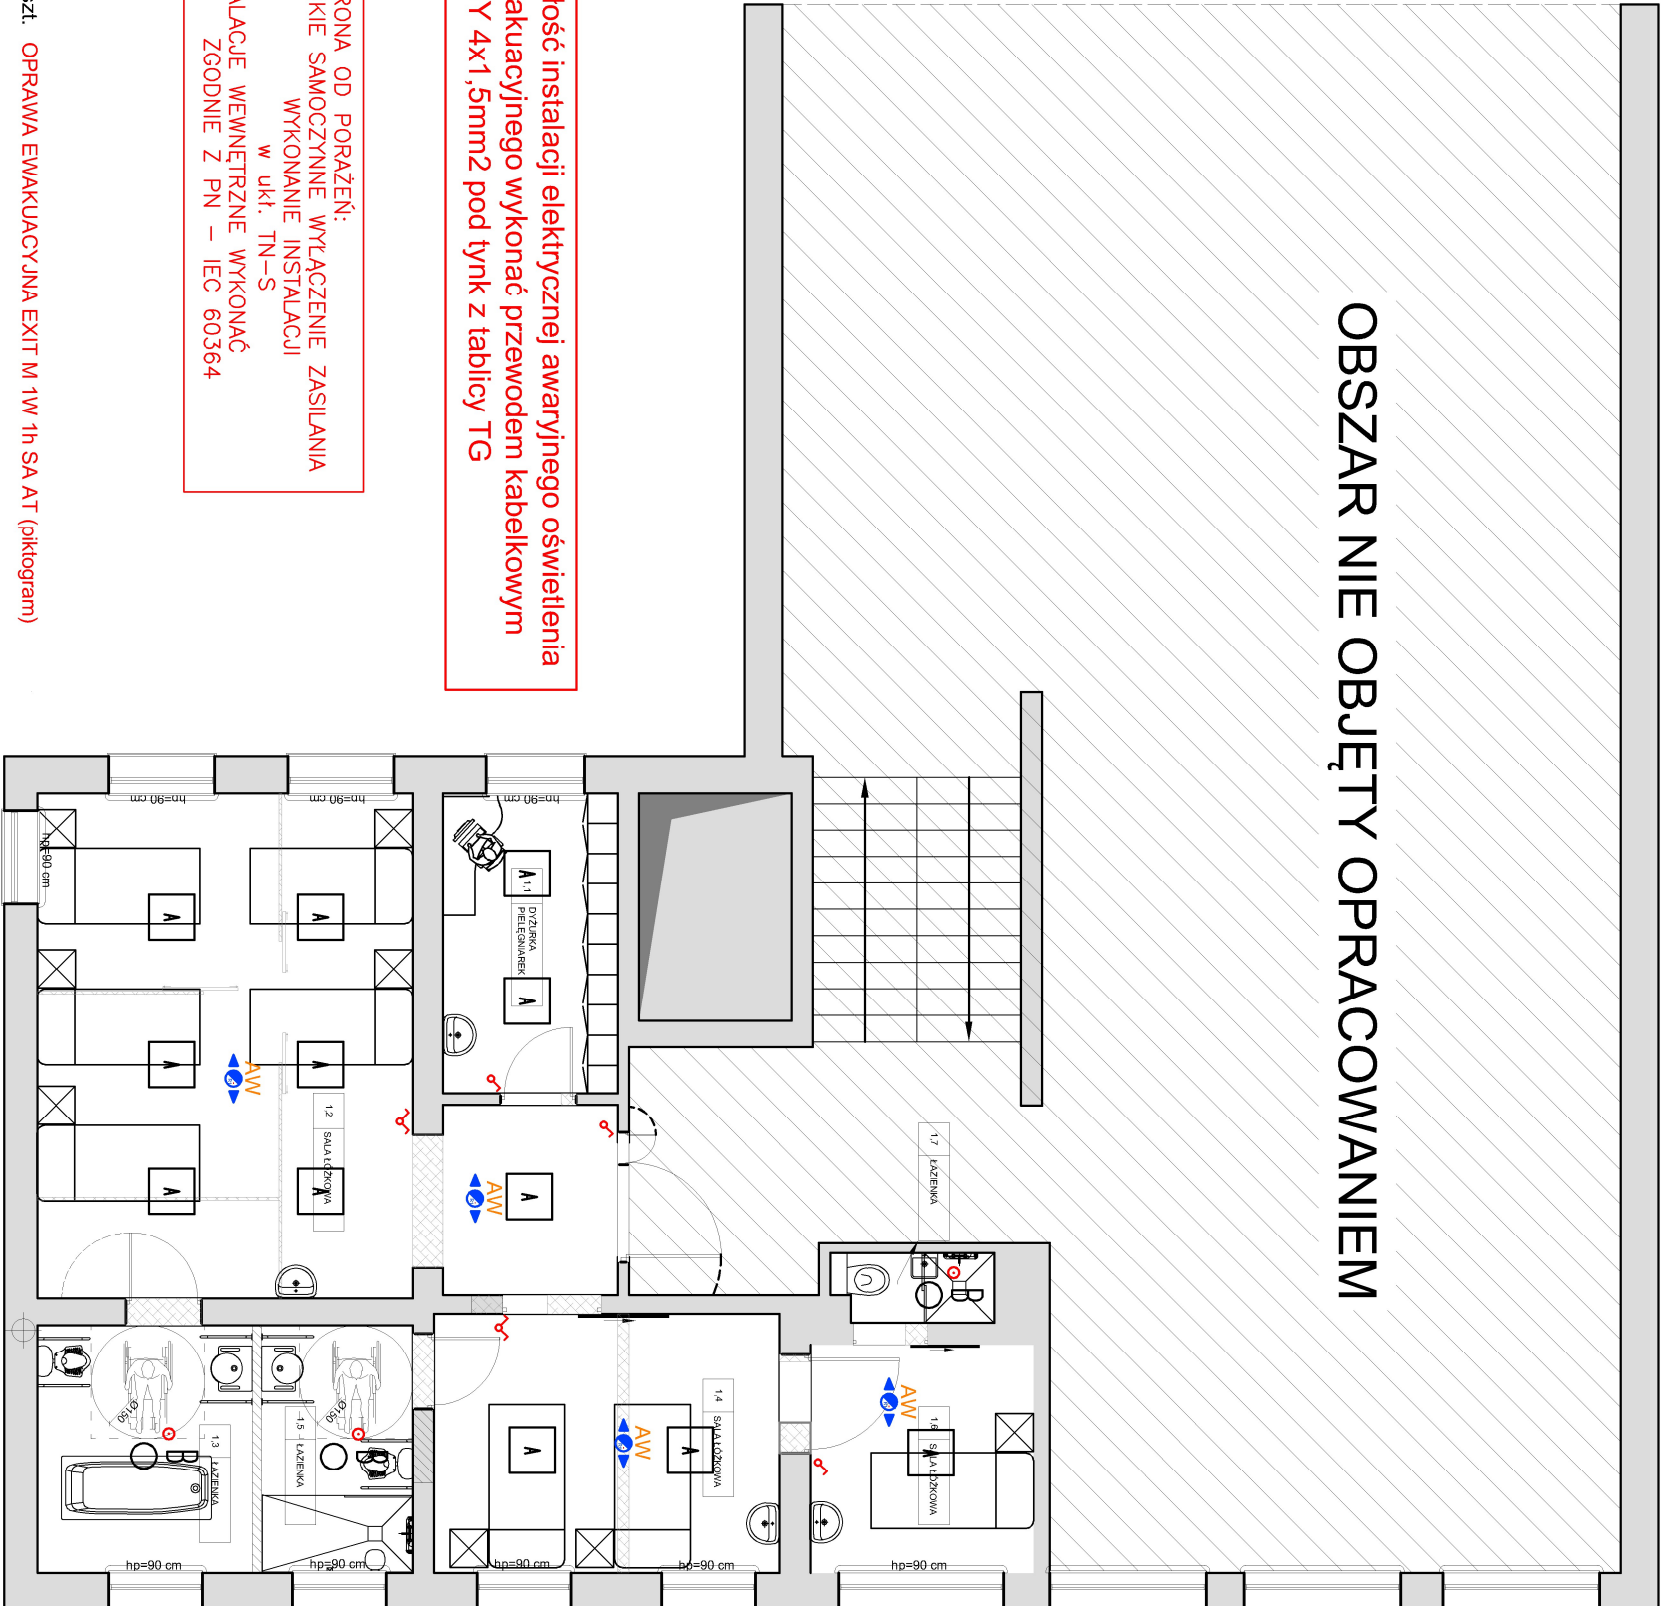

Caość instalacji elektrycznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonąć przewodem kabelkowym YDY 4x1,5mm2 pod tynk z tablicy TG

OCHRONA OD PORAŻEŃ:  
SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYKONANIE INSTALACJI  
W UKŁ. TN-S  
INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ  
ZGODNIE Z PN – IEC 60364

Ew 5 szt. OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram)

Legenda – instalacja:

⚡	Łącznik pojedynczy p/t, IP20
⚡	Łącznik świecznikowy p/t, IP20
⊙	Czujnik ruchu
A	Oprawa oświetleniowa LED 30W
B	Oprawa oświetleniowa plafon LED 20W
AW	Oprawa oświetleniowa AW 1h 1W

STANDARDYZACJA POMIESZCZEŃ – DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI W SZPZOSZ SZPITALA IM. JANA PAŃNASKA W CZŁUCHOWIE ul. Szczecińska 31, 77–300 Człuchów, dz. nr 37/2			Skala 1:100		
Inwestor: Powiat Człuchowski ul. Wojska Polskiego 1 77–300 Człuchów			Nr rys. E1		
branża	imię, nazwisko, uprawnienia	podpis			
elektryczna	tech. Zbigniew Szary upr. bud. do projektowania w specjalności inżynierskiej – nr AW/3546/07/081				
Treść rys: RZUT POMIESZCZEŃ – Oświetlenie					