


POZIOM ODNIESIENIA

Rzędna terenu proj.			
Rzędna terenu istn.			
Rzędna dna kanału			
Zagłębienie dna			
Spadek			
Średnica i materiał rury			
Odległość			
Długość odcinka			





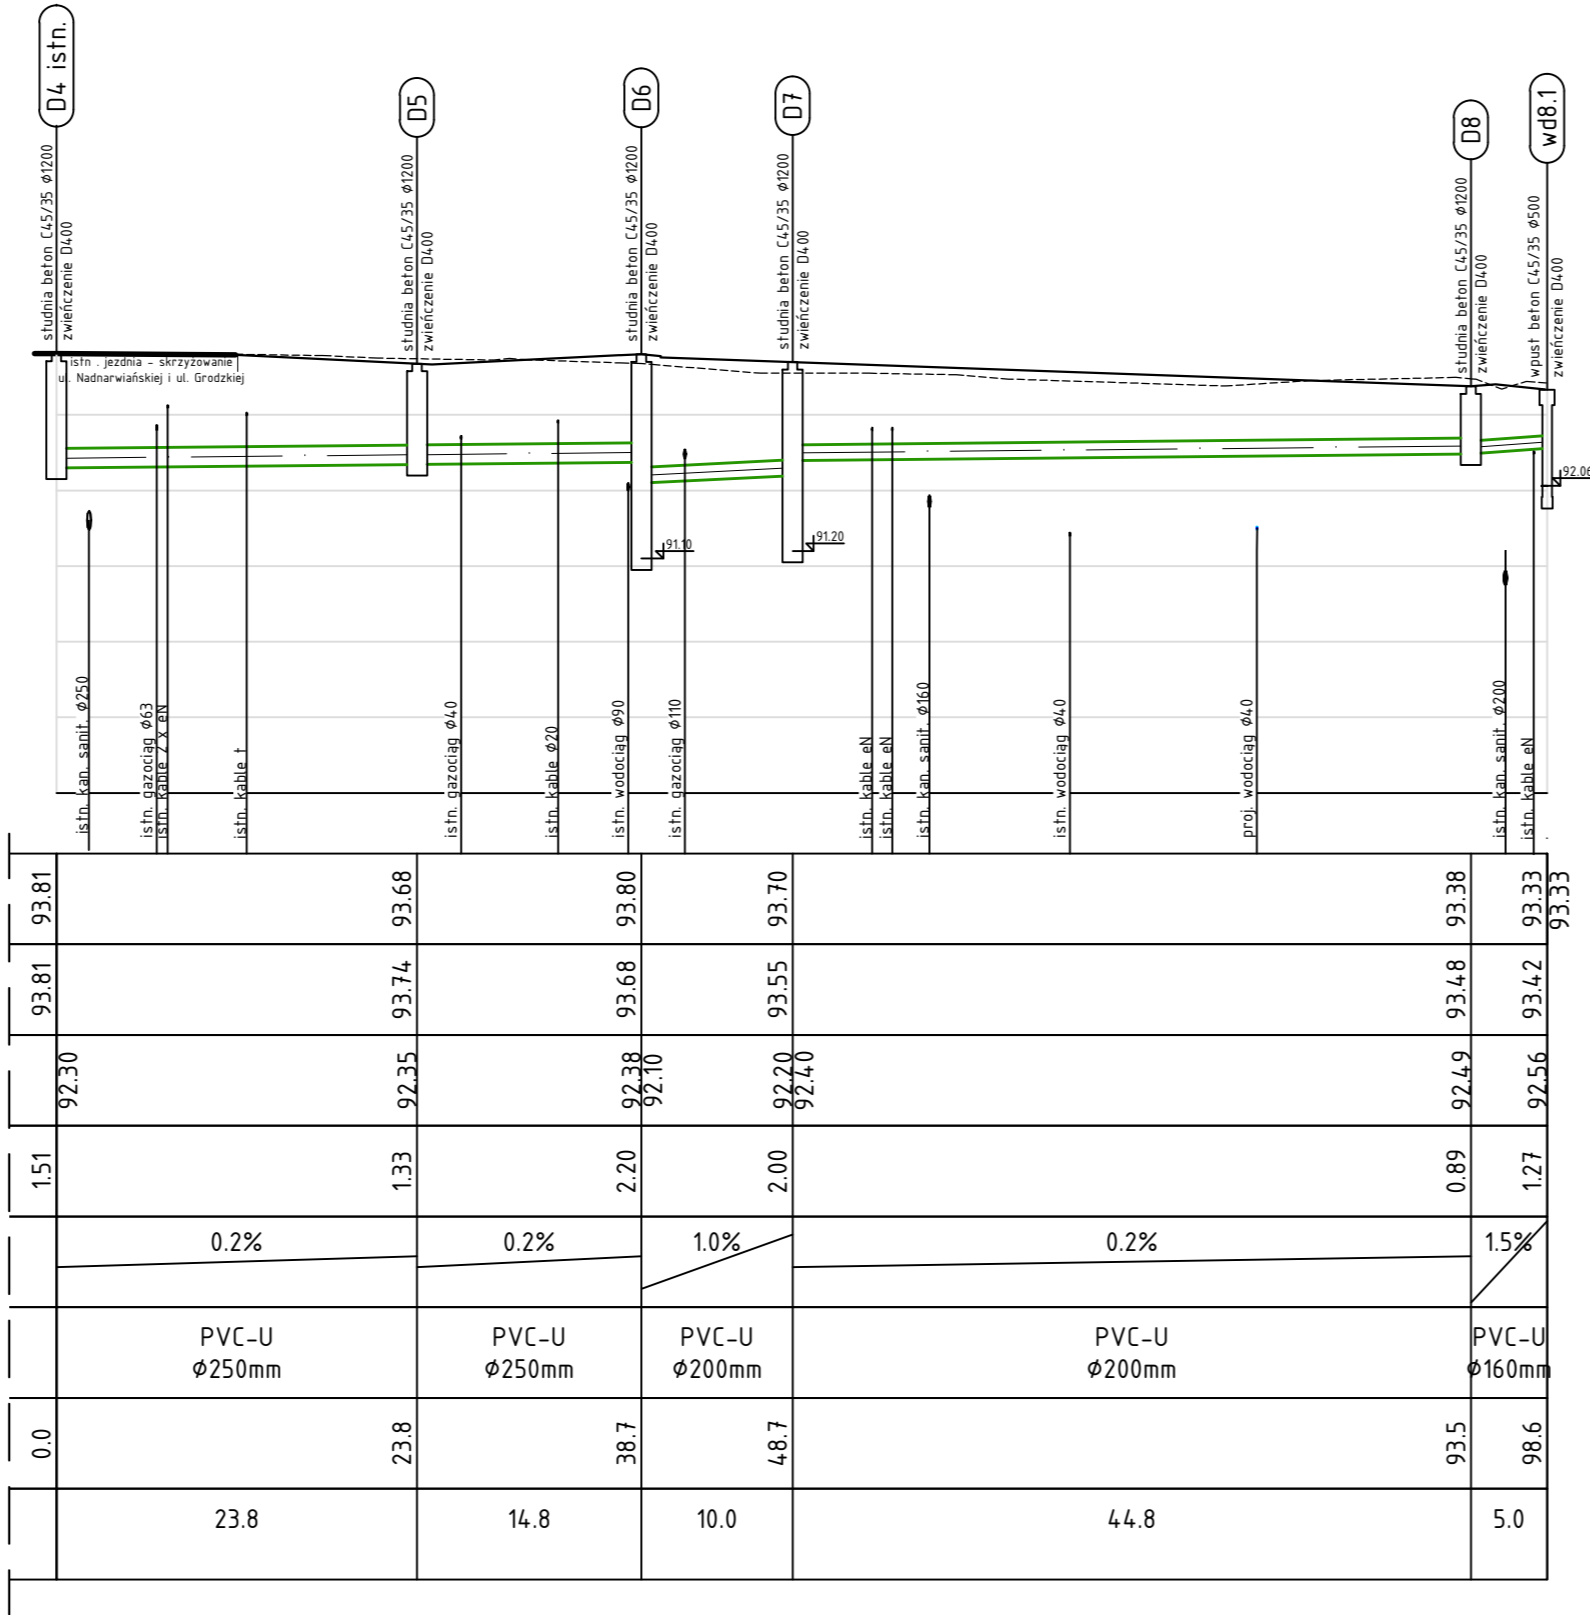






Investbau mgr inż. Maciej Lis  
ul. Stacha Konwy 50  
07-410 Ostrołęka  
tel. 534 477 771  
mail: biuro@ivbgroup.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
IMIĘ, NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	INSTALACJE SANITARNE	

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**  
INWESTOR: **MIASTO OSTROŁĘKA**  
ul. Plac gen. J. Bema 1  
07-400 Ostrołęka

NAZWA: **BUDOWA ULICY NADNARWIAŃSKIEJ**  
Ostrołęka,  
działki nr 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9,  
21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9,  
21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21191,  
LOKALIZACJA: 21171/2, 21076/6

TYTUŁ RYSUNKU: **PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ**