


Jednostka zewnętrzna																					
Symbol	QTY	CHŁODZENIE				OGRZEWANIE				SPRĘŻARKA	WENTYLATOR		CZYNNIK	WYMIARY(WxHxD)	ORUROWANIE	ZASILANIE	WAGA				
		WYDAJNOŚĆ		POBÓR MOCY		WYDAJNOŚĆ		POBÓR MOCY			TYP	TYP		WYLOT	PRZEPŁYW(CMM)	(mm)	CIECZ	GAZ	V/V/Hz	(kg)	
		Btu/h	kW	kcal/h	NOM (kW)	Btu/h	kW	kcal/h	NOM (kW)												
OAC-1	1	191100	56.00	48151	17.54	215000	63.00	54170	14.26	Hermetically Sealed Scroll		Propeller fan	TOP	(320x1)	R410A	(1,240x1,745x760)x1		15.88	22.2	28.58	300
														3/380~415/50, 380/60							

LEGENDA:

AGREGAT CHŁODNICZY - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

PRZEWÓD INSTALACJI FREONOWEJ

ŚREDNICA PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH

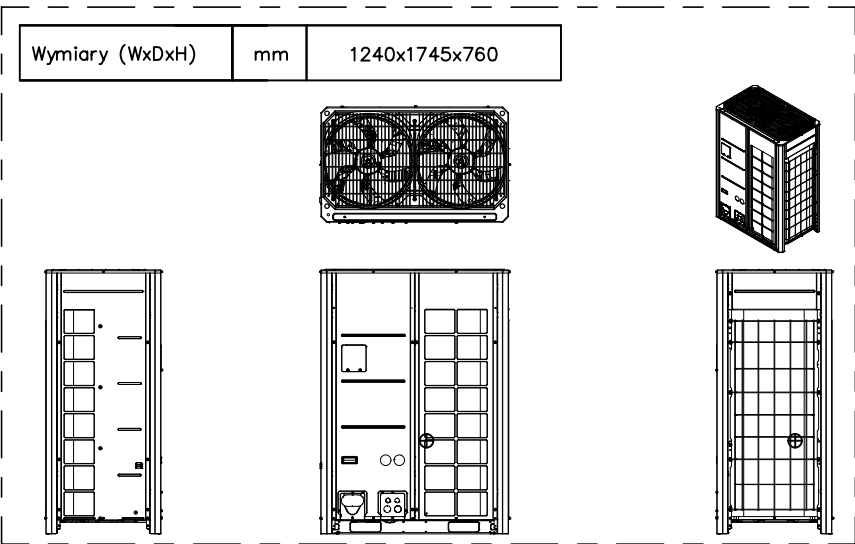

- 18 -

Rysunek: Rzut dachu - instalacja klimatyzacji

Temat: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ I ORAZ II PIĘTRA BUDYNKU URZĘDU MIASTA LESZNA PRZY UL. KARASIA NR 15 W LESZNIE

Adres: ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno, numer działki ewidencyjnej: 87/1, jednostka ewidencyjna: 306301_1.0002.AR_9.87/1

Skala: 1:50

Data: 06.2024

Nr rys.: 3

Projektant: t.b. Barbara Lisiecka 909/86/Lo

Asystent: mgr inż. Adam Andrzejewski