


## RZUT DACHU

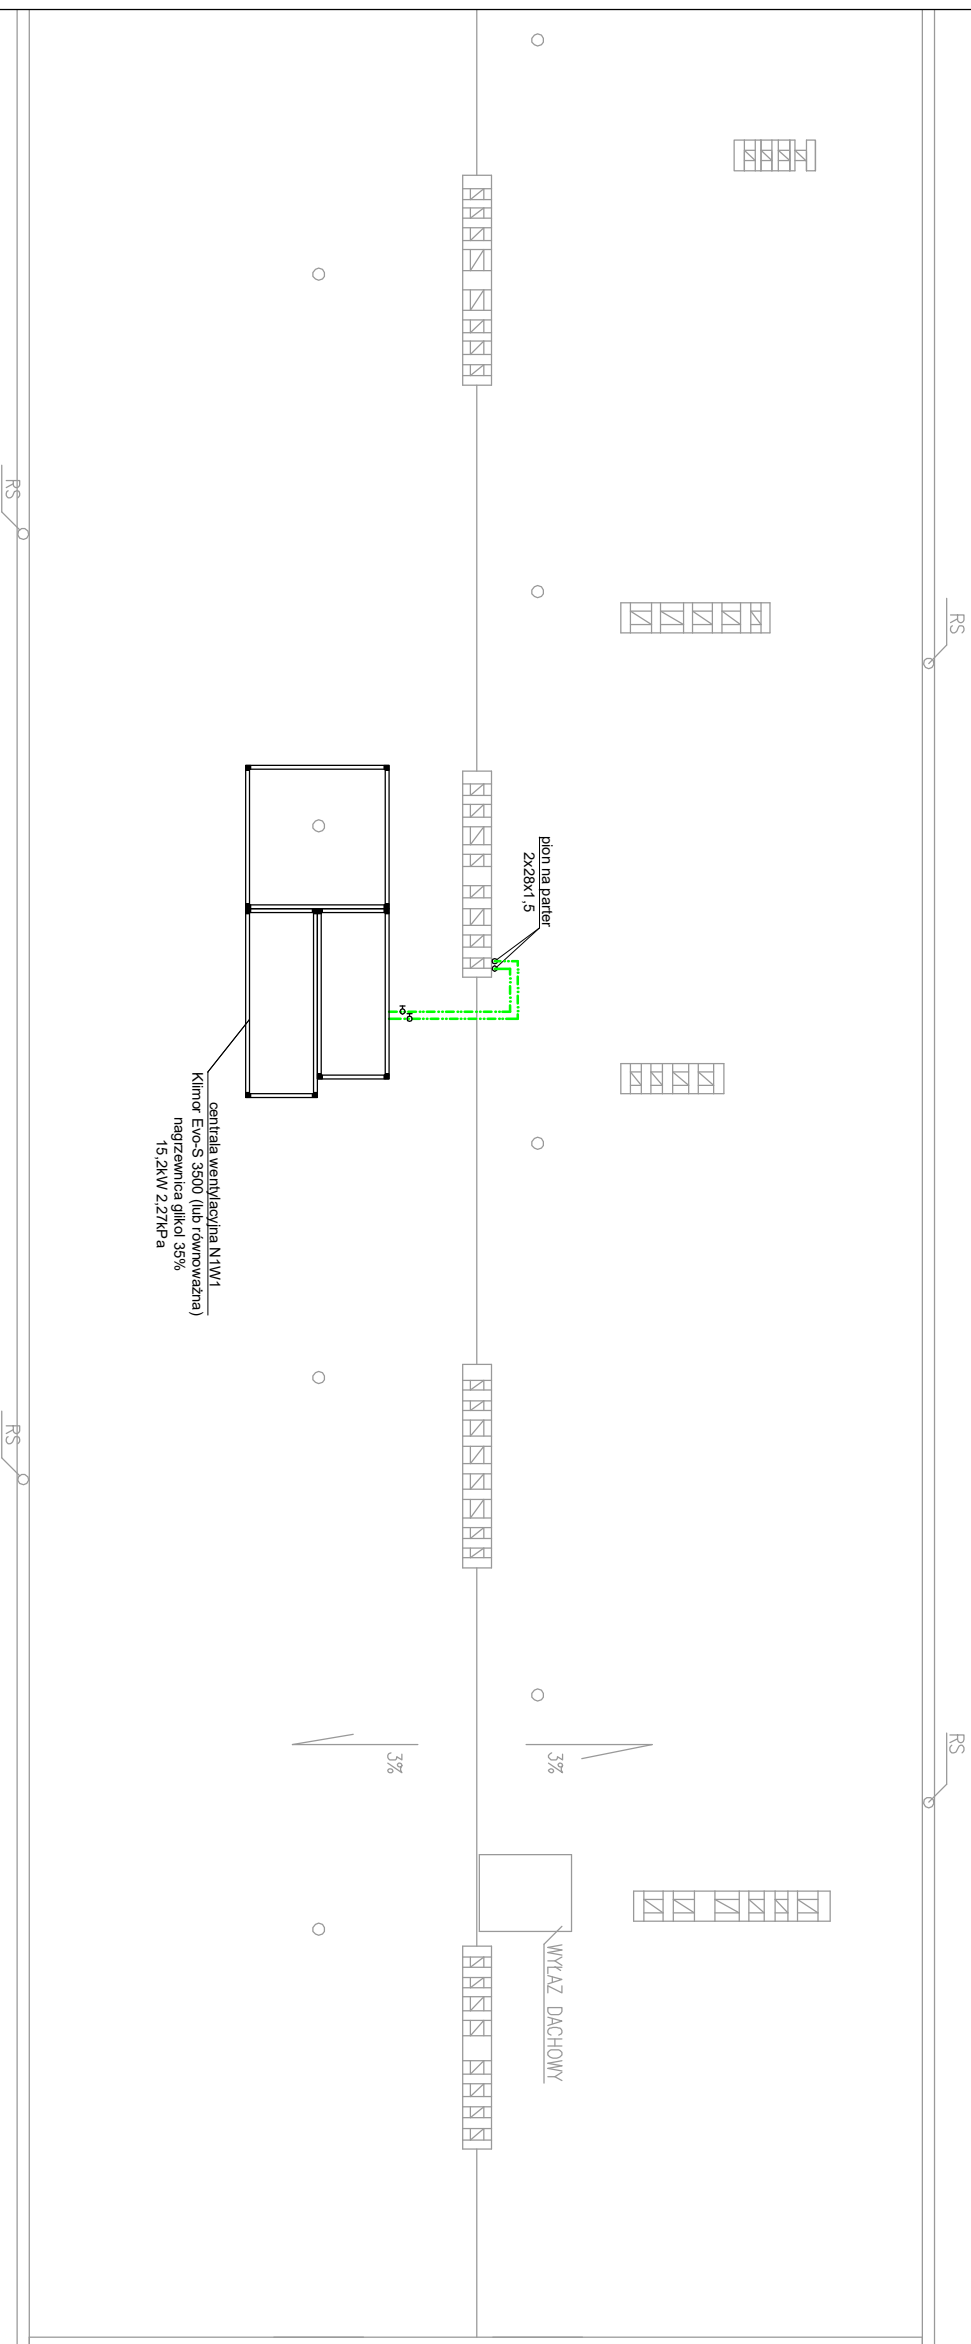

LEGENDA:

- instalacja ciepła technologicznego glikol 65/50C

- UWAGI:**
- rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i rysunkami szczegółowymi
  - przysłać instalacje przez ślasy oraz stopy, zabezpieczyć urami ochronnym
  - instalację CT wykonać z rur siłowych łączonych przez kształki zaciskowe
  - instalację CT izolować termicznie wg opisu technicznego

UWAGI


PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY:  
PRZEBUDOWA(MODERNIZACJA)  
BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ  
ROLNICZYCH W RUSOCINIE  
PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
W PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ,  
INSTALACJI PRZECIPOŻAROWEJ ORAZ  
DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAŃ  
EKSPERTYZY P.POŻ., MODERNIZACJI  
KOTŁOWNI

ADRES INWESTYCJI:

83-031 Łęgowo, ul. Macieja Rataja 12 Rusocin  
RUSOCIN DZ.BUD. 2032/3; obręb ŁĘGOWO

INVESTOR:

**Powiat Gdański**  
83-000 Pruszcz Gdański  
ul. Wojska Polskiego 16



BRANŽA

SANITARNA

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT

mgr inż. Tomasz Połajdowicz

nr upr. POM/0046/POOS/09

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Patryk Pietrzak

nr upr. WAM/0046/POOS/11

PRZEDMIOT RYSUNKU:

# INSTALACJA CT RZUT DACHU INTERNATU

DATA:

MARZEC 2022

SKALA:

NR RYSUNKU:

SERIA:

S<sub>13</sub>