




POZYCJA DRAŻKI OGRZEWANE
POSIZIONE BARRE SCALDANTI

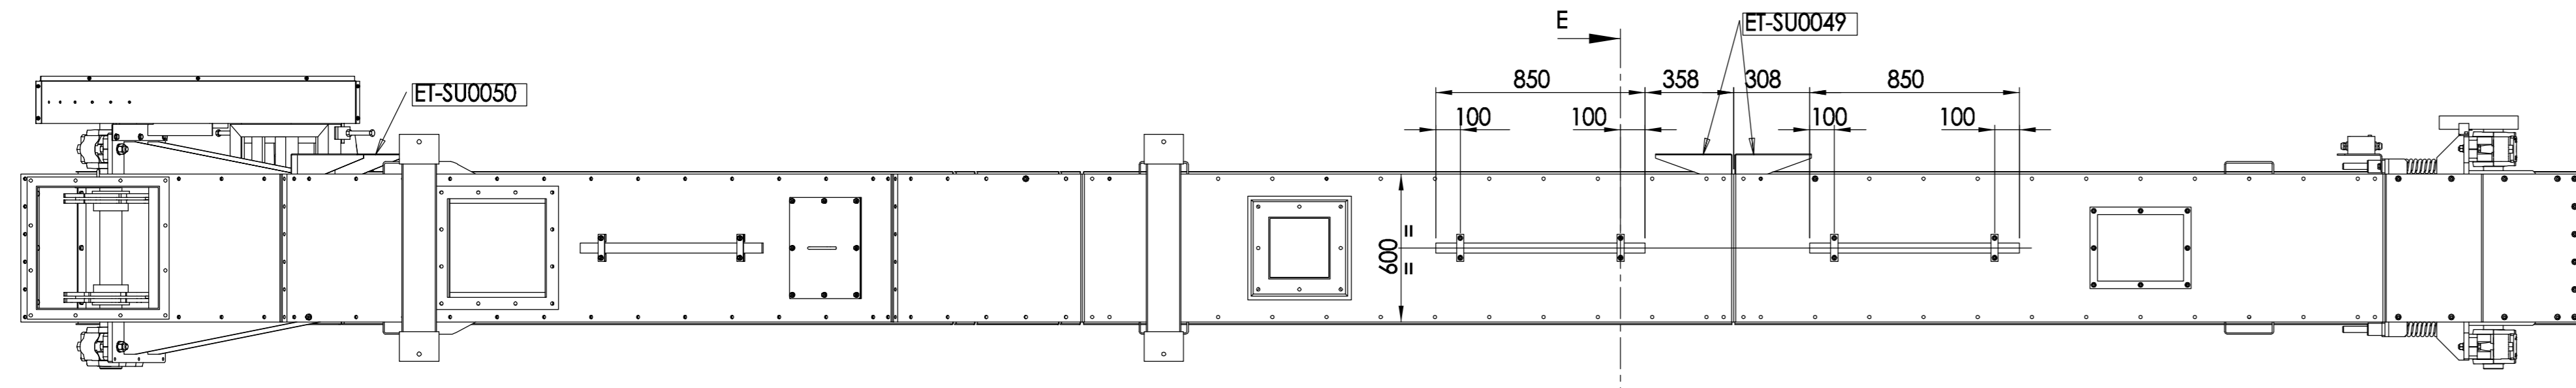


SEZIONE E-E
SCALA 1:5
PRZEKRÓJ E-E
SCHODY 1:5

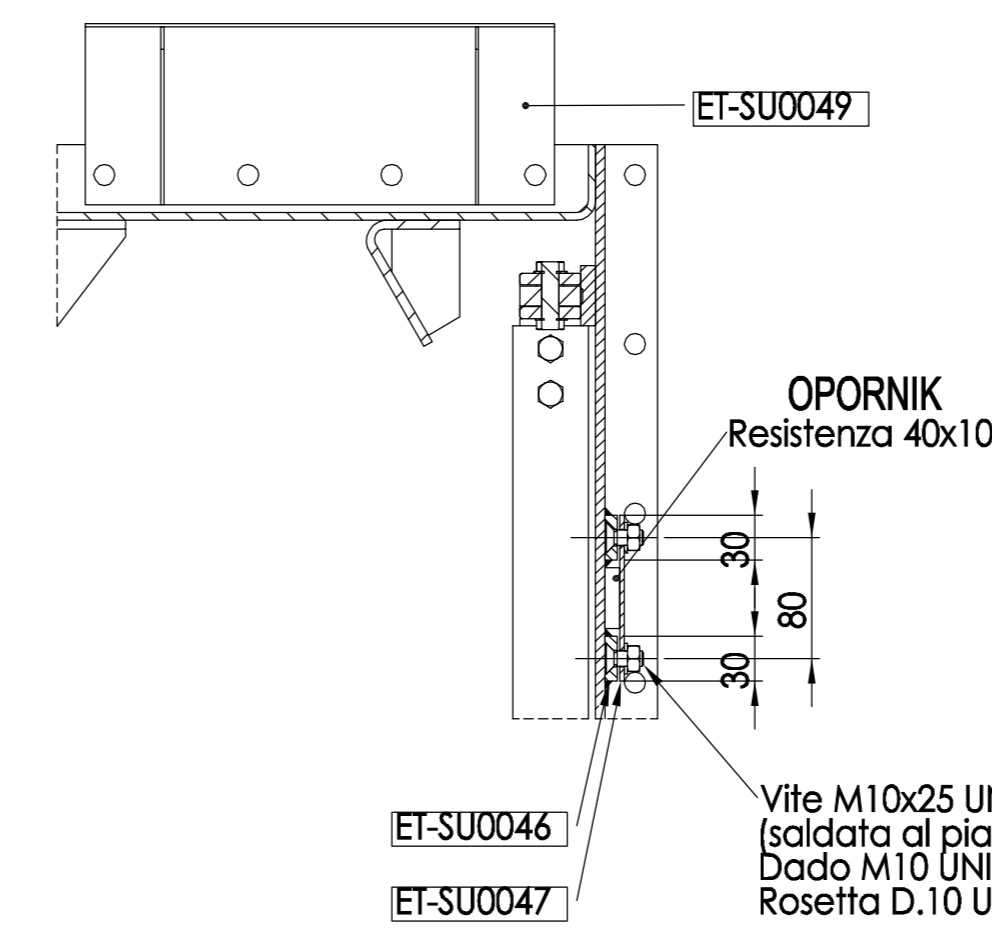


VISTA DA K
WIDOK Z K

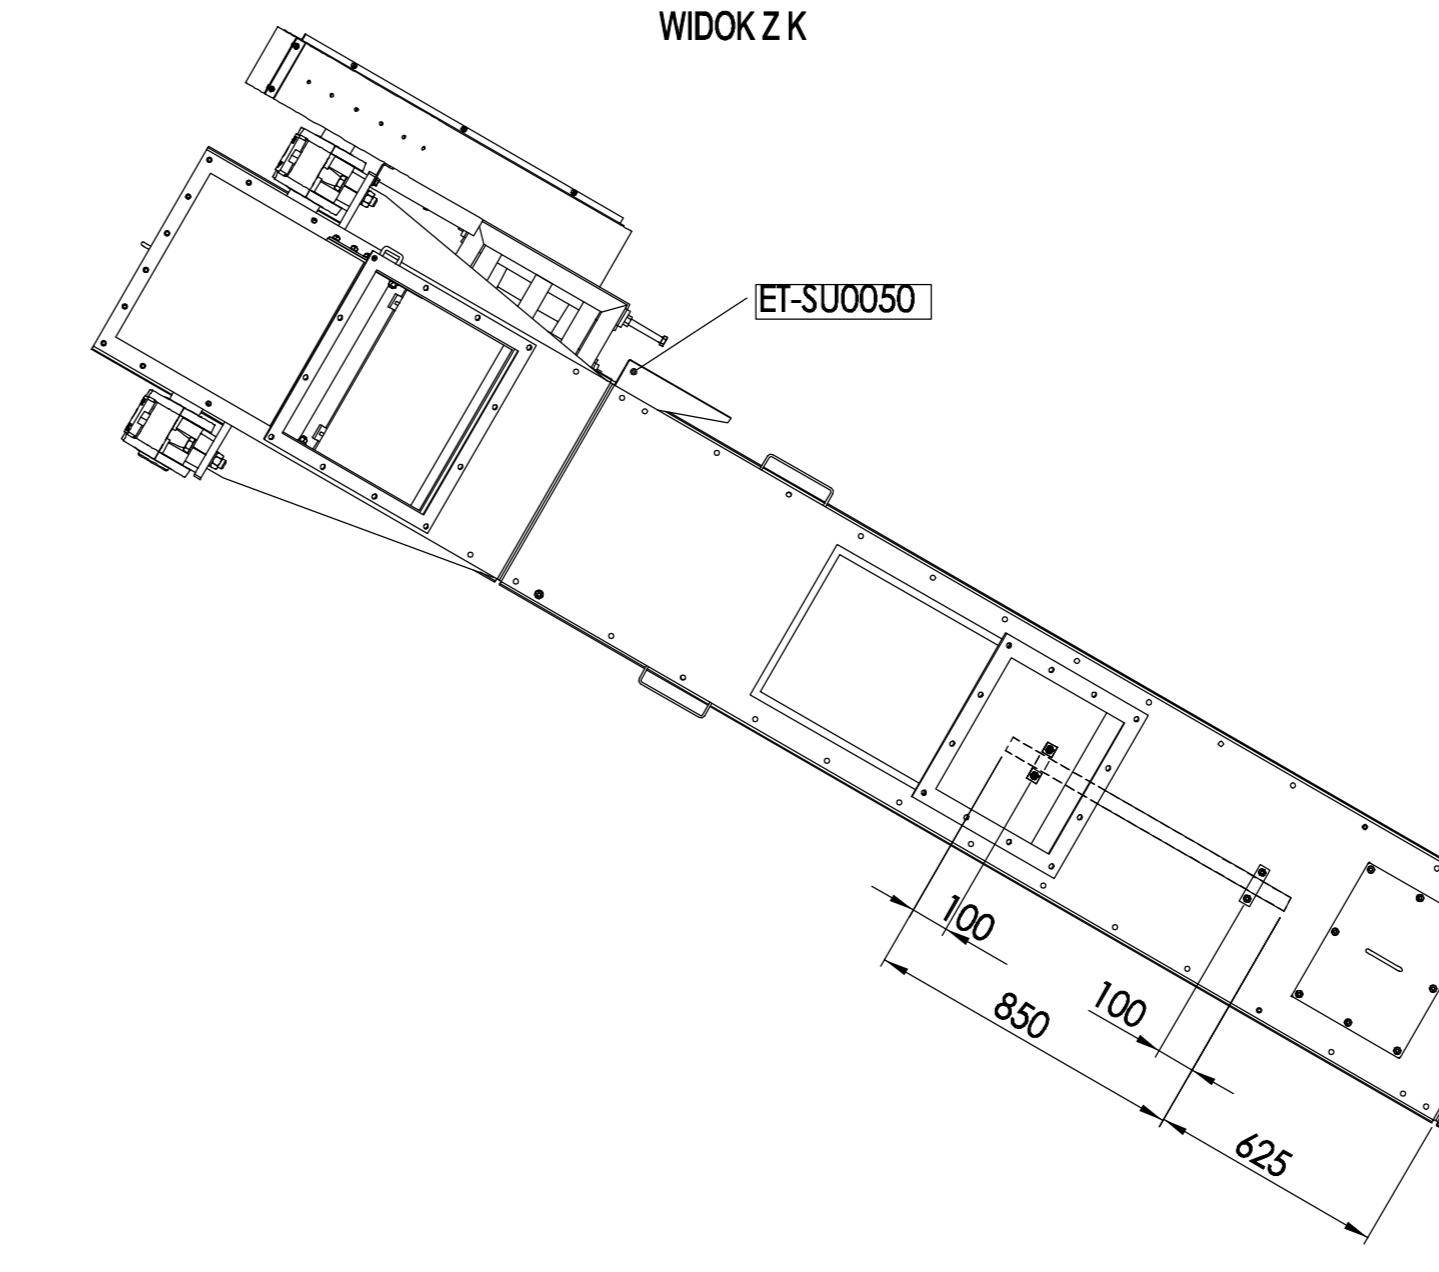



SEZIONE J-J
SCALA 1:10
PRZEKRÓJ J-J
SCHODY 1:10

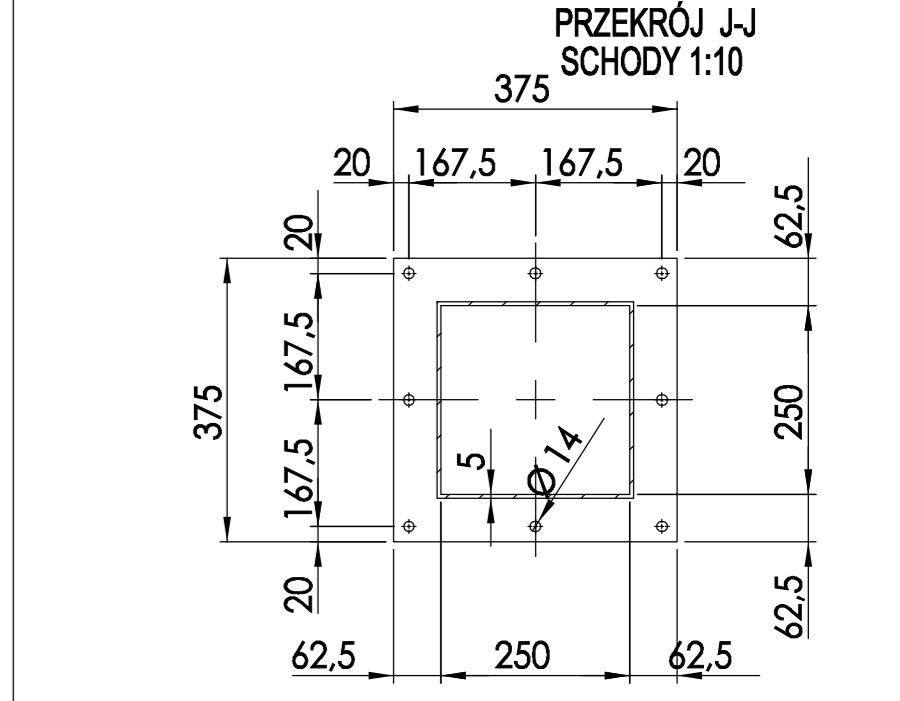

SEZIONE H-H
SCALA 1:10
PRZEKRÓJ H-H
SCHODY 1:10

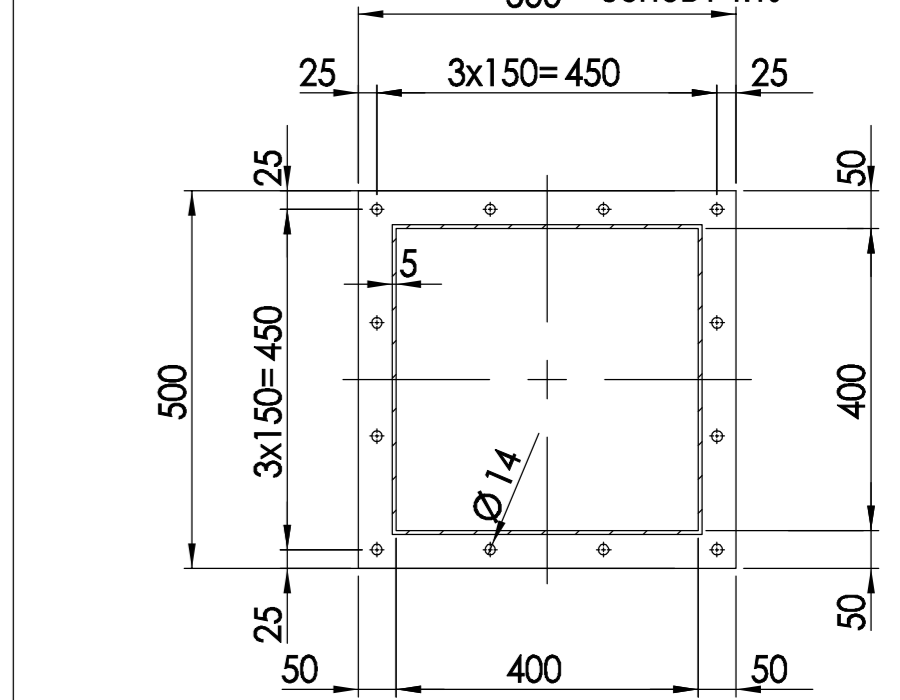

SEZIONE F-F
SCALA 1:10
PRZEKRÓJ F-F
SCHODY 1:10

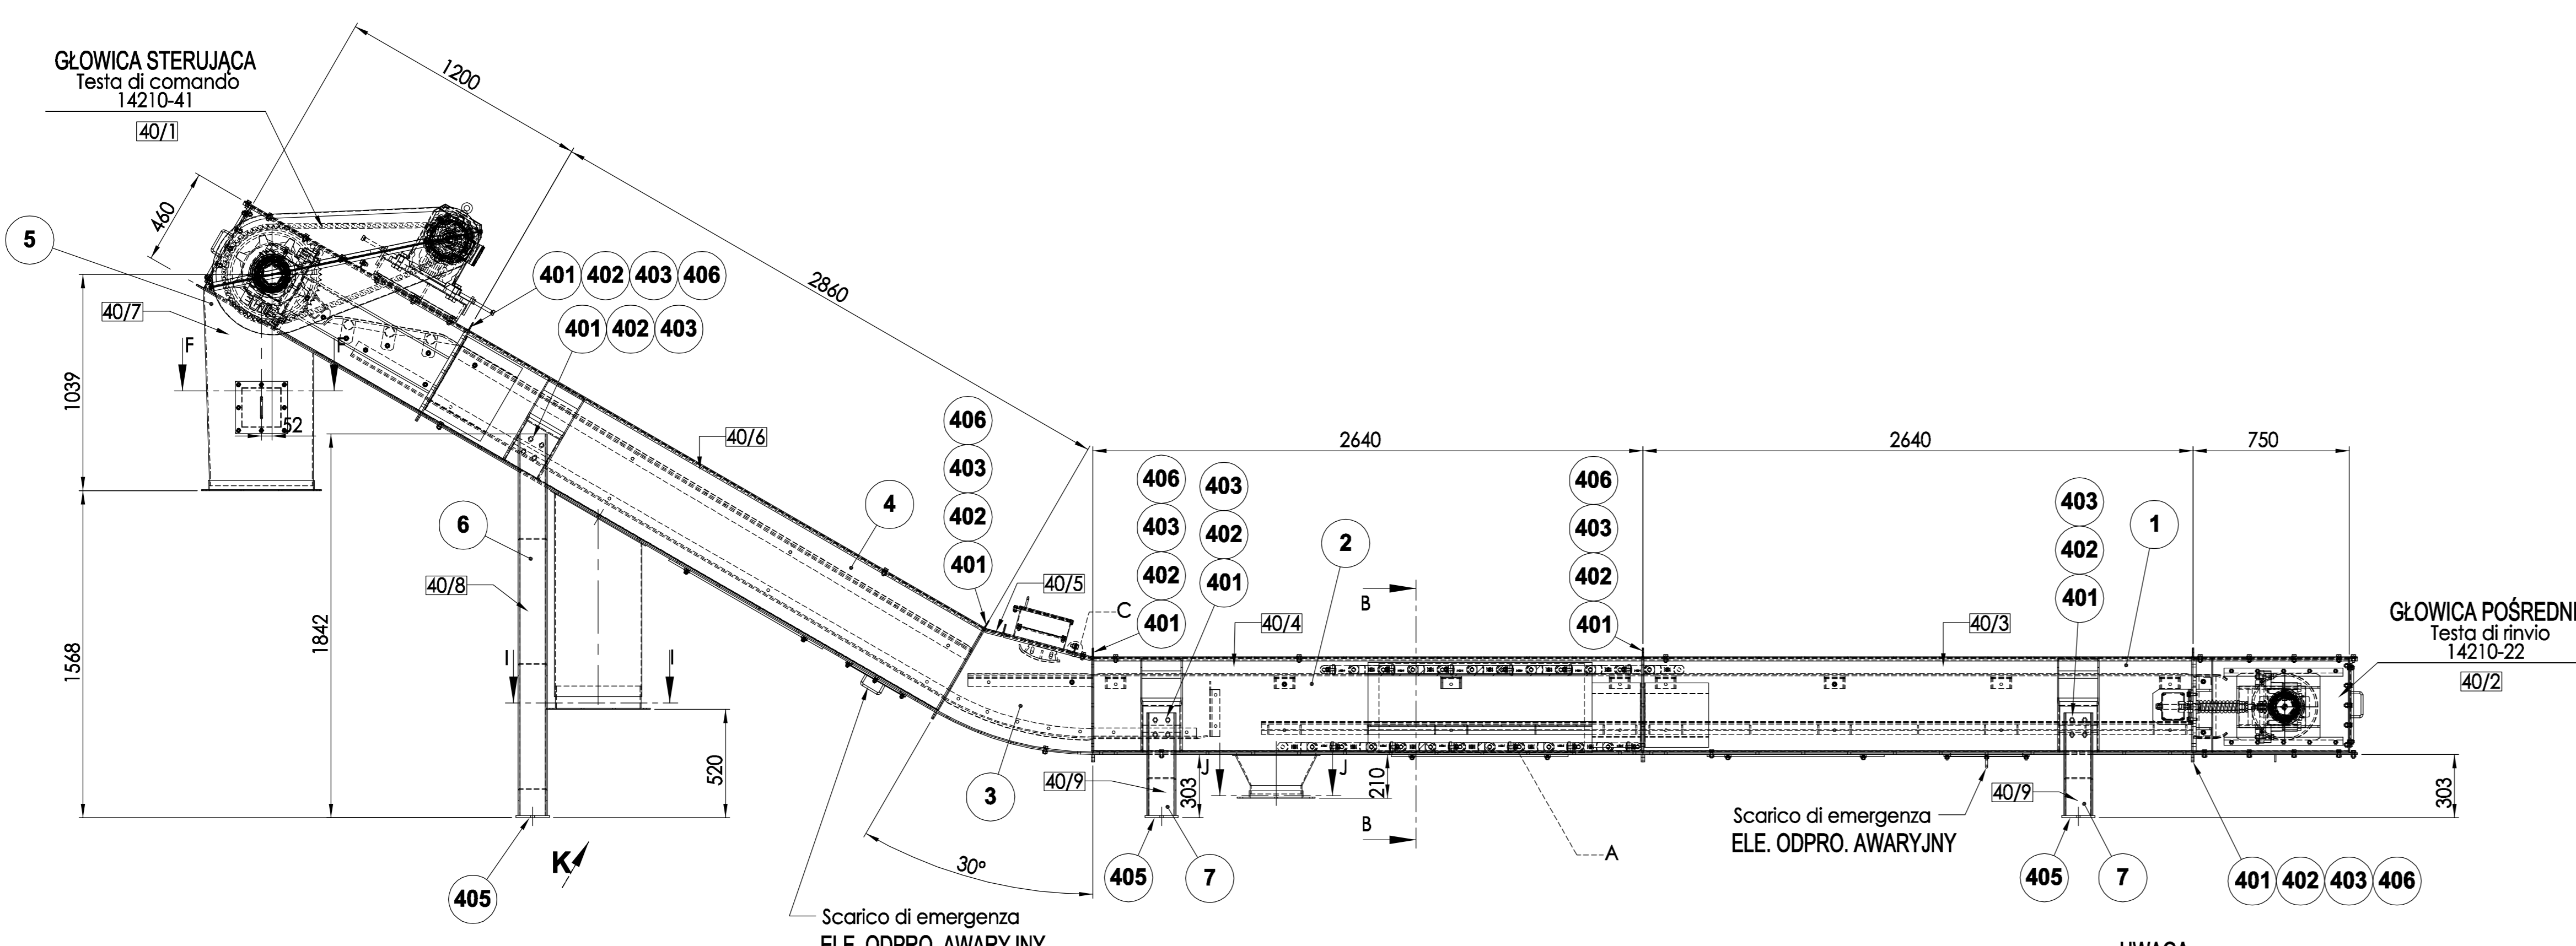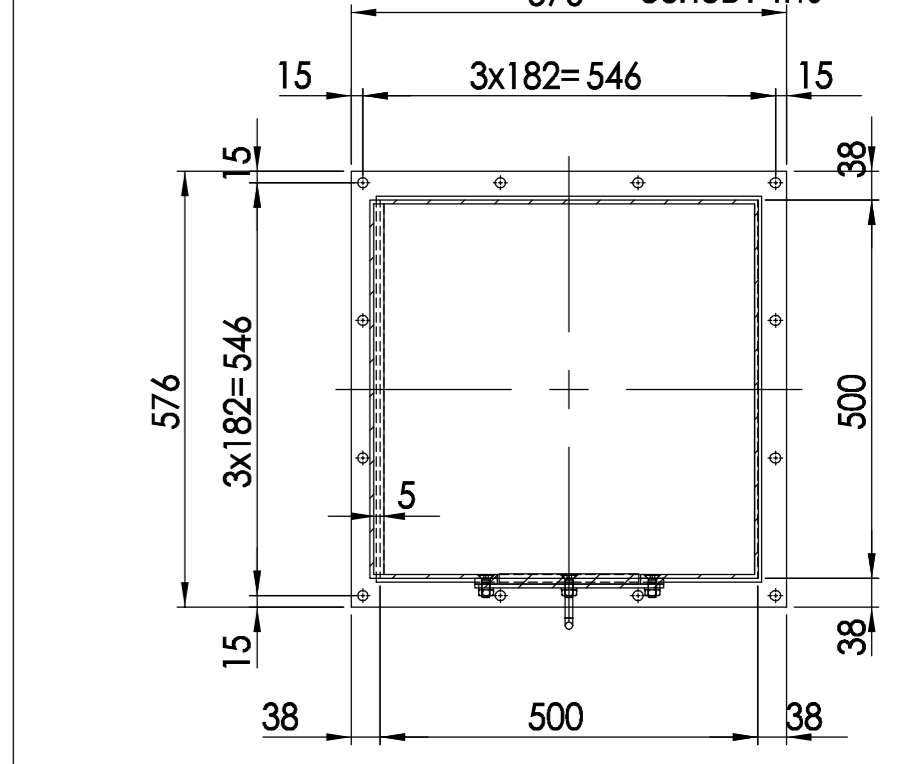


UWAGA:
MUSZĄ BYĆ ZAGWARANTOWANE STREFY DLA CZYNNOSCI
KONSERWACYJNYCH W POBLIZU GLOWICY STERUJACEJ I POŚREDNIEJ

ATTENZIONE:
LE AREE VICINO ALLE TESTE DI COMANDO E RINVIO
DEVONO ESSERE LIBERE PER LA MANUTENZIONE

UWAGA:
MUSZĄ BYĆ ZAGWARANTOWANE STREFY DLA CZYNNOSCI
KONSERWACYJNYCH W POBLIZU GLOWICY STERUJACEJ I POŚREDNIEJ

ATTENZIONE:
LE AREE VICINO ALLE TESTE DI COMANDO E RINVIO
DEVONO ESSERE LIBERE PER LA MANUTENZIONE

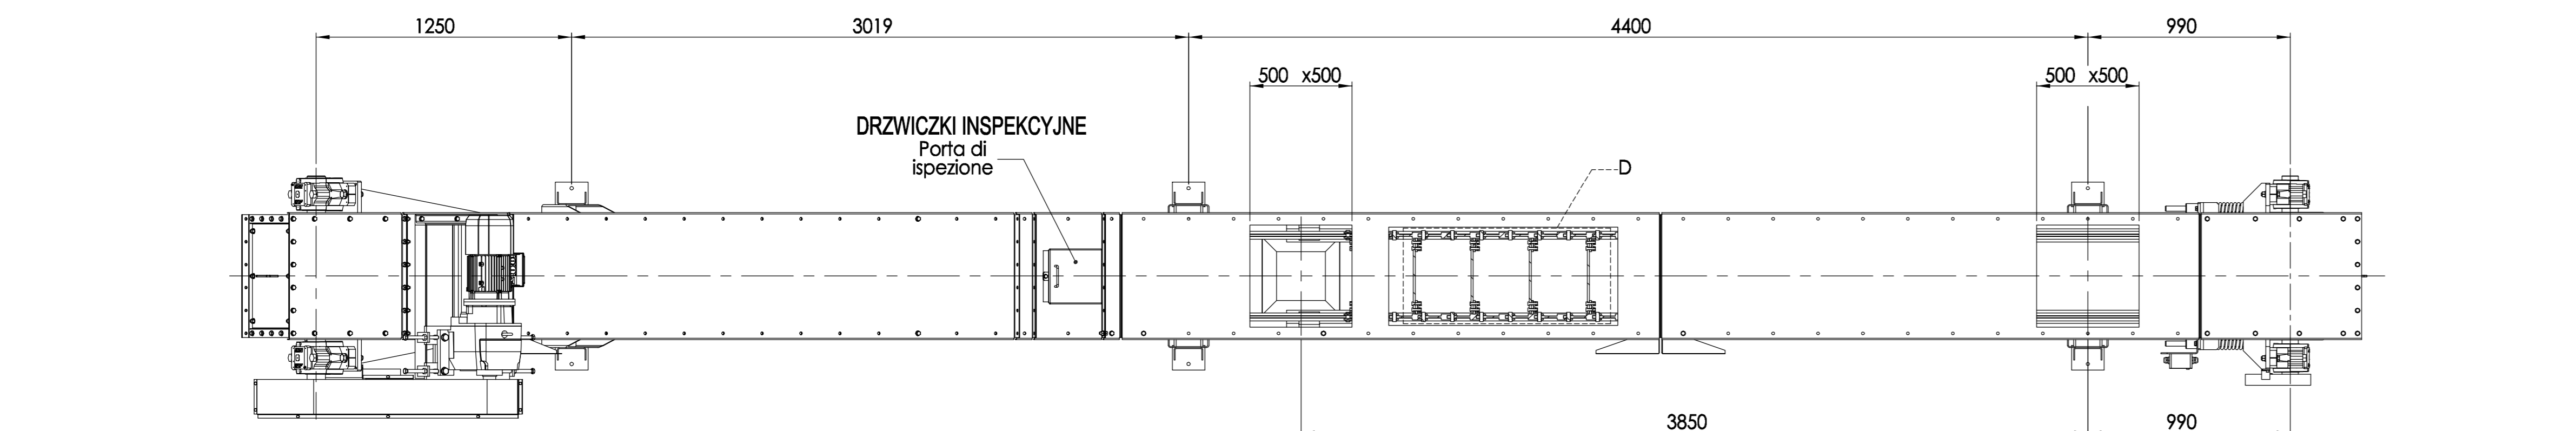

ATTENZIONE:
LE AREE VICINO ALLE TESTE DI COMANDO E RINVIO
DEVONO ESSERE LIBERE PER LA MANUTENZIONE

UWAGA:
MUSZĄ BYĆ ZAGWARANTOWANE STREFY DLA CZYNNOSCI
KONSERWACYJNYCH W POBLIZU GLOWICY STERUJACEJ I POŚREDNIEJ

ATTENZIONE:
LE AREE VICINO ALLE TESTE DI COMANDO E RINVIO
DEVONO ESSERE LIBERE PER LA MANUTENZIONE

UWAGA:
MUSZĄ BYĆ ZAGWARANTOWANE STREFY DLA CZYNNOSCI
KONSERWACYJNYCH W POBLIZU GLOWICY STERUJACEJ I POŚREDNIEJ

WYKAZ PODSTAWOWY
DISTINTA BASE

POS.	Q.tà	DESCRIZIONE	OPIS
16	12	SUPPORTO JB RESISTENZE	
15	1	TRAMOGGIA DI SCARICO	OLEJ ODPROWADZAJĄCY
406	18mt	Guarnizione 15x3	USZCZELNIENIE
405	6	tasselli FBN 16/25+45 (M16)	USZCZELNIENIE
403	242	VITE TE M12x30 UNI 5739	SRUBA
402	484	ROSETTA D.12 UNI 6592	PODKLADKA
401	242	DADO M12 UNI5588	NAKRETKA

PATRZ LISTA MATERIAŁÓW
VEDERE LISTA DEI MATERIALI

ATTENZIONE: INSERIRE QUANTITÀ 1x3
FRA TUTTE LE GIUNZIONI FLANGIATE
UWAGA: ZAŁOŻYĆ USZCZELKĘ 15x3 POMIĘDZY WSZYSTKIE USZCZELNIENIA KOLNIERZOWE

MEMO	DATA	DESCRIZIONE	REVISIONI	REVISIONI	REVISIONI
01	09/03/15	MODIFICATA POSIZIONE BARRE SCALDANTI	Maga	P.M.	P.M.
02	15/01/15	EMISSO PER COSTRUZIONE / WYDANE DO KONSTRUKCJI	Maga	P.M.	P.M.

REVISIONI	DATA	DESCRIZIONE	REVISIONI	REVISIONI	REVISIONI
01	09-04-2015	REVISIONE AGENZIA	ECM	ECM	ECM
02	12-03-2015	CHANGED LOCATION HEATING ELEMENTS	ECM	ECM	ECM
03	15-01-2015	REVISIONE WYKONAWCY	ECM	ECM	ECM

INFRASTRUKCJA I ŚRODOWISKO
Pr Natura
SMA EUROPEA

ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZESZTALCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
WYDZIAŁ 11, Enea - Fabryczna 22, 02-106 SPINAK, OLSZTYN






PROJEKT WYKONAWCZY
SCHEMATY SPRAWNA ODPADÓW MIEKISZKOWYCH DLA OBSZARU BYDGOŚCZ- TORUŃ (MWP)
TRANSPORT MECHANICZNY I PNEUMATYCZNY POPRÓCZĄCĄCĄ I PRZEWODNICZĄCĄ
PROJEKTOWANIE KANALUCHOWY OR 500 - 1:15-SPINAK
MUNICIPAL WASTE INCINERATION PLANT FOR BYDGOŚCZ - TORUŃ (MWP)
MECHANICAL AND PNEUMATIC TRANSPORT OF ASH AND FLY ASH
TRANSPORTATORE A CATENA OR 500 - 1:15-SPINAK

PROJEKTANT PRZEWODZĄCY:
SPECIALNOŚĆ:
NE UPRAWNIEN

PROJEKTANT: MAURIZIO ROSSI
SPECIALNOŚĆ: TECHNOLOG DS. PROCESU OCZYSZCZANIA
NE UPRAWNIEN

SPRAWDZAJĄCY:
SPECIALNOŚĆ:
NE UPRAWNIEN

INFORMAZJE ZAINTERESOWANE - NE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTRYCH DOSTAŁY DOSTARCZONE
CONFIDENTIAL PROPERTY - NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN FOR WHICH IT IS SUPPLIED

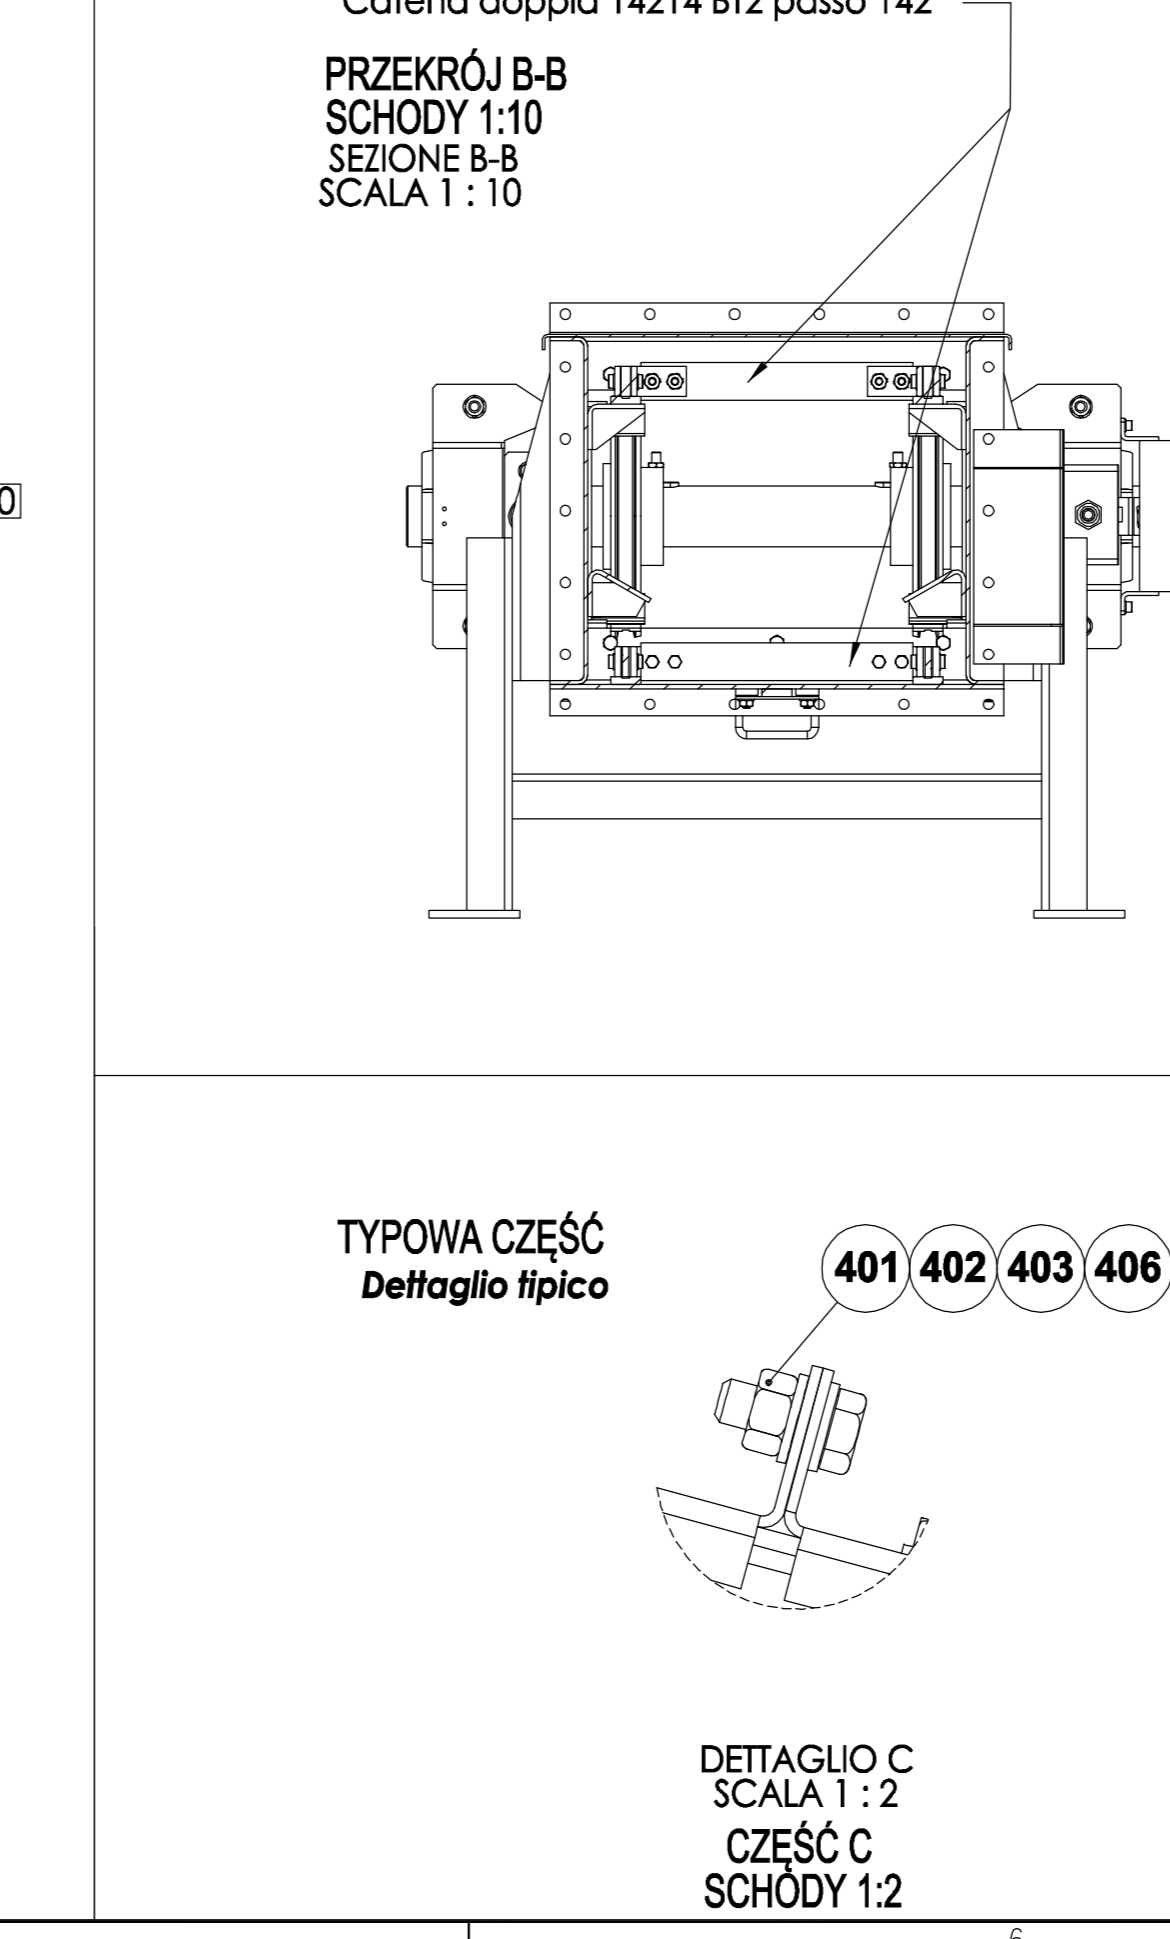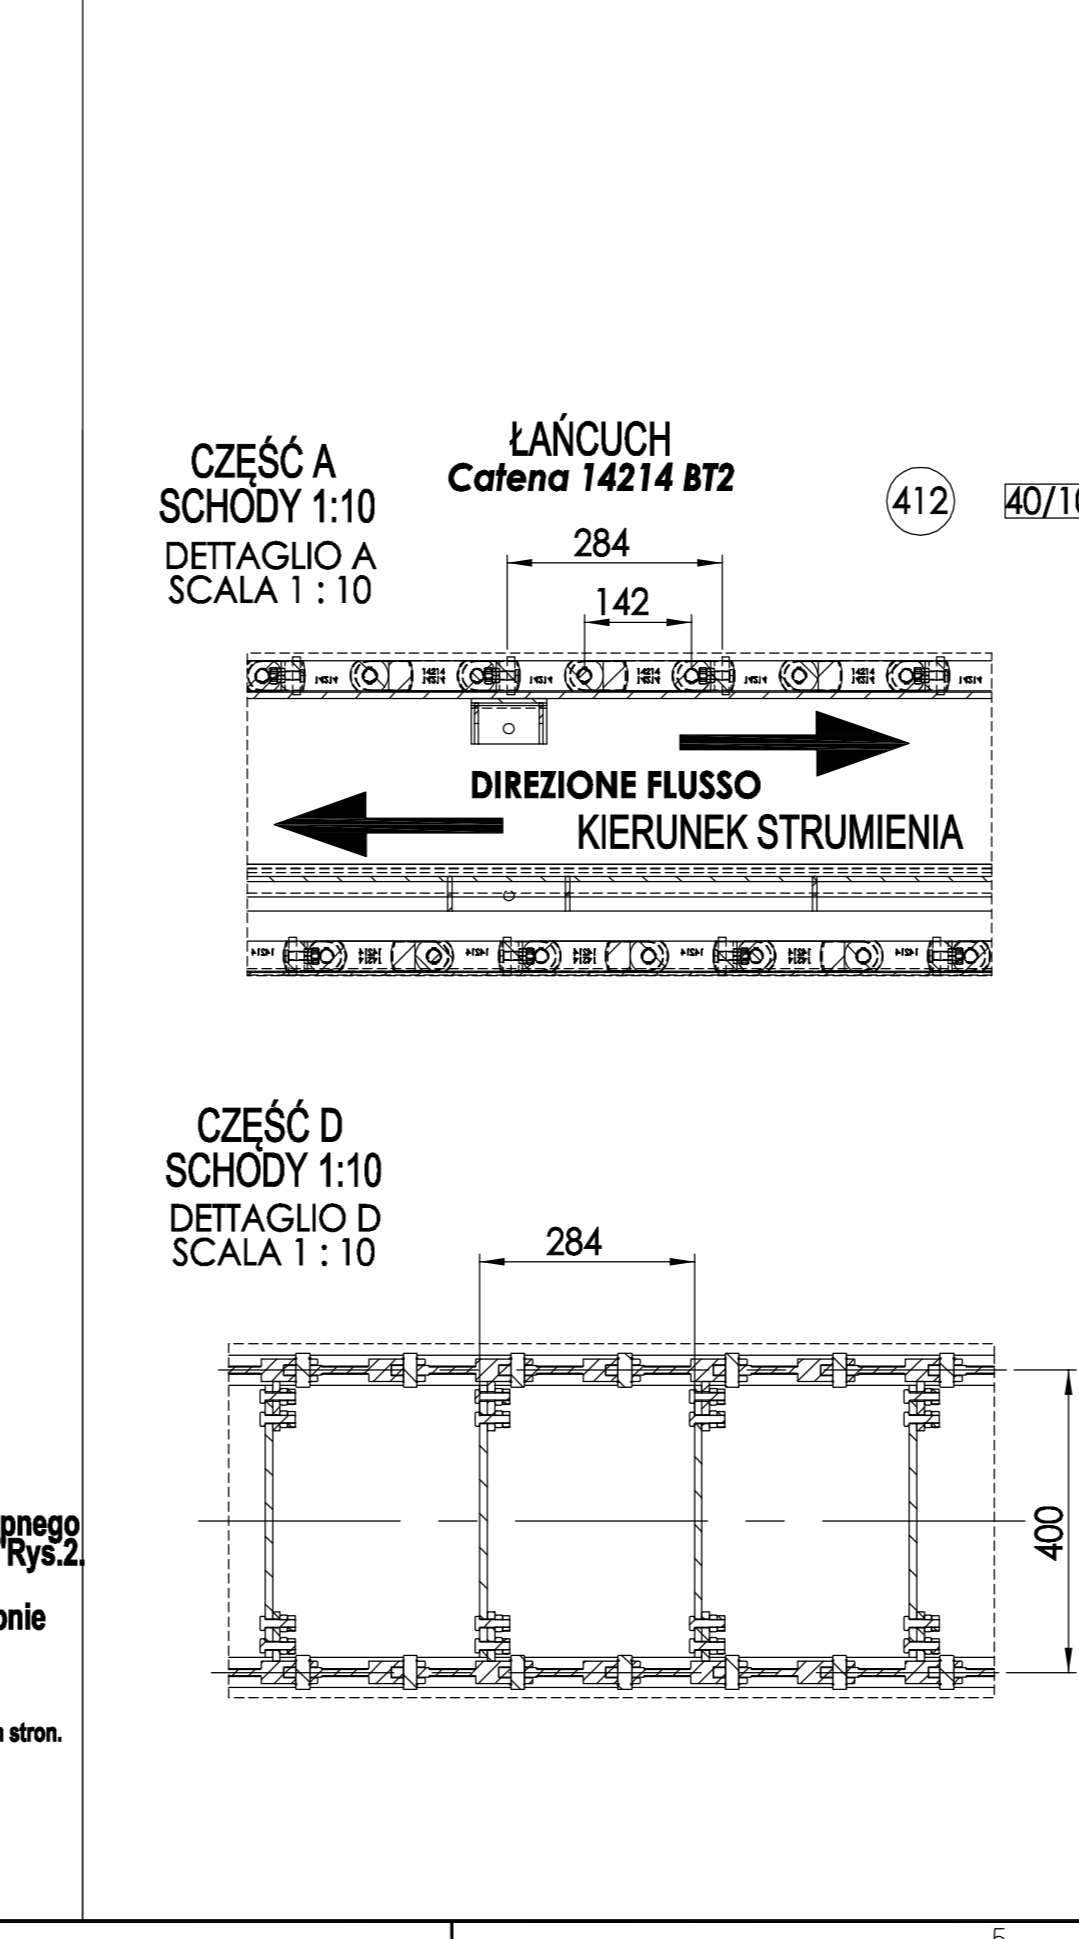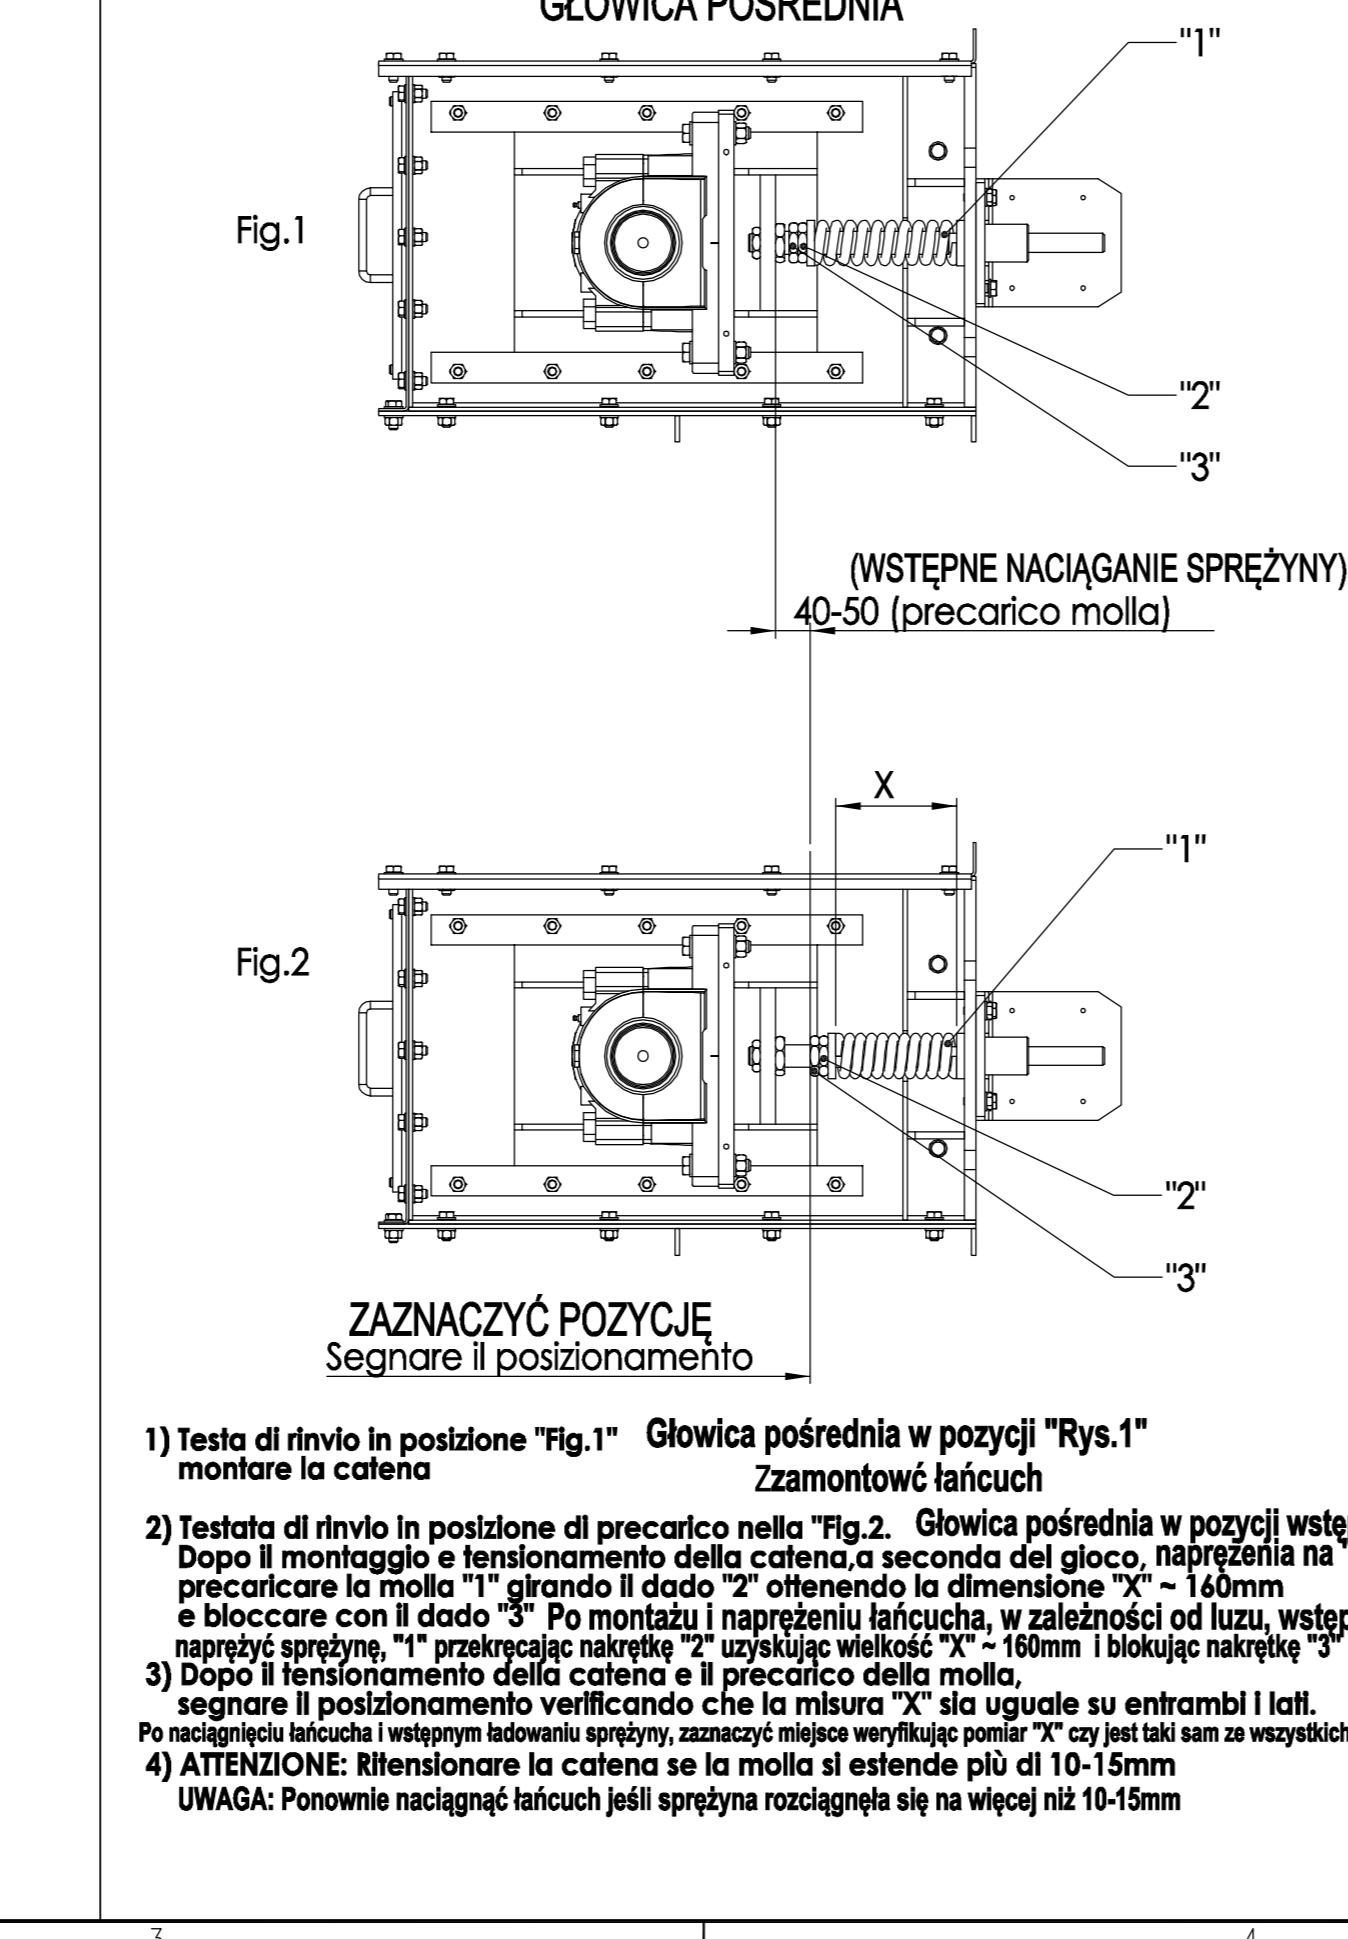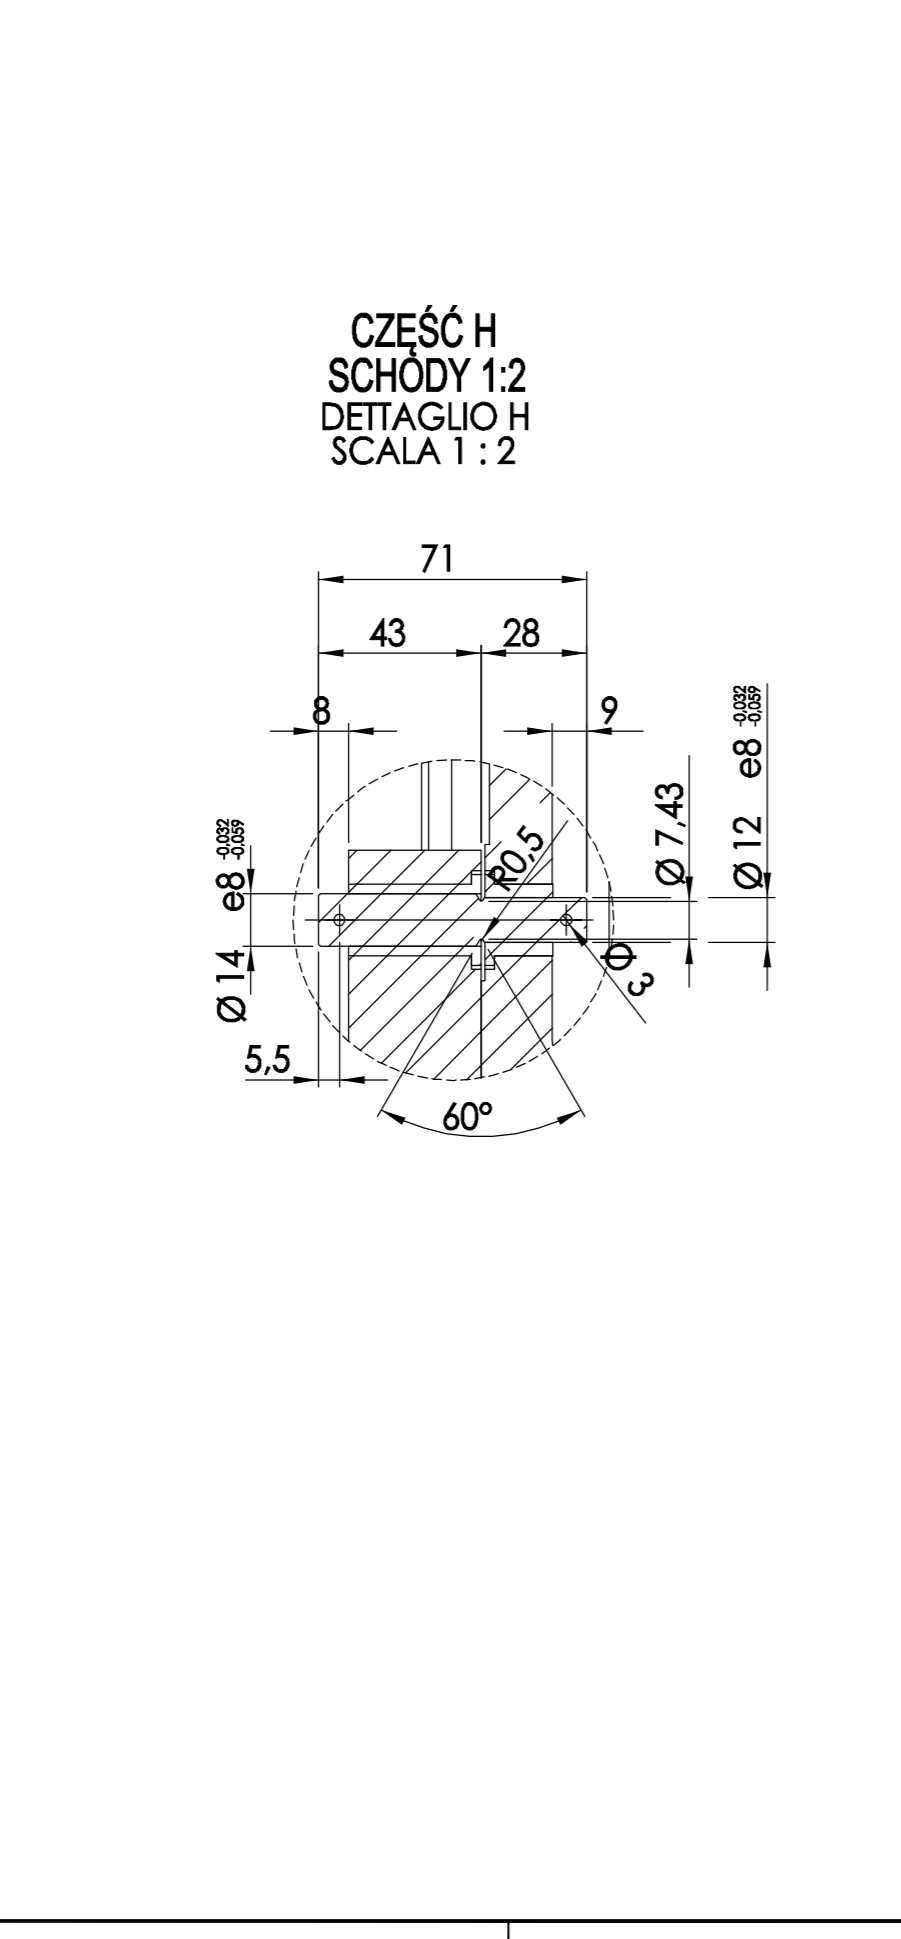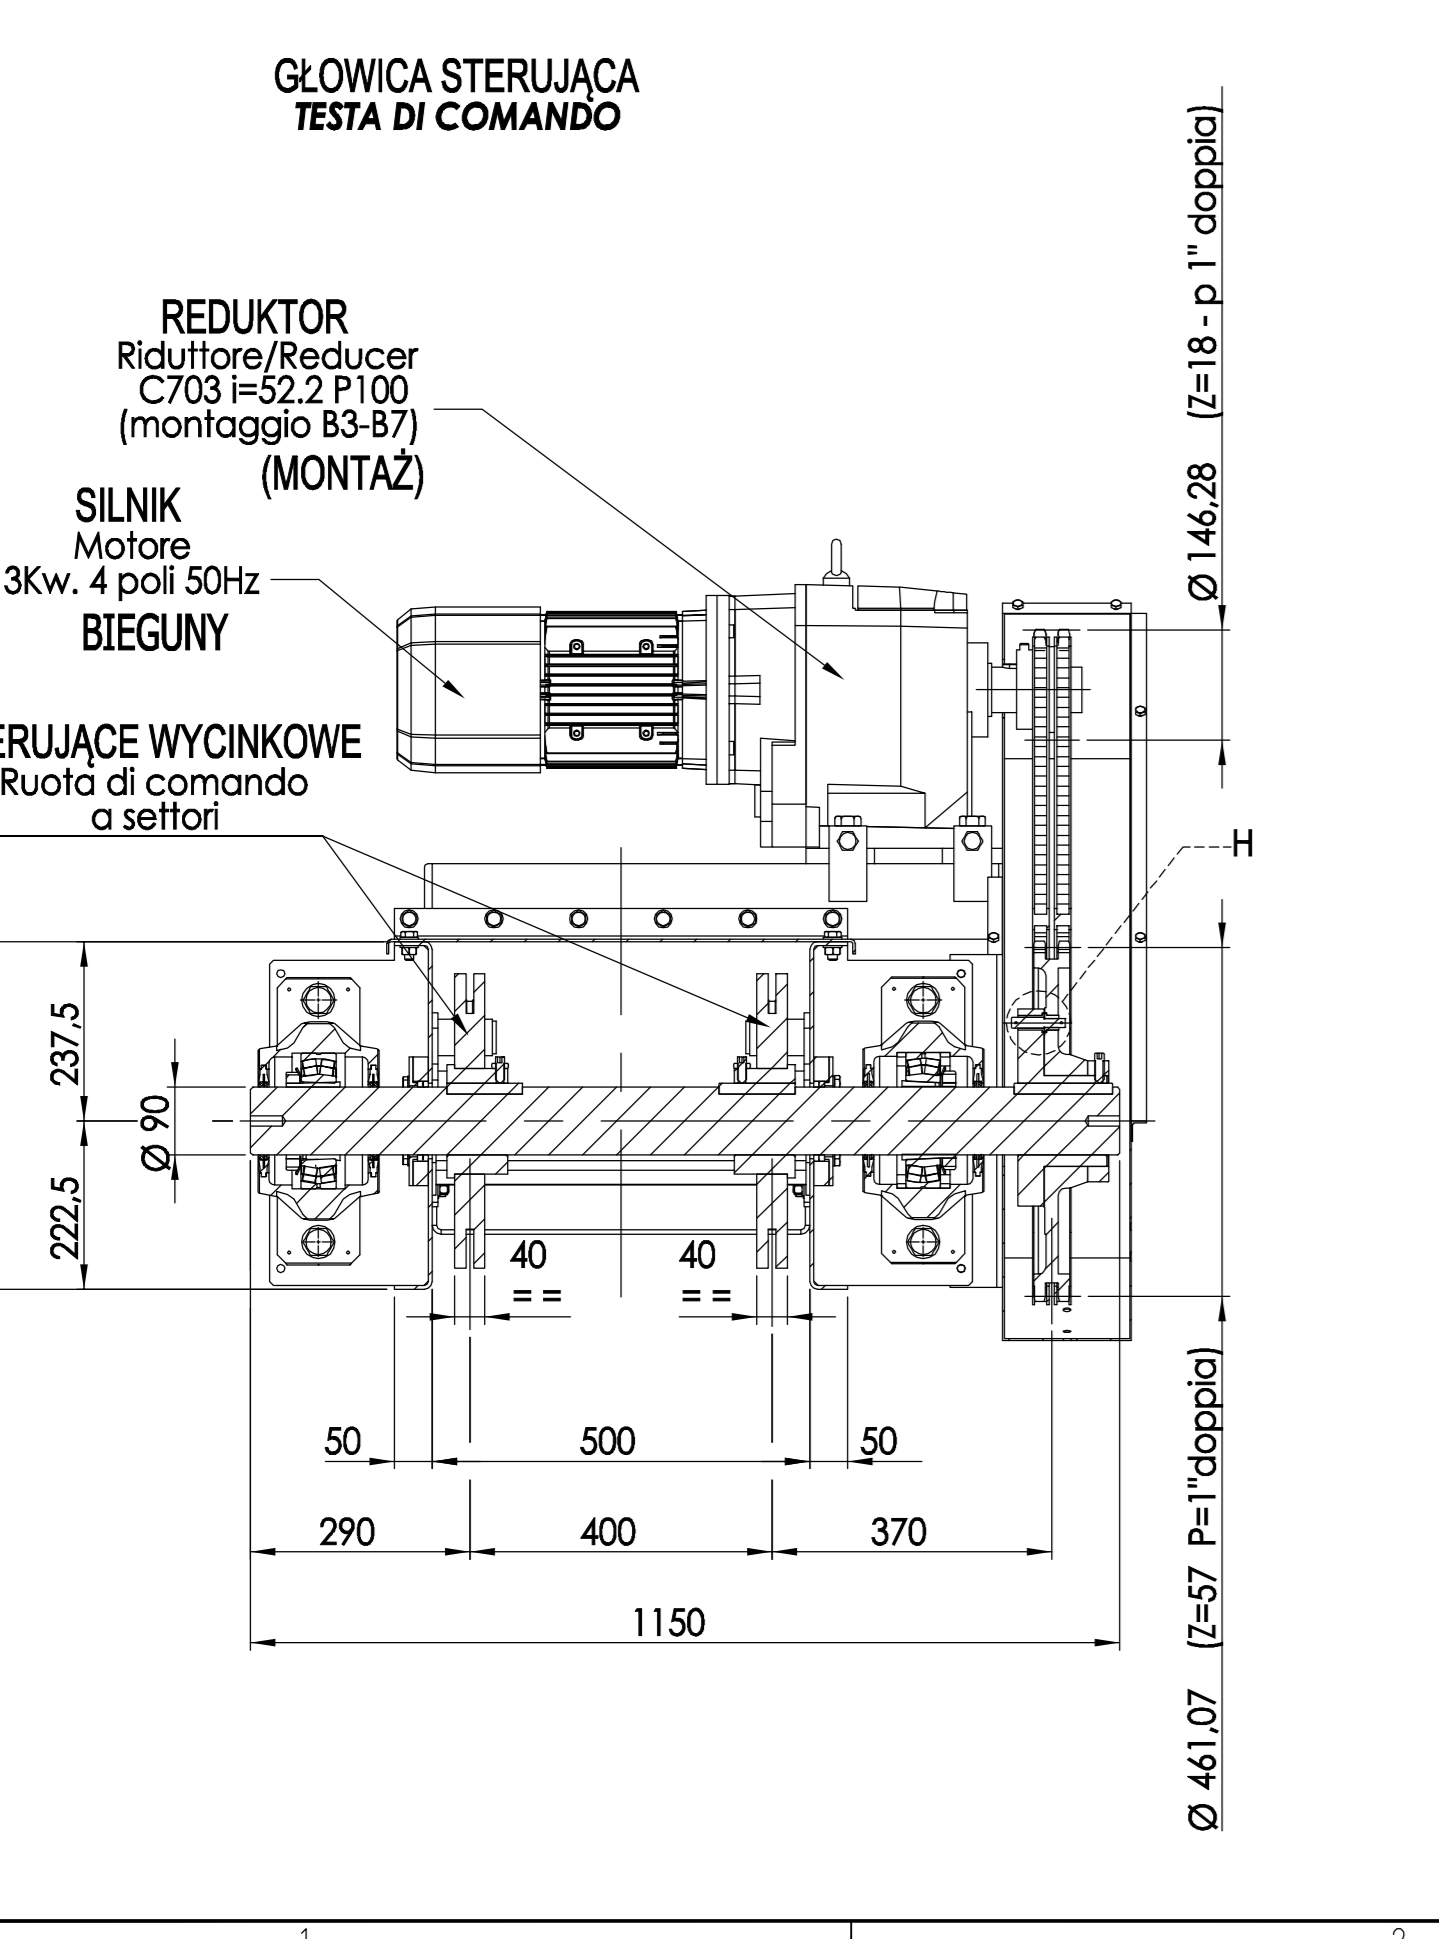

- 1) Testa di rinvio in posizione "Fig.1" - Głowica pośrednia w pozycji "Rys.1" montuje łańcuch. Zamontować łańcuch.
 - 2) Testa di rinvio in posizione di precarico nella "Fig.2". Głowica pośrednia w pozycji wstępnej. Dopo il montaggio e l'azionamento della catena a seconda del gioco, "precaricare" la "Rys.2" precaricare la molla "1" girando il dado "2" ottenendo la dimensione "X" = 140mm e bloccare con il dado "3". Po montażu i napięciu łańcucha, w zależności od luzu, wstępnie napiąć sprężynę "1" przekręcając nakrętkę "2" uzyskując wielkość "X" = 140mm i blokując nakrętkę "3".
 - 3) Dopo il tensionamento della catena e il precarico della molla, segnare il posizionamento verificando che la misura "X" sia uguale su entrambi i lati. Po napięciu łańcucha i wstępnej kalibracji sprężyny, zaznaczyć miejsce wywołując pomiar "X" na jej obu stronach.
 - 4) ATTENZIONE: Ritenzionare la catena se la molla si estende più di 10-15mm.
- UWAGA: Ponownie naciągnąć łańcuch jeśli sprężyna rozciągnęła się na więcej niż 10-15mm

