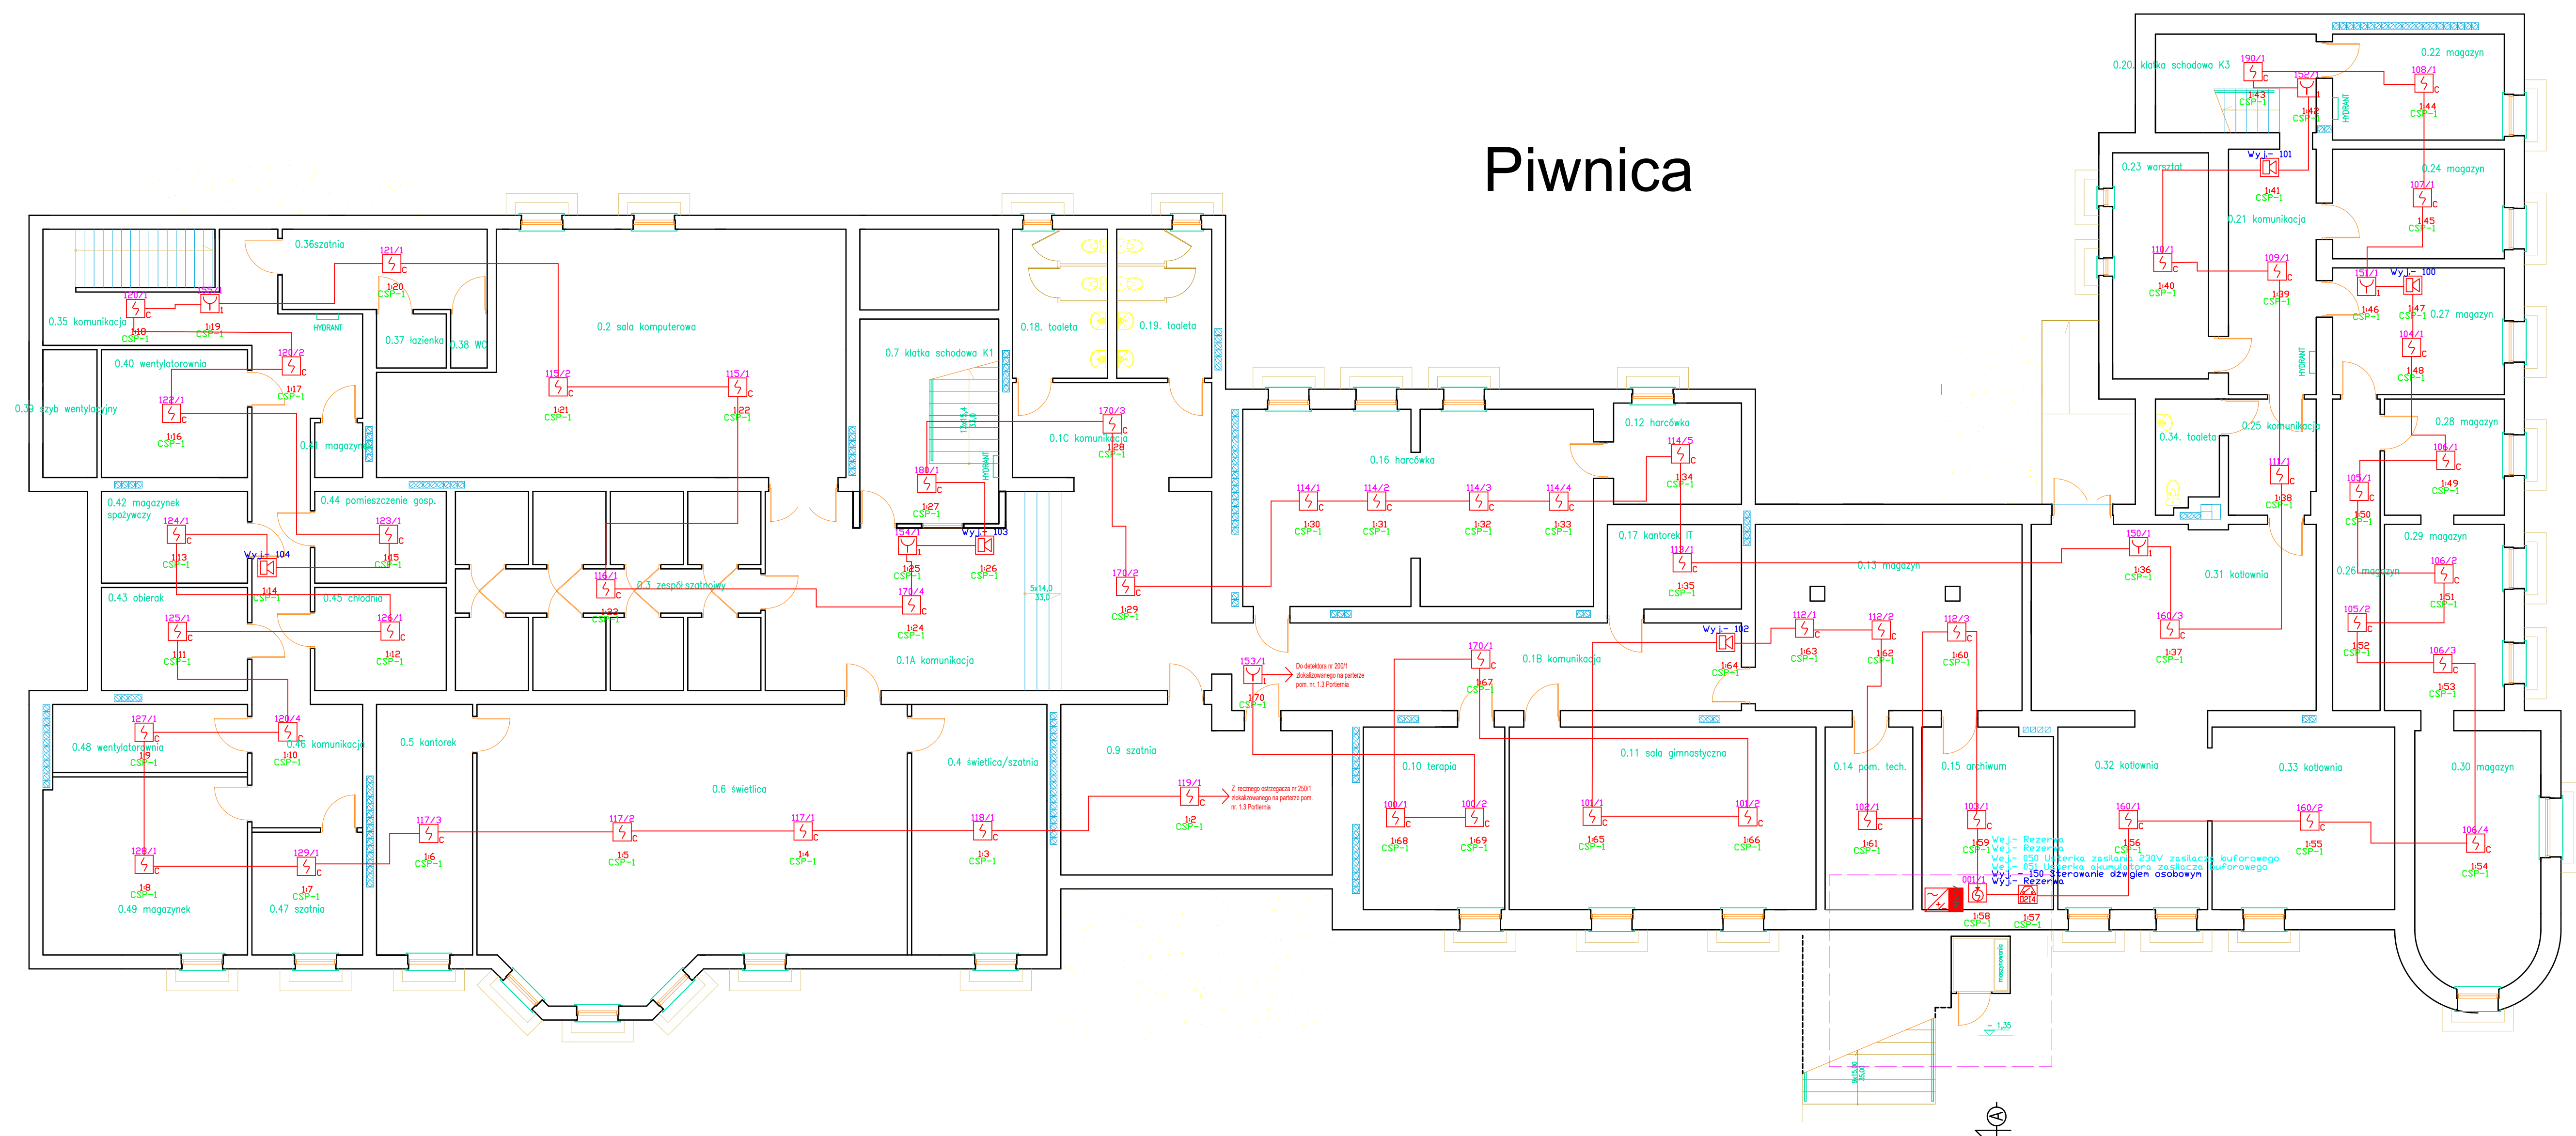












Piwnica



- | | |
|--|--|
| 
grupazelen
PPPE
CSP-1 | Czujka optyczna CUBUS
MTD 533X w gnieździe USB
502-1 |
| 
grupazelen
PPPE
CSP-1 | Czujka optyczna CUBUS
MTD 533X w gnieździe USB 502-1 ze
wskaźnikiem zadziałania BX-UPI |
| 
grupazelen
PPPE
CSP-1 | Czujka optyczna CUBUS
MTD 533X w gnieździe USB 502-1
z sygnalizatorem akustycznym |
| 
grupazelen
PPPE
CSP-1 | Czujka termiczna CUBUS
MTD 533X w gnieździe USB
502-1 |
| 
grupazelen
PPPE
CSP-1 | Czujnik dymu SSD 535 systemu
zadysającego ASD535, włączony
do pętli przez moduł XLM 35 |
| 
grupazelen
PPPE
CSP-1 | Ręczny ostrzegacz pożarowy
MCP 545X-1R, natynkowy
IP24 |
| 
wyjasnie1
PPPE
CSP-1 | Pętlowy, adresowalny
sygnalizator akustyczny
BX-SOL |
| 
wyjasnie2
PPPE
CSP-1 | Zasilacz buforowy z
miejscem na akumulator |
| 
wyjasnie3
PPPE
CSP-1 | Pętlowy moduł 4 wejścia
nadzorowane, 2 wyjścia BX-O214
z obudową GEH MOD2 IP66 |
| 
wyjasnie4
PPPE
CSP-1 | Obszar obejmujący modernizację |

"Prim Blue" Radosław Górski
ul. Jabłoniowa 22A, 62-200 Gniezno
NIP: 784-128-82-79

MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
- SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO

ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dąbrowskiego 52, 63-000 Środa Wielkopolska

INWESTOR:
Gmina Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp

SCHEMAT STRUKTURY INSTALACJI SSP

PROJEKTANT:

Katarzyna Kmiecik CNBP-PIB 37/2022

SPRZĄDZAJĄCY

Radostaw Górski CNBP-PIB 437/2016

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SSP-01

STADIUM:	ARKUSZ:	DATA:	SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY	RZUT PIWNICY	08.2022	1:100