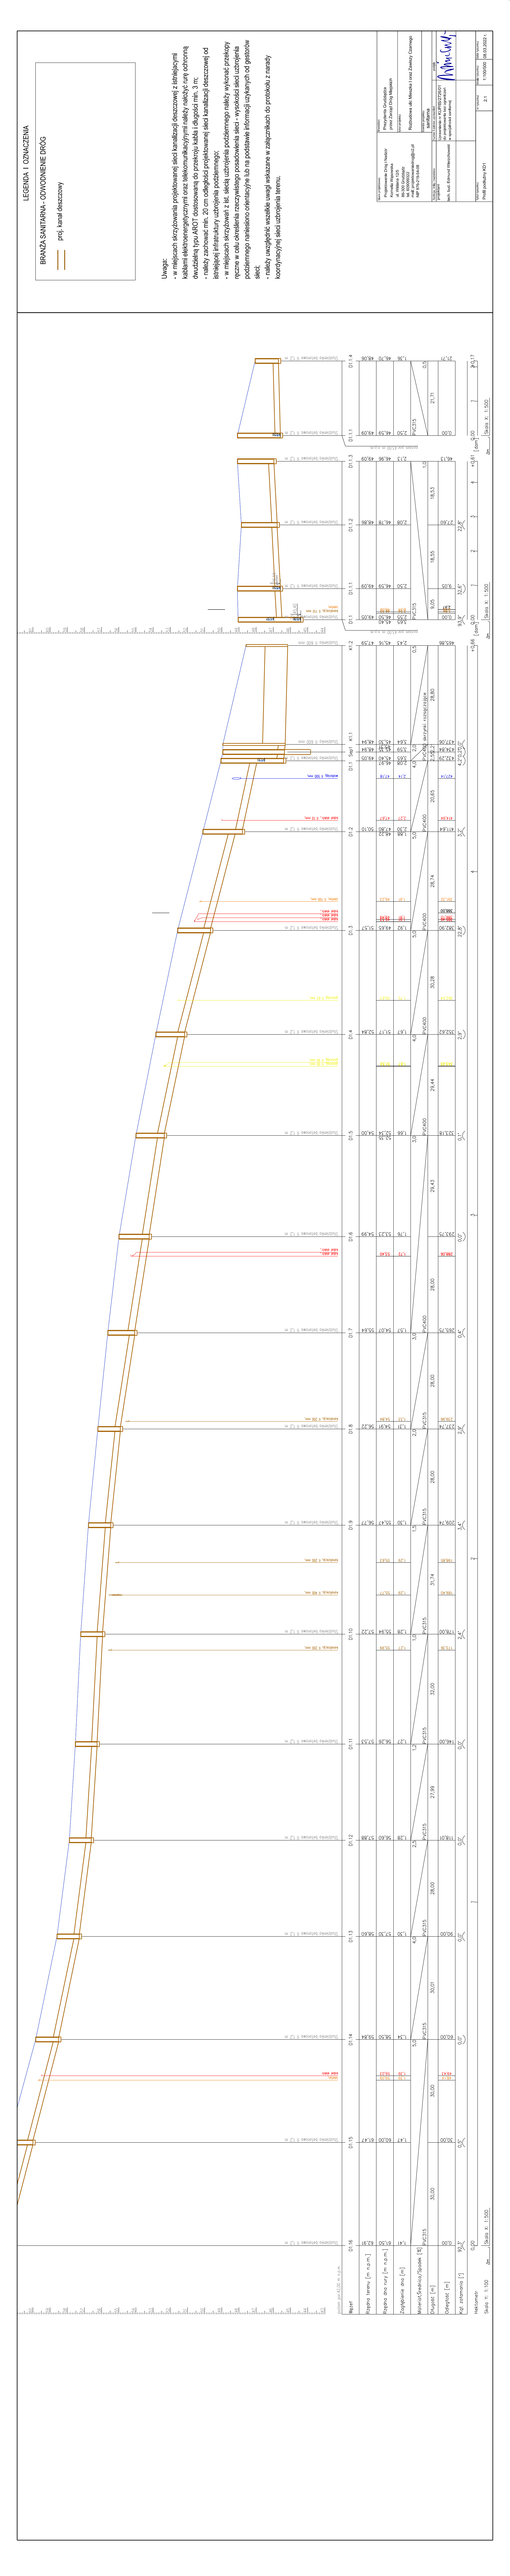
LEGENDA I OZNACZENIA
BRANŻA SANITARNA - OZNOWIENIE DWÓG
proj. kanał deszczowy
Uwagi:
• w miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi należy nakazać ich ochronę
• należy zachować min. odległości projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od istniejącej infrastruktury uzbrojenia podziemnego:
• w miejscach skrzyżowań z sieć wodociągową należy zachować min. odległość w świetle 0,5 m
• należy uwzględnić wszelkie uwagi wynikające w załączonych do protokołu z rozmów
• roboty ziemne należy wykonać ręcznie
Inwestor: Powiat Lubański
Obiekt: Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3525J w Leśnicy
Lokalizacja: Radostkowice obr. Miedzianki i miej. Dziwnicy, Czernego
Jednostka projektowa: Biuro Inwestycji Drogowych w Lubaniu
Projektował: mgr inż. Mateusz Wiśniewski
Sprawdził: mgr inż. Mateusz Wiśniewski
Nr uprawnień: 2/3
Data: 10.2021
Skala: 1:1000
Data: 08.10.2021 r.
Podpis:
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna rury [m n.p.m.]
Długość odc. [m]
Materiał/Średnica/Spadek [‰]
Długość [m]
Odległość [m]
Kąt załamania [°]
Skala: h. 1:100
Skala: h. 1:500
Skala: h. 1:1000
Studzienka ściekowa Ø 0,5 m
Studzienka ściekowa Ø 0,6 m
Studzienka ściekowa Ø 0,8 m
Studzienka ściekowa Ø 1,0 m
Studzienka ściekowa Ø 1,2 m
Studzienka ściekowa Ø 1,5 m
Studzienka ściekowa Ø 2,0 m
Studzienka ściekowa Ø 2,5 m
Studzienka ściekowa Ø 3,0 m
Studzienka ściekowa Ø 3,5 m
Studzienka ściekowa Ø 4,0 m
Studzienka ściekowa Ø 4,5 m
Studzienka ściekowa Ø 5,0 m
Studzienka ściekowa Ø