

UWAGI


- Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej

- Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-S

- Samoczynne wyłączenie zasilania

Wykaz pomieszczeń: Budynek - Poziom +2			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. rzeczywista	Posadzika
200	Kuchnia kuchenna	18,85 m²	Pomieszczenie
201	WC	5,25 m²	Gras
202	Hall	42,10 m²	Pomieszczenie
203	Serwer	3,81 m²	Pomieszczenie
204	Kolonia	14,44 m²	Pomieszczenie
205	Pokój biurowy z magazynem	100,20 m²	Panele podłogowe
Razem		184,75 m²	

Lista opraw (Spichlerz +2)		Nazwa artykułu
Indeks		BASPROFIL LED PLX 2240 48W
5		montaż
3	szyna 3f	HELIOS 29W 3500lm 3000K 38 930
6		BASPROFIL LED PLX 1120 24W
4		L 250-Grux P LED1x2000 E902 T830 OP
2		Levanto PLN LED1x3600 D550 T830 OP
AW1		AWEX AXN AXNC_3W
AW2		AWEX AXN AXNO_1W
AW3		AWEX AXN AXNO_3W
EXIT		oprawy ewakuacyjne

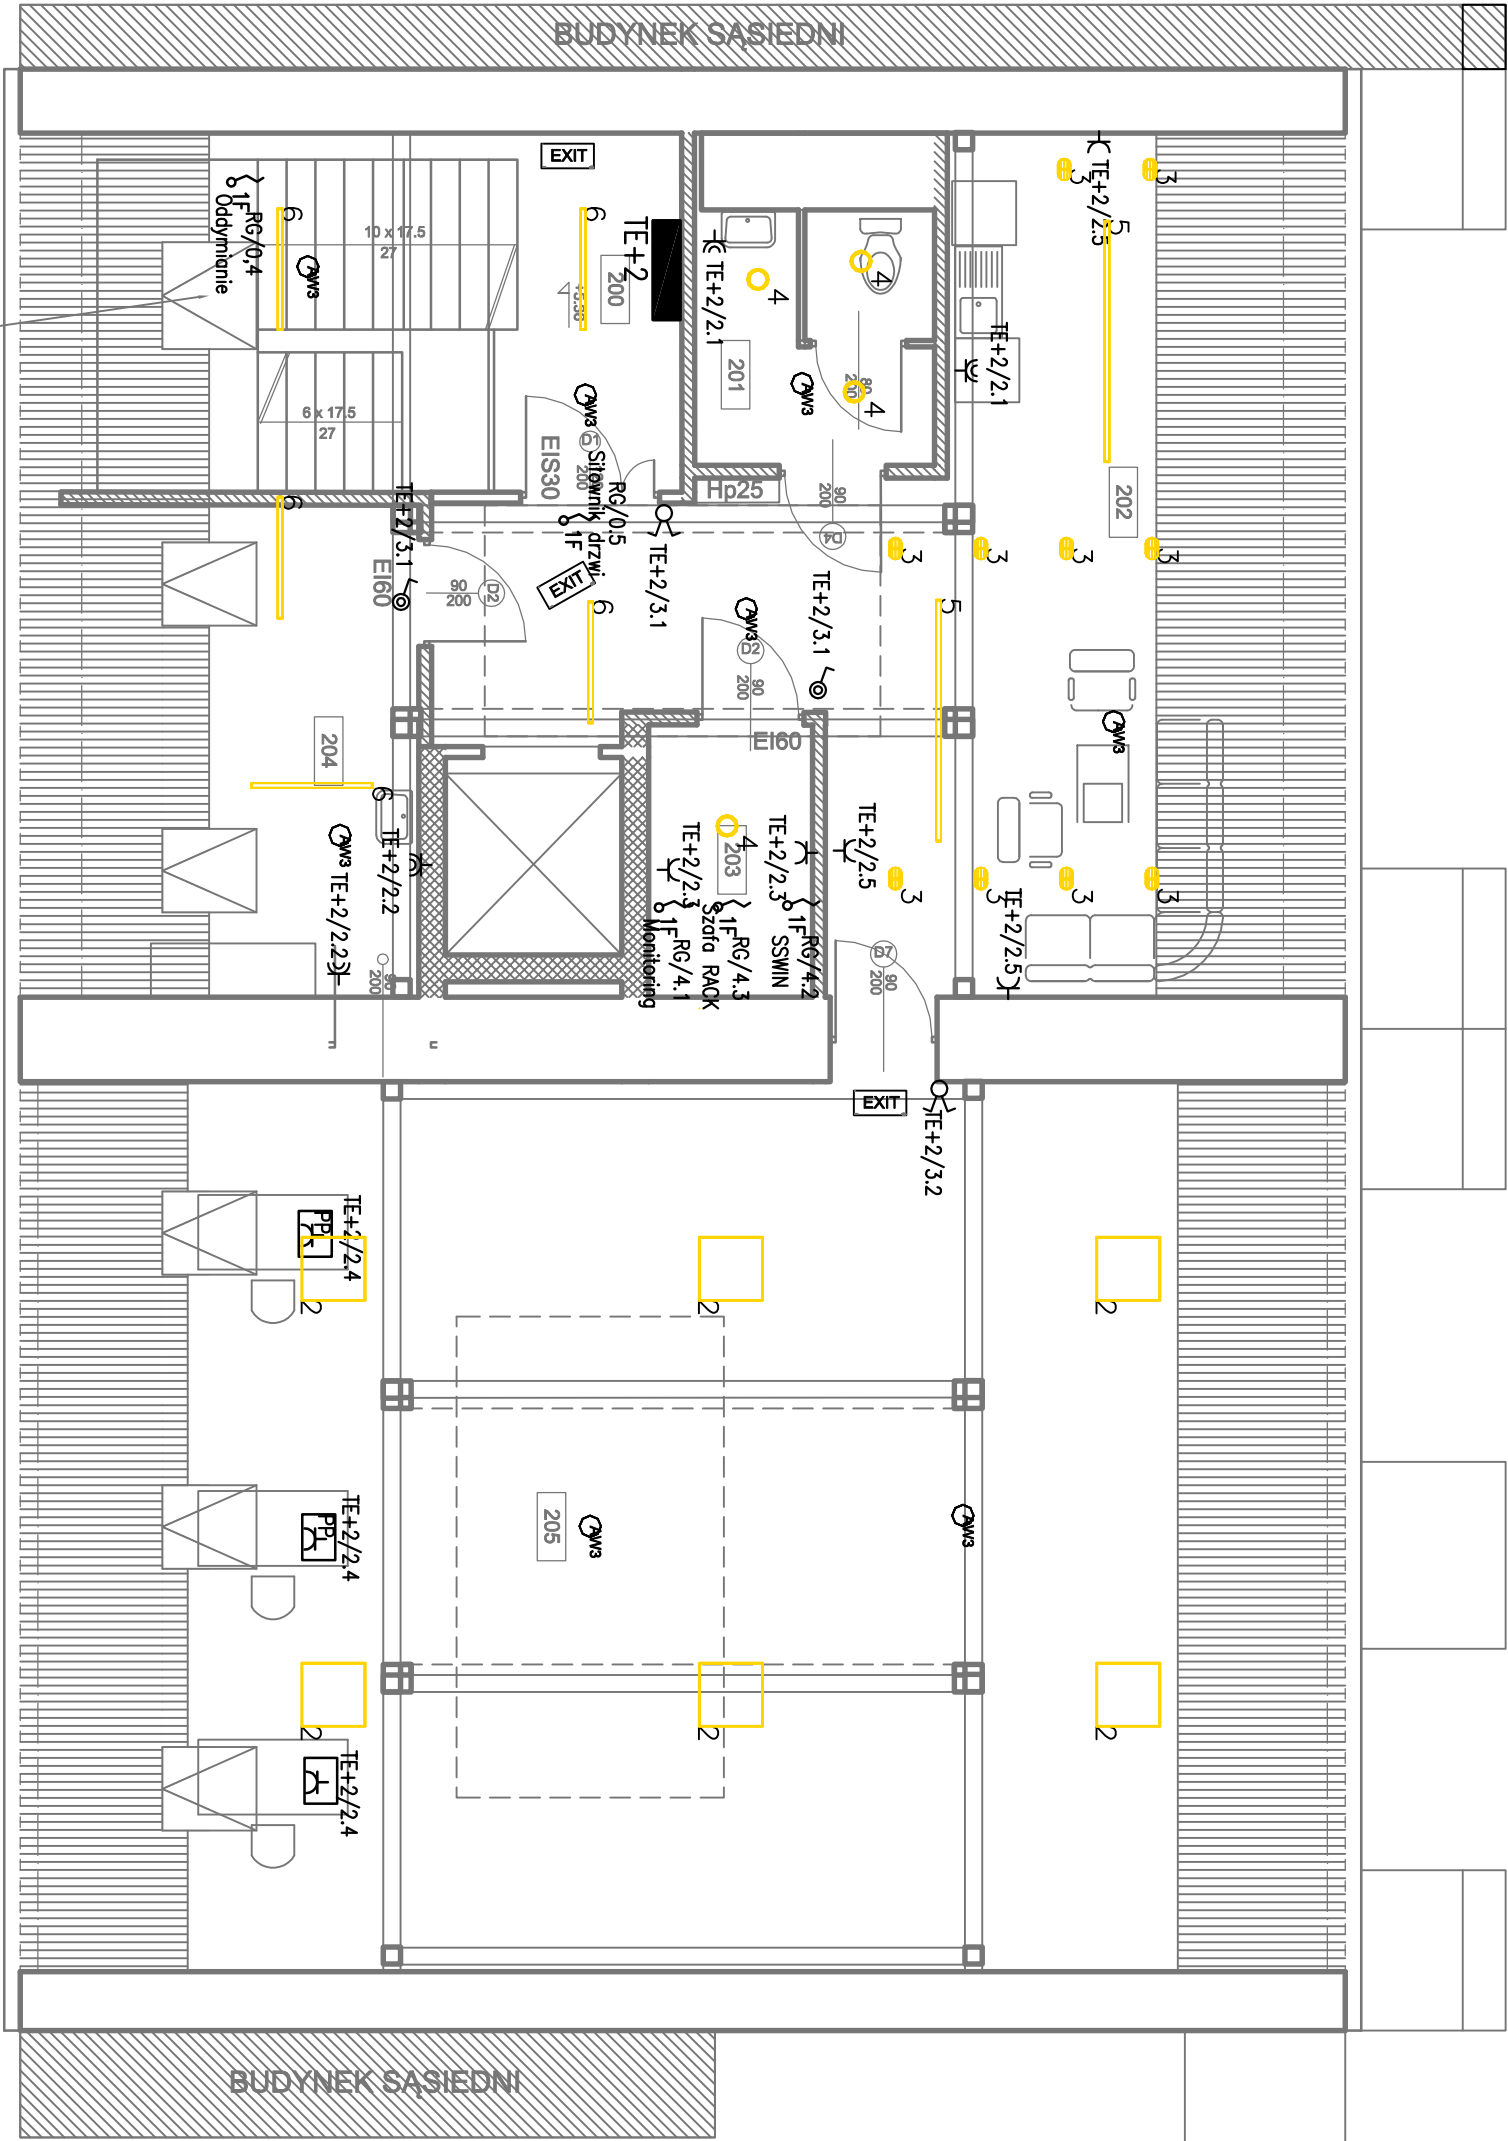

KLAPA ODDYMAJĄCA
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI
ODDYMIAJĄCA 1,19 m²

ERKON KONRAD SEKLECKI

U. Słojowa 2D 86-160 Borkowo tel. 500 014 715

UL. DĘBOWA 1/2. 82-500 Kwidzyn

PROJEKT ZMIENNY DOSTOSOWANIA GRUNDZADKICH
SPICHLERZY DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY

ADRES: GRUDZIĄDZ UL. SPICHRZOWA 33/35

JEDN. EWIDENCYJNA GRUDZIĄDZ OBR. 045 GRUDZIĄDZ

INWESTOR: GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ

86-300 GRUDZIĄDZ, UL. RATUSZOWA 1

ROZDZIAŁ PROJEKTU: P.BUDOWLANE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA: 05.2020

SKALA: 1:100

INŻ. RYSUNK.: E2.6

NOZMA RYSUNK.: PLAN_INS_ELE.RZUT_POZ.+2

AUTOR I NR UPRAWNIENIA: KONRAD SEKLECKI

POM./0207/POOE/11(spec.elektryczna)

AUTOR I NR UPRAWNIENIA: KONRAD SEKLECKI

SPRZĄDZAJĄCY DESY WYKONAWCY: KONRAD SEKLECKI

INŻ. RYSUNK.: KONRAD SEKLECKI

POM./0219/POOE/12(spec.elektryczna)