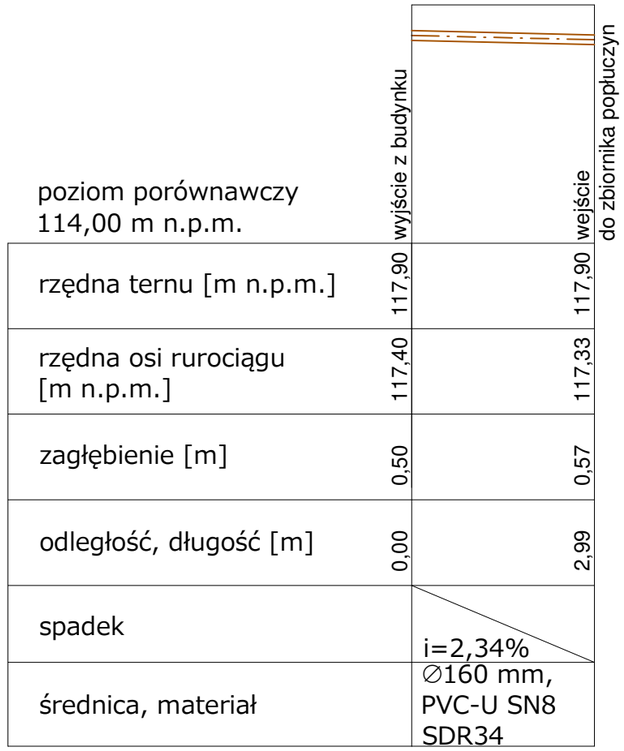

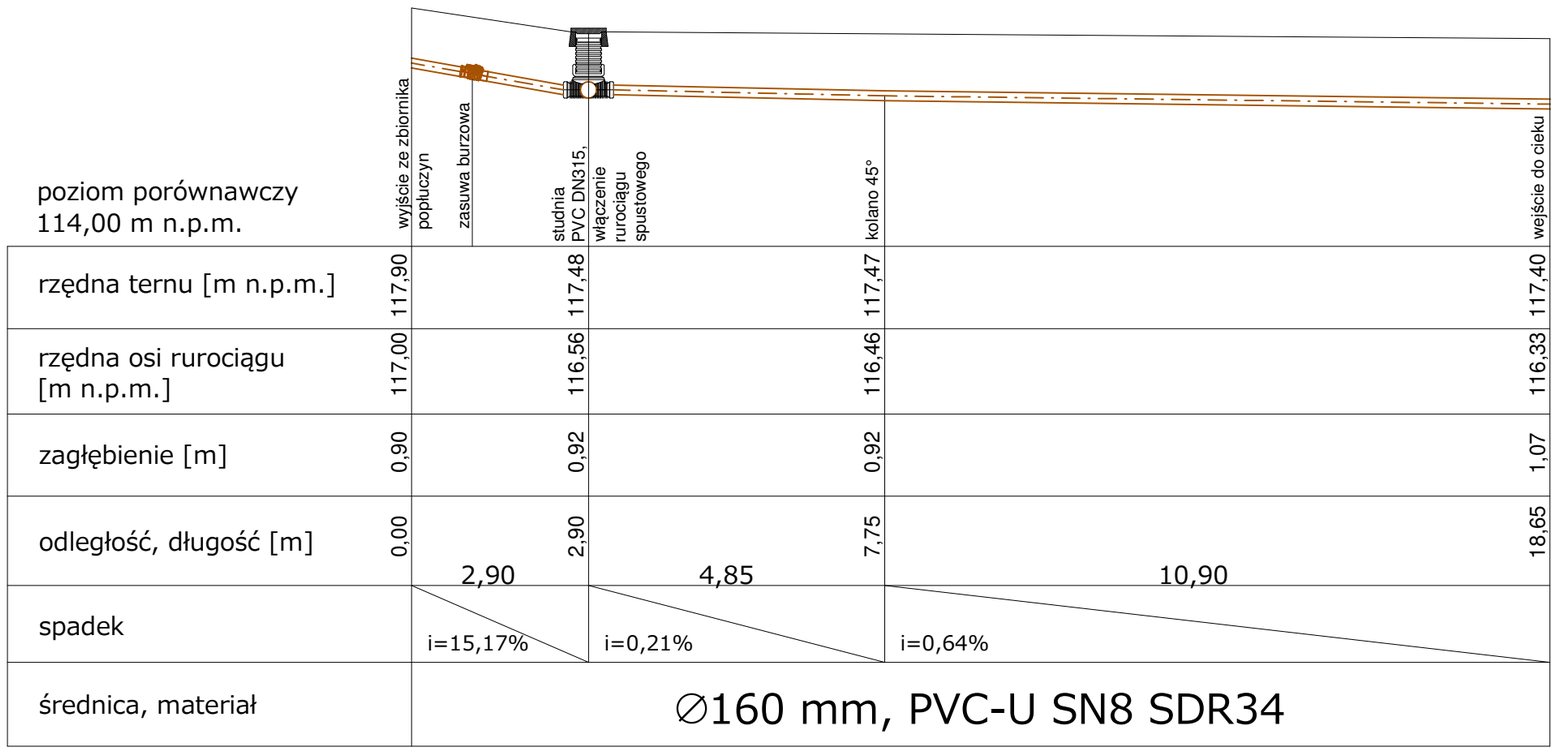

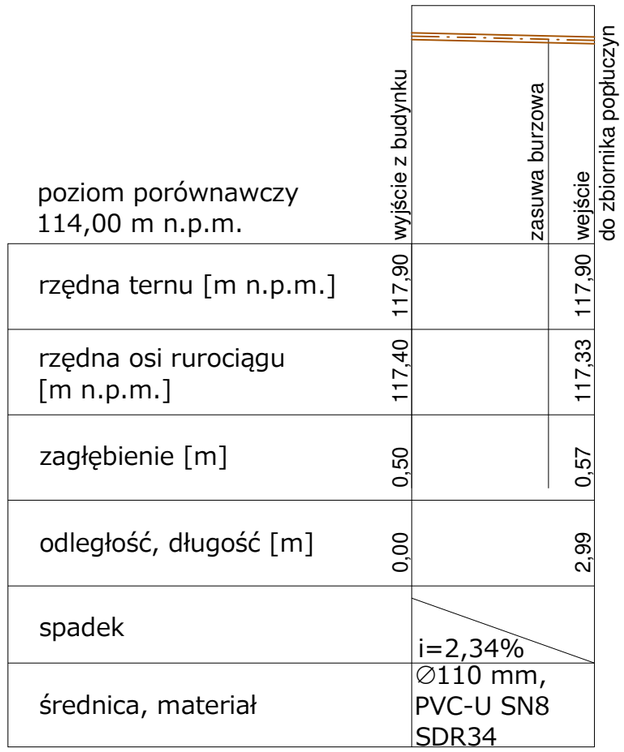

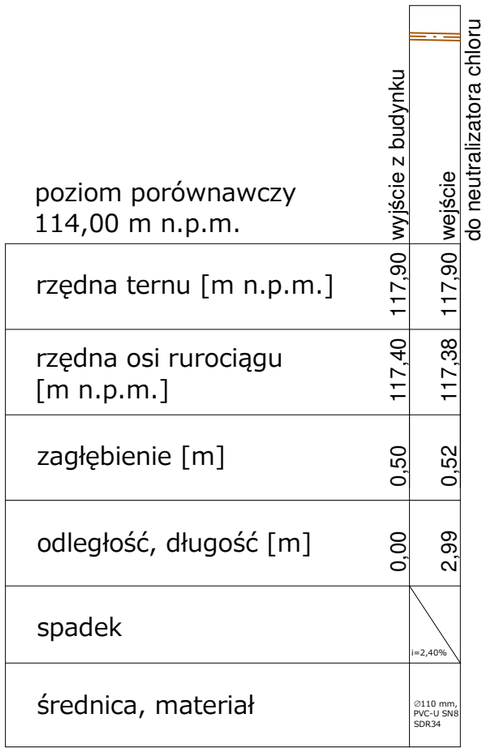

Należy zweryfikować głębokości potencjalnych kolizji
z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego.

Zamawiający:	*Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu* *ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń*		
Jednostka projektowa:	*Inżynieria Środowiska - "ELGAJ" Leszek Kondratowicz* *Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 ZBIERSK*		
Projekt budowlany	*Projekt:* ***Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzezie*** *Brzezie, działka nr 65/3, obręb ewid. 0002 - Brzezie* *jedn. ewid. 300402_5, Gostyń ob. wiejski*		
	Rysunek: *Profil podłużny - knalizacja wód popłucznych, odwodnienie liniowe i kanalizacja chlorowni*		*Branża* ***Sanitarna***
	Imię i nazwisko	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Projektant	*mgr inż.Tadeusz Ogorzałek*	*WKP/IS/3640/01 GP7342/114/94* *upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej*	
Opracował	*mgr inż. Piotr Kondratowicz*		
Sprawdzający	*mgr inż. Krzysztof Tubisz*	*WKP/IS/5283/01 GP7342/43B/94* *upr. w specj. instalacyjno-inżynieryjnej*	
Data opracowania: *03.2019 r.*	*Skala:* *1:100*	*Nr rysunku:* S–14	