


ORIENTACJA

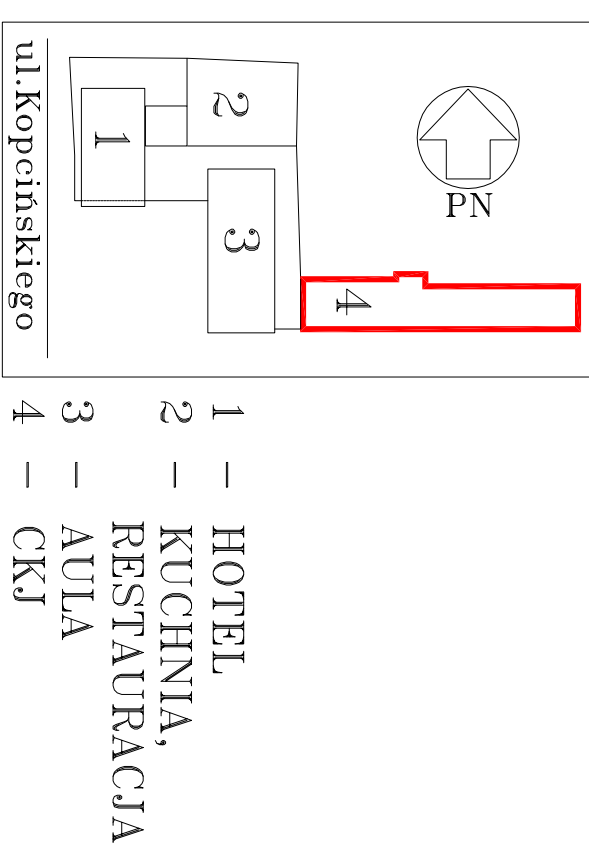

OZNACZENIA:

wierzchoł kanału  
wartość mierzona względem +/-0.00 budynku  
do wierzchoł kanału bez izolacji

WK 10.34 m

posadzka +1.34

rzędna posadzki 2 piętra = +7.34m

UWAGI OGÓLNE:

- Instalacje wentylacji prowadzić maksymalnie wysoko pod stropem
- Śufity podwieszane układać po montażu instalacji wentylacji
- Instalację freonową prowadzić pod stropem
- W prowadzeniu kanałów w płonie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji

OTWORY:

- Dla każdego wymiaru kanału (a, b, lub d) należy dodać 100mm, (po 50mm z każdej strony).
- W przypadku prostokątnych kłap poz. należy dodać 120mm, (po 60mm z każdej strony).
- W przypadku okrągłych kłap poz. o średnicy >315mm należy dodać 70mm
- W przypadku okrągłych kłap poz. o średnicy <315 należy dodać 40mm

CKJ - RZUT 2 PIĘTRA

**API PROJEKT.Biuro Architektoniczne**  
ul. Kaczkowska 91-473 Łódź, ul. Kaczkowa 10. Tel./Fax (0 42) 655 22 05  
Investycja: UNIWERSYTET ŁÓDZKI.Łódź, ul. Natutowicza 68  
REKONSTRUKCJA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK i CKJ  
KODZ. ul. Kopiczńskiego 16/18

PROJ. 11.2016 I/6 Wentylacja, klimatyzacja i oddymianie  
WYKONAWCY  
CKJ - RZUT 2 PIĘTRA

Współpraca: mgr inż. Barbara KRYSZKA mgr inż. Ewa SZANIAWSKA mgr inż. Maciej JUREK	Stół: mgr inż. Lidia KACZKOŃSKA mgr inż. Mateusz KRYSZKA mgr inż. Maciej JUREK	Wzrost: 1.50	Waga: 4.4
---	---	-----------------	--------------