


ORIENTACJA



OZNACZENIA:

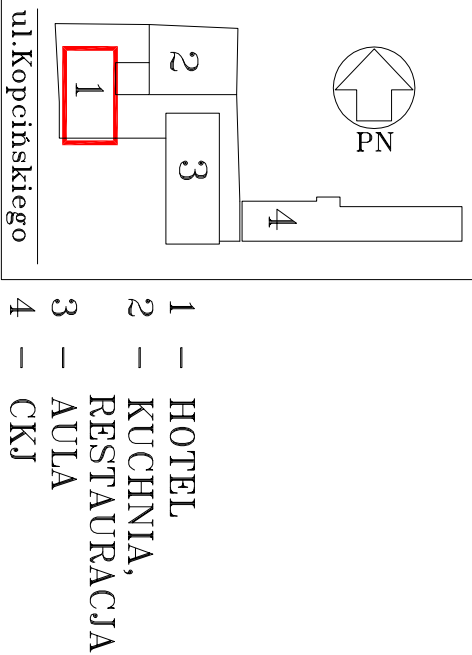

- UWAGI OGÓLNE:**
1. Centralę K1/R1 oraz agreagt AKL1posadowić na podeście (wg projektu konstrukcji)
 2. Instalację Wod4 wykonać z płyt ognioodpornych
 3. W trakcie montażu kanałów wentylacyjnych i przewodów rurowych przeprowadzić ściągą koordynację pomiędzy branżami, uwzględnić prowadzenie instalacji elektrycznych
 4. Sufitry podwieszane układać po montażu instalacji wentylacji i oddymiania
 5. W prowadzeniu kanałów w pionie uwzględnić ewentualne przesunięcia otworów w stropach poszczególnych kondygnacji

CSK - PRZEKRÓJ 1a - 1a - HOTEL

API PROJEKT, Biuro Architektoniczne
ul. Brzozińska 91-473 Łódź, ul. Akacja 10, Tel./Fax (0.42) 655 22 05
INWESTYTOR: UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Łódź, ul. Narutowicza 68
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW CSK I CKJ
ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 16/18

Faza Działania: PROJ. 11.2016 I / G

Temat: Wentylacja, klimatyzacja i oddymianie

Nazwa rysunku: CSK - PRZEKRÓJ 1a - 1a - HOTEL

Projektant: mgr inż. Barbara KRYSZKA
Nr Upr. 41/97/WŁ

Współpraca: Lidia Karczowska
Nr Upr. 41/97/WŁ

Projektant: mgr inż. Ewa SZANAWSKA
Nr Upr. 112/96/WŁ

Współpraca: Maria Kryszka H. Kopyła
Jerzy Pokorski
Maciej Jurek
Rafał Mikulajew

Skala: 1:50

Nr rys: W1.12

