




STUDNIA WODOMIERZOWA

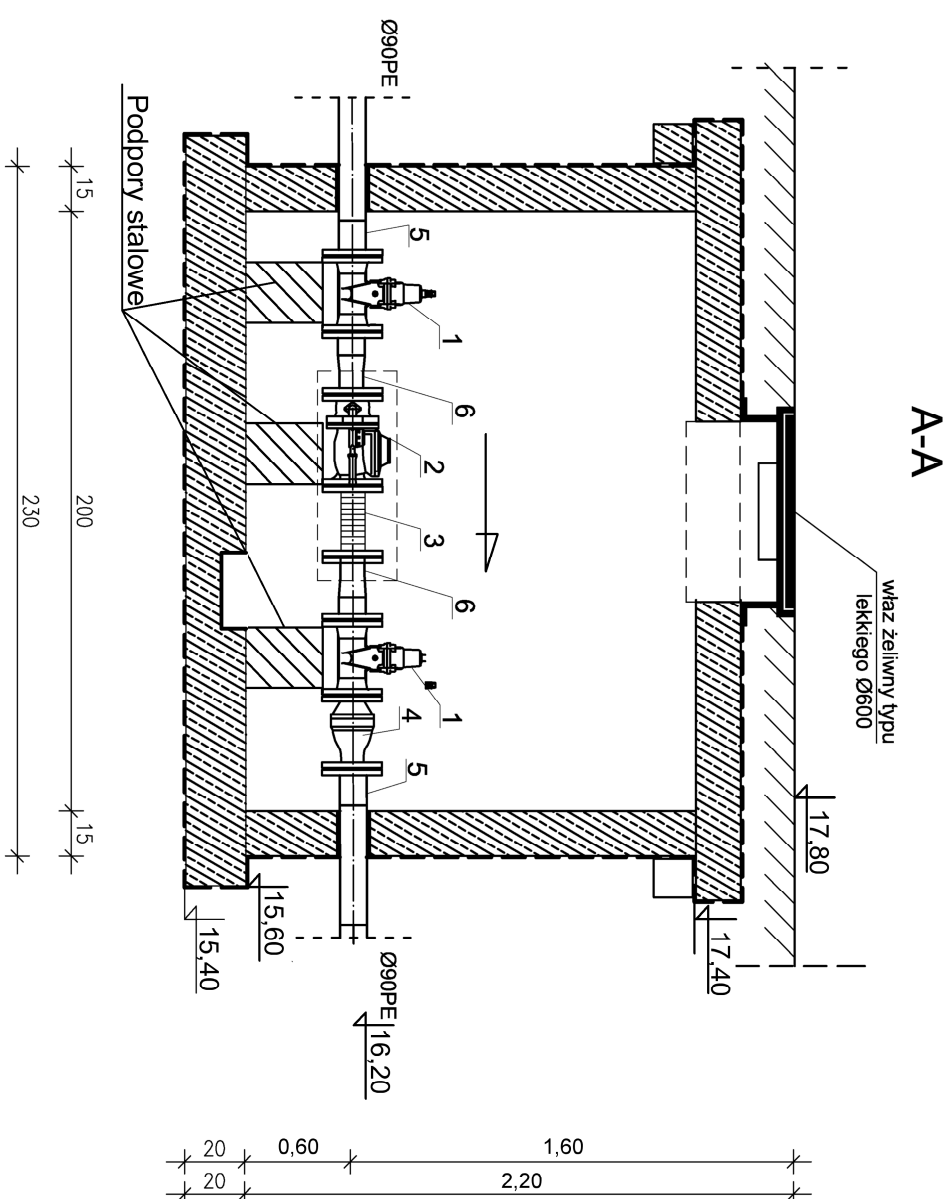

Rzut studni wodomierzowej

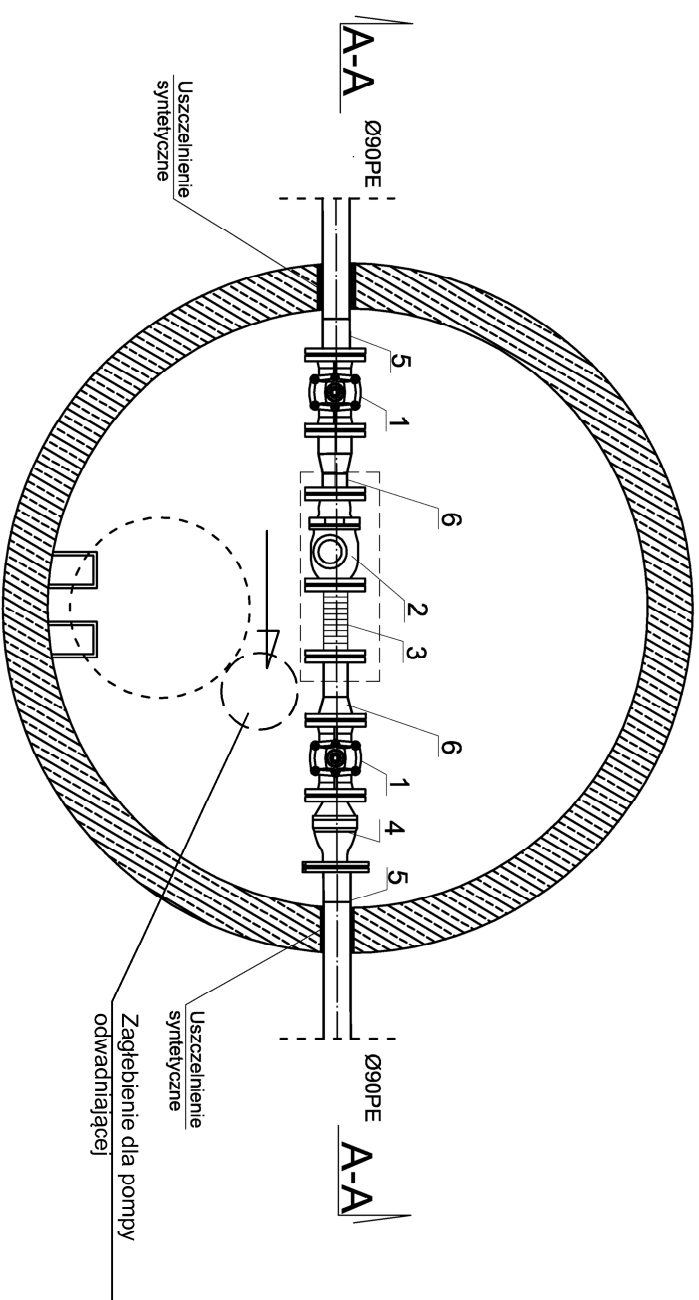

Szczegół uszczelnienia syntetycznego

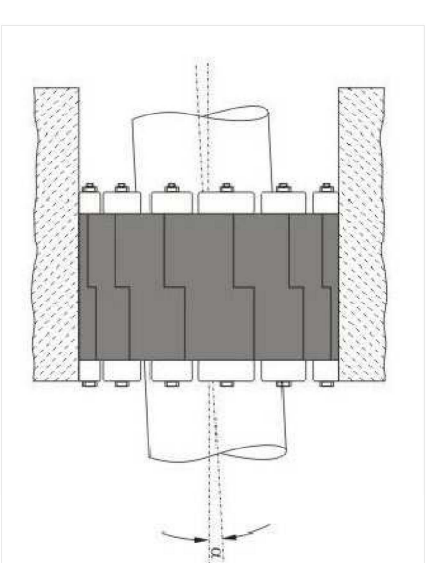

LEGENDA:

1. zawwa odcinająca długa DN80
2. wodomierz JS DN 65
3. łącznik kompensacyjny DN65
4. zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN80
5. połączenie kolumnowe 90PE/80stal
6. redukcja 80/65stal

TEMAT: Budowa przyłącza wody dla budynku LIZUD w ul. Północnej w Gdyni, dz nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa			
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia tel/fax 58 718-12-98 tel. kom. 691-521-745, 609-562-850 www.projekty-gdynia.pl		PROJEKTOWAŁ mgr inż. M. Datta upr. POM/0025/POOS/09	
SPRAWDZIŁ inż. A. Krysiński upr. GT-III-630/745/77			
Studnia wodomierzowa	SKALA 1:25	DATA WYK. Maj 2023	NR RYS. 3