

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32265-60-84; 265-60-85
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 32 250 79 14

Katowice

dnia

27.XI.2019r.

ZALECENIE Nr 13/2019


USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XII. 2010 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 27.XI.2019r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Skłodowskiej 47/1 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
1.	Dla pomieszczenia łazienki w szerokim przewodzie kominowym zaprojektować i wybudować dwa przewody kominowe ponad dach budynku z rur kwasoodpornych, tj. spalinowy dla podłączenia pieca C.O gaz i wentylacyjny dla podłączenia kratki wentylacyjnej bez żaluzji.
2.	Obecnie w szerokim przewodzie kominowym są podłączone wentylacje z łazienki i kuchni mieszk.nr 9 oraz są wybudowane przewody wentylacyjny i spalinowy od pieca C.O gaz z kuchni mieszk.nr 7 , które należy wybudować bliżej ściany kominowej.
3.	Po wykonaniu w/wym zaleceń zgłosić ponownie celem wydania końcowej opinii.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upraw 585/90
Załącznik nr 1
podpis i pieczęć
Kierownika RZK



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 398 50 00
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Michała Grażyńskiego 5
40-126 Katowice

Nasz znak: W111/0000067380/00001/2021/00000

Katowice, 30.03.2021

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 47/1
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	8	1	8
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Łączna moc [kW]			32

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 3 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m³/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - Lokalizacja: Katowice Piotrowicka 47
- Ciśnienie paliwa gazowego:
 - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 47/1
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na terenie posesji
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: w lokalu, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na terenie posesji
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Dane dodatkowe:

L. p.

Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500002361135



Adres: Katowice ul. Piotrowicka 47 lokal nr 1

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został zaakceptowany przez:

I. Spec. ds. Technicznych

generowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)


Otrzymują:

1. Klient
2. W111

SPOLNICTWO WŁAŚCICIELI MIASTA BRANISZCZY
 41-200 Sosnowiec, ul. G. Piłsudskiego 9
 tel. (032) 258-40-89, 258-40-92
 Regionalny Zakład Komunikacji nr 13
 40-093 Katowice, ul. Chopina 9
 tel./fax (032) 259-70-16


ul. Piotrowicka

Tu podłączyć piec c.o. gaz 11m²



- LEGENDA**
- ☐ - przewód dyfuzyjny
 - ☒ - przewód spalinyowy
 - ☒ - przewód wentylacyjny
 - GK1 - rozrząd podłączenia i kondygnacji
 - m7 - numer mieszkania
 - 8m - długość przewodu

ul. Piotrowicka 20 m 2



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 398 50 00
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Michała Grażyńskiego 5
40-126 Katowice

Nasz znak: W111/0000067420/00001/2021/00000

Katowice, 30.03.2021

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Piotrowicka 20/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posiłków
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	8	1	8
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Łączna moc [kW]			32

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 3 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m³/rok]
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Lokalizacja: Katowice Piotrowicka 20
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Piotrowicka 20/2
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na terenie posesji
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączu na terenie posesji
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Dane dodatkowe:

L. p.

Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500041933942



Adres: Katowice ul. Piotrowicka 20 lokal nr 2

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

został zaakceptowany przez:

Mł. Spec. ds. Technicznych

generowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W111

Rejonowa Stacja Ratowniczo-Hasarowa
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 71 25 50 12, 71 25 50 13
fax 71 25 50 14

Katowice

dnia

26.IV.2021r.

ZALECENIE Nr 2021/13

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu Kwiecień 2021r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Piotrowicka 20/1 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
1.	W pomieszczeniu kuchni piec c.o. gaz podłączyć w miejsce obecnego pieca c.o na paliwo stałe /to jest do 1-go przewodu kominowego od strony podwórka.
2.	Do przewodu spalinowego zabudować wkład kwasoodporny który zabezpieczy przewód przed zawilgoceniem.
3.	Udrożnić przewód kominowy wentylacyjny, do którego jest podłączona kratka wentylacyjna w kuchni mieszk.nr 1 który jest zablokowany na wysokości 4mb od wylotu w dół budynku ponadto w kuchni mieszkania nr.4 należy
4.	zamurować kratkę wentylacyjną która jest podłączona do tego przewodu /patrz szkic/.
5.	Kratkę wentylacyjną w łazience należy przelączyć o jeden przewód w lewo od obecnej kratki a w pomieszczeniu
6.	łazienki w mieszkaniu nr.4 zamurować wlot do tego przewodu /patrz szkic/.
7.	Ponad dachem w przewodach kominowych wentylacyjnych wykonać boczne wyloty obustronne lub zabudować nasady kominowe typu H.
8.	W oknach stosować mikrowentylację, która umożliwi stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
9.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.


podpis potwierdzający
odbior zalecenia

P.O. KIEROWNIKA ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Upr. nr 19/06

Paweł Kuła

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

podwórze



wejście do budynku

SPÓŁDZIELNIA WYKONAWCZA
41 200 Spółdzielca ul. Chopina 9
tel. 22 760 80 86 250 50 85
Regionalny Zarząd Komunikacji nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 22 259 75 45

ul. Piotrowicka 20/1

- LEGENDA**
- - przewód dymowy
 - - przewód spalinyowy
 - - przewód wentylacyjny
 - GK1 - rodzaj podłączenia i kondygnacja
 - m7 - numer mieszkania
 - 8m - długość przewodu



W P Ł Y N E Ł O DO KANCELARII KZGM K-CB	
dnia	06. 04. 2021
L. dz.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 398 50 00
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Michała Grażyńskiego 5
40-126 Katowice

Nasz znak: W111/0000067406/00001/2021/00000

Katowice, 30.03.2021

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Piotrowicka 20/1
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	8	1	8
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Łączna moc [kW]			32

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 3 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m³/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - Lokalizacja: Katowice Piotrowicka 20
- Ciśnienie paliwa gazowego:
 - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Piotrowicka 20/1
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na terenie posesji
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na terenie posesji
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

Dane dodatkowe:

L. p.

Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500002526916



Adres: Katowice ul. Piotrowicka 20 lokal nr 1

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

stał zaakceptowany przez:

II. Spec. ds. Technicznych

energowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W111

ZALECENIE Nr 2021/13

dnia

14.IV.2021r.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu kwiecień 2021r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Koszalińska 10b/14 Niewęgłowski w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

[illegible]

P. O. KIEROWNIKA ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Upr. nr 19/02

Pawel Kula

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

4m	14m	14m	11m	14m	12m	14m	7m	8m	5m
W	W	W	W	G	W	W	G		W

LI123 LI14 LI120 LI17 LI17 LI120 Kp14 KI120 KI17 KI123

K III 23 co gaz

Koszalińska 10b

Koszalińska 10b/14

☐ przewód wolny


☐ G przewód gazowy

☐ W przewód wentylacyjny

4m długość przewodu

SPÓŁDZIELNIA PRACY KUMINARZ:
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32 266-60-84 266-60-85
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel/fax 32 259-75-14

ADM



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 398 50 00
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Michała Grażyńskiego 5
40-126 Katowice

Nasz znak: W111/0000065942/00001/2021/00000

Katowice, 29.03.2021

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Koszalińska 10b/14
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	8	1	8
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Łączna moc [kW]			32

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - Moc przyłączeniowa 3 [m³/h];
 - Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m³/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - Lokalizacja: Katowice Koszalińska 10b
- Ciśnienie paliwa gazowego:
 - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Koszalińska 10b/14
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na terenie posesji
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na terenie posesji
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
Dane dodatkowe:

z.pl

L. p. Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500013237870



Adres: Katowice ul. Koszalińska 10b lokal nr 14

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został zaakceptowany przez:

Mł. Spec. ds. Technicznych

/generowany elektronicznie.

nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W111

Tychy 30.03.2021 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
43-100 Tychy ul. Jędrzejowskiej 6
Tel. 501-424-945
www.kominiarzslask.pl

OPINIA nr 1/Ligonia 36/1B/2021 r.


Z wyniku przeprowadzonych oględzin – sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych oraz określenia warunków dla kotłowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Katowicach przy ulicy *Ligonia 36/1B*,
stwierdzam, że:

istnieje możliwość podłączenia kotła C.O. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni

W pomieszczeniach, w których mają być zainstalowane kocioł CO, należy wykonać:

- 1) *Kocioł C.O. gazowy należy podłączyć po starej kuchni węglowej i wykonać przewody powietrzno - spalinowy z materiałów niepalnych atestowanych (np. stal kwasoodporna).*
- 2) *Indywidualne podłączenia wentylacji wywiewnej w kuchni w górnej części pomieszczenia obecna kratka drożna ciąg prawidłowy*

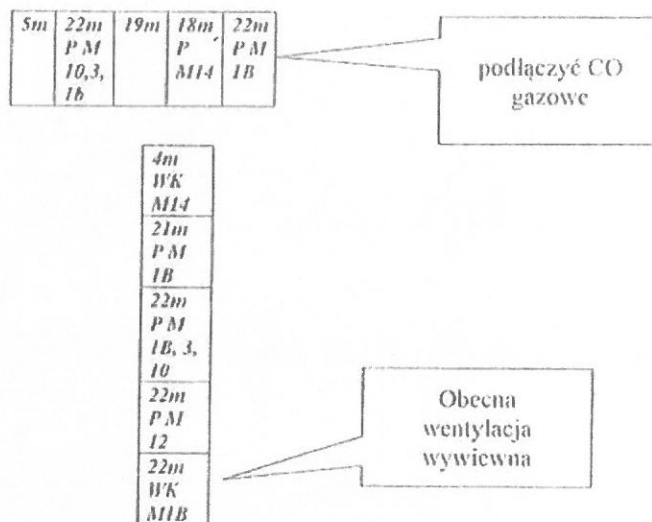

zaświadczenie zostanie wydane po zakończeniu robót

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawę O ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy podmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez właściciela:

Dnia podpis

Uwagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
nr upr. 9985
nr upr. na stanowisku dozoru
02/67/1792/02/10-0000/5522/10
nr upr. na stanowisku placacji
02/67/1792/19/18-02/67/1792/17

Tychy 30.04.2021 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
43-100 Tychy ul. Jędrzejowskiej 6
Tel. 501-424-945
www.kominiarzslask.pl

OPINIA nr 1/Ligonia 6/2/2021 r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych oraz określenia warunków dla kotłowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Katowicach przy ulicy *Ligonia 6 mieszkanie 2*,

stwierdzam, że:

istnieje możliwość podłączenia kotła C.O. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni

W pomieszczeniach, w których mają być zainstalowane kocioł CO. należy wykonać :

- 1) *Kocioł C.O gazowy należy podłączyć po starym kotle CO węglowym i wykonać przewody powietrzno - spalinowy z materiałów niepalnych atestowanych (np. stal kwasoodporna).*
- 2) *podłączenia wentylacji wywiewnej w kuchni w górnej części pomieszczenia obecna kratka drożna ciąg prawidłowy*
- 3) *Obecnie jest to Wspólnota Mieszkaniową obsługiwana przez inny Zakład Kominiarski należy przed rozpoczęciem robót zaciągnąć informacji czy nie została wydana inna lub dodatkowa opinia o zajęciu obecnego przewodu*

zaświadczenie zostanie wydane po zakończeniu robót

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawę O ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81 , poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy podmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez właściciela :

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia 17.05.2021 podpis

ODDZIAŁ KONTROLI BUDYNKÓW NR 4
Katarzyna Talaga

Uwagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
nr upr. 9995
nr opr. na stanowisku dozoru
E2/671/9920/16; E3/671/9922/16
nr opr. na stanowisku eksploatacji
E2/671/9919/16; E3/671/9921/16

.....
(pieczęć i podpis)

Tychy 30.04.2021 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
43-100 Tychy ul. Jędrzejowskiej 6
Tel. 501-424-945
www.kominiarzslask.pl

OPINIA nr 1/Ligonia 6/11/2021 r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych oraz określenia warunków dla kotłowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Katowicach przy ulicy *Ligonia 6 mieszkanie 11*,


stwierdzam, że:

istnieje możliwość podłączenia kotła C.O. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni

W pomieszczeniach, w których mają być zainstalowane kocioł CO. należy wykonać:

- 1) Kocioł C.O. gazowy należy podłączyć do przewodu nr 4 i wykonać przewody powietrzno-spalinowy z materiałów niepalnych atestowanych (np. stal kwasoodporna).
- 2) podłączenia wentylacji wywiewnej w kuchni w górnej części pomieszczenia obecna kratka drożna ciąg prawidłowy
- 3) Obecnie jest to Wspólnota Mieszkaniową obsługiwana przez inny Zakład Kominiarski należy przed rozpoczęciem robót zaciągnąć informacji czy nie została wydana inna lub dodatkowa opinia o zajęciu obecnego przewodu

ulica



zaświadczenie zostanie wydane po zakończeniu robót

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawę O ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy podmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez właściciela:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia 17.05.2021 podpis _____

Katarzyna Talaga

Uwagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
nr upr. 9985
nr upr. na stanowisku dozoru
02/671/9920/16, 03/671/9922/16
nr upr. na stanowisku eksploatacji
02/671/9919/10, 03/671/9921/10

(pieczęć i podpis)

Tychy 20.01.2021 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
43-100 Tychy ul. Jędrzejowskiej 6
Tel. 501-424-945
www.kominiarzslask.pl

OPINIA nr 1/Dąbrowskiego 9/9/2021 r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych oraz określenia warunków dla kotłowni na paliwo gazowe


Po przeprowadzeniu kontroli przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego nr 9/9,

stwierdzam, że:

istnieje możliwość podłączenia kotła C.O. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni

W pomieszczeniach, w których mają być zainstalowane kocioł CO, należy wykonać:

- 1) *Kocioł C.O. gazowy należy podłączyć do przewodu dobudowanego otwór znajduje się za bojlerem elektrycznym wykonać przewody powietrzno - spalinowy z materiałów niepalnych atestowanych (np. stal kwasoodporna).*
- 2) *Indywidualne podłączenia wentylacji wywiewnej w kuchni w górnej części pomieszczenia obecna kratka drożna ciąg prawidłowy*



zaświadczenie zostanie wydane po zakończeniu robót

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawę O ochronie p.poż. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy podmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez właściciela:

Dnia podpis

Uwagi:


Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
nr upraw. 9/85
nr upraw. samodzielnego dozoru
132/571/8503/21, 131/671/8522/15
nr upraw. na stał. eksploatację
240/131/336/2021/05
(pieczęć i podpis)



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 398 50 00
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl



Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Michała Grażyńskiego 5
40-126 Katowice

Nasz znak: W111/0000092390/00001/2021/00000

Katowice, 05.05.2021

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.05.2021 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 36/1b
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie posiłków
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	8	1	8
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Łączna moc [kW]			32

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 3 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m³/rok]
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Lokalizacja: Katowice Juliusza Ligonia 36
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 36/1b
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
- Dane dodatkowe:

L. p.

Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500002450839



Adres: Katowice ul. Juliusza Ligonia 36 lokal nr 1b

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został zaakceptowany przez:

Spec. ds. Technicznych

wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W111

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6/2
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na terenie posesji
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: w lokalu, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na terenie posesji
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zabrze, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
- Dane dodatkowe:



PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK
Gazownia w Katowicach
Miroslaw Szczygiet

Opracował/a

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W111

Obiekt Numer POD Kod kreskowy

80223216 PL0030169745




Adres

Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6, ,
lokal nr. 2



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 398 50 00
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl



Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Michała Grażyńskiego 5
40-126 Katowice

Nasz znak: W111/0000092376/00001/2021/00000

Katowice, 05.05.2021

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.05.2021 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6/11
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posiłków
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	8	1	8
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	1	24
Łączna moc [kW]			32

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 3 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1200 [m³/rok]
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Lokalizacja: Katowice Juliusza Ligonia 6
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6/11
- 8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku
- 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: w lokalu, status urządzenia: istniejące
- 8.4. Wymagania dotyczące redukcji:
- 8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany na przyłączy na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
- Dane dodatkowe:

L. p.

Numer PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500003311931



Adres: Katowice ul. Juliusza Ligonia 6 lokal nr 11

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został zaakceptowany przez:

Spec. ds. Technicznych

erowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W111