



W1

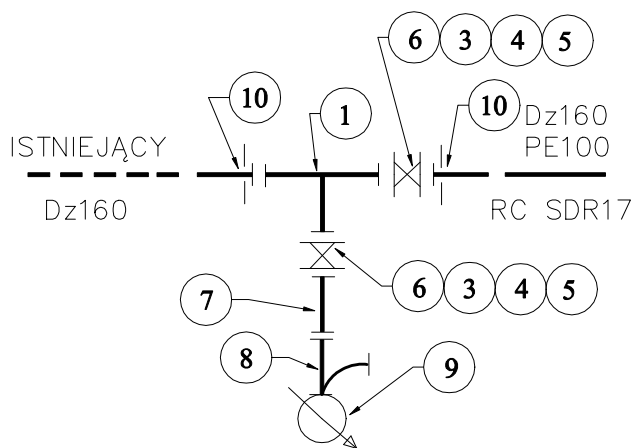


UWAGA:

1. –Trasę wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną niebieską szer. 225mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić 20cm nad grzbietem rury z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów.
2. –Zasowy i hydranty posadawiać na blokach podporowych

W2

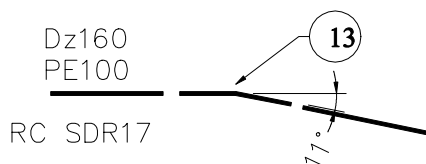

W3

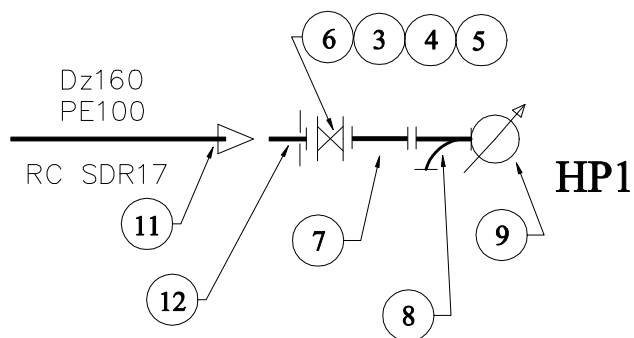

13	KOLANO ELEKTROPOROWE 11° DN160 PE100 SDR17	szt.	1	
12	TULEJA KOŁNIERZOWA Z KOŁNIERZEM STALOWYM DLA PE100 SDR17 Dz90/80	szt.	1	
11	REDUKCJA Dz160/90 PE100 SDR17	szt.	1	
10	TULEJA KOŁNIERZOWA Z KOŁNIERZEM STALOWYM DLA PE100 SDR17 Dz160/150	szt.	2	
9	HYDRANT NAZIEMNY DN80 PN10	szt.	2	
8	ŁUK KOŁNIERZOWY 90° ZE STOPĄ Dn80 PN10	szt.	2	
7	PROSTKA DWUKOŁNIERZOWA Dn80 PN10 L=1,0m	szt.	2	
6	ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 Dn80 PN10	szt.	2	
5	KRAŻEK OSADCZY ŻELBETOWY O WYMIARACH Dz=480mm, Dw180mm, H=100mm	szt.	3	
4	SKRZYŃKA ULICZNA DO ZASUW Z ŻELIWA SZAREGO	szt.	3	
3	OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Z ŻELIWA DLA Dn80-150	szt.	3	
2	ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 Dn150 PN10	szt.	1	
1	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWY Dn150/80 PN10	szt.	1	
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ	UWAGI

GWK
INŻYNIERIA SANITARNIA

GWK Inżynieria Sanitarna Agnieszka Halicka
ul. L. Staffa 11/9, 01-891 Warszawa

Pracownia projektowa:
ul. Gąbińska 9/75
01-703 Warszawa
tel. 605 890 100
e-mail: gwkis@gwkisl.pl
www.gwkisl.pl

Inwestor **PGKIM w Rykach sp.z o.o.**
ul. Słowackiego 5
05-500 Ryki

Nazwa opracowania

"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego w Rykach " Zadanie 1

Tytuł opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego w Rykach " Zadanie 1

Nazwa rysunku

SCHEMATY WĘZŁÓW WODY

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	
Opracował	—	—	
Sprawdził	mgr inż. Beata Skorupińska	78/DOŚ/05	

Data **08. 2017**

Skala **—**

Nr rys.

3/W