

**COPRIM Srl****CH₄ + LPG gas equipment****36077 ALTAVILLA - Vicenza - Italy**

Via Retrone 32

INAIL

AREA EX ISPESL

modulo H-H1
Garanzia di Qualità TotalePED Pressure
Equipment Directive

Tel. 0039 - 0444 - 349091 r.a.

Partita IVA 01566630248

Codice Fiscale 01209940202

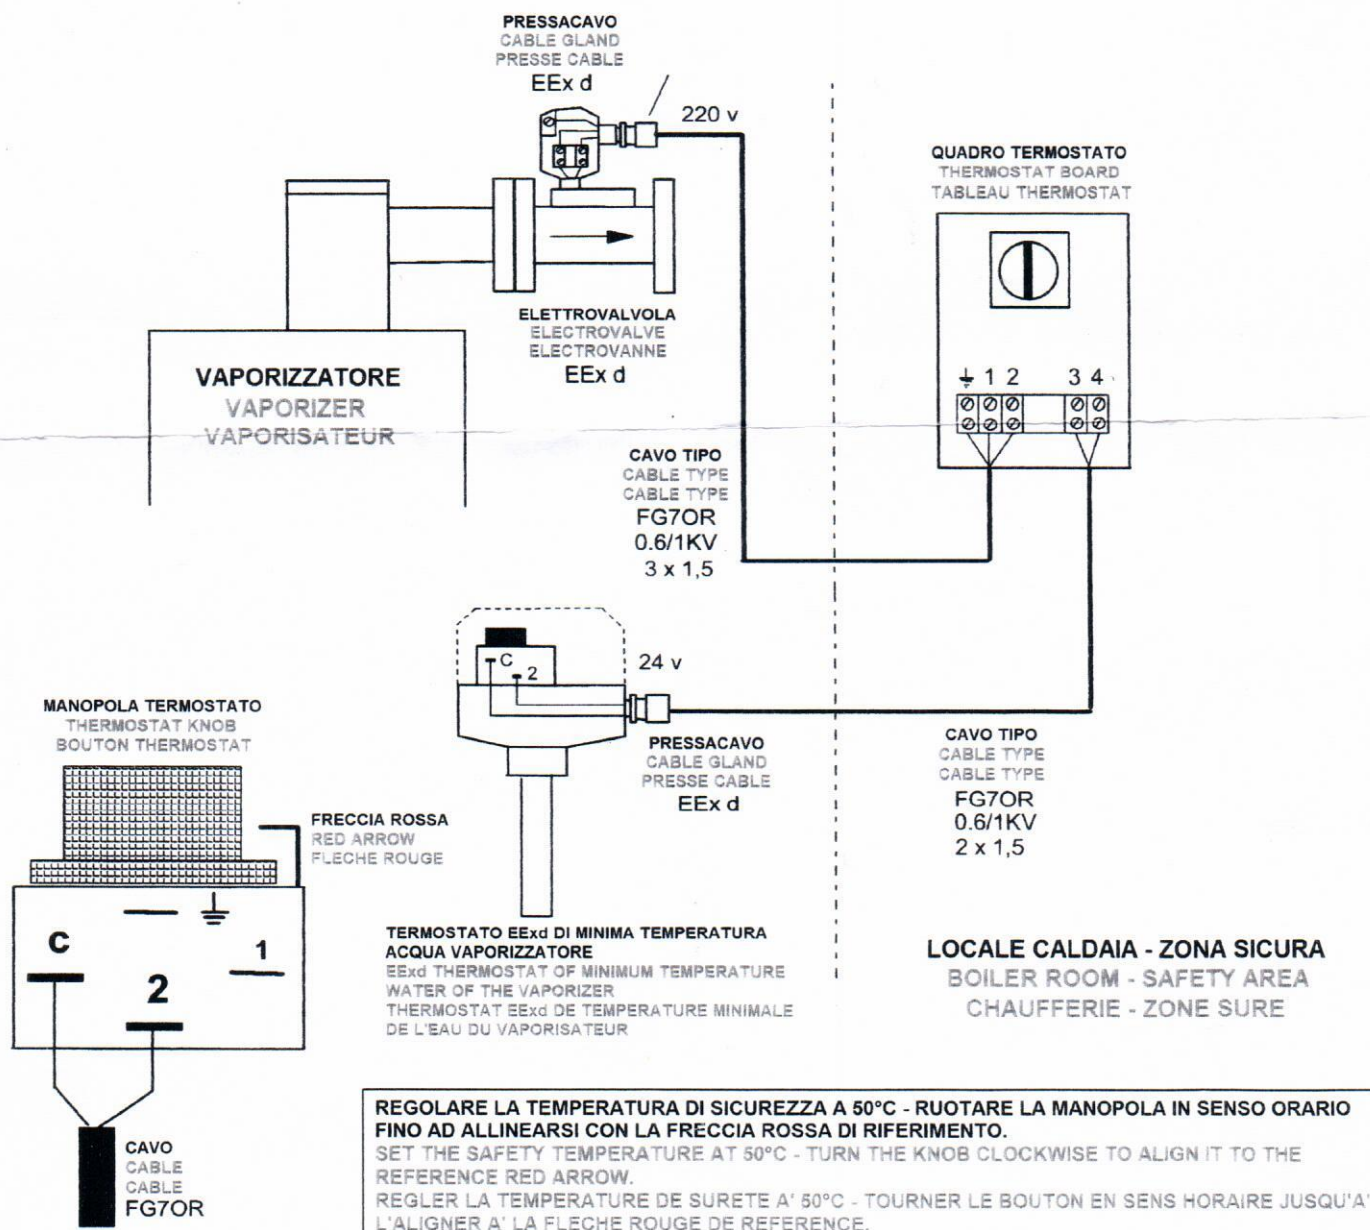
Fax 0039 - 0444 - 349084

http://www.coprimgas.it

e-mail: coprim@coprimgas.it

R.E.A. di Vicenza n° 171080

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA DI MINIMA TEMPERATURA ACQUA VAPORIZZATORE

CONNECTION SCHEME OF THE SECURITY SYSTEM OF THE MINIMUM WATER'S TEMPERATURE OF THE VAPORIZER
SCHEMA DE CONNECTION DU SYSTEME DE SECURITE' DE TEMPERATURE MINIMALE DE L'EAU DU VAPORISATEUR

COLLEGARE I 2 FILI PROVENIENTI DAI MORSETTI 3 E 4 DEL QUADRO CON I 2 TERMINALI A LINGUETTA "C" E "2" DEL TERMOSTATO
CONNECT THE 2 WIRES COMING FROM CLAMPS 3 AND 4 OF THE BOARD TO THE 2 TAB TERMINALS "C" AND "2" OF THE THERMOSTAT
CONNECTER LES 2 FILS QUI ARRIVENT DES PINCES 3 ET 4 DU TABLEAU AVEC LES 2 BORNES LANGUETTE "C" ET "2" DU THERMOSTAT

