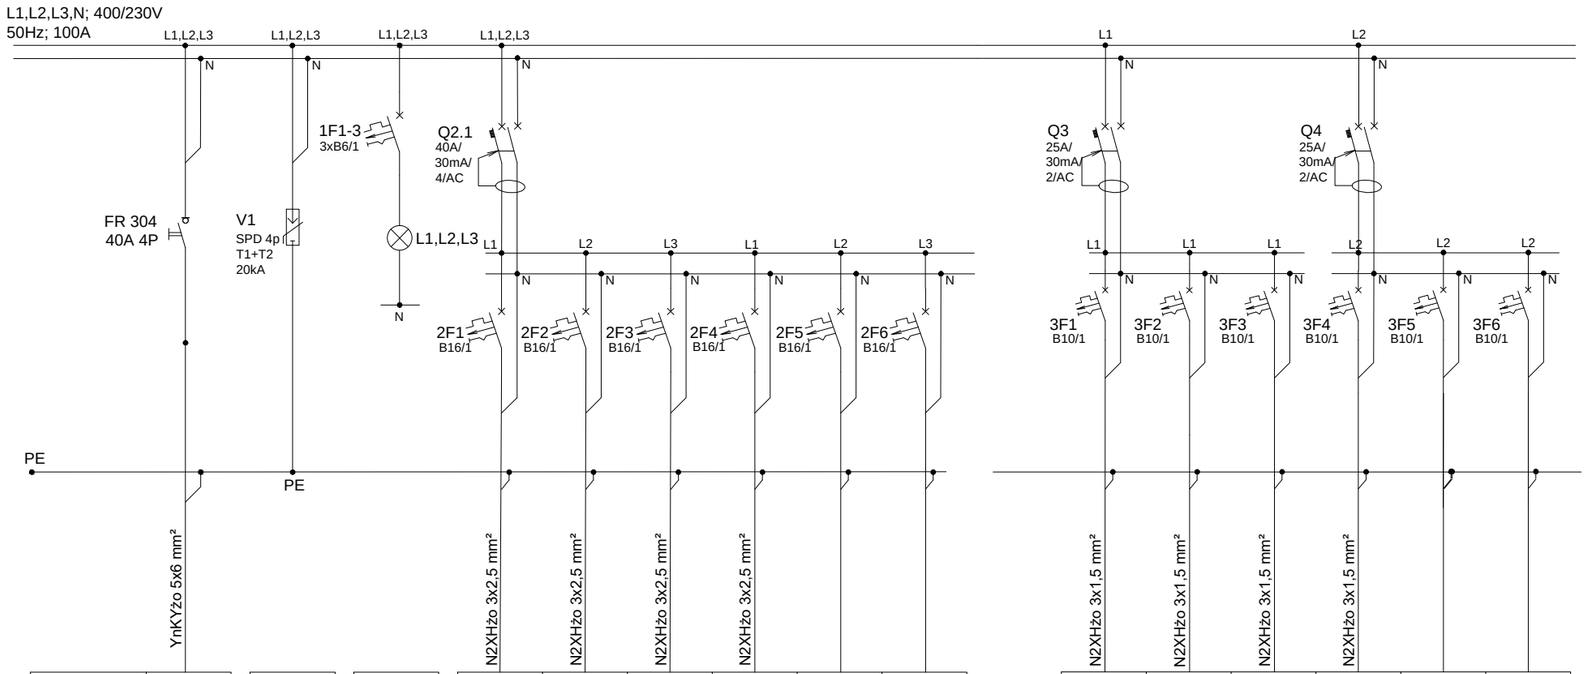

Obwód	RP1	--	--	S01	S02	S03	S04	S05	S06
Moc zainstalowana Pi [kW]		--	--	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
Nazwa odbiornika	Rozdzielnica	ochrona przeciwprze-pięciowa	kontrola napięcia	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	obwód gniazd	rezerwa	rezerwa

L01	L02	L03	L04	L05	L06
0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
obwód oświetle-niowy	obwód oświetle-niowy	obwód oświetle-niowy	oświetlenie awaryjne	rezerwa	rezerwa

UKŁAD SIECI: TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE
MOC ZAINSTALOWANA: Pi=2,8 kW
MOC SZCZYTOWA ZAPOTRZEBOWANA: Psz=2,2 kW
WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI: kz=0,8
ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA APARATÓW: 6kA

ROZDZIELNICĘ WYKONAĆ W TYPOWEJ OBUDOWIE
PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
Z DRZWICZKAMI, PRZYSTOSOWANEJ DO
APARATURY MODUŁOWEJ
WYPROWADZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO I ODPŁYWÓW
OD GÓRY

DB UNIT
Project and Management

Jednostka projektowa
DB UNIT
Tomasz Kuprianowicz
ul. Żytnia 5
05-831 Rozalin
tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl
tel. +48 519 827 578

Inwestor
Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

Nazwa projektu
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Projektował	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Tomasz Kuprianowicz	**PDL/0193/PWBE/19** w specjalności **instalacji elektrycznych**	

Przedmiot rysunku
Schemat rozdzielnicy RP1

Faza projektu	Branża	Skala	Data	Numer rysunku
Techniczny	**Instalacje elektryczne**	**-**	**09/06/2023**	**S14**