

3energy Sp. z o.o.
 Liściasta 17
 91-357 Łódź
 tel. 42 6580648
 www.3energy.com.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycja:	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,82 kWp na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
Adres inwestycji:	Ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 98-220 Zduńska Wola Województwo: łódzkie Powiat: Zduńska Wola Gmina: Zduńska Wola - gmina miejska Nr działki: 128 Obręb ewidencyjny: Siódmy
Inwestor:	Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola

Skład zespołu projektowego:

Opis:	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Jan Tyburczy Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi BEZ OGRANICZEŃ upr. bud. nr 177/89/WŁ ŁOIB nr ew. ŁOD/IE/0219/02	
Sprawdzający:	tech. Zbigniew Kotecki Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi upr. bud. nr 235/90/WŁ ŁOIB nr ew. ŁOD/IE/4597/03	
Asystent projektanta:	mgr inż. Marcin Anielak Certyfikowany instalator OZE Systemy fotowoltaiczne (PV) nr certyfikatu UDT OZE-W/14/000016/20	

Data opracowania: Październik 2023

My niżej podpisani, oświadczamy, iż projekt techniczny, którego przedmiotem jest:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,82 kWp na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza

Wielkiego w Zduńskiej Woli w świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzający:

.....

Jan Tyburczy

.....

Zbigniew Kotecki

Spis treści

1. Uprawnienia projektantów.....	5
2. Opis zagospodarowania terenu	11
2.1. Przedmiot i cel opracowania	11
2.2. Zakres opracowania, podstawa opracowania	11
2.3. Ocena wpływu zamierzenia na środowisko.....	11
2.4. Opis stanu istniejącego i lokalizacja inwestycji	12
2.5. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty	12
3. Opis techniczny	13
3.1. Opis techniczny instalacji	13
3.2. Zakres robót	14
3.3. Projektowane rozwiązanie.....	14
3.4. Prowadzenie kabli	17
3.5. Konstrukcja wsporcza	18
3.6. Obliczenia techniczne.....	18
3.6.1 Dobór okablowania systemu oraz prowadzenie okablowania	18
3.6.2 Dobór zabezpieczeń systemu.....	20
3.7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe	22
3.8. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe systemu.....	22
3.9. Uziemienie.....	23
3.10. Oznakowanie instalacji.....	23
3.11. Układy pomiarowe	24
4. Zalecenia związane z eksploatacją, konserwacją i użytkowaniem wykonanej instalacji.....	24
5. Uwagi końcowe.....	25
6. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania robót budowlano - montażowych	26

Załączniki

1. Schemat instalacji
2. Trasy kablowe wraz z rozmieszczeniem modułów na dachu oraz schematem instalacji odgromowej
3. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana powierzchni do montażu instalacji fotowoltaicznej
4. Efekt Ekologiczny
5. Symulacja wydajności instalacji
6. Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

1. Uprawnienia projektantów

URZĄD MIASTA ŁÓDŹ
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
ul. Piotrowska 104, tel. 38-05
90-926 Łódź
Ident. Regon 0514182
(potwierc.)

Łódź, dnia 30.06 1989 r.

Nr 177/89/WŁ

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust 1 p.1, §5 ust.1 p.1 i § 13 ust. 1 pkt. 4d lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

że: Obywatel(ka) Jan Tyburchy
magister inżynier elektryk
(tytuł zawodowy)

urodzony(a) dnia 3 stycznia 1946 r. w Łodzi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
(specjalizacja zawodowa)

WSP. Z.7 EAM, 1217/87 3.000 szt.

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Piotrkowska nr 104, tel. 601-85
90-926 Łódź

~~PREZYDIUM~~
RADY NARODOWEJ m. ŁÓDZI
~~WYDZIAŁ~~
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
w Łodzi

Łódź, dnia 28 listopada 1974 r.

Nr ewid. uprawn. 415/74/Am.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9.1 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

ob. Jan TYBURCZY
magister inżynier elektryk
urodzony dnia 3 stycznia 1946 r. w Łodzi

otrzymuje
w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego.



Z-ca Dyrektora Wydziału

int. arch. Tadeusz Sakieta
Z-ca Głównego Architekta



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-XG9-R99-3TP *

Pan Jan TYBURCZY o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0219/02
adres zamieszkania ul. Boksytowa 55, 91-360 Łódź
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-02 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78⁵ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



WYDZIAŁ PROJEKTOWY
SŁUCHAŁ RZECZY PRZECIWNIE
Złoty ul. Rybickiego Nr 104

Łódź, dnia 21.08. 1990 r.

Nr 235/90/WZ.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWICZKI

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

z podaniem 2 ust. 1 pkt 2 15 13 ust 1 pkt 4 lit. 3

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 6, poz. 46) stwierdza się

ze. Obywatelka) Zbigniew KOTECKI (imię i nazwisko)
technik energetyk (typ i zakres zawodu)

urodzony(a) dnia 3.07. 1946 r. w Łodzi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót (rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej (rodzaj specjalności i zakres budowlany)

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodowa)

WSP. ZŁ. 7. 1247/87 3.000 zł.


Obywatel(ka) Zbigniew Kotecki (imię i nazwisko) jest upoważniony(a) do

1. sporządzania projektów obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne o powołaniu znanych rozrządzeniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót kierowania i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i nadzoru technicznego obejmujących instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektryczne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektryczne.

Za zgodność z oryginałem Z. Kotecki

ARCHITECT NORTON
D. P. K. O. F.
Wydział Architektury i Inżynierii
Złoty ul. Rybickiego 104





Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
ŁOD-YPH-8IH-ZHY *

Pan Zbigniew KOTECKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/4597/03
adres zamieszkania ul. Lutomska 123 m. 52, 91-037 Łódź
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.





URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT INSTALATORA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

NR CERTYFIKATU:
OZE-W/14/000016/20

IMIĘ (WIEKSA):
MARCIN PAWEŁ

NADANE:
ANIELAK

WAŻNY Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI



ORGAN WYDAJĄCY PRZEZ URZĘD DOZORU TECHNICZNEGO
CERTYFIKAT NR OZE-W/14/000016/20

NINIEJSZY CERTYFIKAT POTWIERDZA POSIADANIE
KWALIFIKACJI DO INSTALOWANIA NASTĘPUJĄCYCH
RODZAJÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH (PV).

MIĘJSCOWOŚĆ:
ŁÓDŹ / PL

DATA WYDANIA
CERTYFIKATU
06.02.2020

Niniejszy certyfikat został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 418, z późn. zm.).

CERTYFIKAT JEST WAŻNY DO DZIA 04.02.2028

2. Opis zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli o mocy 49,82kWp wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne szkoły, a tym samym zmniejszenie ilości pobranej energii z sieci elektroenergetycznej i redukcję kosztów jej zakupu. Instalacja fotowoltaiczna przyczyni się również do zmniejszenia wielkości emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz ograniczenie tak zwanej niskiej emisji.

2.2. Zakres opracowania, podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- opis techniczny instalacji wraz z wykazem parametrów technicznych urządzeń,
- dobór zabezpieczeń systemu,
- schemat instalacji,
- rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku.

Podstawę techniczną do niniejszego opracowania stanowią:

- umowa oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacja terenu,
- obowiązujące normy i przepisy.

2.3. Ocena wpływu zamierzenia na środowisko

Po przeanalizowaniu przepisów przedmiotowa instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska (praca instalacji jest bezgłówna, bezwibracyjna, nie generuje żadnych skutków ubocznych) oraz nie będzie negatywnie oddziaływała na występującą w sąsiedztwie przedsięwzięcia zabudowę. Szata roślinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych, a także w trakcie eksploatacji na przedmiotowej działce pozostanie nienaruszona. Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 10 000 m² powierzchni. Teren planowanej instalacji fotowoltaicznej nie jest objęty formami ochrony przyrody.

2.4. Opis stanu istniejącego i lokalizacja inwestycji

Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta, ujętego w gminnej ewidencji zabytków oraz jest częścią I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, którego główny budynek ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Fragment budynku, na którym projektowana jest instalacja fotowoltaiczna nie jest objęty indywidualną ochroną konserwatorską, jednakże zgodnie z zaleceniami montaż modułów może odbyć się jedynie na dachu budynku równolegle do połaci dachu w sposób niewpływający negatywnie na zabytkowy obszar.

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Inwestycja nie powoduje zmian w zagospodarowaniu terenu. Projektowana instalacja zostanie umieszczona na dachu istniejącego budynku i będzie z nim związane trwale.

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 6 w Zduńskiej Woli. Powierzchnia całkowita działki to około 4893 m². Zużycie energii budynku w 2022 roku wynosiło 47860 kWh/rok. Na tym obszarze zlokalizowana jest obiekt szkoły. Instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana na działce 128 w siódmym obrębie geodezyjnym. Całość będzie stanowić zabudowę techniczną niską do wysokości 1,0 m. Planowana jest budowa wewnętrznych linii elektrycznych kablowych, łączących instalacje fotowoltaiczną z instalacją wewnętrzną budynku, której zadaniem jest zasilenie obiektów znajdujących się na terenie szkoły.

Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 55 kW i jest większa od mocy projektowanej instalacji.

2.5. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

1. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów,
2. N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
3. Umowa z Inwestorem,
4. PN-EN 61215 - Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych,

5. PN-EN 62109-1:2010 - Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 1: Wymagania ogólne.

3. Opis techniczny

3.1. Opis techniczny instalacji

Celem nadrzędnym budowy instalacji fotowoltaicznej jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która poprzez zmniejszenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł kopalnych znacząco wpłynie na ograniczenie emisji CO₂ i ochronę środowiska. Działanie instalacji fotowoltaicznej opiera się na pracy generatora fotowoltaicznego, który składa się ze wzajemnie połączonych ze sobą modułów fotowoltaicznych. Instalacja ta została zaprojektowana w taki sposób, aby całość produkowanej energii wykorzystać na potrzeby własne.

Moduły fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W tym celu wykorzystują zarówno promieniowanie bezpośrednie jak i rozproszone. Moc uzyskiwana z modułów zależy od wielu czynników takich jak: natężenie promieniowania słonecznego, temperatura, wartość kąta nachylenia czy odchylenie od kierunku południowego. Poszczególne moduły łączy się ze sobą szeregowo i/lub równolegle tworząc w ten sposób łańcuchy, które podłączone są do wejść inwertera. Zadaniem inwertera jest zamiana wejściowego napięcia stałego DC, na zadaną wartość napięcia przemiennego (jedno- lub trójfazowego) AC oraz dopasowanie innych parametrów wyjściowych do parametrów sieci energetycznej. Przy doborze inwertera do danego łańcucha należy zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne parametry, którymi są: napięcie obwodu otwartego U_{oc} i prąd zwarcia I_{sc} . Wartości tych parametrów muszą się mieścić w zakresie pracy inwertera.

Ze względu na olbrzymią rolę inwertera w instalacji fotowoltaicznej musi on spełniać szereg wymogów, które określone są w deklaracjach zgodności z obowiązującymi normami. Do podstawowych wymagań stawianych inwerterom należą:

- automatyczne i samoczynne wyłączenie inwertera w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej – ochrona przed pracą wyspową;
- ciągły monitoring parametrów sieci zasilającej;

Bardzo ważną rolę w instalacji fotowoltaicznej pełnią zabezpieczenia, które zabezpieczają inwerter przed niekorzystnymi działaniami czynników zewnętrznych zarówno od strony wejściowej DC jak i wyjściowej AC.

3.2. Zakres robót

Zakres robót obejmuje:

- Naprawa dachu poprzez naniesienie nowej warstwy papy termozgrzewalnej,
- przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaż konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.);
- montaż systemowej konstrukcji wsporczej;
- montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, itp.);
- wykonanie przyłącza do rozdzielni NN obiektu;
- wykonanie i podłączenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z obowiązującą normą;
- wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą;
- uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Przepisy towarzyszące:

- N-SEP-E-004;
- PN-EN 62215;

3.3. Projektowane rozwiązanie


Przedmiotem opracowania jest system fotowoltaiczny o mocy 49,82 kWp składający się z 106 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 470 Wp. Łączną moc systemu fotowoltaicznego podano dla Standardowych Warunków Badania (STC). Panele monokrystaliczne charakteryzują się dobrym stosunkiem uzysku energii do ceny, średnim wskaźnikiem spadku mocy przy wzroście temperatury, stosunkowo wysoką sprawnością przez okres minimum 25 lat eksploatacji. Gwarancja na wady fizyczne panelu to 15 lat.



Minimalne parametry techniczne modułu fotowoltaicznego:

- Typ ogniwa PV: monokrystaliczny,
- Moc modułu w warunkach STC: 470 Wp,
- Tolerancja mocy: - 0/ + 5W
- Napięcie obwodu otwartego: 41,88 V,
- Prąd zwarcia 13,96 A,
- Napięcie w punkcie mocy maksymalnej: 35,69 V,
- Prąd w punkcie mocy maksymalnej: 13,17 A,
- Sprawność: 21,8 %,
- Maksymalne napięcie pracy: 1000/1500 V,
- Wymiary maksymalne: 1903x1134x35 mm,
- Maksymalne obciążenie statyczne: 5400 Pa,
- Maksymalne odporność na ssanie wiatru: 2400 Pa,
- Masa maksymalna: 24,5 kg,
- Współczynnik temperaturowy mocy P_{max} : -0,32 %/°C.
- Współczynnik temperaturowy napięcia U_{oc} : -0,26 %/°C.
- Współczynnik temperaturowy natężenia prądu I_{sc} : 0,046 %/°C.
- Gwarancja produktowa: 15 lat,
- Gwarancja liniowa produkcji mocy: 89,4% po 25 latach,

- Certyfikaty: IEC 61730, IEC 61215.

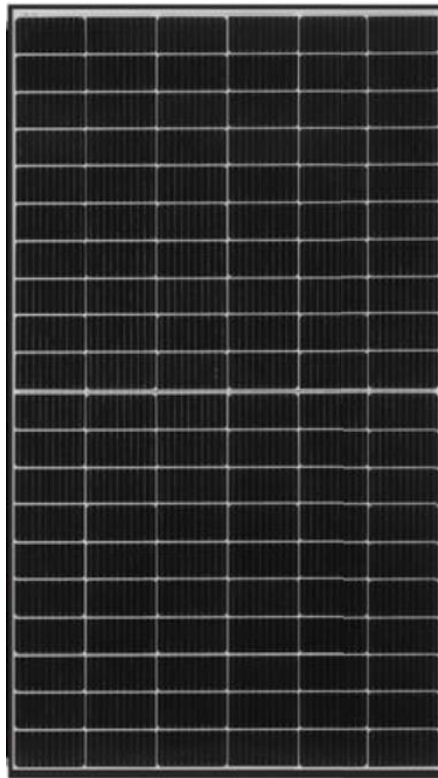

Moduły należy łączyć za pośrednictwem systemowych złączek typu MC4. Do wykonania okablowania należy stosować wyłącznie przewody dedykowane do systemów fotowoltaicznych, z podwójną izolacją odporną na promieniowanie UV. Minimalna grubość stosowanego przewodu wynosi 6 mm².

Minimalne parametry techniczne dla falownika o mocy 50kW:

- Znamionowa moc czynna AC: 50000 W
- Napięcie maksymalne wejściowe DC: 1100 V
- Minimalne napięcie DC: 200 V
- Zakres nominalny napięcia roboczego: 200-1000 V
- Maksymalny prąd na wejście MPPT: 30 A
- Częstotliwość nominalna: 50 Hz
- Ilość niezależnych MPP: 4
- Sprawność europejska: minimum 98 %
- Stopień ochrony IP: IP65
- Ilość faz: 3

- Konstrukcja: bez transformatora
- Gwarancja: 10 lat
- Podłączenie do Internetu przez sieć LAN lub Wifi

W projektowanym rozwiązaniu zastosowany zostanie falownik trójfazowy o mocy 50 kW. Umożliwia on przekształcenie napięcia stałego na napięcie sinusoidalne i oddawanie energii do sieci energetycznej. Falownik zostanie umieszczony na elewacji wschodniej, zgodnie z rozmieszczeniem elementów instalacji na schemacie. Falownik będzie posiadał klasę ochrony minimum IP65, wbudowane zabezpieczenia przed pracą wyspową, wbudowane ochronniki przepięciowe typu 2 po stronie stałoprądowej i zmiennoprądowej oraz wbudowany moduł komunikacyjny RS485 lub USB. Falownik zostanie podłączony do sieci bezprzewodowej dostępnej w budynku, dzięki czemu uzyskamy monitoring produkowanej energii z instalacji dostępny na stronie producenta po zalogowaniu użytkownika na indywidualne konto utworzone podczas pierwszego uruchomienia falownika.

3.4. Prowadzenie kabli

Okablowanie AC i DC prowadzone będą w sposób dostosowany do kształtu i geometrii elementów, podłoża, przepustów oraz szachtów. Przewody DC, łączące poszczególne panele, dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych, będą prowadzone pod panelami fotowoltaicznymi, zamocowane do profili konstrukcji wsporczej modułów, poprzez opaski zaciskowe odporne na UV w sposób uniemożliwiający kontakt z powierzchnią paneli oraz z powierzchnią dachu. Kable „powrotne” należy układać wzdłuż tych samych profili, równoległe do innych kabli, tak, aby nie tworzyć pętli indukcyjnej. Połączenia międzymodułowe realizowane są poprzez złącza typu MC4, które są odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Poza obszarem modułów instalacje będą prowadzone w rurkach instalacyjnych odpornych na promieniowanie UV oraz w metalowych korytach kablowych, zachowując ostęp separacyjny od palnego podłoża dachowego. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV, a miejscem montażu falowników zostaną poprowadzone w rurce osłonowej odpornym na promieniowanie UV po elewacjach budynków. Od falownika zostanie poprowadzony kabel AC głównej rozdzielni budynku. Nie wymaga się modernizacji rozdzielnic istniejącej, instalację fotowoltaiczną należy przyłączyć w wolne pole rozdzielnic głównej budynku zgodnie ze

schematem. Wewnątrz budynków należy prowadzić kable w korycie kablowym, trasa kablowa została przedstawiona w załączniku.

Do mocowania tras kablowych na dachu oraz ocieplonej elewacji należy stosować dedykowane uchwyty i wsporniki dobrane do miejsca montażu. Przejścia przez elewacje uszczelnić masami do tego przeznaczonymi, zgodnie z technologią wykonania ściany i jego ocieplenia.

Połączenia wyrównawcze pomiędzy profilami instalacji PV zostaną zrobione pod modułami fotowoltaicznymi za pomocą kabla LgY minimum 16mm².

3.5. Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wsporcza dla instalacji fotowoltaicznej zostanie wykonana w oparciu o systemową konstrukcję wsporczą na dach płaski pokryty papą termozgrzewalną. Panele zostaną zamontowane trwale do konstrukcji dachu, nie dopuszcza się zastosowania balastowego systemu mocującego. Moduły zostaną zamontowane równoległe do połaci dachowej za pomocą bezinwazyjnej, klejonej konstrukcji wsporczej dedykowanej do papy termozgrzewalnej. Rozmieszczenie paneli na dachu przedstawiono w oddzielnym załączniku.

3.6. Obliczenia techniczne

3.6.1 Dobór okablowania systemu oraz prowadzenie okablowania

Aby wybrać odpowiednie okablowanie DC należy wykonać obliczenia:

- napięcie pojedynczego łańcucha:

Dane wejściowe:

$$U_{oc} = 41,88 \text{ V}$$

$$N_1 = 16$$

$$N_2 = 17$$

$$N_{34} = 19$$

$$U_{cv} = U_{OC} * N$$

$$U_{cv1} = 41,88 \text{ V} * 16$$

$$U_{cv1} = 670,08 \text{ V}$$

$$U_{cv2} = 41,88 \text{ V} * 17$$

$$U_{cv2} = 711,96 \text{ V}$$

$$U_{cv34} = 41,88 \text{ V} * 19$$

$$U_{cv34} = 795,72 \text{ V}$$

Napięcie dla łańcucha o długości 16 modułów wynosi 670,08 V, dla łańcucha o długości 17 modułów wynosi 711,96 V, natomiast dla łańcuchów o długości 19 modułów wynosi 795,72 V

- Sprawdzamy prąd znamionowy modułu fotowoltaicznego

$$I_{sc} = 13,96 \text{ A}$$

Prąd znamionowy panelu wynosi 13,96A

- Dobór przekroju przewodu DC dla najdłuższej przewidywanej trasy kablowej 135m:

Dane wejściowe:

$$I = 13,96 \text{ A}$$

$$l = 135 \text{ m}$$

$$U_{max} = 795,72 \text{ V}$$

$$k = 58 \text{ m}/\Omega * \text{mm}^2$$

$$A = \frac{I * l}{U * k * 0,01} \quad (3)$$

$$A = \frac{13,96 * 2 * 135}{795,72 * 58 * 0,01}$$

$$A = 6,05 \text{ mm}^2$$

Dobrano kabel DC 6 mm² wykonany z miedzi.

Dobór okablowania AC od falownika do rozdzielnic przyłączeniowej fotowoltaiki:

- Obliczamy przekrój przewodu AC:

Dane wejściowe:

$$P = 50000 \text{ W}$$

$$l = 35 \text{ m}$$

$$U_n = 400 \text{ V}$$

$$k = 58 \text{ m}/\Omega \cdot \text{mm}^2$$

$$A = \frac{P * l}{U_n^2 * k * 0,01}$$

$$A = \frac{50000 * 35}{400^2 * 58 * 0,01}$$

$$A = 18,86 \text{ mm}^2$$

Sprawdzamy obciążalność prądową kabla o przekroju 25 mm² w miedzi:

$$I_z = 120 \text{ A}$$

Maksymalny prąd uzyskany z falownika:

$$I_{\text{falownika}} = 79,8 \text{ A}$$

Podstawiając pod wzór:

$$I_z \geq 1,25 * I_{\text{falownika}}$$

$$120 \text{ A} \geq 1,25 * 99,75 \text{ A}$$

$$120 \text{ A} \geq 99,75 \text{ A} - \text{WARUNEK SPEŁNIONY}$$

Dobrano kabel miedziany o przekroju 25 mm², gdzie jego obciążalność $I_z = 120 \text{ A}$, na przykład YKY 5x25mm².

3.6.2 Dobór zabezpieczeń systemu

Do wykonania doboru zabezpieczeń systemu fotowoltaicznego po stronie stałoprądowej należy wykonać obliczenia:

- Obliczenie doboru zabezpieczeń nadnapięciowego dla poszczególnych łańcuchów modułu.

Dane wejściowe:

$$U_{cv_{\max}} = 795,72 \text{ V}$$

$$U_{cpv} \geq 1,2 * U_{cv}$$

$$U_{cpv1} \geq 1,2 * 795,72 \text{ V}$$

$$U_{cpv1} \geq 954,86 \text{ V}$$

Należy zastosować zabezpieczenie o napięciu znamionowym 1000V DC T1+T2 na każde wejście falownika.

- dla zabezpieczenia dodatkowego systemu po stronie DC zastosowane zostanie zabezpieczenie nadprądowe w postaci wkładek topikowych o charakterystyce gPV o prądzie znamionowym obliczonym ze wzoru:

$$I_{dop} \geq I_n \geq 1,375 * I_{sc}$$

Dane wejściowe:

$$I_{dop} = 25 \text{ A}$$

$$I_{sc} = 13,96 \text{ A}$$

$$25 \text{ A} \geq I_n \geq 1,375 * 13,96 \text{ A}$$

$$25 \text{ A} \geq I_n \geq 19,2 \text{ A}$$

Dobrano wkładkę bezpiecznikową o maksymalnym natężeniu prądu o wartości 20 A.

Zabezpieczenie nadprądowe zostanie dobrane o wartości wyznaczonej ze wzoru:

$$I_z \geq I_n \geq I_b$$

Dobór zabezpieczenia nadmiarowo prądowego po stronie AC

Dane wejściowe:

$$I_z = 120 \text{ A}$$

$$I_b = 79,8 \text{ A}$$

$$I_z \geq I_n \geq I_b$$

$$120 \geq I_n \geq 79,8 \text{ A}$$

Dobrano zabezpieczenie S303 80A o charakterystyce B.

3.7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Przewody elektryczne na zewnątrz należy prowadzić w rurach osłonowych odpornych na promienie UV. Aby wyeliminować ryzyko powstawania łuku elektrycznego, wszelkie połączenia przewodów po stronie prądu stałego należy wykonywać wyłącznie z wykorzystaniem systemowych szybkozłączy, np. typu MC 4. Szybkozłącza zaciskać wyłącznie z użyciem systemowych narzędzi do tego przeznaczonych.

Zostaną zastosowane przeciwpożarowe wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na dachu obiektu jak najbliżej paneli fotowoltaicznych zgodnie ze schematem. Po użyciu głównego wyłącznika zasilania znajdującego się przy wejściu głównym budynku zostanie odcięte zasilanie po stronie AC, co spowoduje wyłączenie falownika oraz przełączenie systemu fotowoltaicznego w pozycję wyłączoną.

3.8. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe systemu

Instalacja fotowoltaiczna po stronie prądu stałego będzie zabezpieczona poprzez ochronniki przeciwprzepięciowe typu T1+T2. Po stronie prądu przemiennego instalacja będzie zabezpieczona poprzez ogranicznik przepięć. Zostanie zastosowany wyłącznik nadmiarowo prądowy o wartości B80A.

Ochroną odgromową objęte zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne, poprzez zastosowanie połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie połączony za pomocą przewodu miedzianego LgY 16 mm², z GSW znajdującą się w rozdzielnicy RDC PV. Projektuje się podłączanie do istniejącej instalacji odgromowej budynku.

3.9. Uziemienie


Połączeniami wyrównawczymi zostaną objęte również wszystkie przewodzące części instalacji, w szczególności:

- Konstrukcja wsporcza dla modułów fotowoltaicznych,
- Aluminiowe ramy paneli fotowoltaicznych,
- Obudowa falownika.

Poszczególne konstrukcje należy ze sobą połączyć oraz uziemić, pomiar rezystancji uziemienia przy rozdzielnicy powinien wykazać parametr poniżej 10 Ω.

3.10. Oznakowanie instalacji

Elementy instalacji fotowoltaicznej, takie jak rozdzielnice AC oraz DC, falownik oraz w widocznym miejscu przy wyłączniku głównym zasilania budynku powinny zostać wyposażone w dedykowane oznaczenia oraz piktogramy sugerujące przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej budynku.

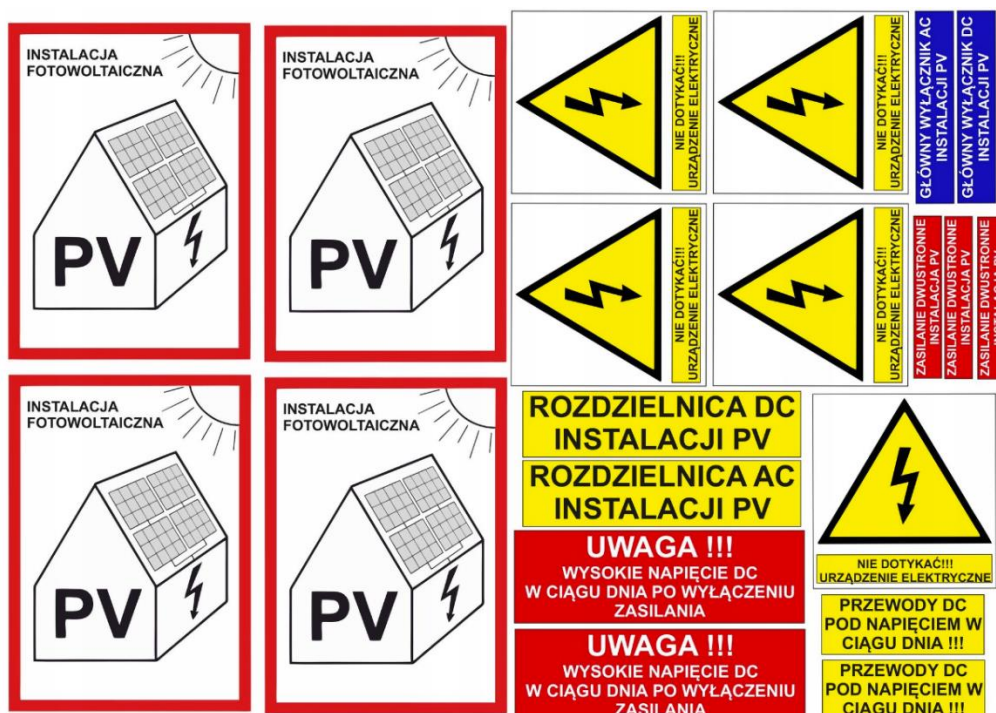

3.11. Układy pomiarowe

Wykorzystany falownik wyposażony jest w wbudowany fabrycznie licznik energii wyprodukowanej umożliwiający lokalną prezentację danych. Falownik zostanie podłączony do sieci internetowej budynku, co umożliwi przedstawienie informacji o produkcji energii na dowolnym urządzeniu z zainstalowaną aplikacją producenta. Licznik energii elektrycznej budynku zostanie wymieniony przez miejscowy zakład energetyczny po zgłoszeniu gotowości przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

Zgodnie z przygotowaną symulacją produkcji energii zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna powinna w pierwszym roku działania wyprodukować 42 594 kWh energii w ciągu roku.

4. Zalecenia związane z eksploatacją, konserwacją i użytkowaniem wykonanej instalacji

Zaleca się regularne sprawdzanie instalacji. Elektrownia fotowoltaiczna wykonana jest z elementów trwałych i odpornych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, jest zaprojektowana jako urządzenie praktycznie bezobsługowe, wymagające minimalnej ingerencji ze strony użytkownika. Z tych powodów nie przewiduje się przeprowadzania specjalnych czynności konserwacyjnych, które miałyby zapewnić poprawną pracę całej elektrowni. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia usterek instalacji PV, czy też wyeliminowania przerw w produkcji energii elektrycznej należy:

a) Raz w na pół roku zaleca się inspekcję wizualną z poziomu gruntu wykonaną przez użytkownika elektrowni, która ma na celu wykrycie widocznych uszkodzeń modułów (pęknięcia, odbarwienia, przesunięcia względem siebie modułów),

b) Raz na 5 lat wymaga się przeprowadzenia pełnych pomiarów elektrycznych całej instalacji PV zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Moduły fotowoltaiczne nie wymagają czyszczenia, padający deszcz usuwa z ich powierzchni wszelkie zanieczyszczenia typu pył, brud, zanieczyszczenia spowodowane ptasimi odchodami. Nie należy czyścić modułów fotowoltaicznych, wszelka ingerencja na powierzchni

modułów inna niż naturalna może spowodować uszkodzenia powierzchni szyby, zarysowania oraz uszkodzenie powłoki antyrefleksyjnej.

Moduły fotowoltaiczne nie wymagają odśnieżania. Zalegający śnieg nie powoduje uszkodzenia modułów, następuje zmniejszenie ilości produkowanej energii przez system. Ze względu na duże prawdopodobieństwo mechanicznego uszkodzenia modułów oraz z uwagi na długość dni zimowych i ilość promieniowania słonecznego w miesiącach zimowych nie zaleca się odśnieżania modułów. Nie ma potrzeby stosowania płotków śniegowych na dachu oraz ingerencji w obecny sposób odwodnienia dachu.

Niedopuszczalne jest chodzenie po modułach. Może to spowodować mikropęknięcia na powierzchni modułu, które mogą być niewidoczne gołym okiem. Wymiana uszkodzonego modułu powinna być wykonywana przez doświadczonych serwisantów, posiadający stosowne uprawnienia, certyfikaty oraz niezbędny sprzęt uprawniające do napraw serwisowych instalacji fotowoltaicznych.

Użytkownik ze swej strony powinien przeprowadzać jedynie tzw. inspekcję wizualną i w razie awarii wzywać serwis. Użytkownik po oddaniu instalacji do użytku otrzymuje instrukcję obsługi oraz informacje na temat zastosowanych urządzeń i sposobu obchodzenia się z nimi.

5. Uwagi końcowe

- Całość prac związanych z realizacją inwestycji powinny wykonywać osoby mające do tego uprawnienia. Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz wytycznymi instalowanych urządzeń. Zastosowane urządzenia powinny posiadać wymagane normy i certyfikaty,
- Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać pomiary elektryczne zgodne z normą PN-EN 62446:2010, przeprowadzić szkolenie pracowników, bądź osoby wskazanej przez inwestora z zakresu obsługi urządzeń,
- Zaleca się dokonywania przeglądów stanu istniejącego instalacji fotowoltaicznej.

6. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania robót budowlano - montażowych

W trakcie prac związanych z realizacją projektu występują czynniki dotyczące prac na wysokości pow. 3 m, nie ma zagrożenia wynikającego z prac w kesonach, studniach, tunelach. Nie występują prace związane z materiałami wybuchowymi, nie występują prace z ciężkimi elementami.

Ze względu na wykonywaną instalację pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia SEP do 1 KV w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności objętych zakresem projektu oraz uprawnieniami.

Szczególnie należy położyć nacisk na:

- poprawne przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy,
- sprawdzenie stanu technicznego narzędzi,
- zapewnienie drogi ewakuacji,
- stosowanie indywidualnych środków ochrony indywidualnej,
- odpowiednie przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy,
- zabezpieczenie sprzętu P. Poż. na stanowisku pracy.

Przepisy towarzyszące:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1999r – Prawo budowlane z nowelizacjami (późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo Energetyczne z nowelizacjami (późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r / Dz. U 1999 nr 80 poz. 912 / w zakresie BHP przy wykonywaniu instalacji elektrycznych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. / Dz.U. Nr 47 poz.401 / w zakresie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.