

Rzeszów, 24 kwietnia 2024 r.

WZ.52840.71.2024.AG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024r. poz. 275) w związku z §8 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

po rozpatrzeniu


„Ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego budynku Żłobka dz. nr 868 w miejscowości Wiśniowa” opracowanej w marcu 2024 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Romana Bolkę w zakresie przyjętych rozwiązań zamiennych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, które obejmują:

- 1) wykorzystanie jako podstawowego źródła wody do celów przeciwpożarowych hydrantu nadziemnego DN 80 usytuowanego w odległości 110m od chronionego budynku przy zapewnieniu wydajności co najmniej 5dm³/s,
 - 2) wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita),
 - 3) wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z węzłem półsztywnym,
 - 4) wyposażenie budynku w ponadnormatywną ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach o ponad 300% od ilości wymaganej przepisem oraz w gaśnicę przewoźną o zawartości środka gaśniczego 25kg,
 - 5) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- w związku z:

- zapewnieniem wody do celów przeciwpożarowych z hydrantu zainstalowanego na sieci wodociągowej o wydajności 5dm³/s, a zgodnie z postanowieniami §5 ust.1 pkt1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych powinna wynosić co najmniej 10dm³/s,
- przekroczeniem dopuszczalnej odległości hydrantu zewnętrznego od chronionego obiektu, która maksymalnie wynosi 110m, a zgodnie z postanowieniami §10 ust.6 pkt3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie powinna przekraczać 75m,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w §5 ust.1 pkt1 i §10 ust.6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

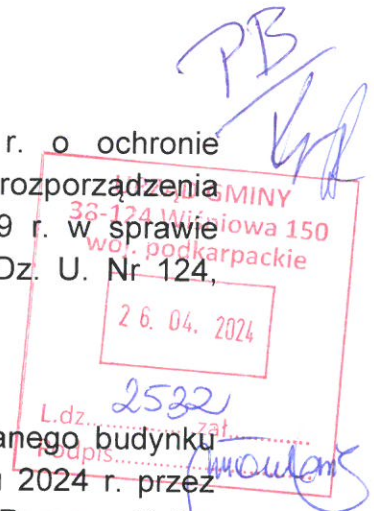

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), wskazanych w „Ekspertyzie technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego budynku Żłobka dz. nr 868 w miejscowości Wiśniowa” uznając, iż zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

UZASADNIENIE

Gmina Wiśniowa zwróciła się z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ujętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Z przedstawionej ekspertyzy wynika, że ze względu na lokalne uwarunkowania, tj. brak sieci wodociągowej przeciwpożarowej o wymaganych parametrach wraz z usytuowaniem najbliższego hydrantu od projektowanego budynku w odległości nieznacznie przekraczającej maksymalną odległość określoną przepisem, uwzględniono możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych.

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem niskim o jednej kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia, zaliczony został do kategorii ZLII zagrożenia ludzi i spełnia wymagania klasy „D” odporności pożarowej.

Mając na uwadze zastosowane rozwiązania zamienne uznano, iż występowanie ww. nieprawidłowości nie spowoduje pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku, a tym samym zapewni możliwość prowadzenia skutecznych działań gaśniczych.

Stosownie do wskazań zawartych w ekspertyzie technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- w obiekcie zapewniono natychmiastowe wykrycie pożaru i alarmowanie osób o powstałym zagrożeniu, co pozwala na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji i prowadzenie działań ratowniczych we wczesnej fazie powstania pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego posiadającego zwiększony normatyw w zakresie zawartości środka gaśniczego,
- obiekt posiada strefę pożarową o maksymalnej powierzchni 246,77m² tj. znacznie mniejszą niż dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej określona przepisem,
- zapewniono możliwość prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zabezpieczenie operacyjne terenu przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej dwóch jednostek OSP w KSRG z lokalizacją w odległościach 1,4km i 2,0km oraz dodatkową możliwością poboru wody z rzeki w odległości 2km od budynku,
- obiekt zlokalizowany będzie w bezpiecznych ze względu na ochronę przeciwpożarową odległościach od obiektów sąsiednich,
- budynek wykonany będzie z elementów nierozprzestrzeniających ognia,

- budynek wyposażony będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz będzie chroniony instalacją odgromową,
- pomieszczenie kotłowni gazowej wydzielone będzie jako pomieszczenie zamknięte z drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej,
- do budynku zapewniona będzie droga pożarowa.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art.127 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona może je zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Wnosząc skargę strona jest obowiązana do uiszczenia opłaty sądowej - wpisu w wysokości 200 zł na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535). Skarga w szczególności musi zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a w razie ich braku - adres do doręczeń, wskazanie zaskarżonej decyzji; oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis osoby wnoszącej skargę, a w przypadku jej wniesienia przez pełnomocnika - jego podpis z załączonym do skargi pełnomocnictwem. Do skargi należy dołączyć jej odpisy oraz odpisy załączników w ilości po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron oraz dla organu, którego decyzja jest przedmiotem skargi. Jednocześnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), strona może przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowo-administracyjnego złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.


Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymują:

- 1) Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa
- 2) aa.

Do wiadomości:

- 1) KP PSP Strzyżów

PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z up. 
bryg. mgr inż. Grzegorz OLENIACZ
p.o. ZASTĘPCA PODKARPACKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ